



**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Ljubljana  
Oddelek za okolje

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA  
MESTNE OBČINE CELJE – AMP GAJI**

oktober 2020

217224-A.4-10

Ljubljana, NOVEMBER 2020

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.  
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.  
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.



## ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Ljubljana  
Oddelek za okolje

Št. poročila: 217224-A.4-10

## REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE CELJE – AMP GAJI

oktober 2020

Ljubljana, NOVEMBER 2020

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.  
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.

Meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom Mestne občine Celje. Obdelave podatkov, postopki zagotavljanja skladnosti in poročilo so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2020

Vse avtorske pravice, ki niso s pogobo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.  
Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.  
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.

**PODATKI O POROČILU:**

<b>Naročnik:</b>	Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalno Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
<b>Št. pogodbe:</b>	5-2017
<b>Odgovorna oseba naročnika:</b>	Nina MAŠAT STRLE, univ. dipl. inž. biol.
<b>Št. delovnega naloga:</b>	217 224
<b>Št. poročila:</b>	217224-A.4-10
<b>Naslov poročila:</b>	Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne občine Celje, AMP Gajji
<b>Izvajalec:</b>	Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
<b>Poročilo izdelal-i:</b>	Petra DOLŠAK LAVRIČ, mag. ekol. Branka HOFER, gim. mat.
<b>Število strani</b>	29
<b>Verzija programske opreme:</b>	v3.0 b20201013b
<b>Datum izdelave:</b>	NOVEMBER 2020
<b>Seznam prejemnikov poročila:</b>	Mestna občina Celje      1 x elektronska verzija (GTD - <a href="https://www.gtd-eimv.si">https://www.gtd-eimv.si</a> ) 1 x tiskana verzija  Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv      Knjižni arhiv

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Dokument prestavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.  
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.



## **IZVLEČEK:**

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka na lokaciji AMP Gaji. Meritve se nanašajo na oktober 2020. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka: koncentracije SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub>, delcev PM<sub>10</sub> in meteorološke meritve.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO<sub>2</sub> na lokaciji (AMP Gaji 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO<sub>2</sub> na lokaciji (AMP Gaji 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO<sub>x</sub> na lokaciji (AMP Gaji 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev delcev PM<sub>10</sub> na lokaciji (AMP Gaji 77%) ne sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NH<sub>3</sub> na lokaciji (AMP Gaji 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.



## **KAZALO VSEBINE**

<b>1.</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>1</b>
1.1.	KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA .....	1
1.1.1.	ZAKONSKE OSNOVE.....	1
1.1.2.	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA .....	1
1.1.3.	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV .....	3
1.1.4.	MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV .....	3
1.2.	METEOROLOGIJA .....	5
<b>2.</b>	<b>REZULTATI MERITEV .....</b>	<b>7</b>
2.1.	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA .....	7
2.1.1.	Pregled koncentracij v zraku: SO <sub>2</sub> .....	8
2.1.2.	Pregled koncentracij v zraku: NO <sub>2</sub> .....	11
2.1.3.	Pregled koncentracij v zraku: NOx.....	14
2.1.4.	Pregled koncentracij v zraku: NH <sub>3</sub> .....	17
2.1.5.	Pregled koncentracij v zraku: PM <sub>10</sub> .....	20
2.2.	Meteorološke meritve .....	23
2.2.1.	Pregled temperature in relativne vlage v zraku .....	23
2.2.2.	Pregled hitrosti in smeri vetra.....	26
<b>3.</b>	<b>ZAKLJUČEK.....</b>	<b>29</b>
	POVZETEK.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
<b>4.</b>	<b>Primerjava rezultatov meritev dnevnih koncentracij delcev PM<sub>10</sub> v slovenskih mestih – oktober 2020.....</b>	<b>31</b>



## 1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka.

### 1.1. KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

#### 1.1.1. ZAKONSKE OSNOVE

Monitoring kakovosti zunanjega zraka zagotavlja država, dolžni pa so ga izvajati tudi povzročitelji obremenitve zunanjega zraka, ki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti v sklopu obratovalnega monitoringa, zagotavljati tudi monitoring stanja okolja, oziroma monitoring kakovosti zunanjega zraka. Onesnaževanje zunanjega zraka je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, človekovemu zdravju ali pa na kakšen način posega v lastninsko pravico. Monitoring kakovosti zunanjega zraka zaradi tovrstnega vnašanja obsega spremeljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremeljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS št. 9/11 s spremembami), Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS 56/06) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 s spremembami). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so postale obvezujoče tudi Direktive Evropske unije s področja kakovosti zunanjega zraka, ki jih Slovenija privzema v svojo zakonodajo: Direktiva Sveta 1996/62/ES o presoji in upravljanju kakovosti zunanjega zraka, Direktiva Sveta 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku, Direktiva Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku in Direktiva Sveta 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku in Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter najnovejša Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Ur. l. EU, L1/52/11, 2008), ki je 11. junija 2010 razveljavila predhodno navedene direktive. Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ostaja po tem datumu še v veljavi.

#### 1.1.2. MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v Mestni občini Celje izvaja od leta 1994, na sedanji lokaciji (AMP Gaji) pa od maja 2007. Z avtomatsko merilno postajo (AMP) upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar Ljubljana, Hajdrihova ulica 2. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

## Koordinate merilne postaje:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Gaji	240 m	522760	122090



Slika: Lokacija AMP Gaji (Vir: Google Earth)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco.
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega oksida s kemiluminiscenco,
- SIST EN 12341:2014: Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM<sub>10</sub> ali PM<sub>2,5</sub>.

### 1.1.3. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka				
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	NH <sub>3</sub>	PM <sub>10</sub>
AMP Gaji	✓	✓	✓	✓	✓

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/11 s spremembami).

### 1.1.4. MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11 s spremembami), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

#### Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).h, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

#### Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	alarmna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

**Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside:**

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	alarmna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	200 (velja za $\text{NO}_2$ ) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za $\text{NO}_2$ )
koledarsko leto	40 (velja za $\text{NO}_2$ )	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
koledarsko leto	30 (velja za $\text{NO}_x$ )	-

Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

**Mejne vrednosti za delce  $\text{PM}_{10}$ :**

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )*
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	25
Koledarsko leto	40	10

\* - Za izvajanje drugega odstavka 17. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

## 1.2. METEOROLOGIJA

Meteorološke meritve se na lokaciji AMP Gaji izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka. Merilni sistem upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je prav tako predpisal Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustreznih postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Meteorološki parametri		
	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Gaji	✓	✓	✓

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z Zakonom o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seismološki službi (ZDMHS) (Ur.l. RS, št. 60/17).



## 2. REZULTATI MERITEV

### 2.1. MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

#### Pregled preseženih vrednosti: SO<sub>2</sub> oktober 2020

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
AMP Gaji	0	0	0	100

#### Pregled preseženih vrednosti: NO<sub>2</sub> oktober 2020

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
AMP Gaji	0	0	-	100

#### Pregled preseženih vrednosti: delci PM<sub>10</sub> oktober 2020

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
AMP Gaji	-	-	0	71

#### Pregled srednjih koncentracij: SO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za oktober 2020 in pretekla leta

postaja	2016	2017	2018	2019	2020
AMP Gaji	4	6	3	13	4

#### Pregled srednjih koncentracij: NO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za oktober 2020 in pretekla leta

postaja	2016	2017	2018	2019	2020
AMP Gaji	17	23	17	15	6

#### Pregled srednjih koncentracij: NO<sub>x</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za oktober 2020 in pretekla leta

postaja	2016	2017	2018	2019	2020
AMP Gaji	34	53	43	32	51

#### Pregled srednjih koncentracij: delci PM<sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za oktober 2020 in pretekla leta

postaja	2016	2017	2018	2019	2020
AMP Gaji	20	24	33	17	17

#### Pregled srednjih koncentracij SO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za 01.10.2019 - 01.04.2020

postaja	*
AMP Gaji	11

#### Pregled srednjih koncentracij NO<sub>x</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za 01.01.2019 - 31.12.2019

postaja	**
AMP Gaji	45

### 2.1.1. Pregled koncentracij v zraku: SO<sub>2</sub>

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020


Razpoložljivih urnih podatkov:	741	100%
Maksimalna urna koncentracija:	30 µg/m <sup>3</sup>	09.10.2020 17:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m <sup>3</sup>	10.10.2020
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m <sup>3</sup>	01.10.2020
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	8 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	13	2	0	0
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	398	54	16	52
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	274	37	14	45
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	43	6	1	3
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	7	1	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	3	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	741	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

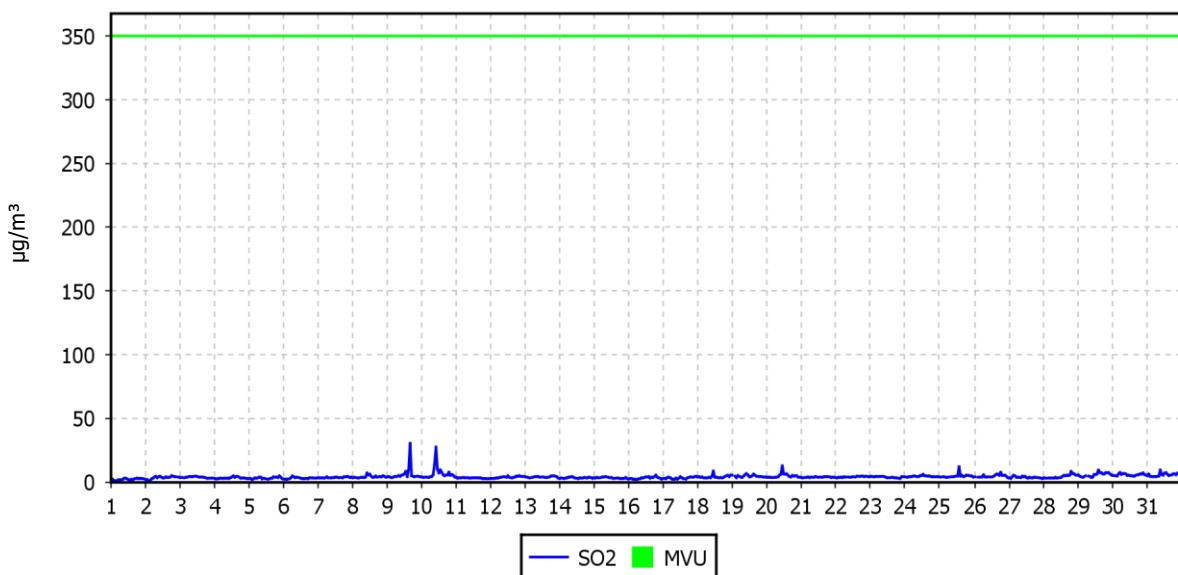**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**

AMP Gaji


01.10.2020 do 01.11.2020

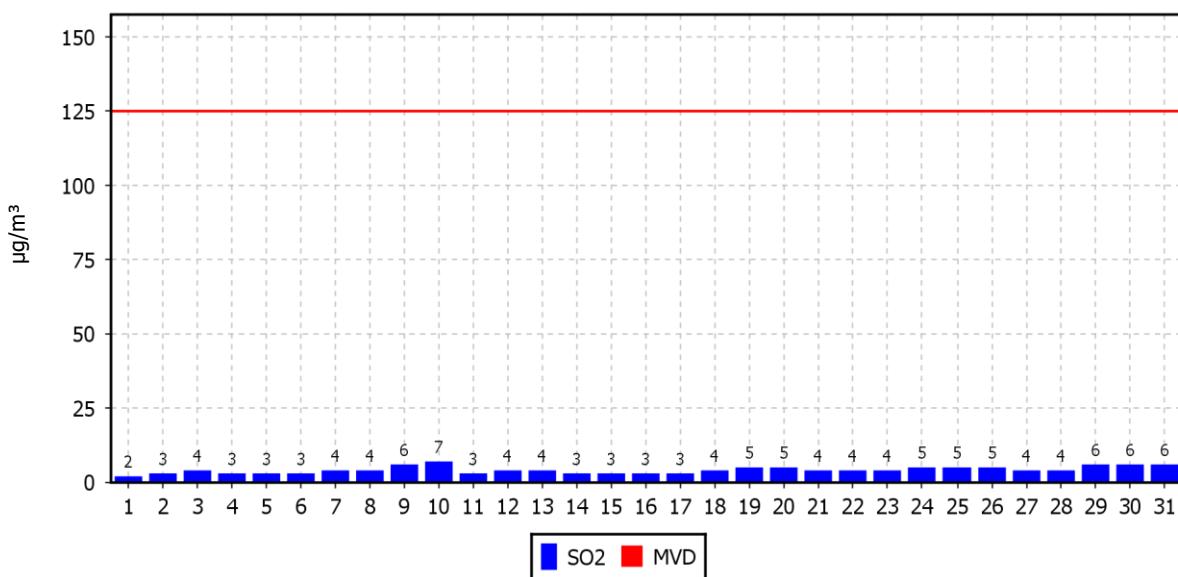

**KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**


AMP Gaji

01.01.2020 do 01.01.2021

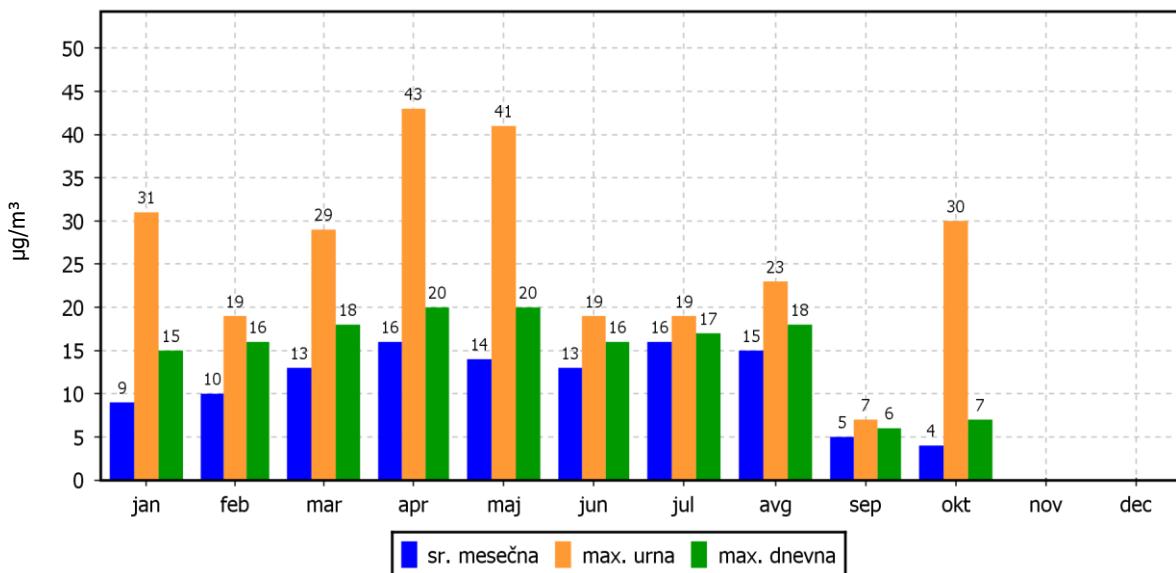**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

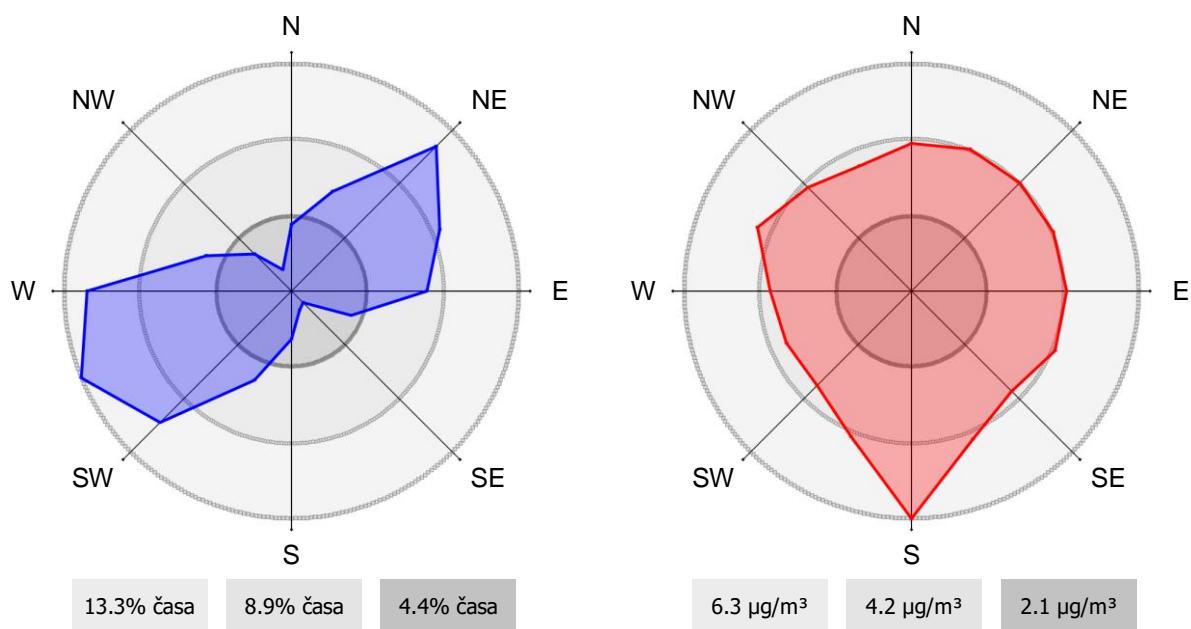

### 2.1.2. Pregled koncentracij v zraku: NO<sub>2</sub>

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020


Razpoložljivih urnih podatkov:	743	100%
Maksimalna urna koncentracija:	10 µg/m <sup>3</sup>	03.10.2020 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	8 µg/m <sup>3</sup>	04.10.2020
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m <sup>3</sup>	08.10.2020
Srednja koncentracija v obdobju:	6 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	9 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	5 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	230	31	12	39
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	510	69	19	61
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	3	0	0	0
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

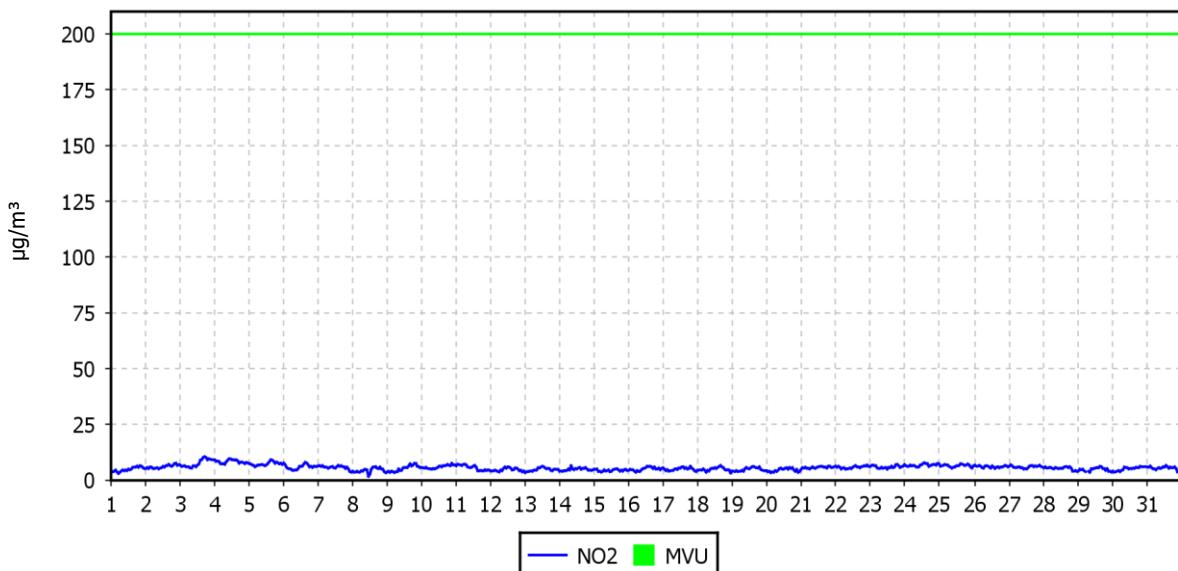**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**

AMP Gaji


01.10.2020 do 01.11.2020

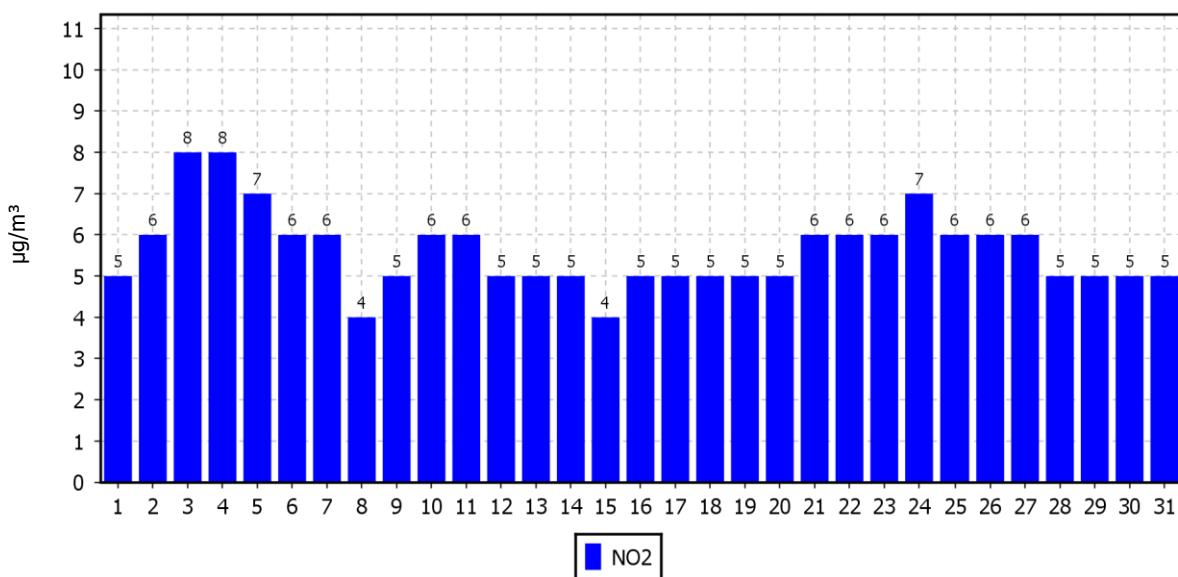

**KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**


AMP Gaji

01.01.2020 do 01.01.2021

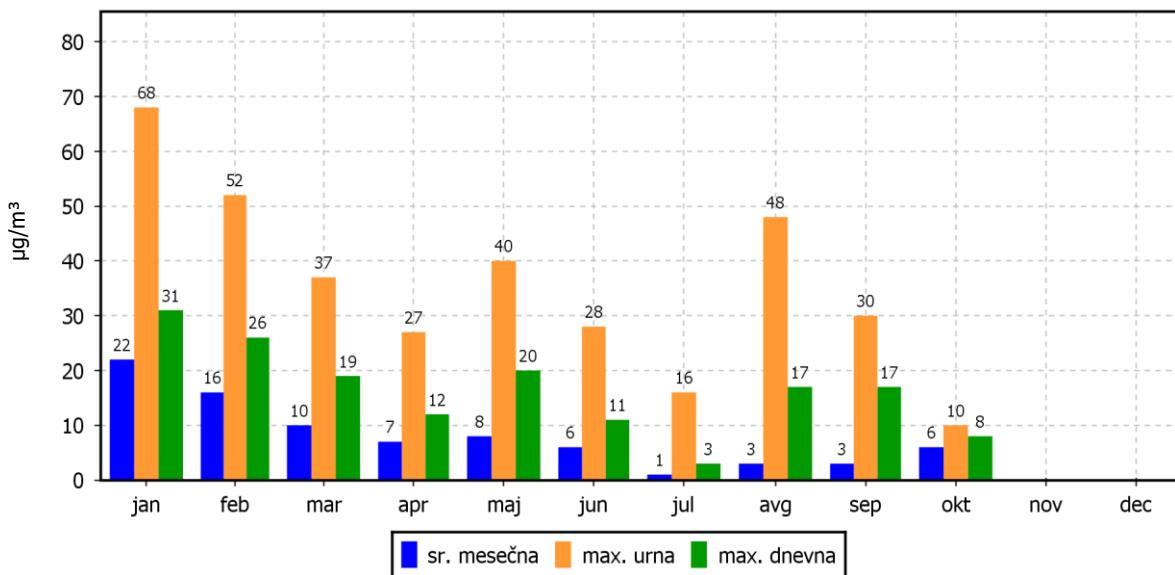**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

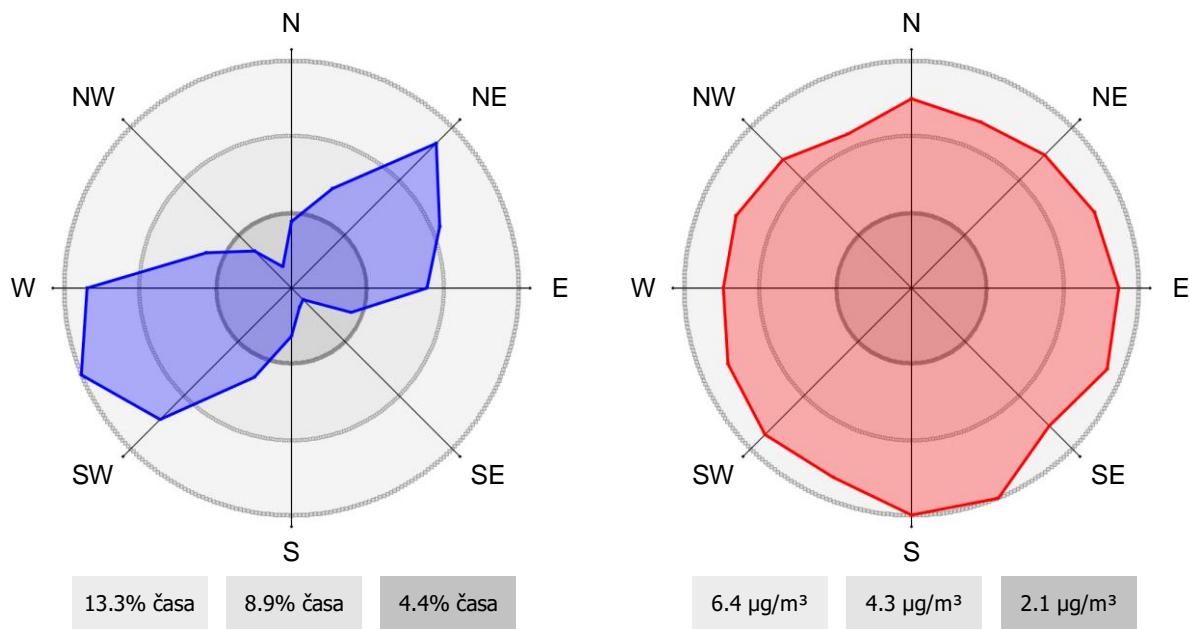

### 2.1.3. Pregled koncentracij v zraku: NOx

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020


Razpoložljivih urnih podatkov:	743	100%
Maksimalna urna koncentracija:	105 µg/m <sup>3</sup>	03.10.2020 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	82 µg/m <sup>3</sup>	04.10.2020
Minimalna dnevna koncentracija:	37 µg/m <sup>3</sup>	08.10.2020
Srednja koncentracija v obdobju:	51 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	89 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	48 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	32	4	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	76	10	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	63	8	3	10
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	69	9	10	32
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	112	15	3	10
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	242	33	10	32
60.0 do 70.0 µg/m <sup>3</sup>	86	12	2	6
70.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	34	5	2	6
80.0 do 90.0 µg/m <sup>3</sup>	11	1	1	3
90.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	12	2	0	0
100.0 do 150.0 µg/m <sup>3</sup>	3	0	0	0
150.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
500.0 do 1000.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

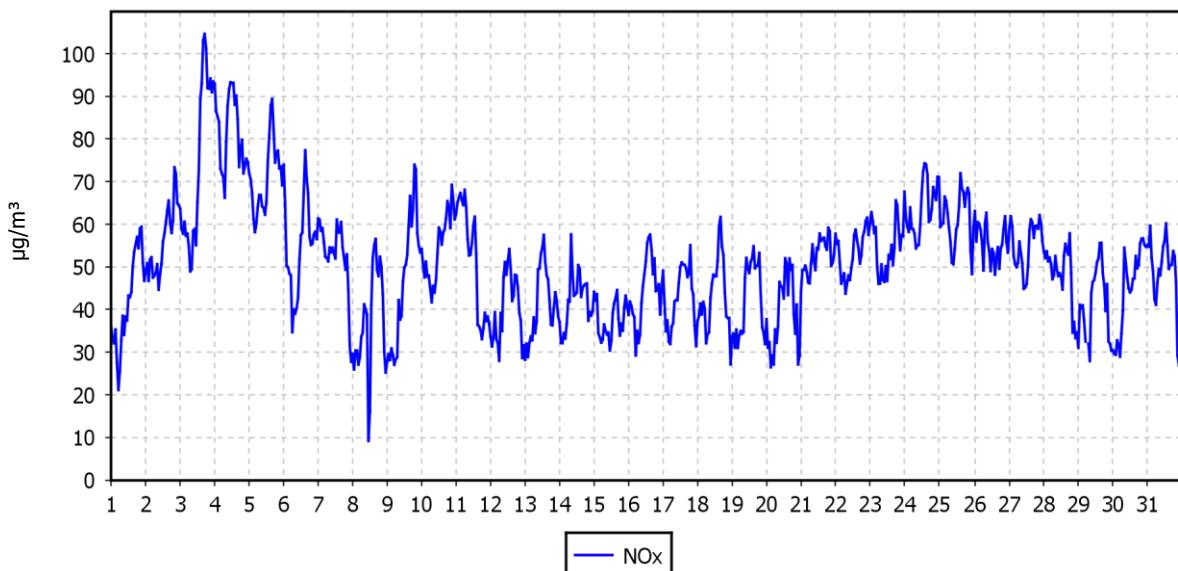**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**

AMP Gaji


01.10.2020 do 01.11.2020

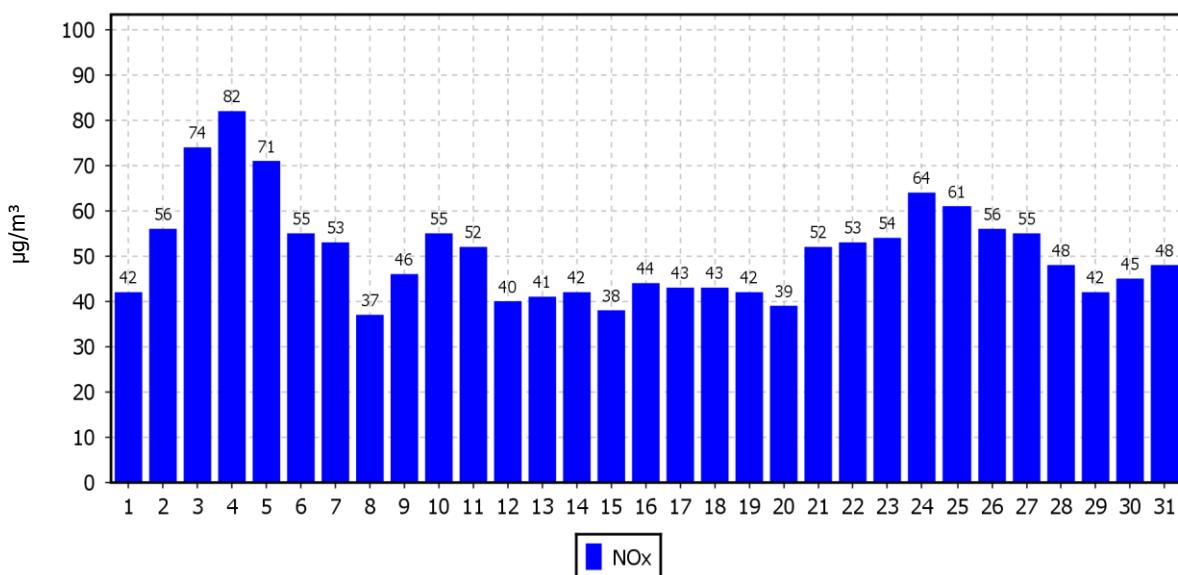

**KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**


AMP Gaji

01.01.2020 do 01.01.2021

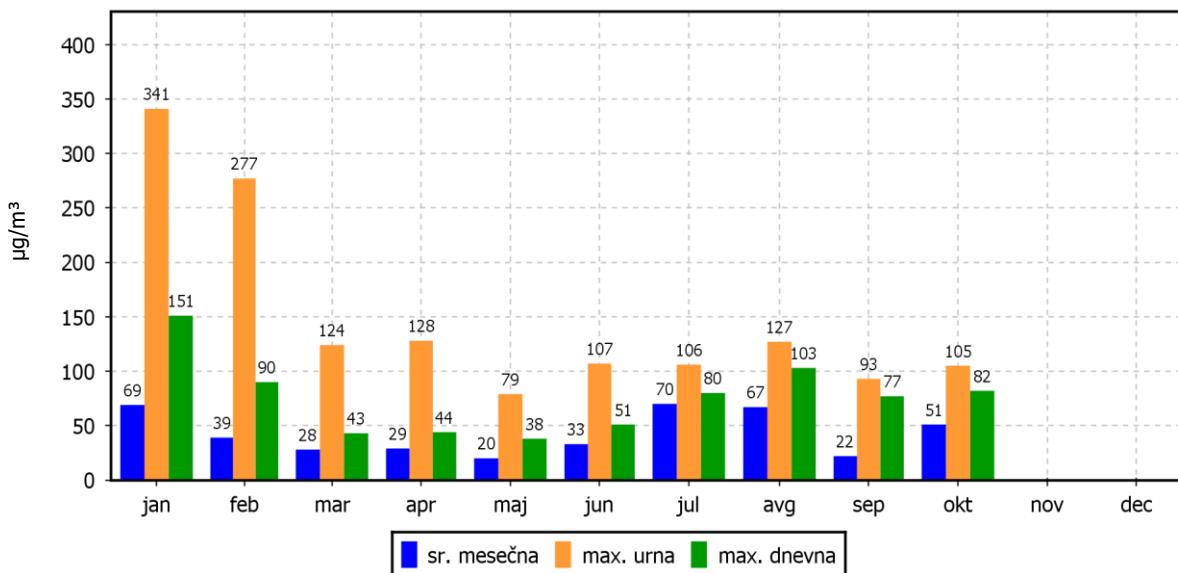**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

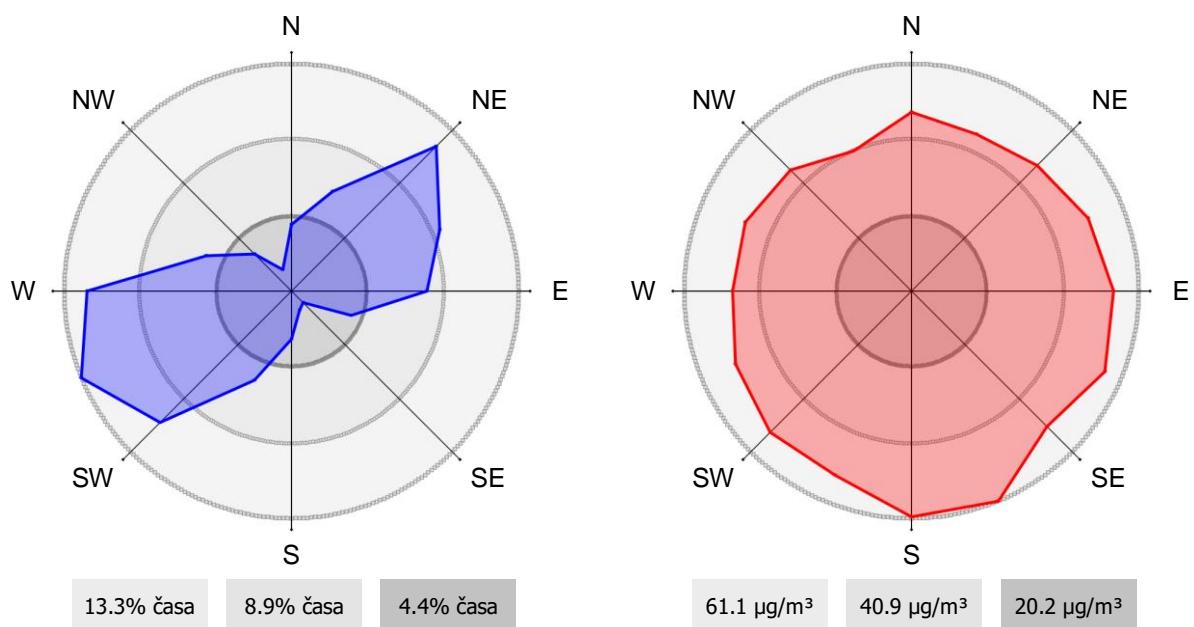

#### 2.1.4. Pregled koncentracij v zraku: NH<sub>3</sub>

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020


Razpoložljivih urnih podatkov:	743	99.9%
Maksimalna urna koncentracija:	4.5 µg/m <sup>3</sup>	08.10.2020 12:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	2.3 µg/m <sup>3</sup>	08.10.2020
Minimalna dnevna koncentracija:	0.0 µg/m <sup>3</sup>	04.10.2020
Srednja koncentracija v obdobju:	1.3 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	3.0 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	1.2 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	563	76	28	90
2.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	179	24	3	10
4.0 do 6.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
6.0 do 8.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
8.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
10.0 do 12.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
12.0 do 14.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
14.0 do 16.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
16.0 do 18.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
18.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - NH3**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

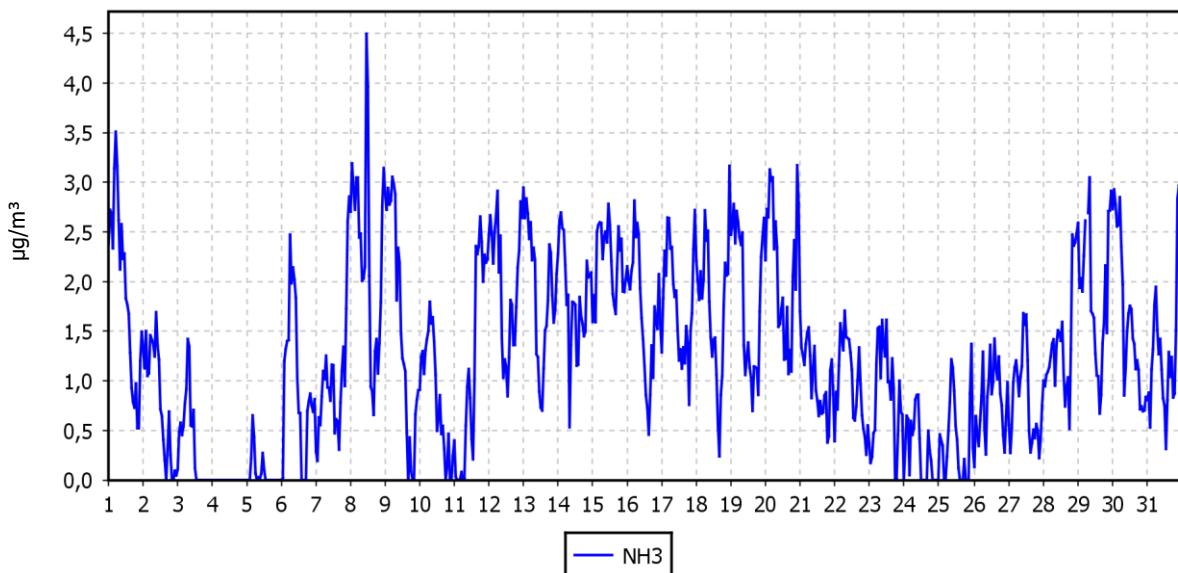**DNEVNE KONCENTRACIJE - NH3**

AMP Gaji


01.10.2020 do 01.11.2020

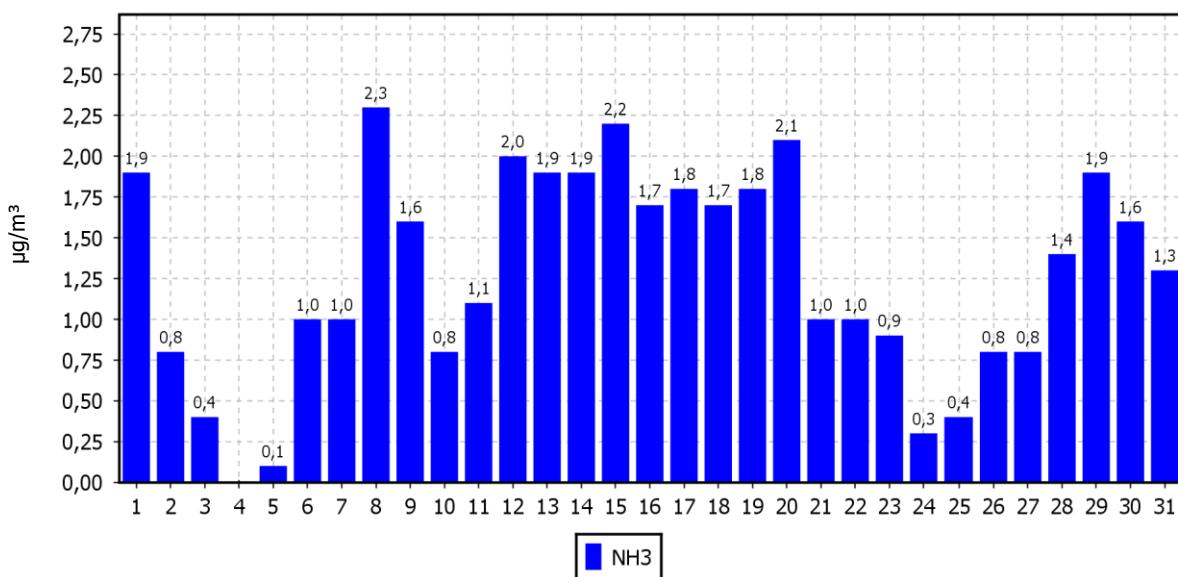

**KONCENTRACIJE - NH<sub>3</sub>**


AMP Gaji

01.01.2020 do 01.01.2021

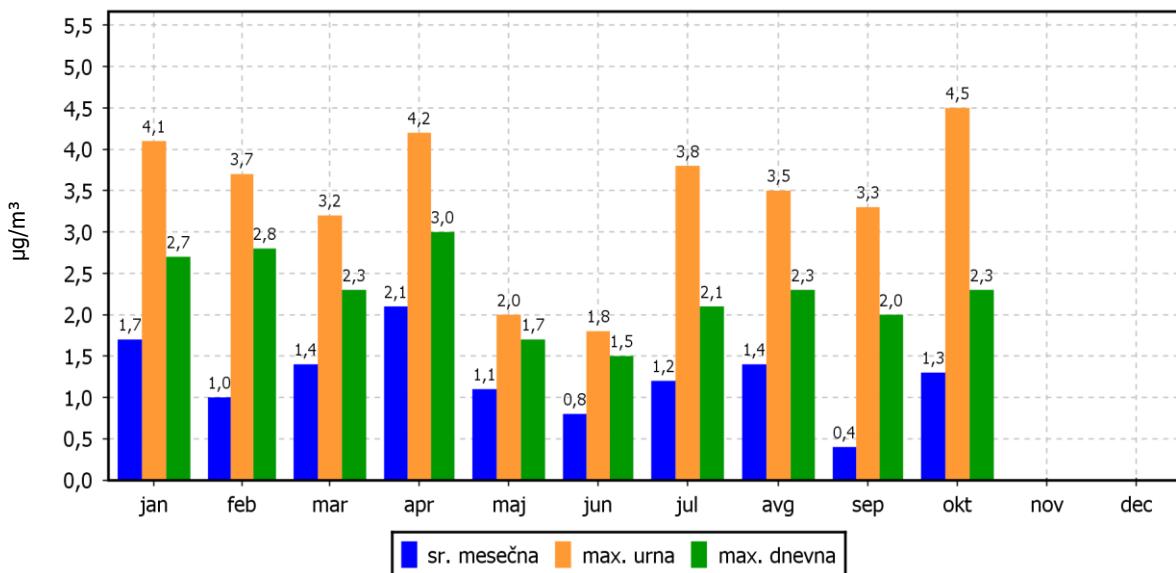**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

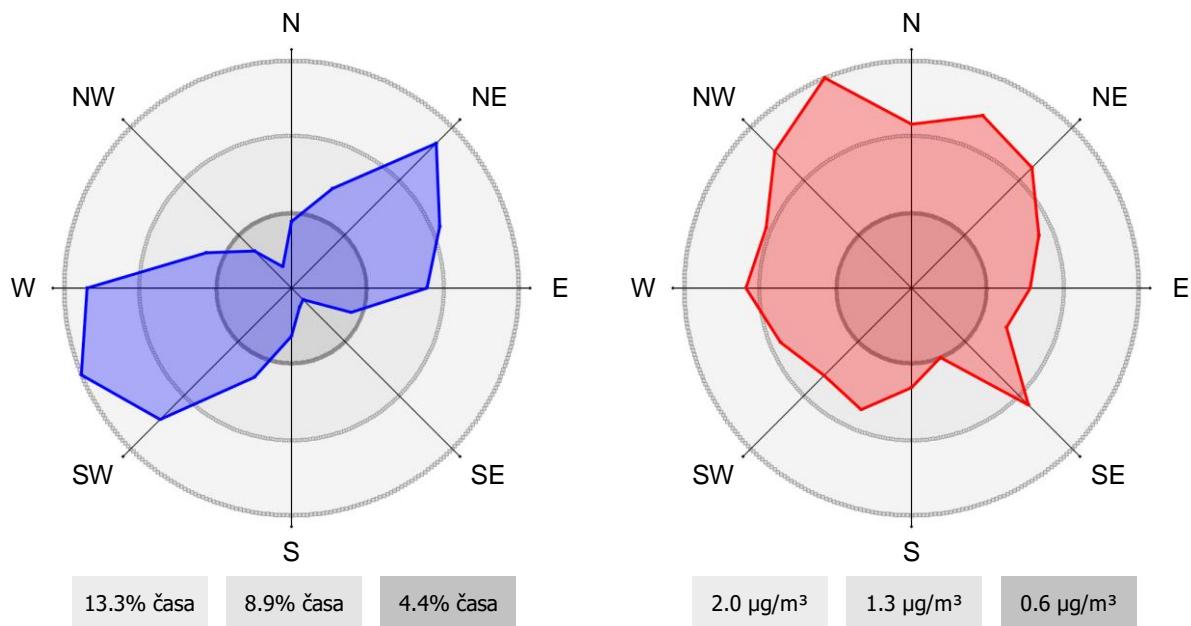

### 1.1.1. Pregled koncentracij v zraku: PM<sub>10</sub>

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020


Razpoložljivih urnih podatkov:	573	77%
Maksimalna urna koncentracija:	78 µg/m <sup>3</sup>	02.10.2020 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	27 µg/m <sup>3</sup>	30.10.2020
Minimalna dnevna koncentracija:	6 µg/m <sup>3</sup>	16.10.2020
Srednja koncentracija v obdobju:	17 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	46 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	18 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	68	12	0	0
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	104	18	2	9
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	124	22	4	18
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	96	17	7	32
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	68	12	6	27
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	50	9	3	14
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	22	4	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	20	3	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	7	1	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	8	1	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	4	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
500.0 do 1000.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	573	100	22	100

**URNE KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

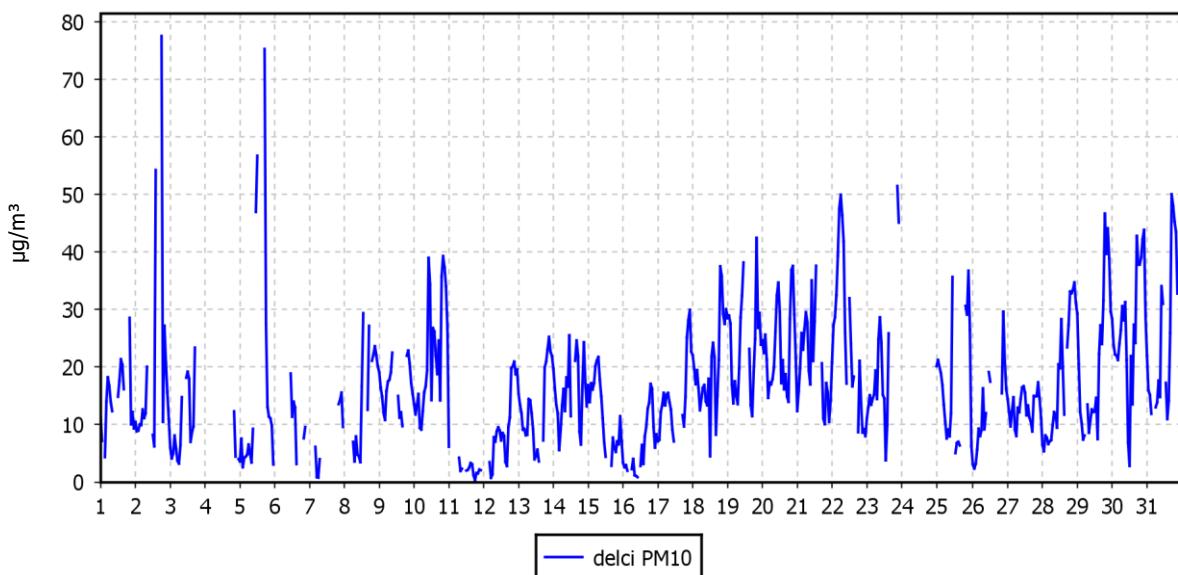**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>**

AMP Gaji


01.10.2020 do 01.11.2020

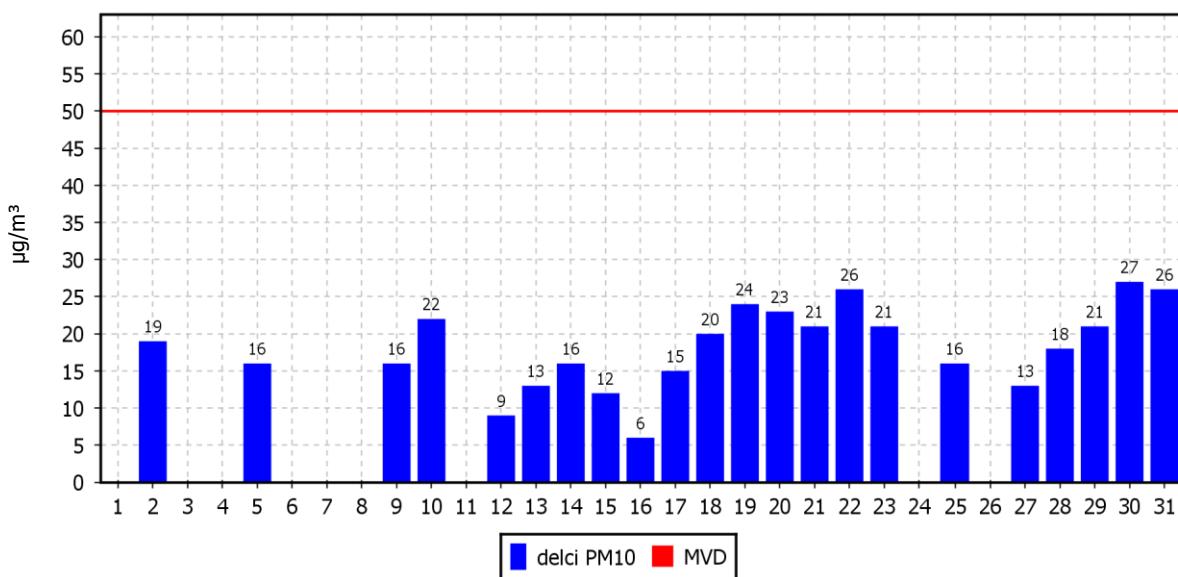

**KONCENTRACIJE - delci PM<sub>10</sub>**


AMP Gaji

01.01.2020 do 01.01.2021

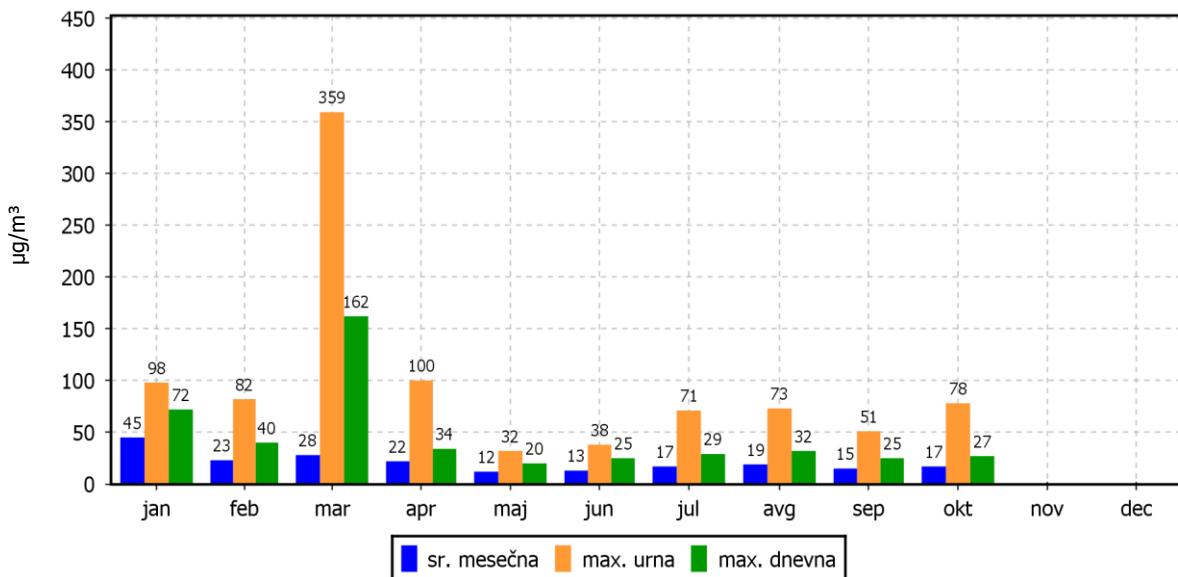**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

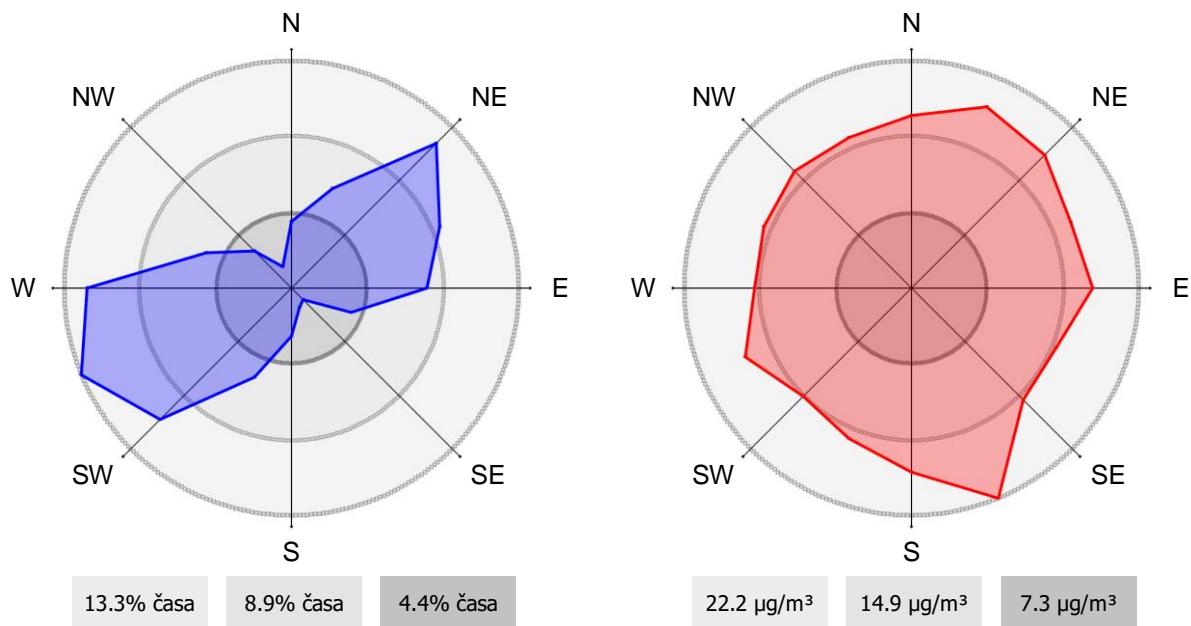

## 1.2. Meteorološke meritve

### 1.2.1. Pregled temperature in relativne vlage v zraku

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020

	TEMPERATURA		RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih urnih podatkov	743	100%	641	86%
Maksimalna urna vrednost	24 °C	03.10.2020 10:00:00	100%	11.10.2020 22:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	17 °C	26.10.2020	98%	15.10.2020
Minimalna urna vrednost	2 °C	14.10.2020 06:00:00	50%	14.10.2020 15:00:00
Minimalna dnevna vrednost	7 °C	15.10.2020	66%	21.10.2020
Srednja vrednost v obdobju	12 °C		86%	


TEMPERATURA	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	3	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	39	5	0	0
6.0 do 9.0 °C	171	23	5	16
9.0 do 12.0 °C	157	21	9	29
12.0 do 15.0 °C	156	21	10	32
15.0 do 18.0 °C	130	17	7	23
18.0 do 21.0 °C	73	10	0	0
21.0 do 24.0 °C	14	2	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	0	0	0	0
30.0 do 40.0 %	0	0	0	0
40.0 do 50.0 %	0	0	0	0
50.0 do 60.0 %	43	7	0	0
60.0 do 70.0 %	65	10	2	7
70.0 do 80.0 %	86	13	3	11
80.0 do 90.0 %	115	18	13	46
90.0 do 100.0 %	332	52	10	36
Skupaj	641	100	28	100

**URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

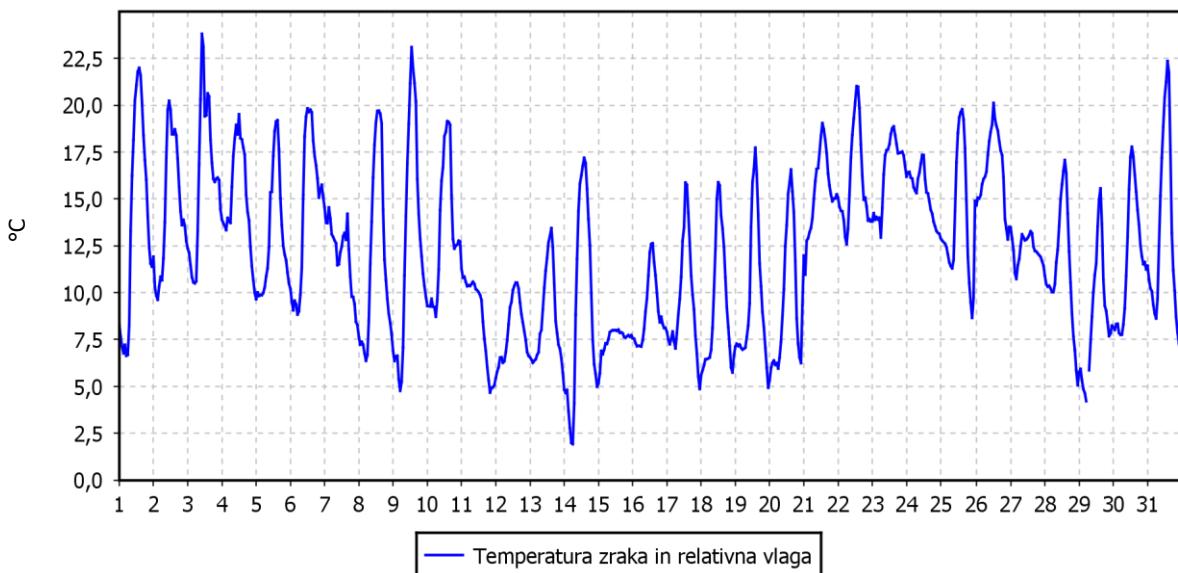**URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku**

AMP Gaji


01.10.2020 do 01.11.2020

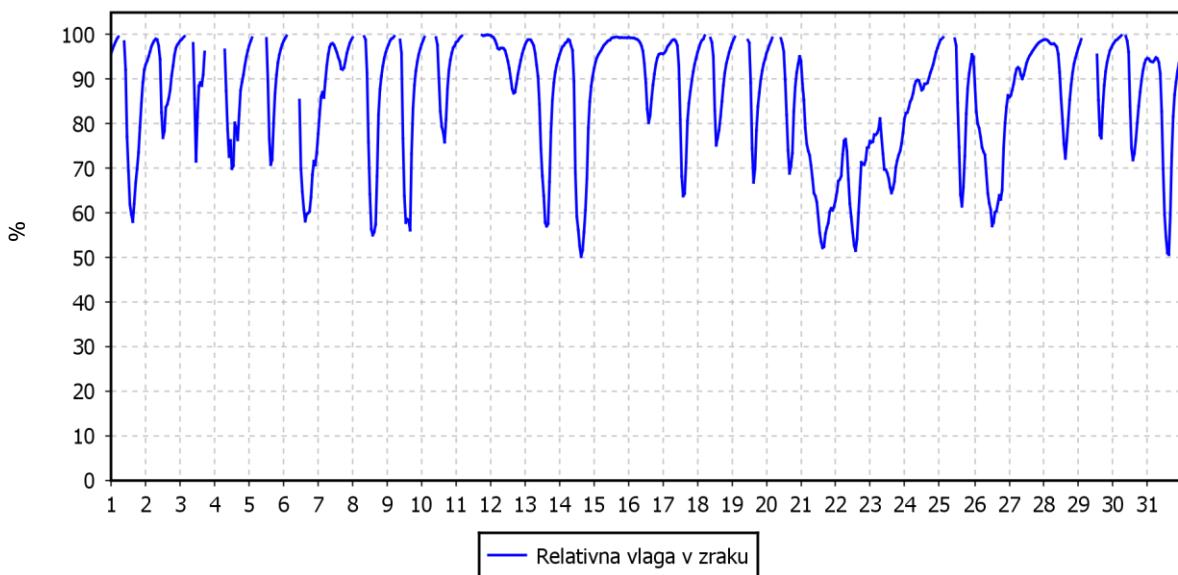

**TEMPERATURA ZRAKA**

AMP Gaji

01.01.2020 do 01.01.2021

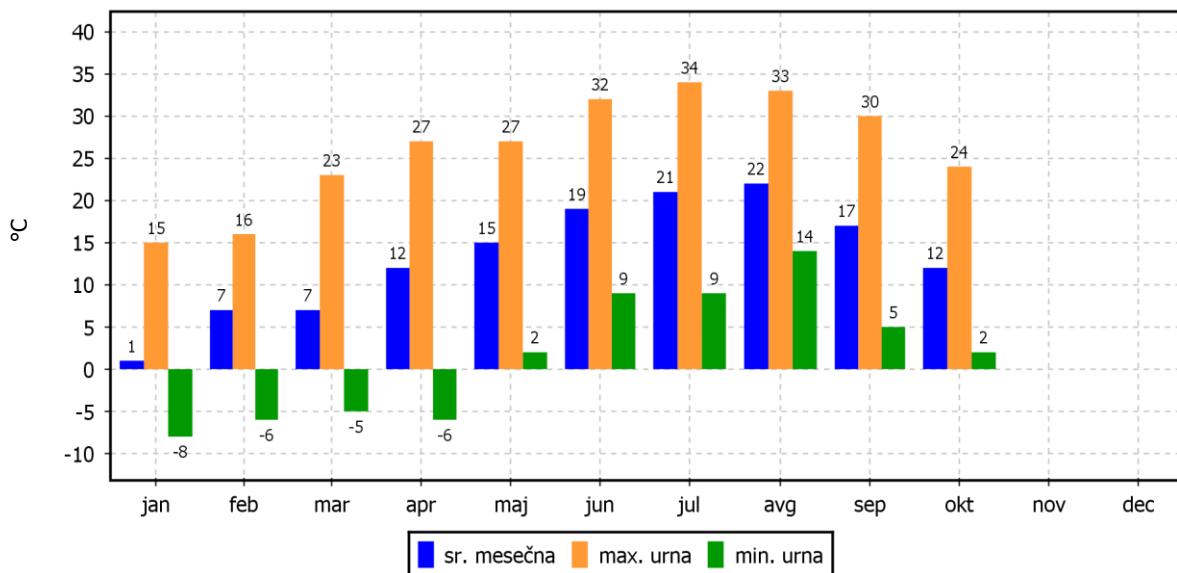

### 1.2.2. Pregled hitrosti in smeri vetra

Lokacija meritev: AMP Gaji  
Obdobje meritev: 01.10.2020 do 01.11.2020


Razpoložljivih urnih podatkov:	743	100%
Maksimalna urna hitrost:	15 m/s	21.10.2020 11:00:00
Minimalna urna hitrost:	1 m/s	31.10.2020 23:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	3 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%oo											
N	0	0	0	3	11	12	3	0	0	0	0	29	39
NNE	0	0	0	2	25	18	2	0	0	0	0	47	63
NE	0	0	0	10	36	24	18	1	0	0	0	89	120
ENE	0	0	0	11	22	25	12	0	0	0	0	70	94
E	0	0	1	3	14	13	16	11	1	0	0	59	79
ESE	0	0	0	0	2	8	9	9	0	0	0	28	38
SE	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	7	9
SSE	0	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	9	12
S	0	0	0	0	2	1	5	5	5	3	0	21	28
SSW	0	0	0	0	3	6	8	12	9	4	0	42	57
SW	0	0	0	0	1	10	8	16	15	22	9	81	109
WSW	0	0	0	1	6	4	19	28	16	17	8	99	133
W	0	0	0	0	0	11	21	40	10	7	0	89	120
WNW	0	0	0	0	6	9	12	12	1	0	0	40	54
NW	0	0	0	0	11	3	8	1	0	0	0	23	31
NNW	0	0	0	0	3	5	2	0	0	0	0	10	13
SKUPAJ	0	0	1	32	146	152	148	137	57	53	17	743	1000

**URNE VREDNOSTI - Hitrost veta**


AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

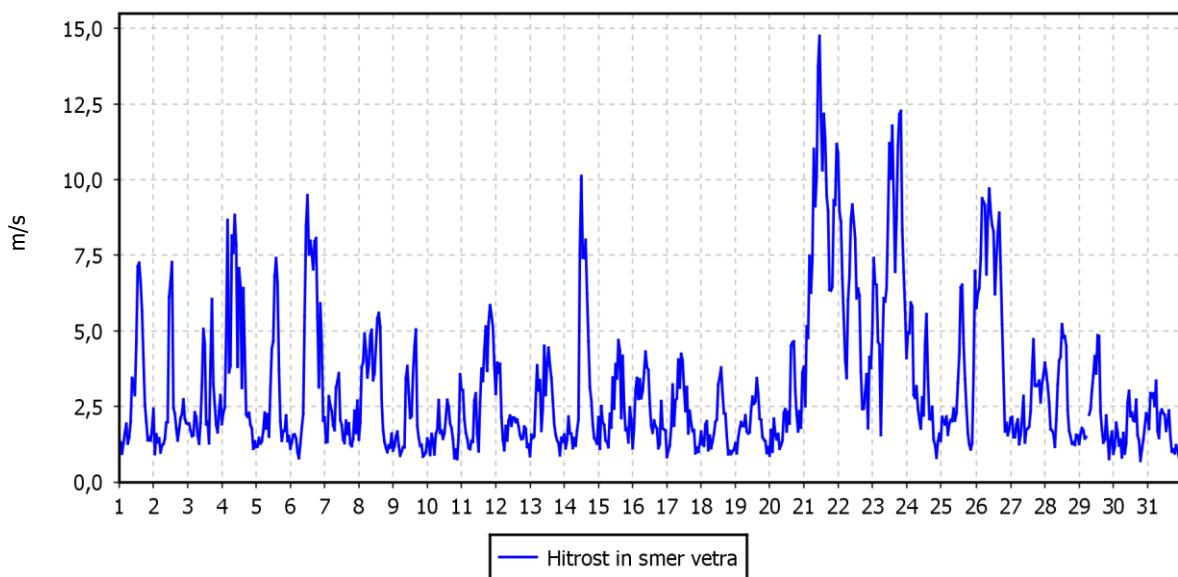**ROŽA VETROV**

AMP Gaji

01.10.2020 do 01.11.2020

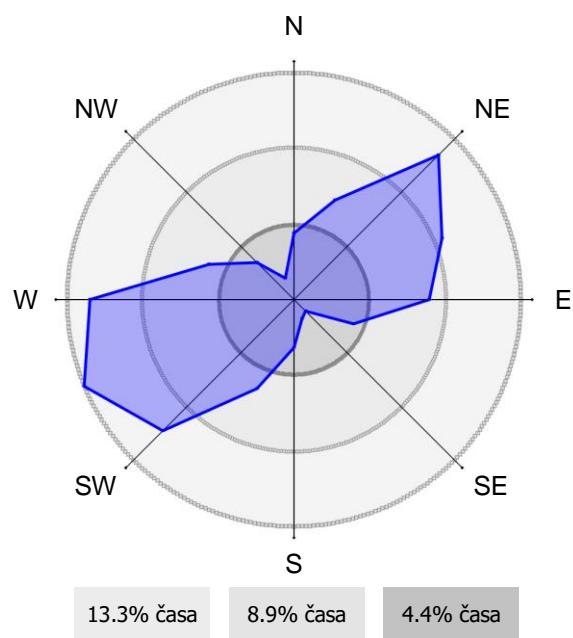



## 2. ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Mestne občine Celje na lokaciji avtomatske merilne postaje (AMP) Gaji. Merilna postaja je v upravljanju EIMV.

V poročilu so za mesec oktober 2020 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> in delce PM<sub>10</sub> ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. V mesecu oktobru 2020 je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno 100% pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> in SO<sub>2</sub>, in 71% pravilnih rezultatov urnih koncentracij PM<sub>10</sub>. Merilnik prašnih delcev TEOM je imel v tem mesecu nekaj motenj v delovanju zaradi precej vlažnega in mokrega meseca. Dne 8.10 sta se mu zamenjala FDMS in tehtalni filter. Istega dne se ej izvedla tudi kontrola delovanja črpalke, izmerjen je bil podtlak na FDMS 19 inHg. Na letnem nivoju pa je razpoložljivost podatkov 71%.

Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v oktobru 2020 na tej lokaciji.

### SO<sub>2</sub>

Urna mejna vrednost (350 µg/m<sup>3</sup>) in dnevna mejna vrednost SO<sub>2</sub> (125 µg/m<sup>3</sup>) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO<sub>2</sub> je znašala 30 µg/m<sup>3</sup>. Maksimalna dnevna koncentracija je bila 7 µg/m<sup>3</sup>. Srednja mesečna koncentracija je znašala 4 µg/m<sup>3</sup>. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje je bilo največje iz juga. Največji deleži so iz smeri S.

### NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>

Urna mejna vrednost (200 µg/m<sup>3</sup>) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m<sup>3</sup>) NO<sub>2</sub> nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO<sub>2</sub> na lokaciji Gaji je znašala 10 µg/m<sup>3</sup> dne 3.10. ob 18:00, maksimalna dnevna koncentracija je znašala 8 µg/m<sup>3</sup>, danksneje. Srednja mesečna koncentracija je znašala 6 µg/m<sup>3</sup>. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje je bilo največje iz jugo-vzhoda. Največji deleži so iz smeri S in SE.

### PM<sub>10</sub>

Dnevna mejna vrednost (50 µg/m<sup>3</sup>) je bila v tem mesecu ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM<sub>10</sub> je znašala 78 µg/m<sup>3</sup>, dne 2.10 ob 19:00, maksimalna dnevna koncentracija pa je bila 27 µg/m<sup>3</sup>. Srednja mesečna koncentracija je znašala 17 µg/m<sup>3</sup>. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje z delci PM<sub>10</sub> je bilo največje iz severa. Največji deleži so iz smeri NW.

Padavine so se na celjskem pojavile v obdobju med 4. in 10. (63,5 mm) ter dne 11. (19,6) in 12.10 (46,6 mm), in nato še 15. (3,3 mm), 16. (22,4 mm) in 28.10 (3,9 mm) v skupni količini 159,3 mm.

Dne 18.10.2020 smo v državi ponovno razglasili epidemijo COVID-19 in s tem ponovno sprejeli določene ukrepe, kot na primer omejitve gibanja na statistične regije in občine ter zaprtje restavracij, barov in kavarn. Šolanje se izvaja na daljavo. Ukrepi lahko vplivajo na vrednosti onesnaženosti zraka v tem mesecu v občini Medvode.



### 3. Primerjava rezultatov meritev dnevnih koncentracij delcev PM<sub>10</sub> v slovenskih mestih – oktober 2020

Na naslednjih straneh je predstavljena primerjava dnevnih koncentracij PM<sub>10</sub> med AMP Gaji in postajah po drugih slovenskih mestih: v Celju, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti, Ljubljani – Bežigradu, Trbovljah, in Zagorju. V teh krajih redno potekajo meritve koncentracij prašnih delcev PM<sub>10</sub>. Podatki iz strani ARSO so trenutni in še en validirani.

V mesecu oktobru so se največje koncentracije pojavile na merilnem mestu Nova Gorica, dne 21.10., kar je lahko posledica odsotnosti padavin v tem času. V prvi polovici meseca je opazen trend naraščanja padavin do 16.10., medtem ko je bila druga polovica meseca bolj suha. Posledično so bile višje izmerjeni koncentracije prašnih delcev izmerjene v drugi polovici meseca.

Na vseh merilnih mestih je viden isti trend meritev PM<sub>10</sub>, kar je posledica padavin, ki so zavzele celotno državo. Padavine so se na celjskem pojavile v obdobju med 4. in 10. (63,5 mm) ter dne 11. (19,6) in 12.10 (46,6 mm), in nato še 15. (3,3 mm), 16. (22,4 mm) in 28.10 (3,9 mm) v skupni količini 159,3 mm, kar je podobna količina padavin kot mesec prej (129,2 mm).

Razpoložljivost podatkov je bila prav tako precej visoka na vseh merilih mestih, najmanjša je bila na merilnem mestu Gaji. Koncentracije so bile na vseh merilnih mestih pod zakonodajno določeno mejno vrednostjo.

Dne 18.10.2020 smo v državi ponovno razglasili epidemijo COVID-19 in s tem ponovno sprejeli določene ukrepe, kot na primer omejitve gibanja na statistične regije in občine ter zaprtje restavracij, barov in kavarn. Šolanje se izvaja na daljavo. Ukrepi lahko vplivajo na vrednosti onesnaženosti zraka v tem mesecu v občini Medvode.

