



Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA  
KAKOVOSTI ZRAKA,  
JANUAR 2022**

Oznaka dokumenta: 222232-B-18-1

Ljubljana, februar 2022





Oznaka dokumenta: 222232-B-18-1

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA  
KAKOVOSTI ZRAKA,  
JANUAR 2022**

Ljubljana, februar 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220214, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z *Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah*.

Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.  
Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka v letih 2020, 2021 in 2022

Naročilo: Pogodba: TEB/SP/30/2019, 15. 1. 2020

Odgovorna oseba: Marjan JELENKO, univ. dipl. inž. el.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Oddelek za okolje  
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 222232

Projekt: 222232-B: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka

Vodje projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 222232-B-18

Naloga: 222232-B-18-1

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, januar 2022

Oznaka dokumenta: 222232-B-18-1

Datum izdelave: februar 2022

Število izvodov: 2 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

## Avtorji:

Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.  
Branka HOFER, gim. mat.  
Erik MARČENKO, dipl. inž. str.  
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.  
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.  
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.  
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.



Elektroinštitut Milan Vidmar

## POVZETEK

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica. Meritve se nanašajo na januar 2022. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja TE Brestanica: koncentracije SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub> in meteorološke meritve.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO<sub>2</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100v %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO<sub>2</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO<sub>x</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev O<sub>3</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Opozorilna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Alarmna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi v merjenem obdobju ni bila presežena.



Elektroinštitut Milan Vidmar

## KAZALO VSEBINE

<b>1.</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>1</b>
1.1	KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA .....	1
1.1.1	Zakonske osnove .....	1
1.1.2	Merilna mreža, lokacije merilnih mest in oprema .....	1
1.1.3	Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev .....	3
1.1.4	Mejne vrednosti merjenih parametrov .....	3
1.2	METEOROLOGIJA.....	5
1.2.1	Zakonske osnove .....	5
1.2.2	Merilna mreža, lokacije merilnih mest in oprema .....	5
1.2.3	Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev .....	6
<b>2.</b>	<b>REZULTATI MERITEV.....</b>	<b>7</b>
2.1	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA .....	7
2.1.1	Pregled koncentracij v zraku: SO <sub>2</sub> – Sv. Mohor.....	9
2.1.2	Pregled koncentracij v zraku: NO <sub>2</sub> – Sv. Mohor .....	12
2.1.3	Pregled koncentracij v zraku: NO <sub>x</sub> – Sv. Mohor .....	15
2.1.4	Pregled koncentracij v zraku: O <sub>3</sub> – Sv. Mohor .....	18
2.2	Meteorološke meritve.....	21
2.2.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Sv. Mohor .....	21
2.2.3	Pregled hitrosti in smeri vetra – Sv. Mohor .....	24
<b>3.</b>	<b>ZAKLJUČEK .....</b>	<b>27</b>



Elektroinštitut Milan Vidmar

## 1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004, je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka.

### 1.1 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

#### 1.1.1 Zakonske osnove

Monitoring kakovosti zunanjega zraka zagotavlja država, dolžni pa so ga izvajati tudi povzročitelji obremenitve zunanjega zraka, ki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti v sklopu obratovalnega monitoringa, zagotavljati tudi monitoring stanja okolja, oziroma monitoring kakovosti zunanjega zraka. Onesnaževanje zunanjega zraka je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, človekovemu zdravju ali pa na kakšen način posega v lastninsko pravico. Monitoring kakovosti zunanjega zraka zaradi tovrstnega vnašanja obsega spremeljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremeljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS 9/11 s spremembami), Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS 56/06) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 s spremembami). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so postale obvezujoče tudi Direktive Evropske unije s področja kakovosti zunanjega zraka, ki jih Slovenija privzema v svojo zakonodajo: Direktiva Sveta 1996/62/ES o presoji in upravljanju kakovosti zunanjega zraka, Direktiva Sveta 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku, Direktiva Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku in Direktiva Sveta 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku in Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter najnovejša Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Ur. l. EU, L1/52/11, 2008), ki je 11. junija 2010 razveljavila predhodno navedene direktive. Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ostaja po tem datumu še v veljavi.

#### 1.1.2 Merilna mreža, lokacije merilnih mest in oprema

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici TE Brestanica izvaja od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanji monitoring poteka na stalnem merilnem mestu Sveti Mohor. Na merilnem mestu Brestanica potekajo le meritve meteoroloških parametrov. Sedanje meritve potekajo na lokaciji Sveti Mohor. Meritve se izvajajo z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar, ki izvaja tudi QA/QC postopke in izdeluje končno obdelavo rezultatov meritvev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate meritne postaje v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Sveti Mohor	394	537286	93958

Klasifikacija meritnega mesta v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip meritnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Sveti Mohor	I - industrijsko	32 – razgibano	R - podeželsko	R – stanovanjsko, A - kmetijsko



Slika 1: Lokacija meritnega mesta v okolici TE Brestanica. Vir: Google Earth (2018)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena meritna oprema, ki je skladna z referenčnimi meritnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco,
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco,
- SIST EN 14625:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo,
- SIST EN 12341:2014: Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM<sub>10</sub> ali PM<sub>2,5</sub>

### 1.1.3 Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	O <sub>3</sub>
AMP Sveti Mohor	✓	✓	✓	✓

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Mesečna analiza skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica, januar 2022. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011 s spremembami) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TEB za leto 2022.

### 1.1.4 Mejne vrednosti merjenih parametrov

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11 s spremembami), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

#### Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ , izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

#### Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	alarmna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

## **Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside:**

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	alarmna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	200 (velja za $\text{NO}_2$ ) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za $\text{NO}_2$ )
koledarsko leto	40 (velja za $\text{NO}_2$ )	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
koledarsko leto	30 (velja za $\text{NO}_x$ )	-

Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

## **Opozorilna in alarmna vrednost za ozon:**

časovni interval povprečenja	opozorilna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	alarmna vrednost* ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	180	240

\* - za izvajanje 16. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka je treba preseganje vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti

## **Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon:**

cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost	vrednost $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja
cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varstvo rastlin ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $18.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ v povprečju petih let

Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

## **Dolgoročni cilji za ozon:**

cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $6.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$

Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

## 1.2 METEOROLOGIJA

### 1.2.1 Zakonske osnove

Zakon o varstvu okolja (*Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16*), določa, da se monitoring meteoroloških pojavov zagotavlja s posebnim zakonom, to je z Zakonom o meteorološki dejavnosti (*Uradni list RS, št. 49/06*), ki je bil dne 11.11.2017 razveljavljen z izjemo tretjega in četrtega odstavka 30. člena, ki se nanaša na pripravo in izdelavo meteoroloških izdelkov. 30 člen je v uporabi do uskladitve četrtega odstavka 23. člena Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seismološki službi (*Uradni list, št. 60/2017*), ki je z dnem 11.11.2017 nadomestil zakon iz leta 2006 Zakon o meteorološki dejavnosti (*Uradni list RS, 49/2006*). Zakon obravnava tudi opravljanje meteorološke dejavnosti na avtomatskih meteoroloških postajah, na katerih elektronske naprave samodejno merijo, shranjujejo in pošljajo podatke meteorološkega opazovanja v zbirke podatkov.

### 1.2.2 Merilna mreža, lokacije merilnih mest in oprema

Meteorološke meritve se v okolici TE Brestanica izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanje meritve potekajo na lokaciji Sveti Mohor. Meritve se izvajajo z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar, ki izvaja tudi QA/QC postopke in izdeluje končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate meteorološke merilne postaje:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Sveti Mohor	394	537286	93958



Slika 2: Lokacije merilnih mest v okolici TE Brestanica. Vir: Google Earth (2018)

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustreznih postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

### 1.2.3 Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji Brestanica.

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Sveti Mohor	✓	✓	✓

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Mesečna analiza skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica, januar 2022. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 4 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011 s spremembami) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TEB za leto 2022.

## 2. REZULTATI MERITEV

### 2.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

#### Pregled preseženih vrednosti: SO<sub>2</sub> januar 2022

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	0	0	0	100

#### Pregled preseženih vrednosti: NO<sub>2</sub> januar 2022

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	0	0	-	100

#### Pregled preseženih vrednosti: O<sub>3</sub> januar 2022

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Sv. Mohor	0	0	0	100

#### Pregled preseženih vrednosti: SO<sub>2</sub> do januar 2022

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2022	0	0	0	100

#### Pregled preseženih vrednosti: NO<sub>2</sub> do januar 2022

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2022	0	0	-	100

#### Pregled preseženih vrednosti: O<sub>3</sub> do januar 2022

		nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2022	0	0	0	100

#### Pregled srednjih koncentracij: SO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za januar 2022 in pretekla leta

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	3	5	5	8	3

#### Pregled srednjih koncentracij: NO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za januar 2022 in pretekla leta

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	9	9	12	8	10

#### Pregled srednjih koncentracij: NO<sub>x</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za januar 2022 in pretekla leta

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	10	10	15	10	11

**Pregled srednjih koncentracij: O<sub>3</sub> (µg/m<sup>3</sup>) za januar 2022 in pretekla leta**

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	45	53	43	38	59

**Pregled srednjih koncentracij SO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>) za 01.10.2020 - 01.04.2021**

postaja	*
Sv. Mohor	7

**Pregled srednjih koncentracij NO<sub>x</sub> (µg/m<sup>3</sup>) za 01.01.2020 - 31.12.2020**

postaja	**
Sv. Mohor	6

## 2.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO<sub>2</sub> – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	8 µg/m <sup>3</sup>	16.01.2022 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m <sup>3</sup>	16.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m <sup>3</sup>	06.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	3 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	4 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	3 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 1.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
1.0 do 2.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
2.0 do 3.0 µg/m <sup>3</sup>	560	75	21	68
3.0 do 4.0 µg/m <sup>3</sup>	161	22	10	32
4.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	14	2	0	0
5.0 do 7.5 µg/m <sup>3</sup>	7	1	0	0
7.5 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
100.0 do 9999.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	744	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

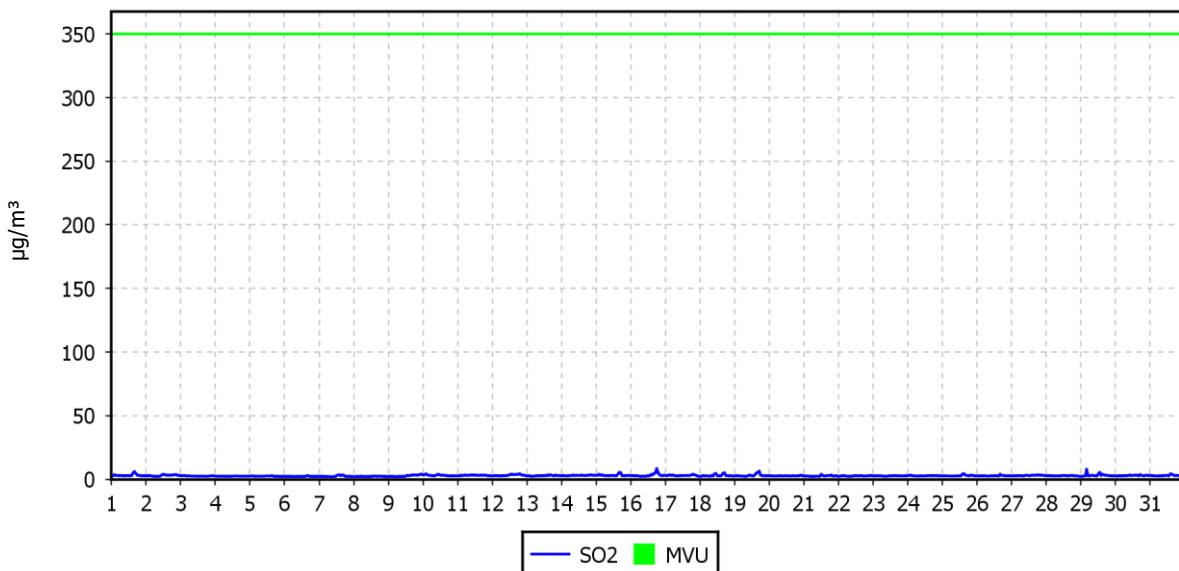**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.02.2022

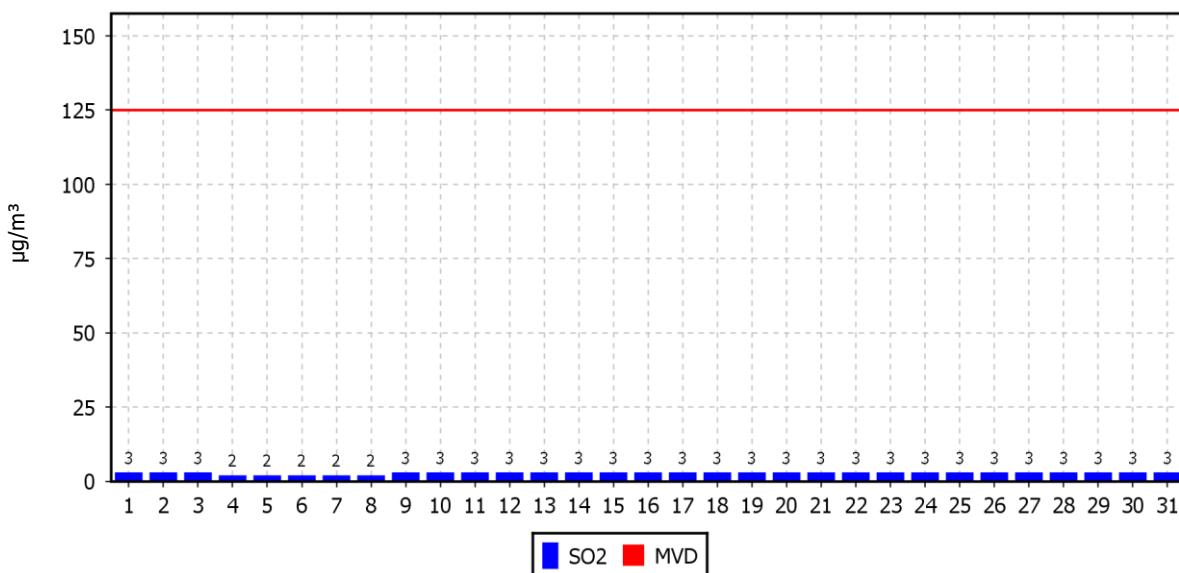

**KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.01.2023

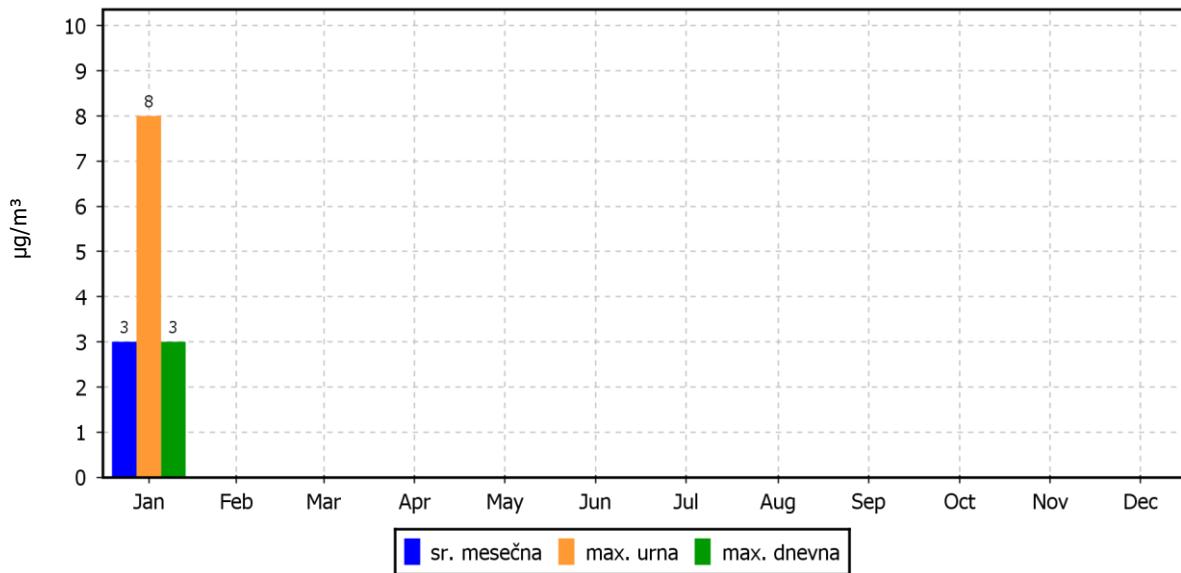**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

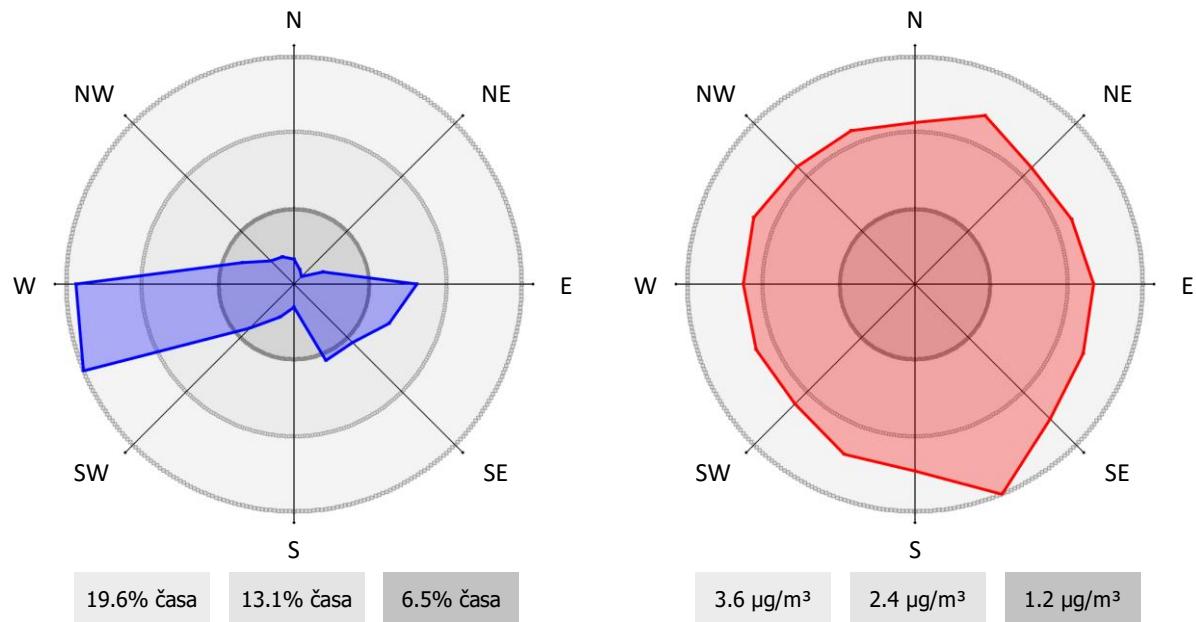

## 2.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO<sub>2</sub> – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	743	100%
Maksimalna urna koncentracija:	39 µg/m <sup>3</sup>	31.01.2022 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	19 µg/m <sup>3</sup>	14.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m <sup>3</sup>	05.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	10 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	24 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	9 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	123	17	3	10
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	293	39	13	42
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	186	25	12	39
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	101	14	3	10
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	30	4	0	0
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	8	1	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

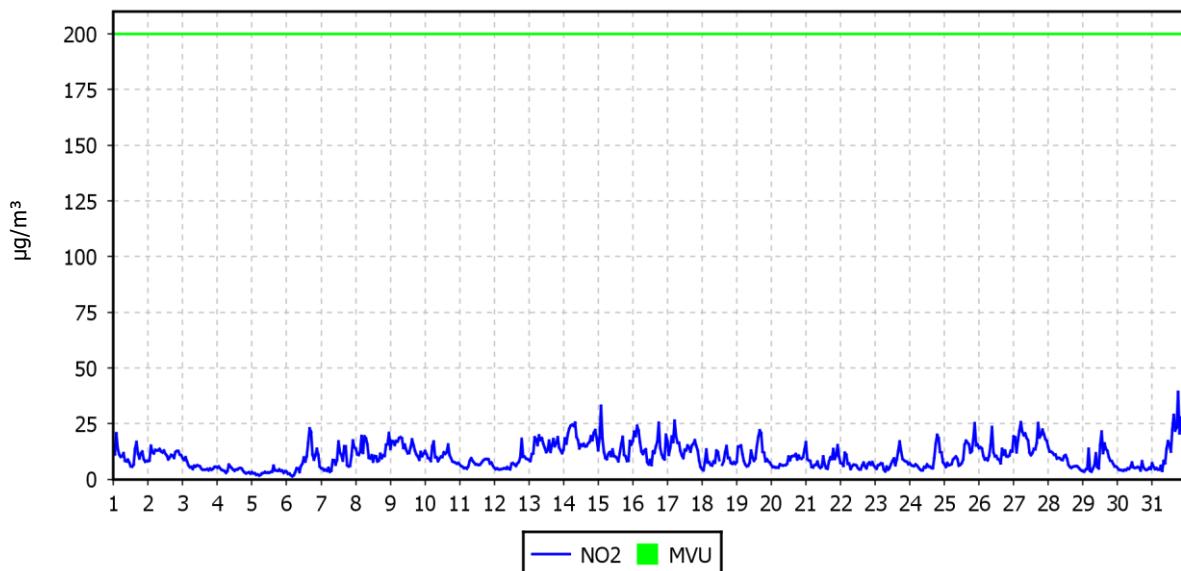**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.02.2022

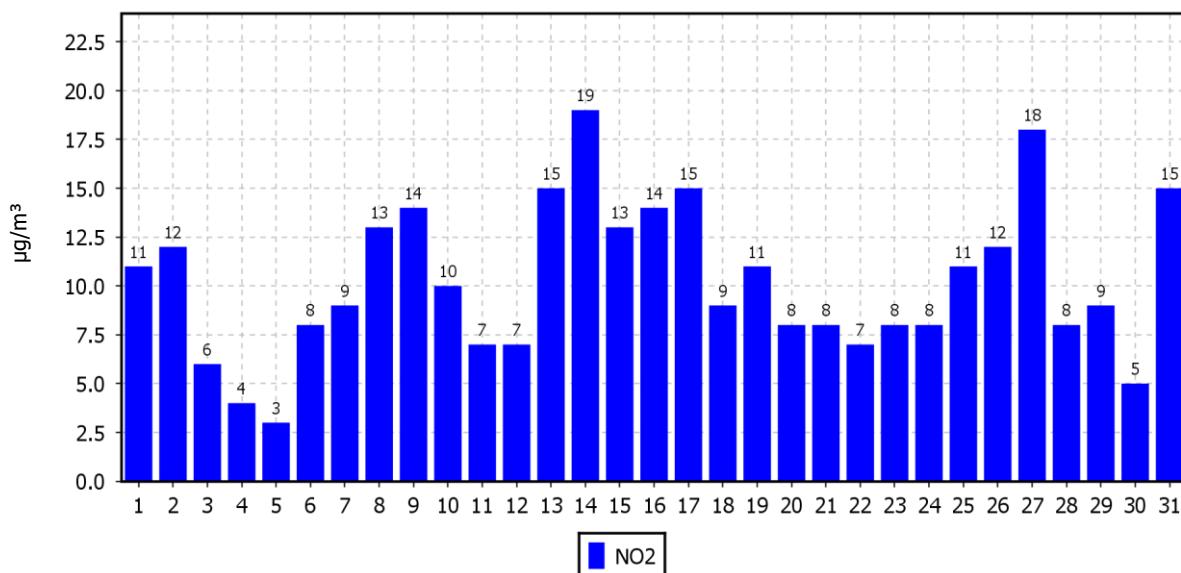

**KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.01.2023

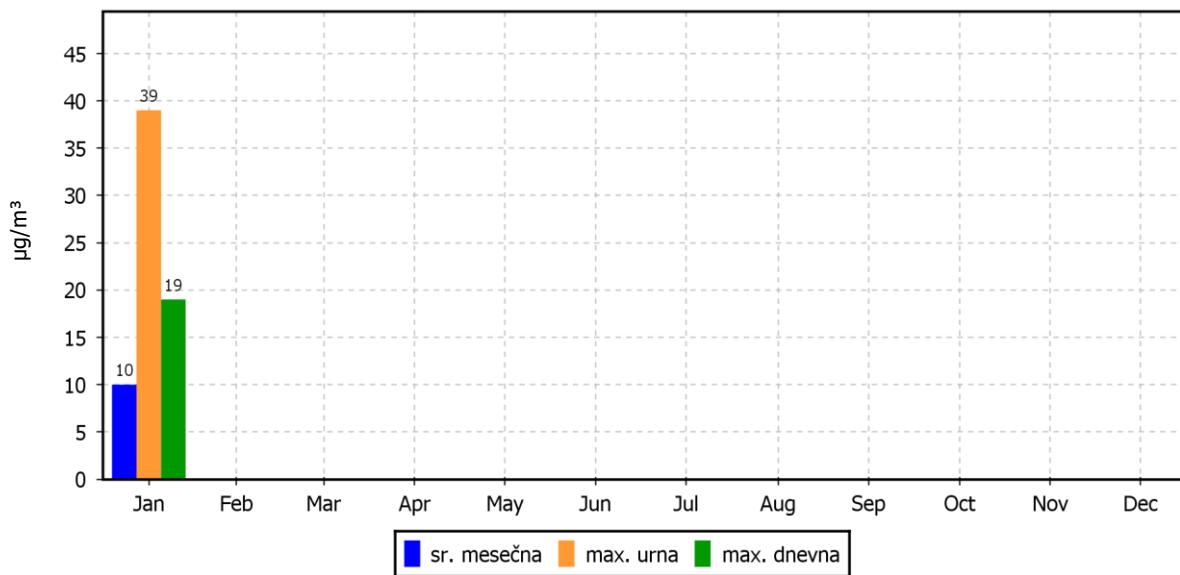**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

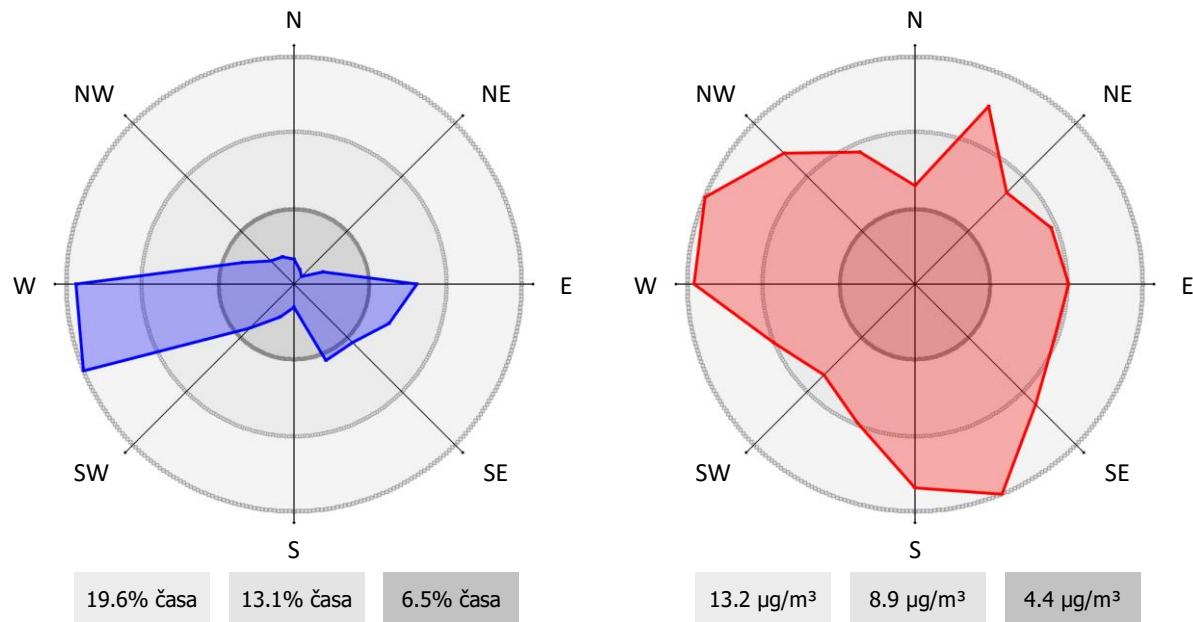

### 2.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO<sub>x</sub> – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	42 µg/m <sup>3</sup>	31.01.2022 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	20 µg/m <sup>3</sup>	14.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m <sup>3</sup>	05.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	11 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	25 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m <sup>3</sup>	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m <sup>3</sup>	96	13	2	6
5.0 do 10.0 µg/m <sup>3</sup>	280	38	13	42
10.0 do 15.0 µg/m <sup>3</sup>	175	24	9	29
15.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	121	16	5	16
20.0 do 25.0 µg/m <sup>3</sup>	52	7	2	6
25.0 do 30.0 µg/m <sup>3</sup>	16	2	0	0
30.0 do 35.0 µg/m <sup>3</sup>	3	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	744	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

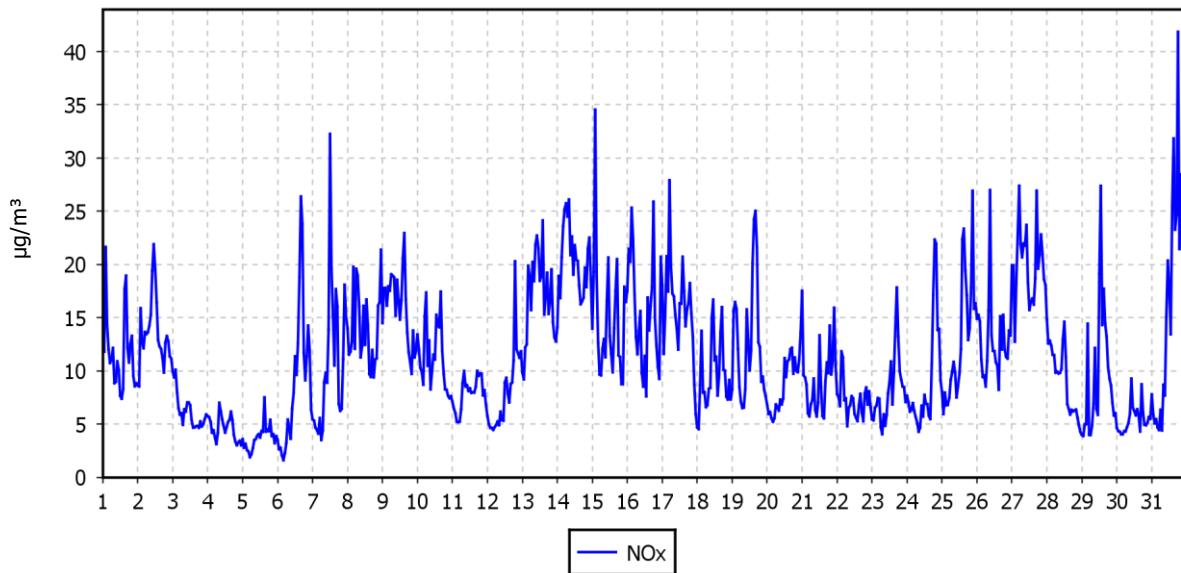**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.02.2022

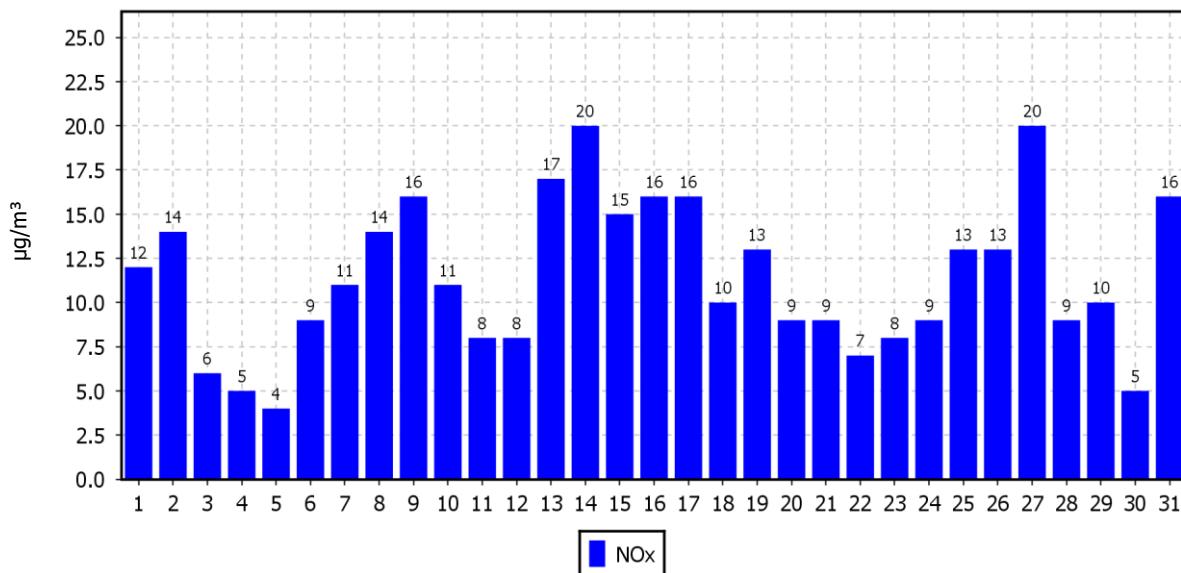

**KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.01.2023

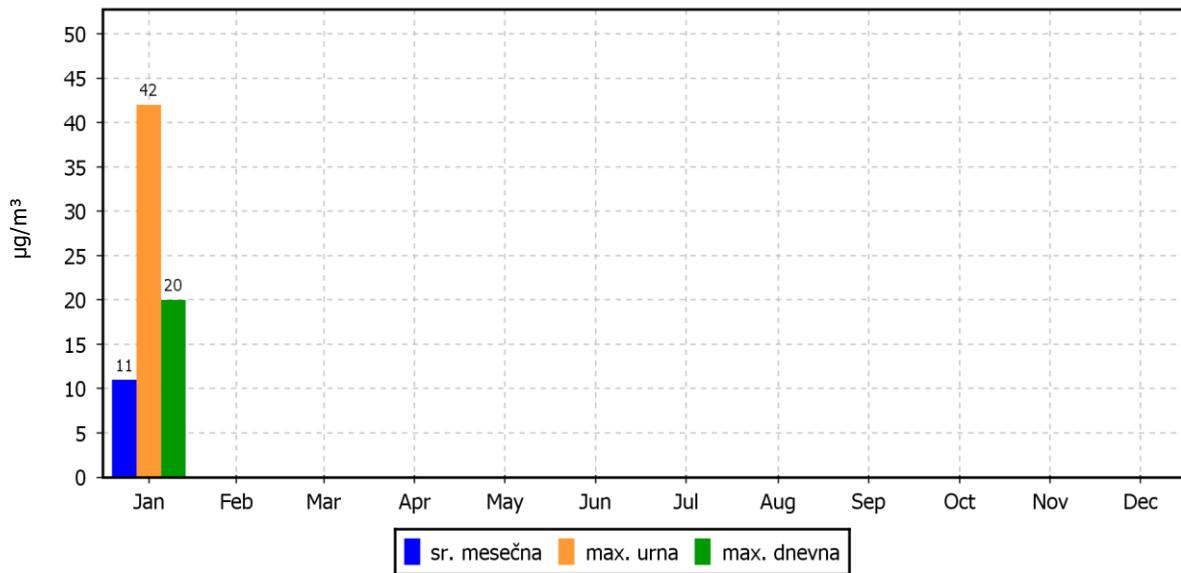**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

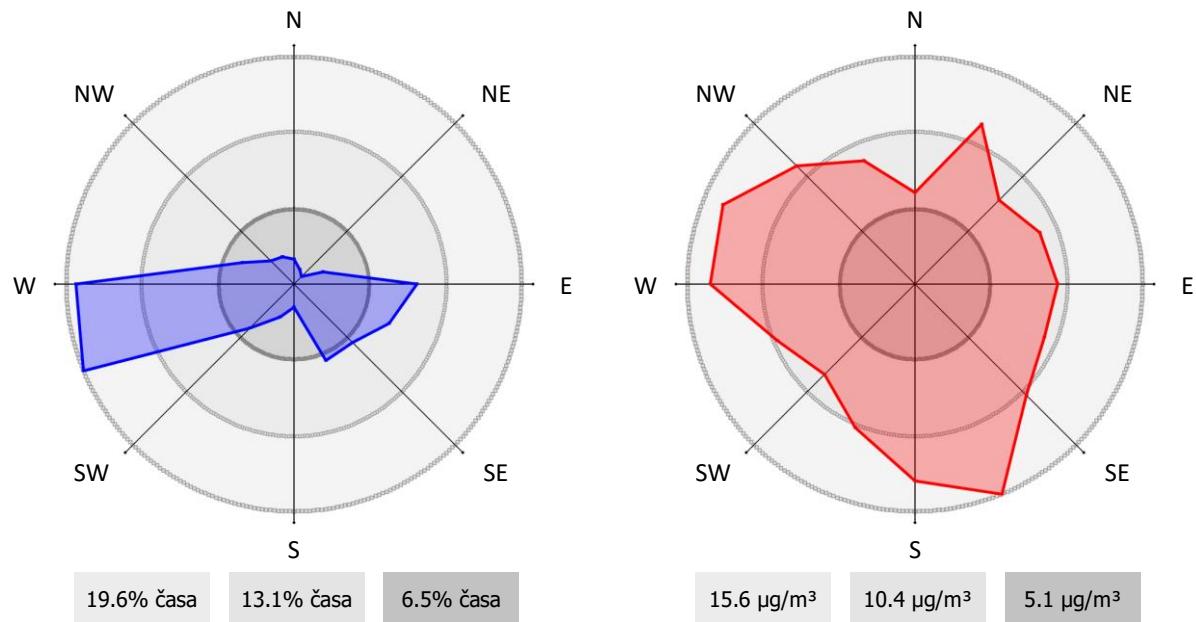

## 2.1.4 Pregled koncentracij v zraku: O<sub>3</sub> – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica

Postaja: Sv. Mohor

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	101 µg/m <sup>3</sup>	30.01.2022 17:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	92 µg/m <sup>3</sup>	30.01.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	39 µg/m <sup>3</sup>	09.01.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	59 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m <sup>3</sup> :	0	
- nad AV 240 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	91 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	58 µg/m <sup>3</sup>	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	255 (µg/m <sup>3</sup> ).h	1.1. do 1.2.
- varstvo rastlin: maj-junij	0 (µg/m <sup>3</sup> ).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov: april-september	0 (µg/m <sup>3</sup> ).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m <sup>3</sup> :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m <sup>3</sup>	2	0	0	0
20.0 do 40.0 µg/m <sup>3</sup>	104	14	1	3
40.0 do 65.0 µg/m <sup>3</sup>	377	51	19	61
65.0 do 80.0 µg/m <sup>3</sup>	177	24	10	32
80.0 do 100.0 µg/m <sup>3</sup>	83	11	1	3
100.0 do 120.0 µg/m <sup>3</sup>	1	0	0	0
120.0 do 130.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	0
Skupaj	744	100	31	100

**URNE KONCENTRACIJE - O<sub>3</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

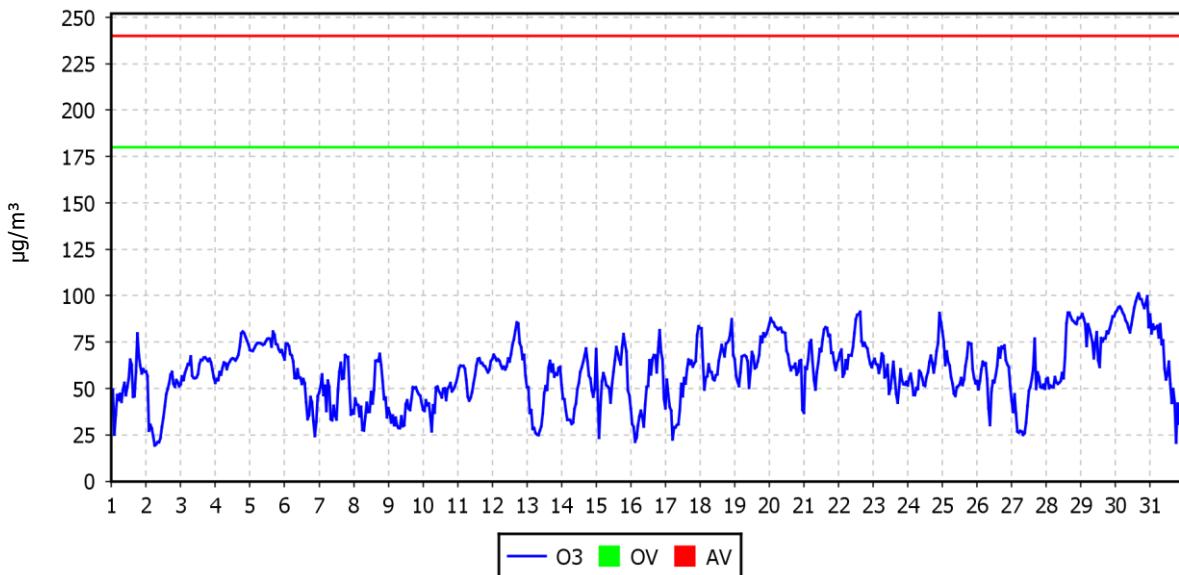**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O<sub>3</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.02.2022

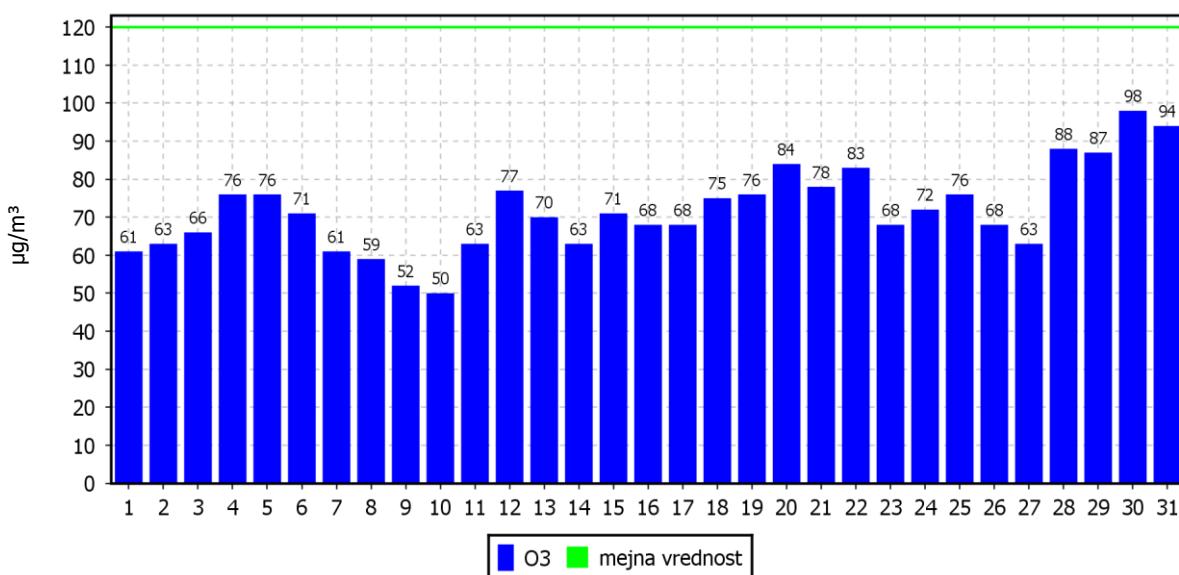

**KONCENTRACIJE - O<sub>3</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.01.2023

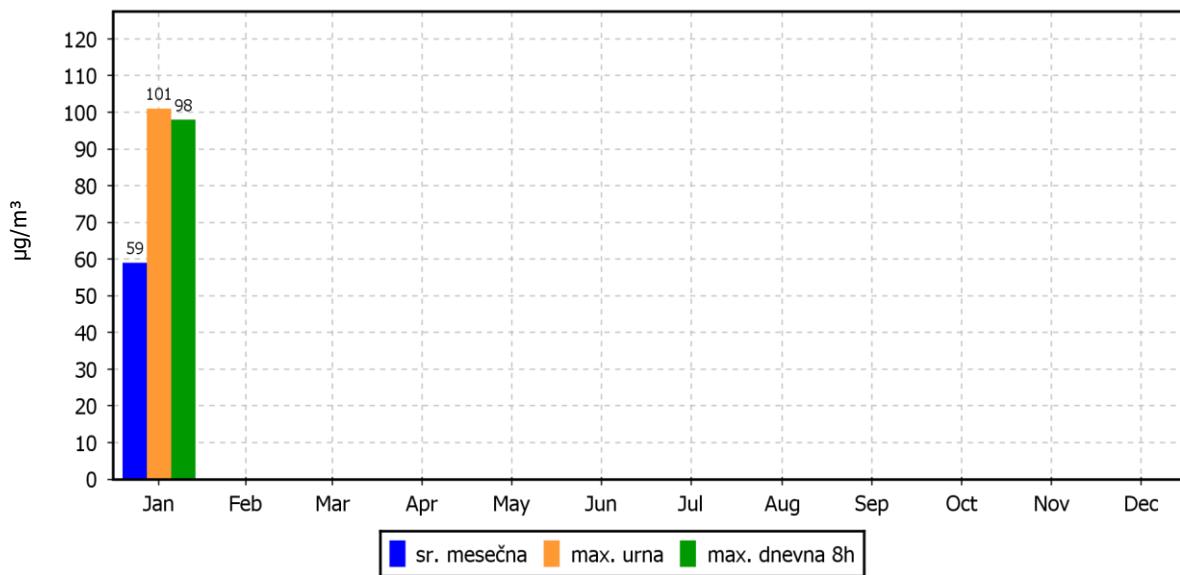**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

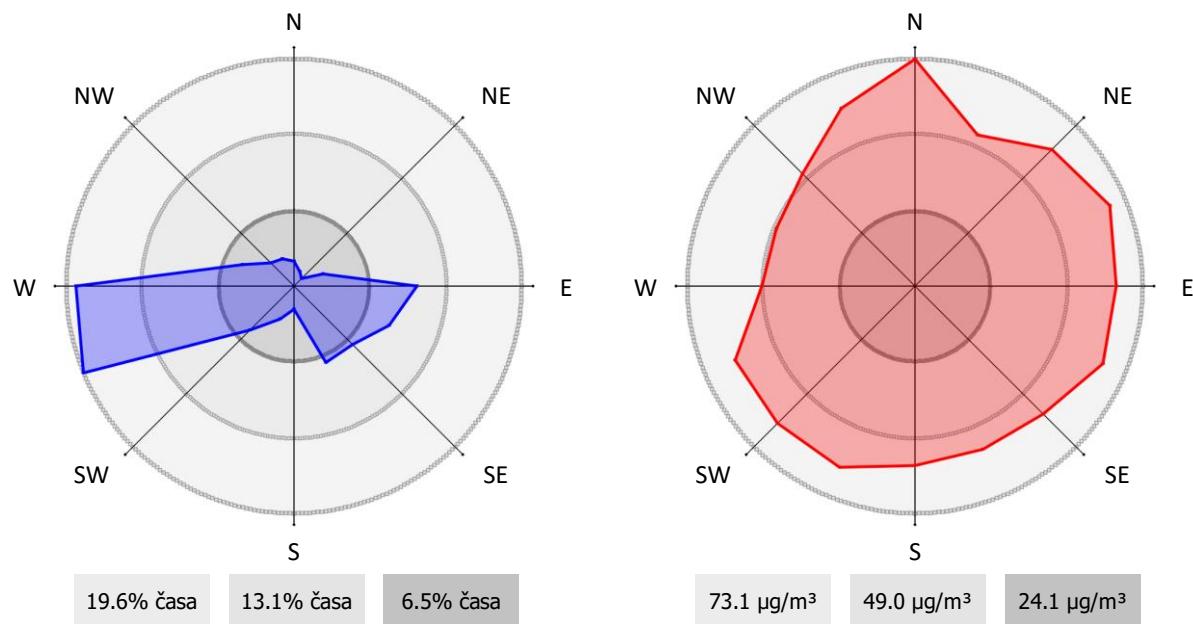

## 2.2 METEOROLOŠKE MERITVE

### 2.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica

Postaja: Sv. Mohor

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022

	TEMPERATURA		RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih urnih podatkov	744	100%	744	100%
Maksimalna urna vrednost	16 °C	01.01.2022 16:00:00	100%	02.01.2022 02:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	10 °C	04.01.2022	100%	06.01.2022
Minimalna urna vrednost	-7 °C	13.01.2022 08:00:00	23%	30.01.2022 16:00:00
Minimalna dnevna vrednost	-4 °C	08.01.2022	44%	30.01.2022
Srednja vrednost v obdobju	2 °C		79%	


TEMPERATURA	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN		
	Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	263	35	8	26	
0.0 do 3.0 °C	185	25	11	35	
3.0 do 6.0 °C	147	20	6	19	
6.0 do 9.0 °C	78	10	4	13	
9.0 do 12.0 °C	52	7	2	6	
12.0 do 15.0 °C	17	2	0	0	
15.0 do 18.0 °C	2	0	0	0	
18.0 do 21.0 °C	0	0	0	0	
21.0 do 24.0 °C	0	0	0	0	
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	
Skupaj	744	100	31	100	

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN		
	Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	2	0	0	0	0
30.0 do 40.0 %	21	3	0	0	0
40.0 do 50.0 %	48	6	2	6	
50.0 do 60.0 %	70	9	0	0	
60.0 do 70.0 %	97	13	5	16	
70.0 do 80.0 %	145	19	10	32	
80.0 do 90.0 %	62	8	8	26	
90.0 do 100.0 %	299	40	6	19	
Skupaj	744	100	31	100	

**URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

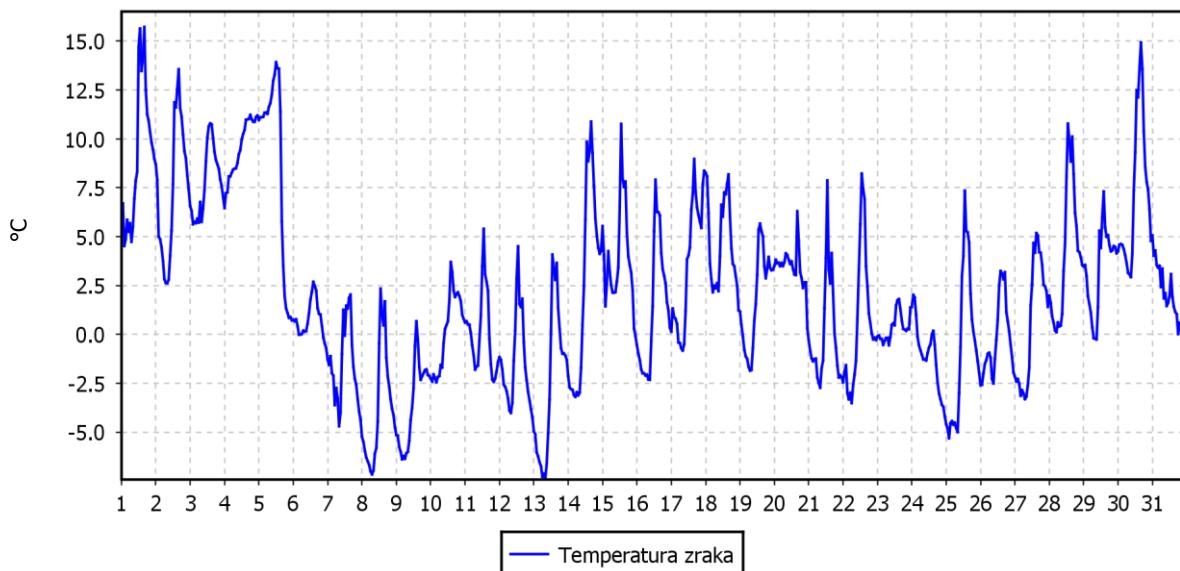**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.02.2022

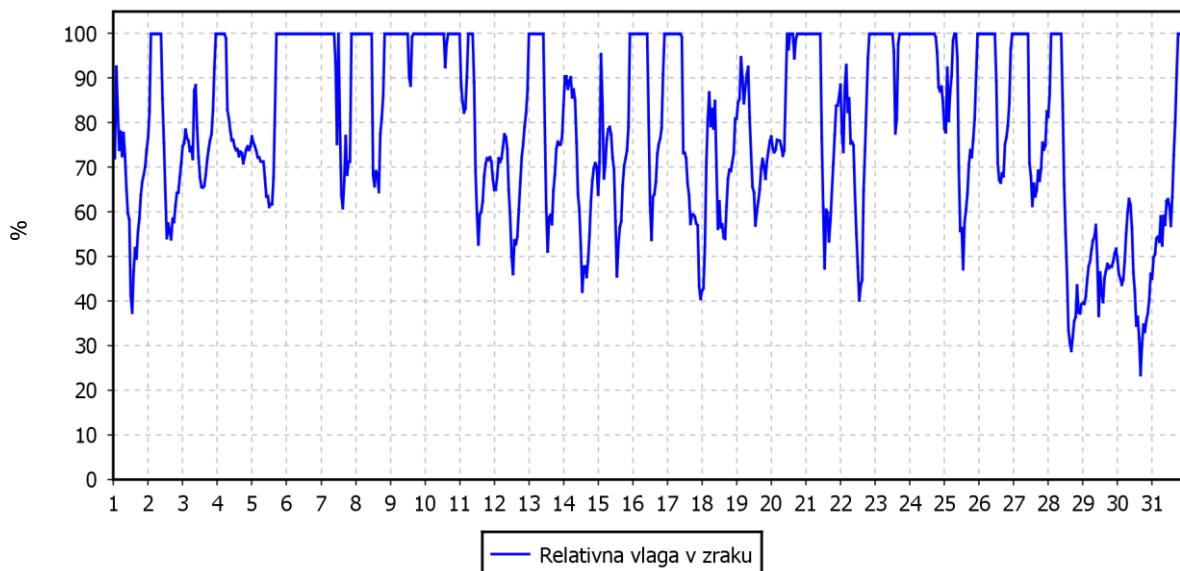

**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.01.2023

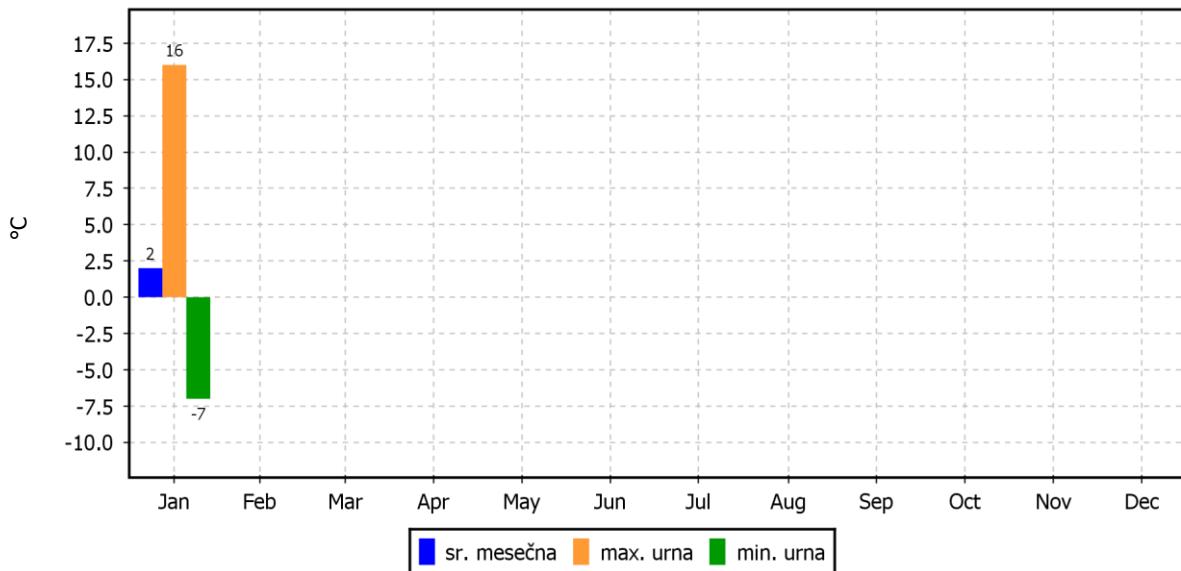

### 2.2.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica

Postaja: Sv. Mohor

Obdobje meritev: 01.01.2022 do 01.02.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna hitrost:	6 m/s	04.01.2022 17:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	10.01.2022 03:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	2 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	0	0	4	1	5	5	1	0	0	0	0	16	22
NNE	0	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	10	13
NE	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	7	9
ENE	0	3	8	6	3	0	0	0	0	0	0	20	27
E	0	5	3	15	31	13	12	0	0	0	0	79	106
ESE	0	2	4	11	25	19	5	0	0	0	0	66	89
SE	0	1	4	13	27	7	1	0	0	0	0	53	71
SSE	0	0	2	9	24	11	7	0	0	0	0	53	71
S	0	0	2	3	7	2	1	0	0	0	0	15	20
SSW	0	0	3	3	10	3	3	1	0	0	0	23	31
SW	0	2	1	5	11	4	4	13	0	0	0	40	54
WSW	0	0	7	13	24	18	39	32	13	0	0	146	196
W	0	2	9	31	49	26	7	16	0	0	0	140	188
WNW	0	3	10	16	6	0	1	0	0	0	0	36	48
NW	0	3	11	5	2	0	0	0	0	0	0	21	28
NNW	0	3	5	5	3	3	0	0	0	0	0	19	26
SKUPAJ	0	30	80	140	227	111	81	62	13	0	0	744	1000

**URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

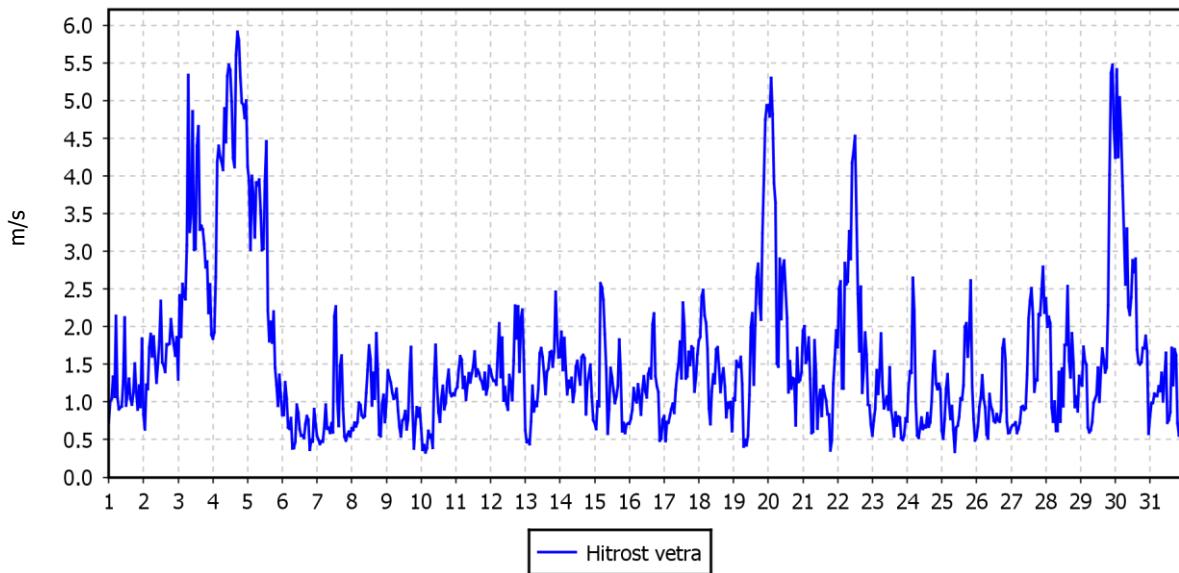**ROŽA VETROV**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.02.2022

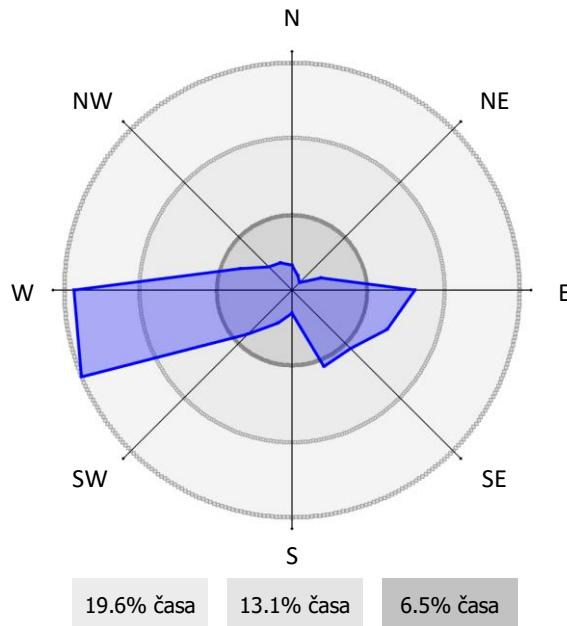



### 3. ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica d.o.o. na lokaciji Sv. Mohor, ki je v upravljanju strokovnega osebja Elektroinštituta Milan Vidmar. Prav tako so bili iz strani osebja Elektroinštituta Milan Vidmar predpisani postopki za izvajanje meritev ter kontrole in zagotavljanja kakovosti podatkov po standardiziranih postopkih. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec januar 2022 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2/\text{NO}_x$  in  $\text{O}_3$  ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov. V mesecu decembru je bilo izmerjenih 100% pravilnih rezultatov urnih koncentracij meritev  $\text{SO}_2$ , 100 % meritev  $\text{NO}_2/\text{NO}_x$  in 100 % meritev  $\text{O}_3$ . Rezultati meritev sledijo letnemu cilju za uradne podatke meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica d.o.o.. TE Brestanica leži v smeri NNE.

Urna mejna vrednost ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) in dnevna mejna vrednost  $\text{SO}_2$  ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija  $\text{SO}_2$  je znašala  $8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dne 16.01.2022 ob 19:00). Maksimalna dnevna koncentracija je znašala  $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , medtem ko je bila srednja mesečna koncentracija  $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Do onesnaženja je na tej lokaciji prišlo iz jugo-vzhodne smeri.

Urna mejna vrednost ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad  $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )  $\text{NO}_2$  nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija  $\text{NO}_2$  je znašala  $39 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dne 31.01.2022 ob 19:00), maksimalna dnevna koncentracija pa  $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Srednja mesečna koncentracija je znašala  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Do onesnaženja je prišlo iz zahodne smeri in jugo-vzhodne smeri.

Alarmna ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) in opozorilna ( $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija  $\text{O}_3$  je znašala  $101 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dne 30.01.2022 ob 17:00), maksimalna dnevna koncentracija pa  $92 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Srednja mesečna koncentracija je znašala  $59 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Do onesnaženja je na tej lokaciji prišlo iz vseh smeri dokaj enakomerno.

Dnevne temperature so se gibale med  $-4^\circ\text{C}$  (08.01.2022) in  $10^\circ\text{C}$  (04.01.2022), srednja vrednost temperature je znašala  $2^\circ\text{C}$ . Veter je pihal s srednjo hitrostjo 2 m/s, v smeri W – E.

Temperaturni obrat, ki se je nato zgodil z 12. na 13. januar, je prinesel najhladnejše temperature te zime. Na Kočevskem se je ohladilo na  $-14^\circ\text{C}$ , v Logatcu so zabeležili  $-13,7^\circ\text{C}$ , Ravne na Koroškem  $-10,4^\circ\text{C}$ , v Murski Soboto  $-6^\circ\text{C}$ , v Ljubljani in Mariboru  $-7^\circ\text{C}$  in Celju  $-9^\circ\text{C}$ . Pod ledišče se je živo srebro spustilo tudi v večjem delu Primorske, malo nad ničlo je bilo le v Vipavski dolini in na Obali. V tem mesecu je v Sloveniji v nižinah zapadel zgolj 1 cm snega. Podobno skromen januar smo nazadnje imeli pred desetimi leti. Drugače pa je na severni strani Alp, kjer je v preteklih dneh marsikje zapadlo blizu 1 m snega. Obilno je zasnežilo tudi Grčijo in Turčijo, snežna odeja je prekrila celo nekatere otoke v Egejskem morju. Ponekod toliko snega niso beležili že več desetletij (vir: ARSO).

Število obolelih s COVID-19 v Sloveniji je ponovno začelo naraščati, doseženi so bili tudi rekordi v dnevnom številu okužb.

Rezultati meritev onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov na vplivnem področju TEB kažejo, da koncentracije onesnažil v mesecu januarju 2022 ne presegajo dovoljenih mejnih vrednosti iz česar lahko zaključimo, da je vpliv elektrarne na onesnaženost zraka v okviru predpisanih zakonskih zahtev.





**ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR**  
INSTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA PADAVIN,  
JANUAR 2022**

Oznaka dokumenta: 222232-B.14-1

Ljubljana, februar 2022





**ELEKTROINŠtitut MILAN VIDMAR**  
INŠtitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo

Oznaka dokumenta: 222232-B.14-1

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA PADAVIN,  
JANUAR 2022**

Ljubljana, februar 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20201013b, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z *Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah*.

Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.  
Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka v letih 2020, 2021 in 2022

Naročilo: Pogodba: TEB/SP/30/2019, 15. 1. 2020

Odgovorna oseba: Marjan JELENKO, univ. dipl. inž. el.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 222232

Projekt: 222232-B: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka

Vodje projekta: Jaroslav Škantar, univ. dipl. el.  
Damjan KOVAČIČ, dipl.san.inž.  
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.  
Andrej Šusteršič, univ. dipl. inž. str.  
Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.

Aktivnost: 222232-B.14

Naloga: 222232-B.14-1

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin,  
januar 2022

Oznaka dokumenta: 222232-B.14-1

Datum izdelave: 09. februar 2022

Število izvodov: 2 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji: Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. tehol.  
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. tehol.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.  
Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.  
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.



## **KAZALO VSEBINE**

<b>1.</b>	<b>UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>ZAKONSKE OSNOVE .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>MERILNA MREŽA IN LOKACIJE MERILNIH MEST .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV .....</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>REZULTATI MERITEV .....</b>	<b>9</b>
5.1	KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN .....	11
5.1.1	Kakovost padavin in količina usedlin – Meteorološki stolp.....	11
5.1.2	Kakovost padavin in količina usedlin – Sv. Mohor .....	17
5.1.3	Kakovost padavin in količina usedlin – Pri rezervoarjih .....	23
5.1.4	Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje .....	29
5.2	TEŽKE KOVINE V USEDLINAH .....	35
5.2.1	Težke kovine v usedlinah – Pri rezervoarjih .....	35
5.3	RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH.....	37
5.3.1	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah .....	37
5.4	PAH IN Hg V USEDLINAH .....	38
5.4.1	PAH in Hg v usedlinah – Sv. Mohor.....	38
<b>6.</b>	<b>SKLEP .....</b>	<b>39</b>



## 1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogostejših onesnaževal, kot so  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_x$ , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.



## 2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremljanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

V slovenski pravni red je bila vnesena z **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 09/2011, 08/2015 in 66/2018)**.

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremljanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011, 06/2015, 05/2017 in 05/2018).



### 3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJE MERILNIH MEST

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na treh lokacijah v okolini TE Brestanica: Meteorološki stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih, ter na referenčni lokaciji Kočevje.



#### **4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV**

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v ERICo.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.



## 5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec december. Poleg rezultatov meritev za mesec december so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je za mesec december prikazan petletni niz rezultatov meritev.

Zaradi tehničnih težav analiza kovin ni obravnavana v tem poročilu. V naslednjem mesečnem poročilu bodo poleg tekočih mesečnih analiz kovin obravnavani tudi rezultati za mesec december 2021.




## 5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

### 5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Meteorološki stolp


Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Meteorološki stolp  
Obdobje meritev: 01.01.2021 do 01.01.2022

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Volumen ml	3850	1230	1030	5050	9440	2240	5230	1870	3200	3990	6300	3690
Kislost pH	5.21	6.20	7.25	6.71	6.22	7.15	6.48	6.95	6.34	6.06	5.22	5.72
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	12.20	17.40	40.40	32.90	14.00	42.90	20.70	22.10	7.60	12.30	10.10	28.50



**Meteorološki stolp**  
**VOLUMEN PADAVIN**

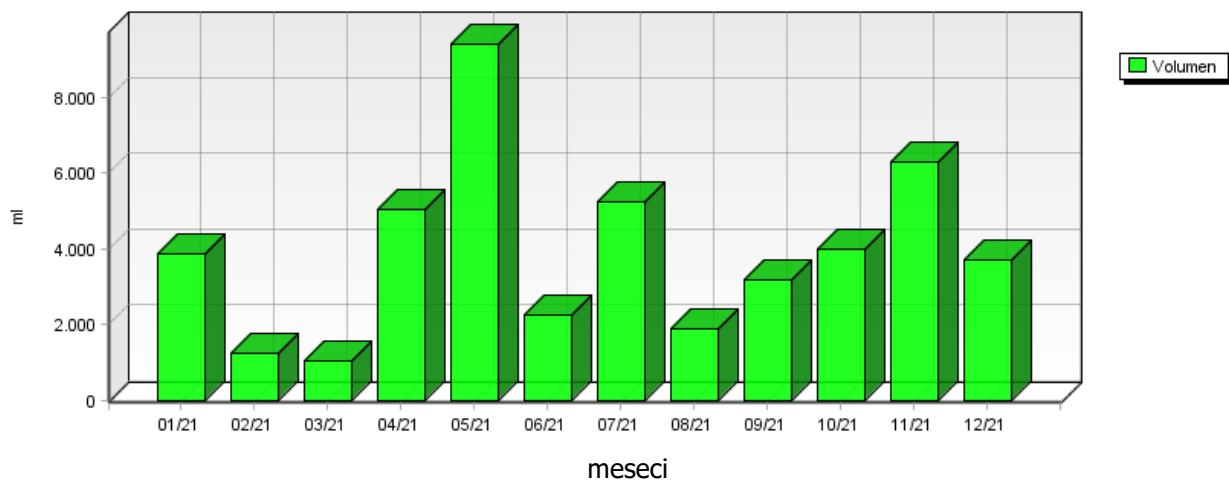

**Meteorološki stolp**  
**KISLOST PADAVIN**

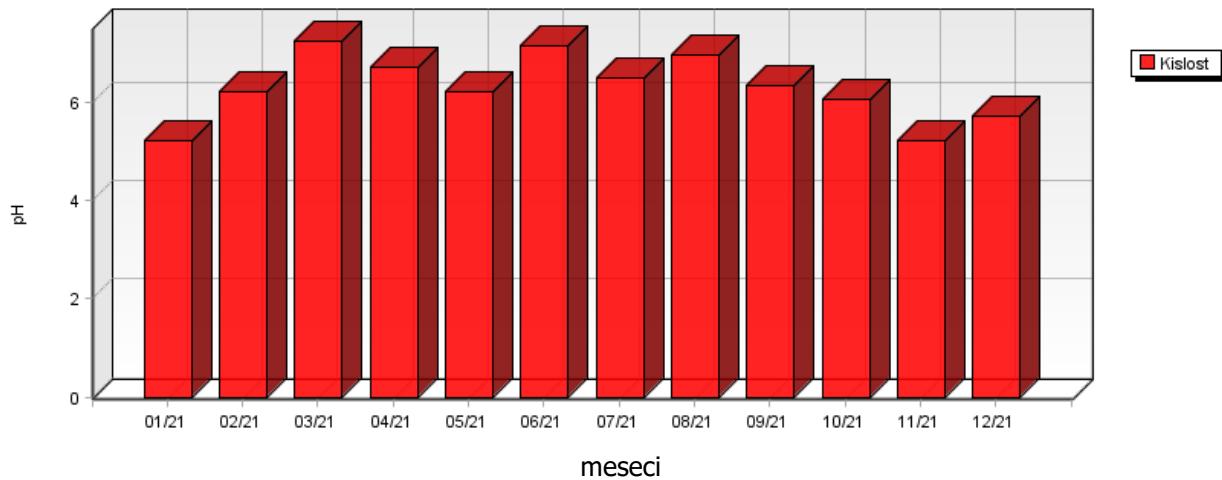


	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21
Kislost pH	5.50	6.14	5.74	5.72	5.72

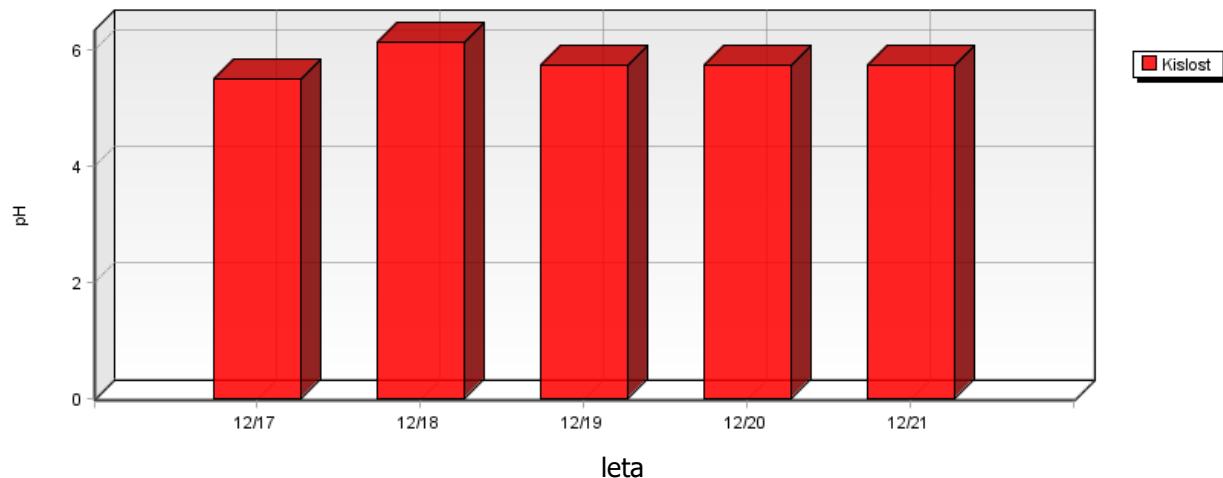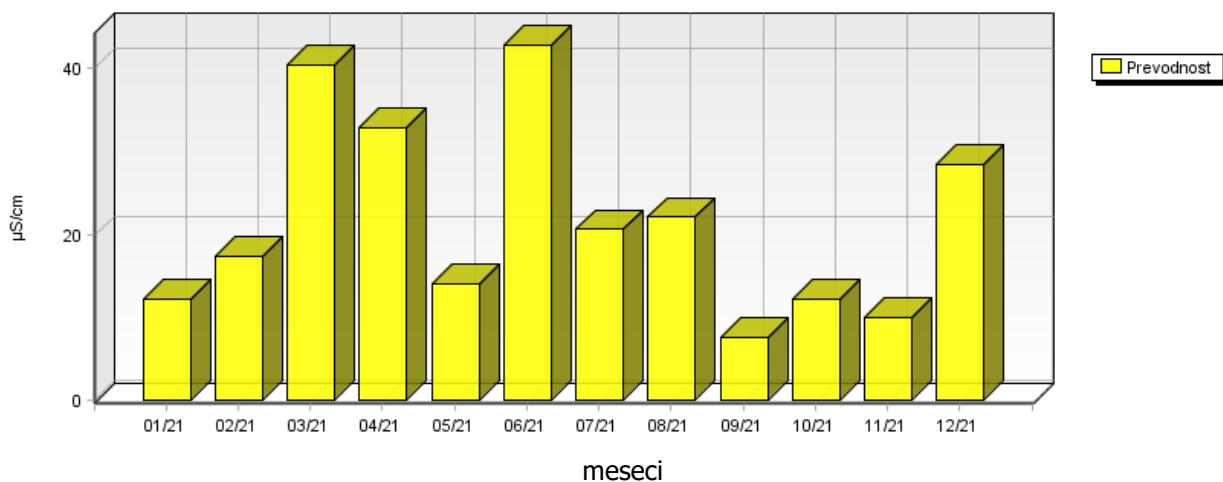
**Meteorološki stolp  
KISLOST PADAVIN****Meteorološki stolp  
PREVODNOST PADAVIN**

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	4.44	1.65	1.65	8.44	9.42	3.73	4.23	4.69	2.17	3.66	9.54	2.51
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	7.53	1.20	1.66	11.66	9.36	8.87	10.12	1.97	4.26	6.64	18.87	3.66
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	40.48	18.75	35.83	141.16	104.22	91.97	66.75	72.63	28.92	46.27	86.59	28.08
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	75.29	12.03	16.58	116.60	93.59	88.68	101.22	19.68	42.59	66.38	188.67	36.58


### Meteorološki stolp SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

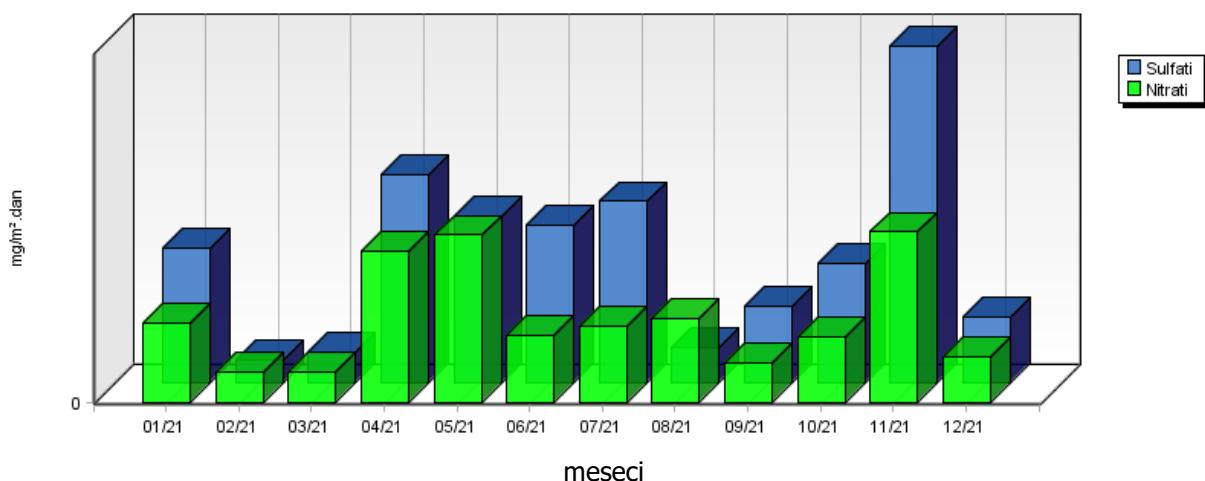

### Meteorološki stolp USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

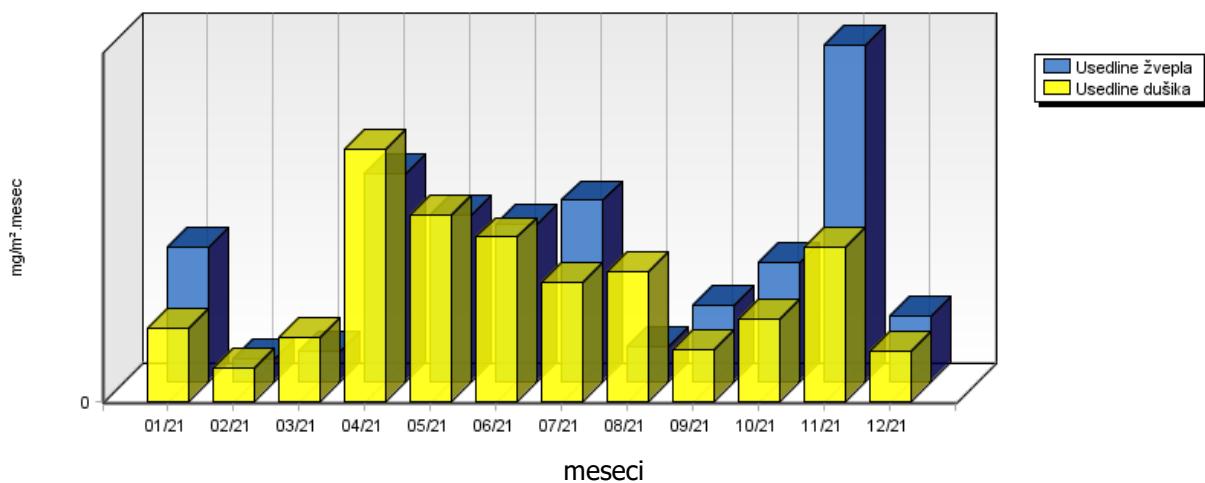


	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	3.26	5.43	15.52	22.44	62.07	30.69	4.86	48.11	19.46	19.46	6.76	24.96
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	2.75	4.78	5.50	15.84	19.08	14.99	3.67	9.08	3.50	3.50	4.81	11.74

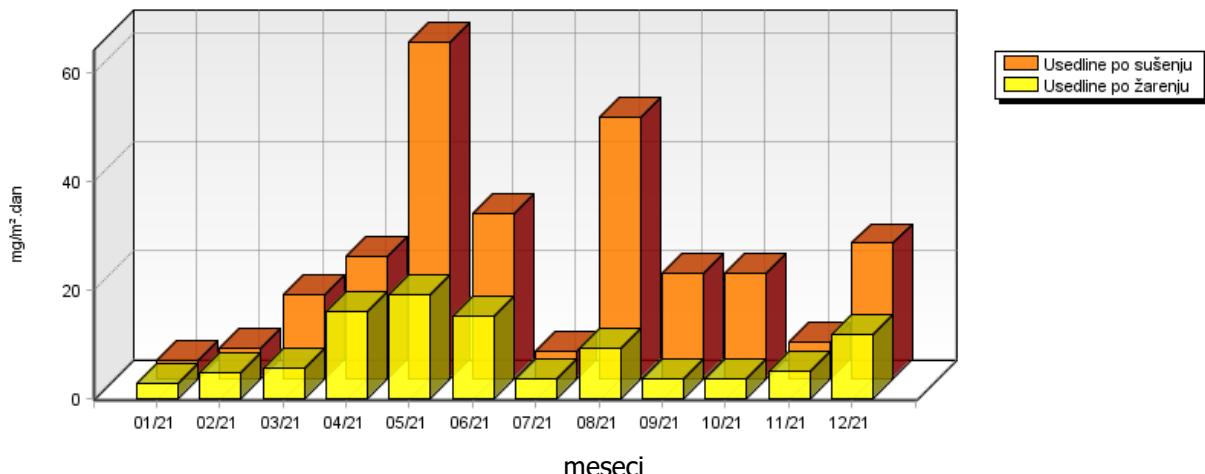
**Meteorološki stolp  
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	2.43	1.04	1.83	3.64	3.21	1.66	3.59	1.04	1.09	1.95	3.08	2.00
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	0.44	0.33	1.06	3.60	1.73	2.86	1.63	1.75	0.61	0.92	0.94	0.48
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.37	0.18	0.45	0.73	1.37	0.98	0.76	0.18	0.43	0.39	1.53	1.07
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.34	0.22	0.09	0.74	1.39	0.20	0.15	0.11	0.00	0.35	1.67	0.22
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.89	0.09	0.57	1.28	1.05	0.18	3.02	0.25	0.17	0.35	1.28	0.93
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.13	0.07	0.46	0.89	0.75	1.51	2.49	0.48	0.24	0.60	0.68	0.25

### Meteorološki stolp KLORIDI V PADAVINAH

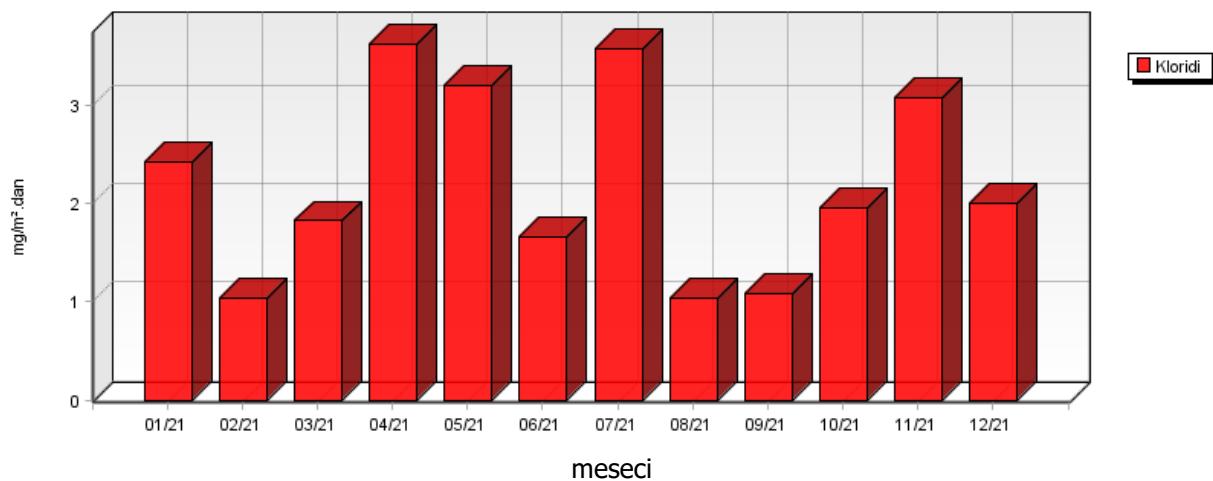

### Meteorološki stolp AMONIJAK V PADAVINAH

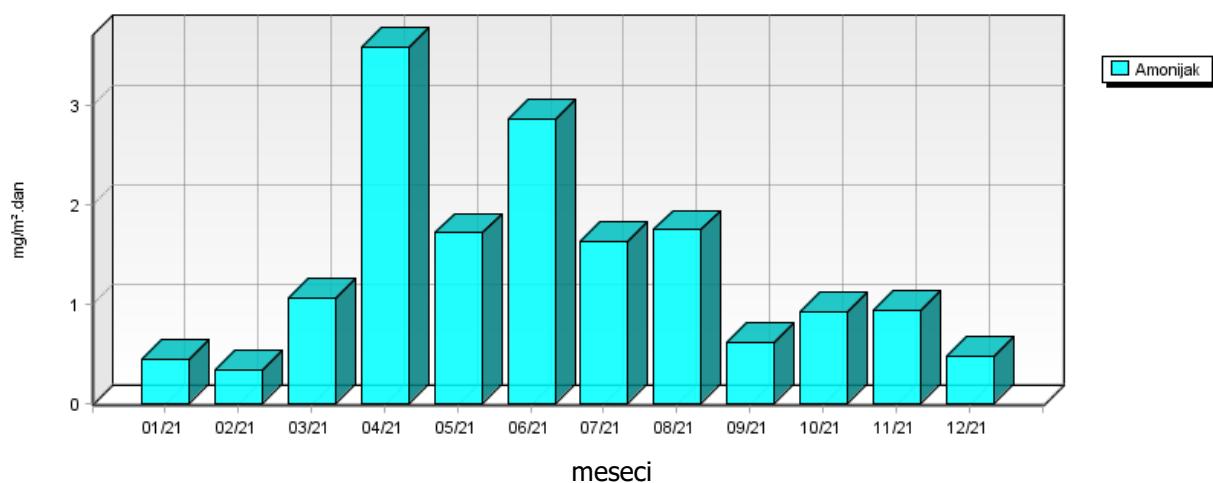

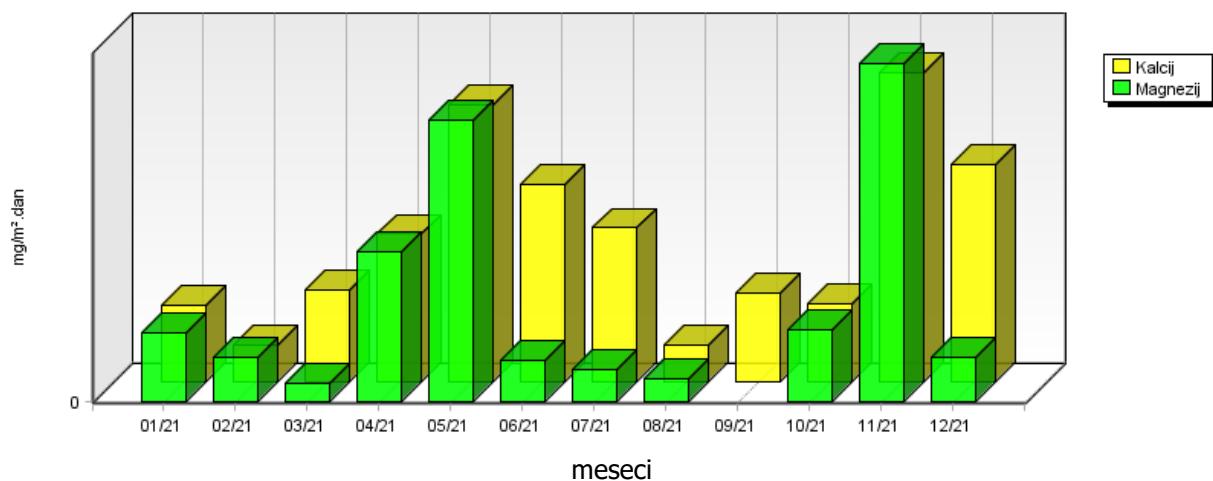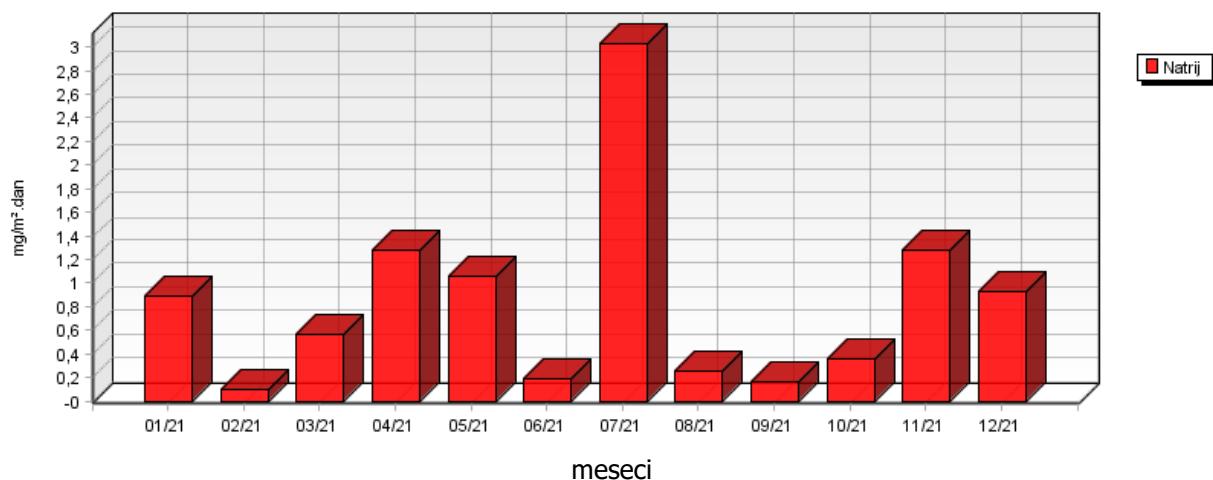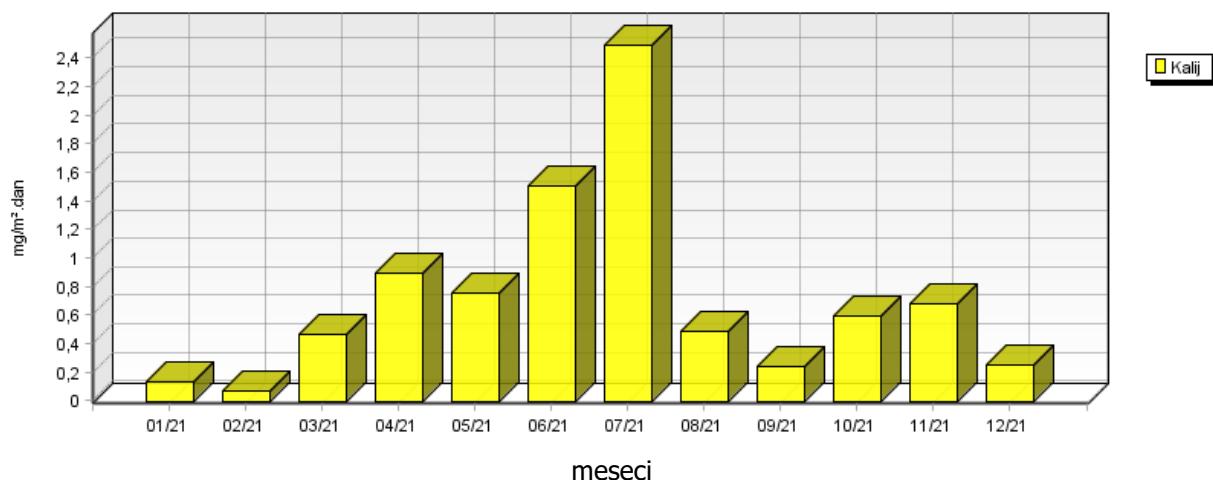
**Meteorološki stolp  
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Meteorološki stolp  
NATRIJ V PADAVINAH****Meteorološki stolp  
KALIJ V PADAVINAH**

### 5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.01.2021 do 01.01.2022

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Volumen ml	1980	930	690	4740	9300	1180	4010	1660	3350	4400	4800	3170
Kislost pH	6.01	6.35	7.33	6.68	6.30	7.00	7.03	7.13	6.26	6.06	6.50	6.21
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	14.40	12.60	46.80	27.30	11.10	40.20	21.00	28.10	9.70	24.70	15.80	18.90



**Sv. Mohor**  
**VOLUMEN PADAVIN**

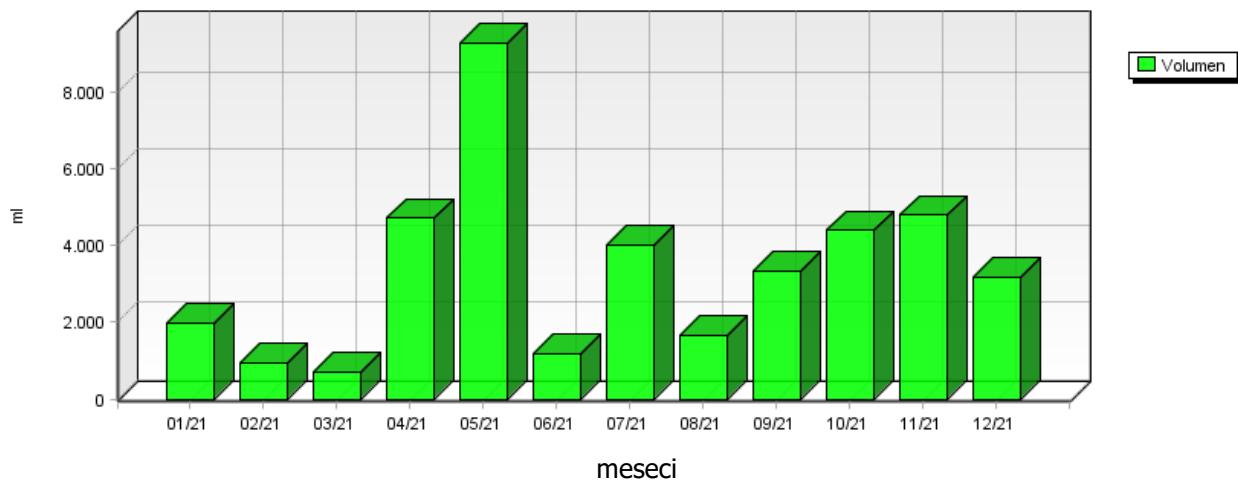

**Sv. Mohor**  
**KISLOST PADAVIN**

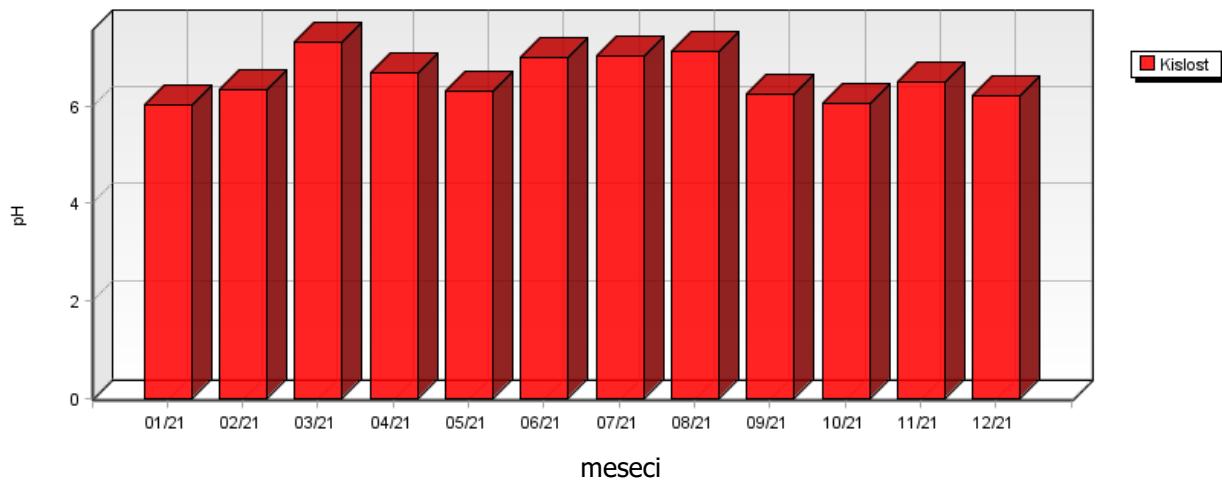


	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21
Kislost pH	5.90	6.35	5.86	5.96	6.21

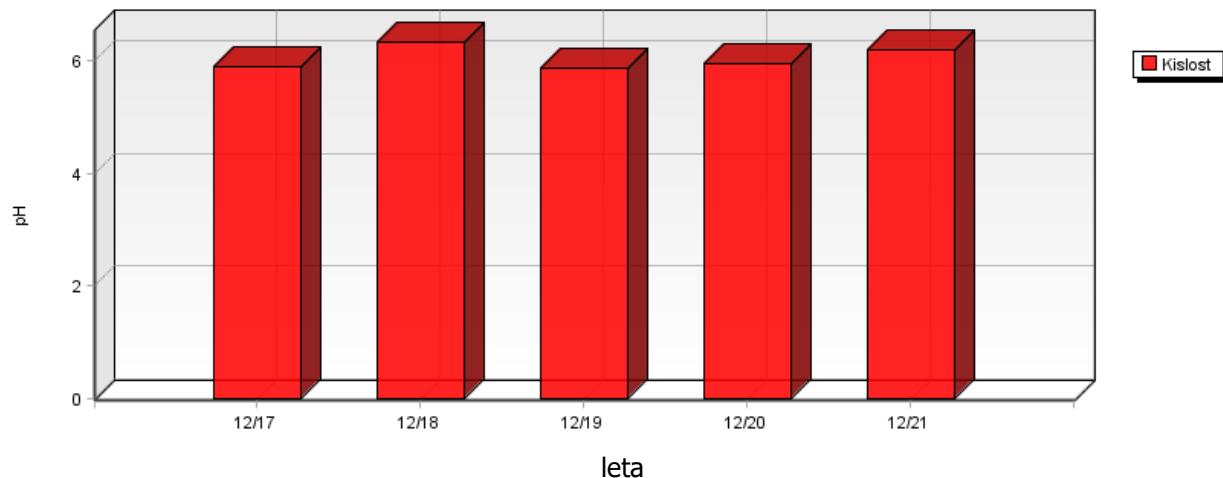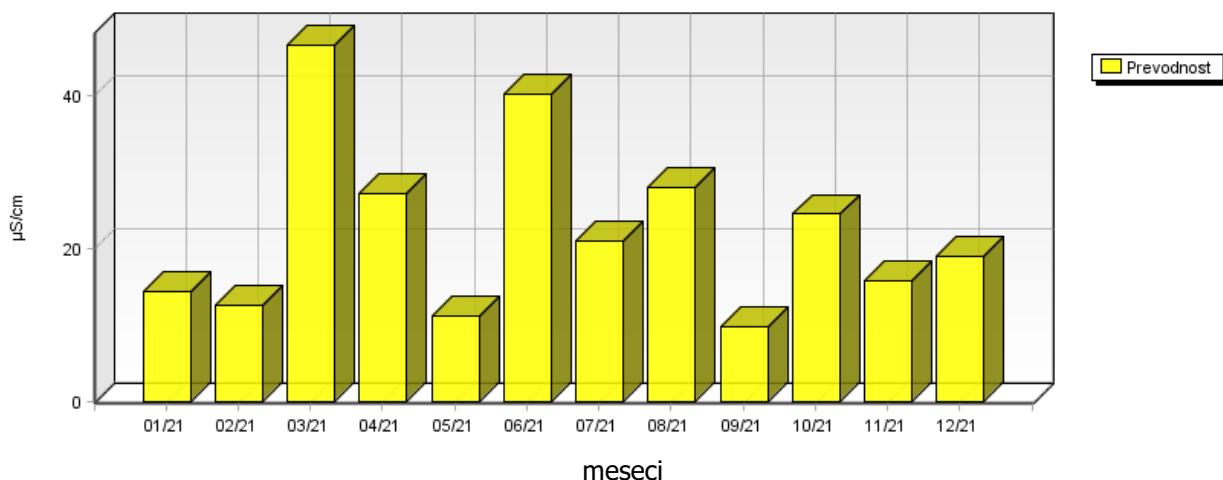
**Sv. Mohor  
KISLOST PADAVIN****Sv. Mohor  
PREVODNOST PADAVIN**

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	3.04	1.89	1.31	10.46	6.32	2.51	3.62	5.48	3.50	10.70	7.69	3.90
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	3.87	0.30	1.55	6.24	24.63	2.33	9.07	3.49	3.89	5.86	7.99	7.32
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	30.31	21.93	19.71	115.93	78.15	46.53	59.48	61.31	38.59	95.47	68.08	38.95
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	38.72	3.03	15.51	62.44	246.30	23.32	90.68	34.94	38.90	58.56	79.86	73.19


**Sv. Mohor**  
**SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH**

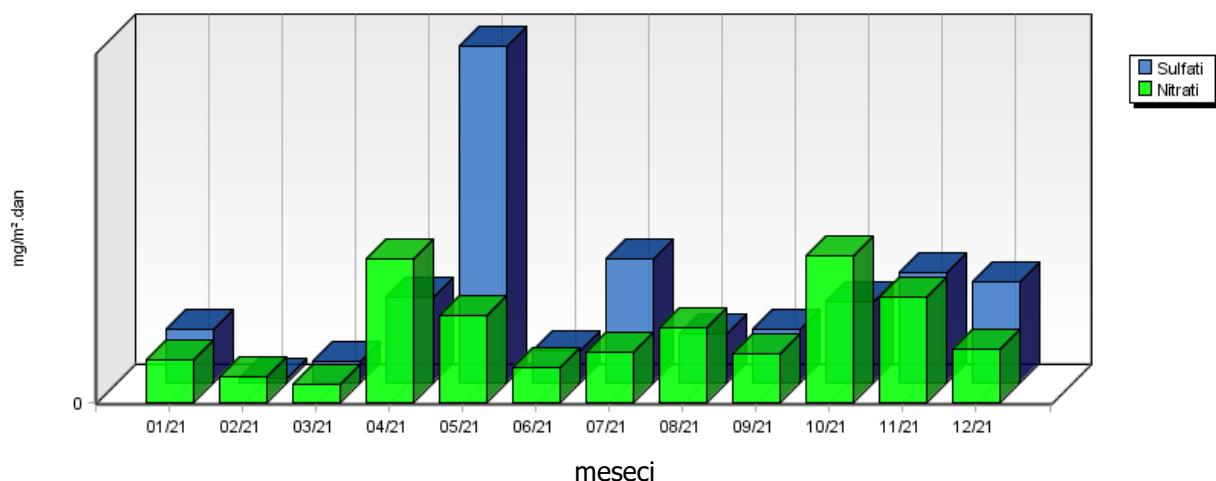

**Sv. Mohor**  
**USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

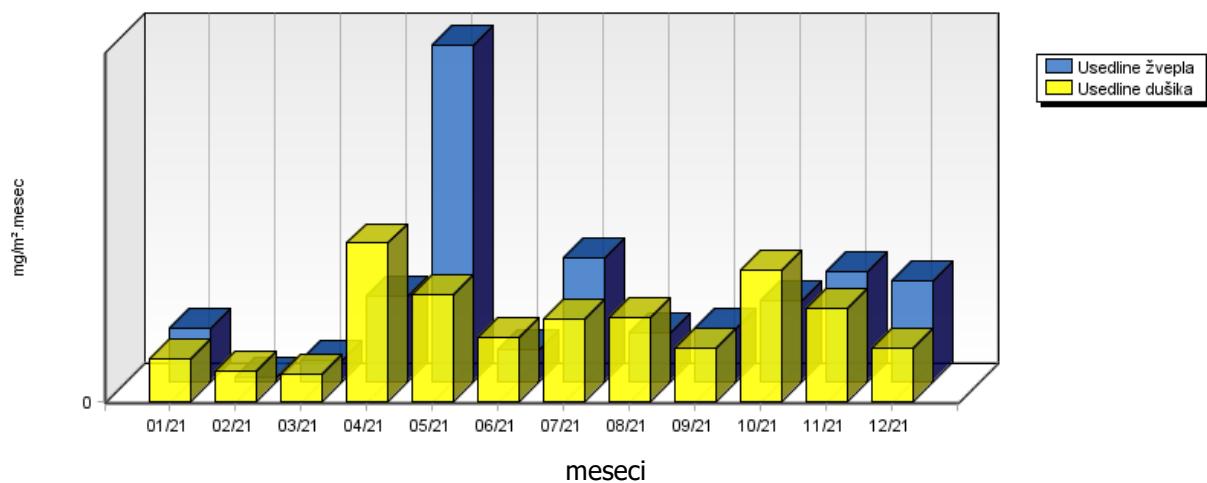


	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	1.22	3.19	2.68	37.08	37.72	5.64	4.18	1.19	5.43	5.43	12.16	14.16
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	0.69	2.32	1.86	11.01	7.25	3.22	3.84	0.68	1.28	1.28	10.40	7.40

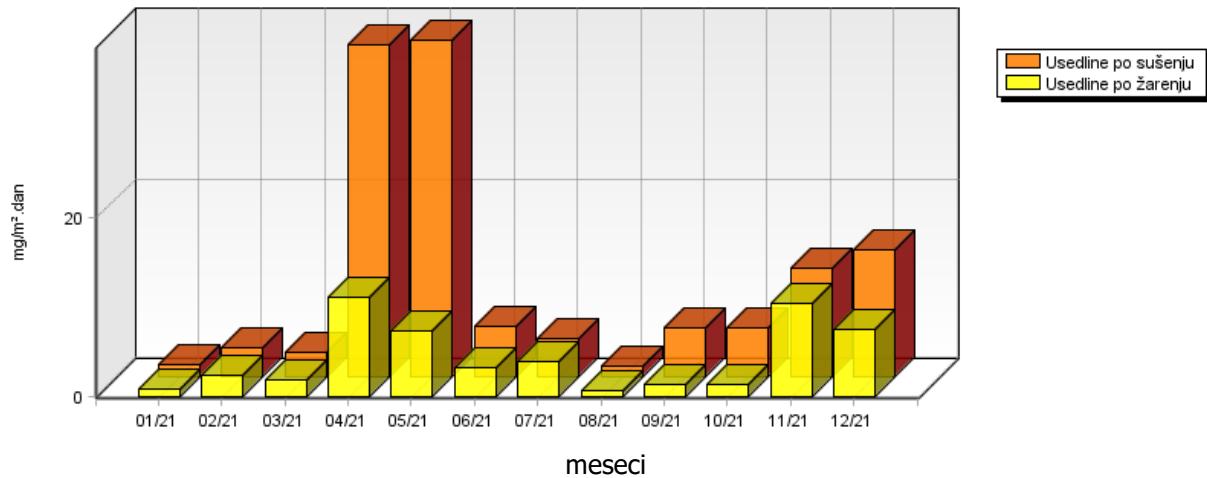
**Sv. Mohor  
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	1.32	0.63	1.02	3.32	3.16	0.40	1.82	0.70	1.14	0.15	3.26	1.08
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	0.42	0.39	0.46	1.93	1.52	1.27	1.50	1.04	0.64	0.99	0.68	0.54
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.19	0.18	0.23	0.69	2.71	0.34	0.58	0.24	0.55	0.43	1.86	1.38
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.18	0.08	0.02	0.42	0.82	0.14	0.12	0.10	0.06	0.52	0.99	0.28
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.61	0.12	0.42	1.05	1.57	0.14	2.10	0.29	0.23	0.39	0.98	0.80
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.12	0.08	1.86	0.87	1.79	0.85	1.49	0.45	0.83	1.14	0.98	0.15

### Sv. Mohor KLORIDI V PADAVINAH

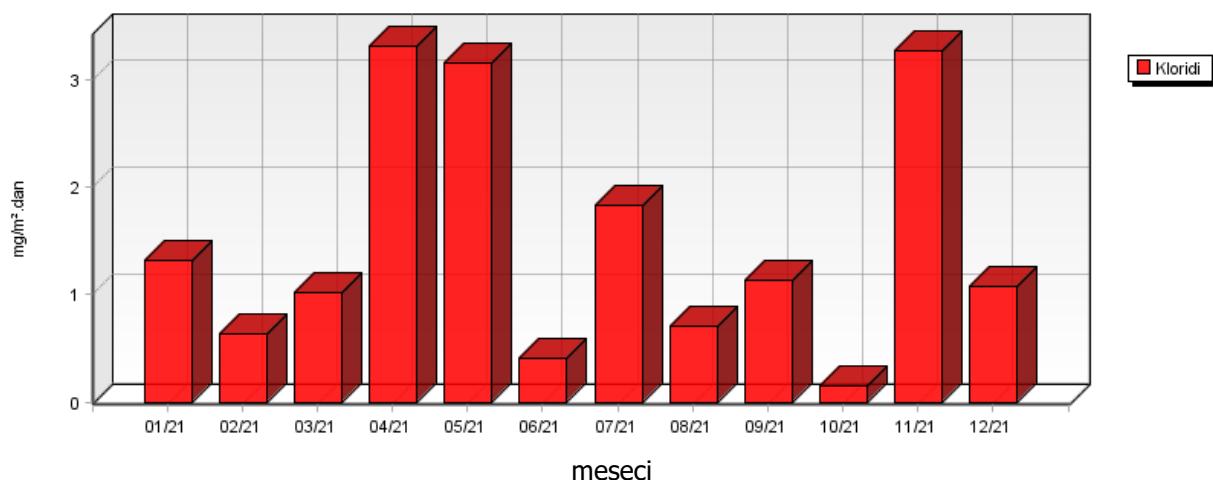

### Sv. Mohor AMONIJA V PADAVINAH

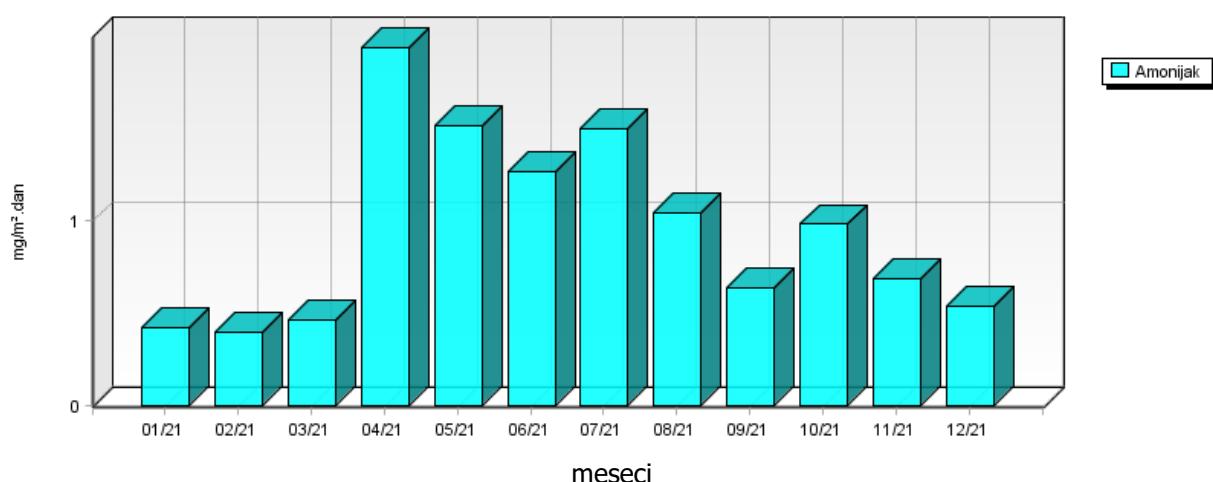

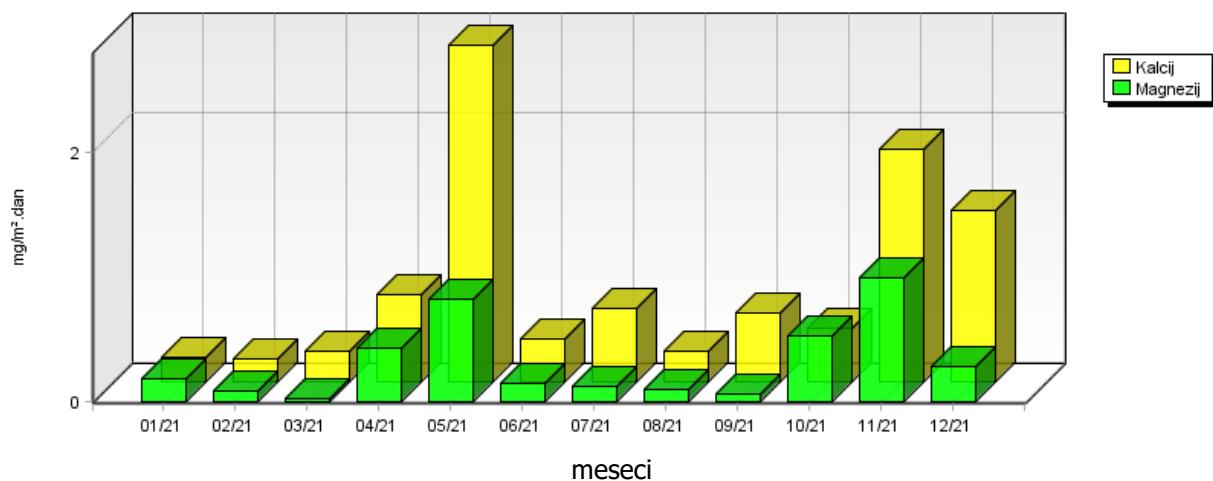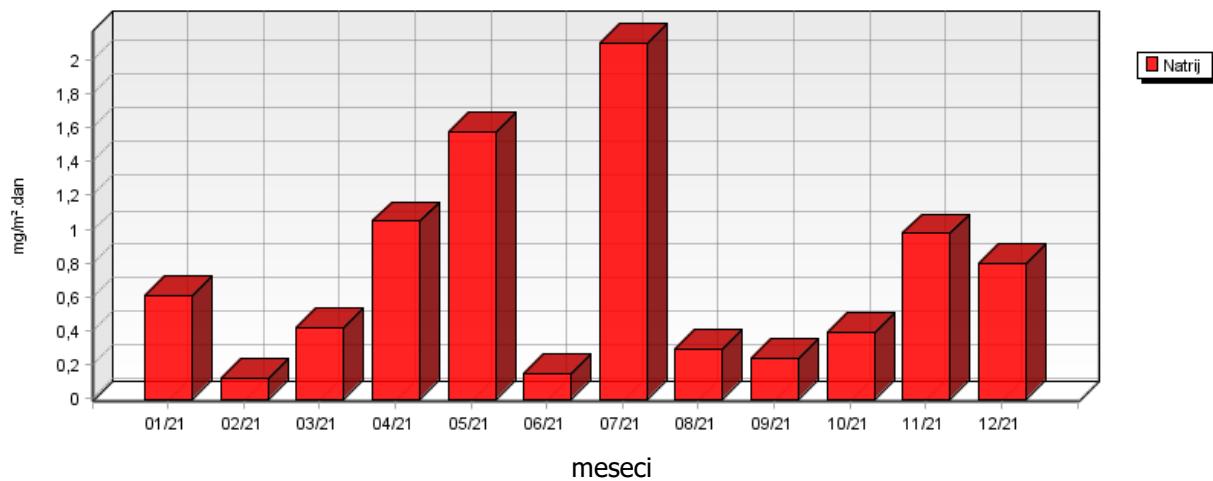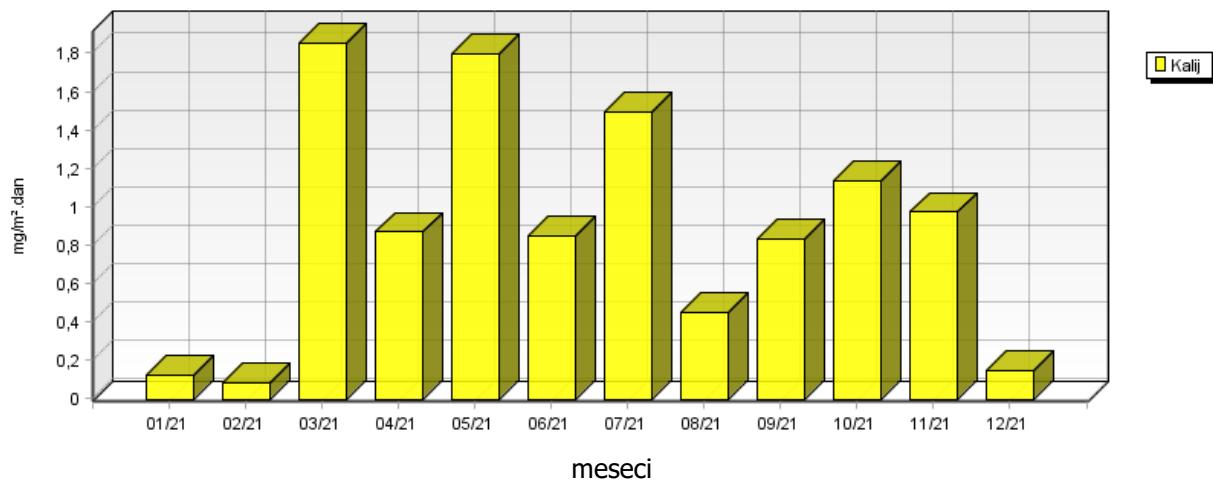
**Sv. Mohor**  
**KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Sv. Mohor**  
**NATRIJ V PADAVINAH****Sv. Mohor**  
**KALIJ V PADAVINAH**

### 5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Pri rezervoarjih


Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Pri rezervoarjih  
Obdobje meritev: 01.01.2021 do 01.01.2022

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Volumen ml	2950	1280	1050	5390	9240	2310	5260	890	3100	3570	5020	3660
Kislost pH	5.35	6.58	7.24	6.56	6.07	7.45	5.52	7.46	6.61	7.19	6.77	6.40
Prevodnost µS/cm	12.00	18.80	46.70	20.80	11.20	97.00	31.20	52.90	13.20	32.30	21.40	9.20



**Pri rezervoarjih  
VOLUMEN PADAVIN**

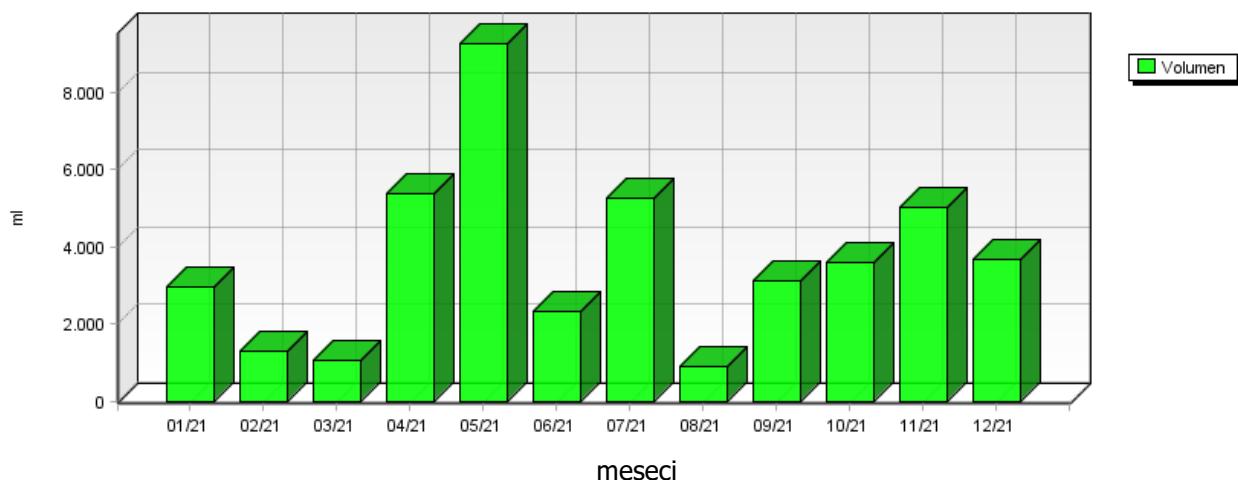

**Pri rezervoarjih  
KISLOST PADAVIN**

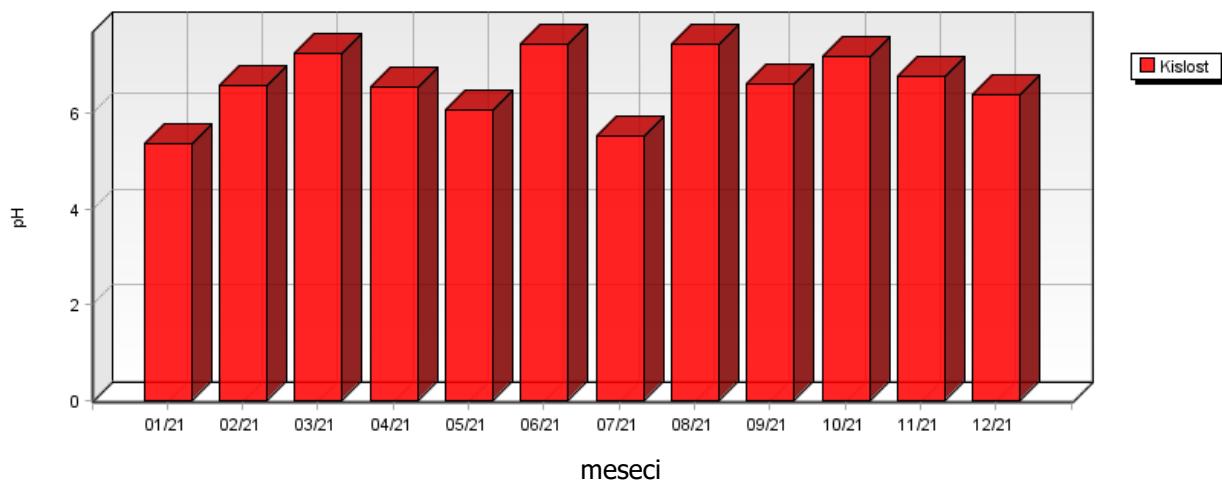


	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21
Kislost pH	5.45	6.73	6.35	5.92	6.40

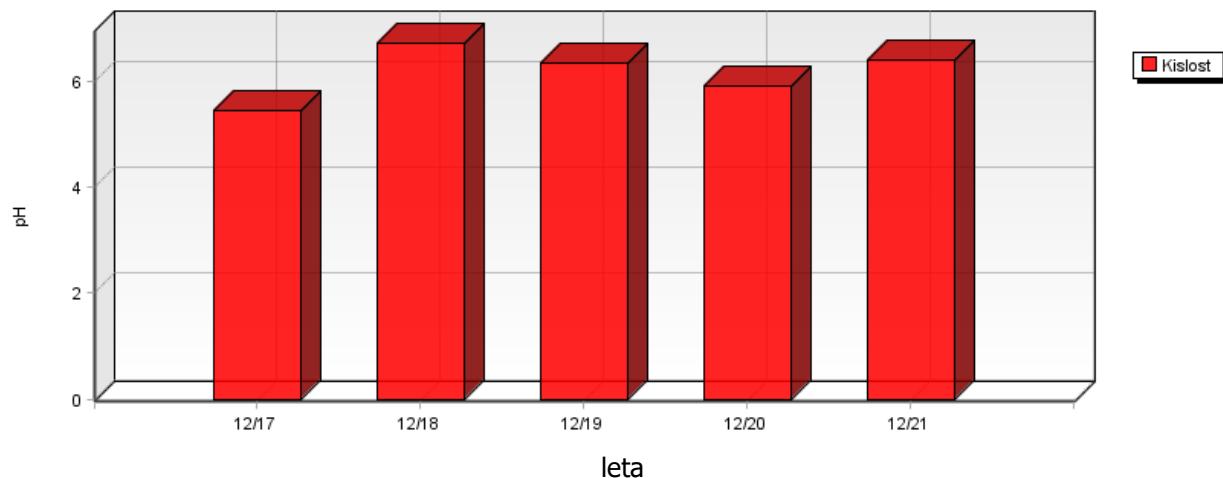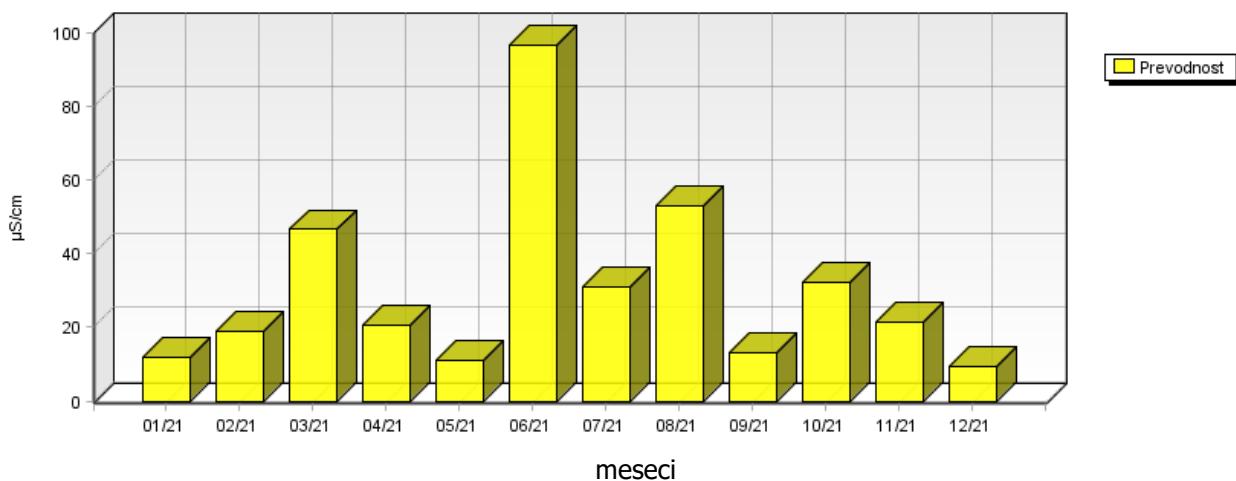
**Pri rezervoarjih  
KISLOST PADAVIN****Pri rezervoarjih  
PREVODNOST PADAVIN**

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	3.67	1.63	1.56	13.69	6.27	2.43	3.68	2.30	4.38	13.04	3.82	2.49
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	5.77	1.67	2.36	10.65	18.38	5.47	13.57	0.62	3.09	4.75	10.02	4.82
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	33.25	23.85	28.38	154.22	82.04	61.86	34.92	41.65	63.55	129.65	131.65	67.29
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	57.69	16.69	23.60	106.51	183.85	54.75	135.73	6.23	30.95	47.52	100.22	48.22

**Pri rezervoarjih**  
**SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH**

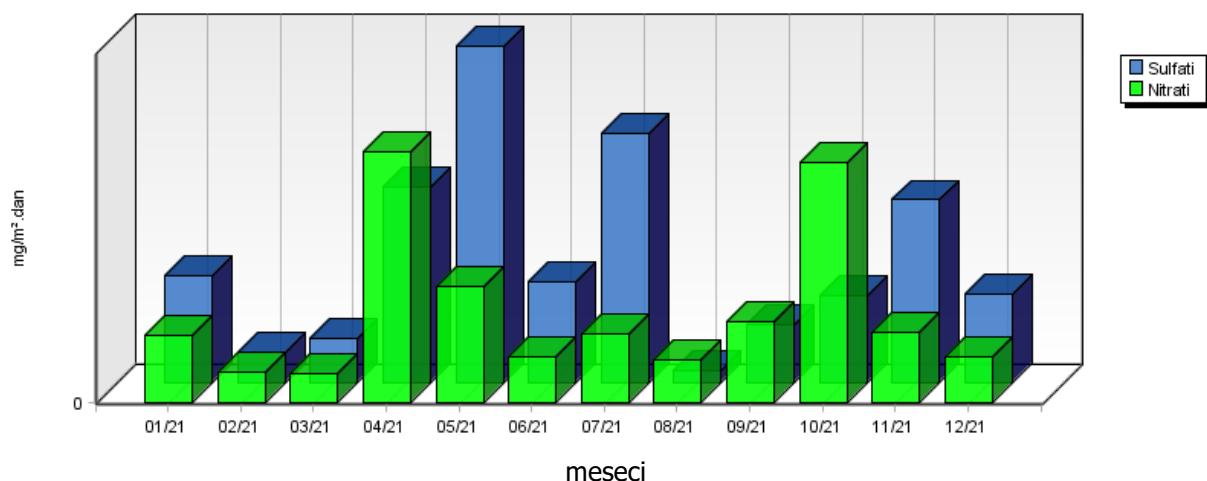


**Pri rezervoarjih**  
**USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

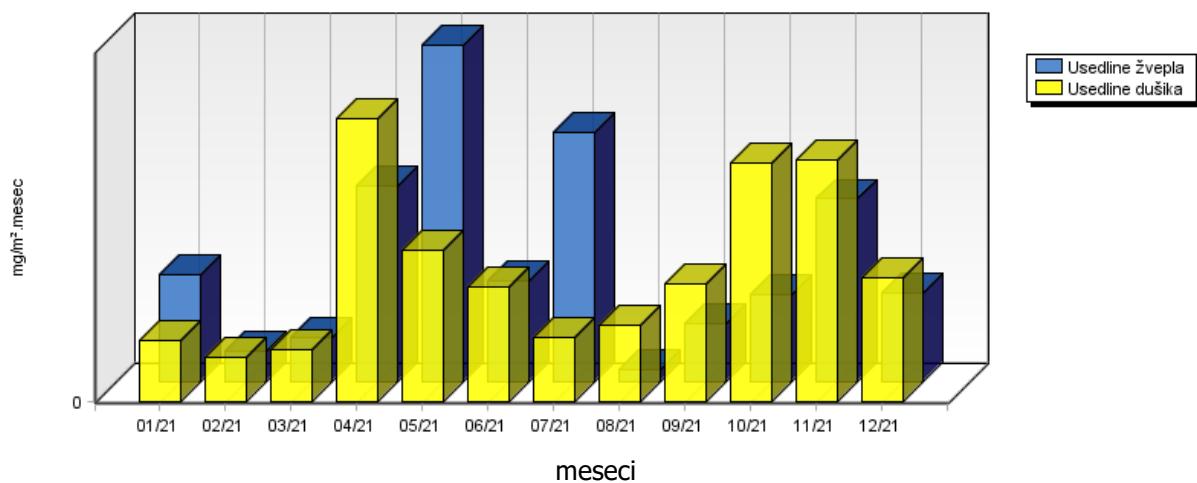


	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	2.92	2.44	2.78	3.63	22.41	23.73	9.24	2.78	35.62	35.62	30.59	3.50
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	1.87	2.22	0.93	3.02	5.65	12.28	3.31	2.32	7.97	7.97	12.64	2.34

### Pri rezervoarjih **USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

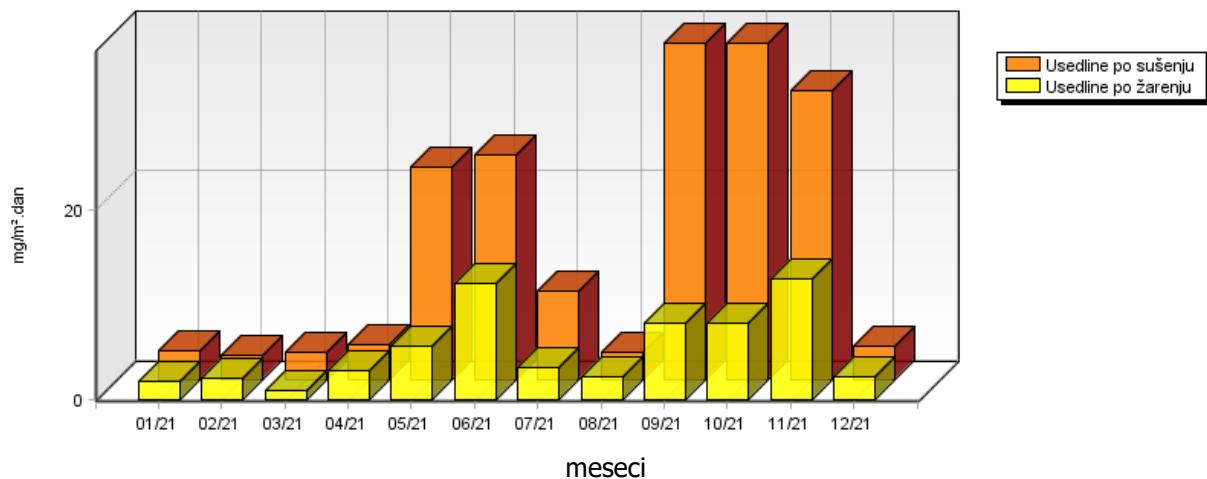





	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	2.02	0.94	1.17	2.96	3.14	1.79	3.61	0.58	1.05	1.21	2.66	1.24
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	0.36	0.55	0.76	2.64	1.69	1.95	0.43	1.12	1.45	1.77	4.53	2.16
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.29	0.31	0.15	1.57	3.58	1.12	0.77	0.09	0.51	0.35	1.22	0.71
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.26	0.11	0.03	0.95	1.09	0.54	0.31	0.05	0.10	0.11	0.59	0.54
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.68	0.17	0.58	1.10	1.60	0.56	2.38	0.11	0.16	0.41	0.85	0.80
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.28	0.13	0.54	1.07	0.70	6.57	0.18	0.25	0.30	0.92	0.24	0.50

### Pri rezervoarjih KLORIDI V PADAVINAH

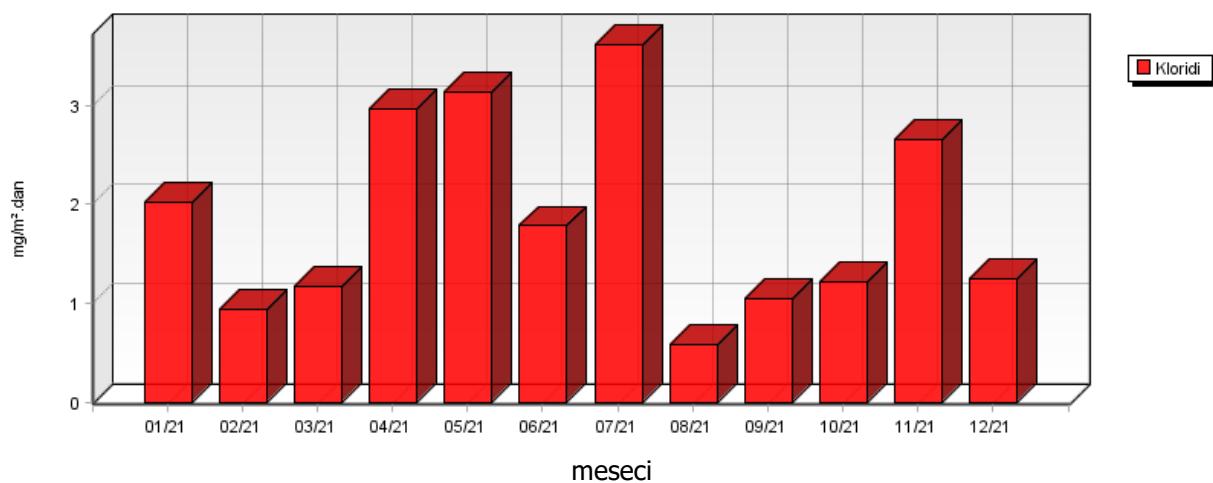

### Pri rezervoarjih AMONIJA V PADAVINAH

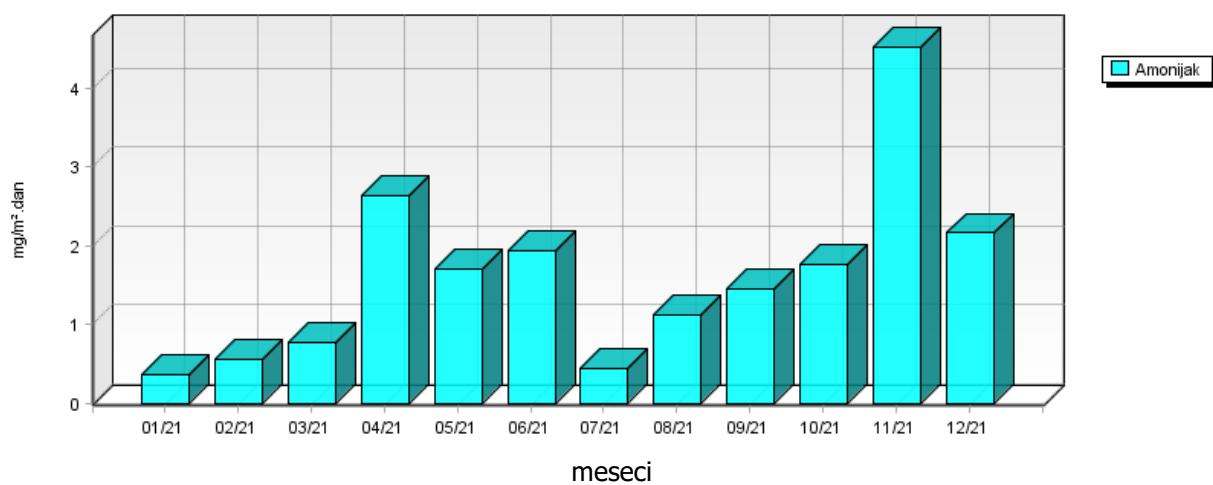

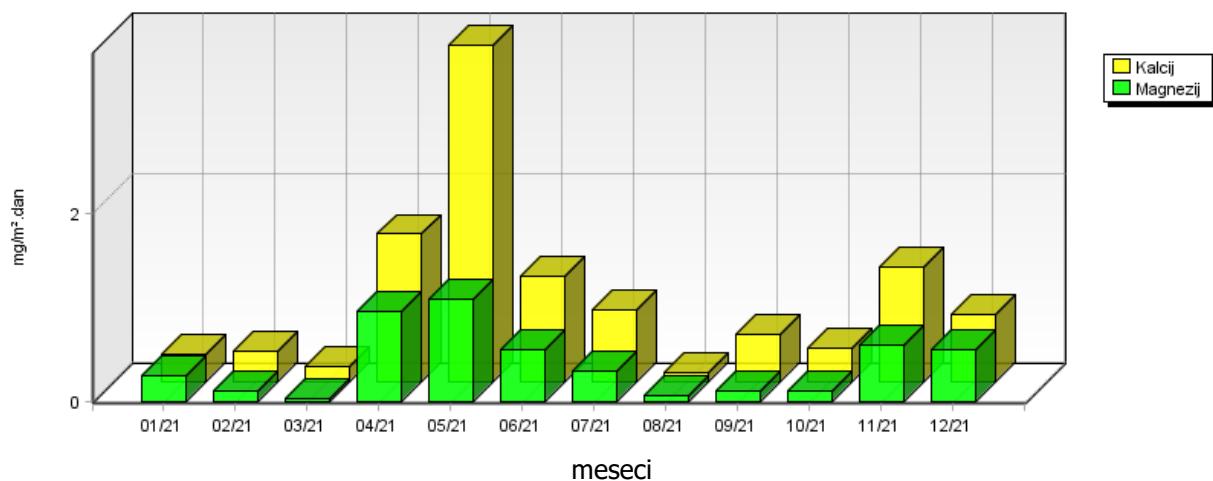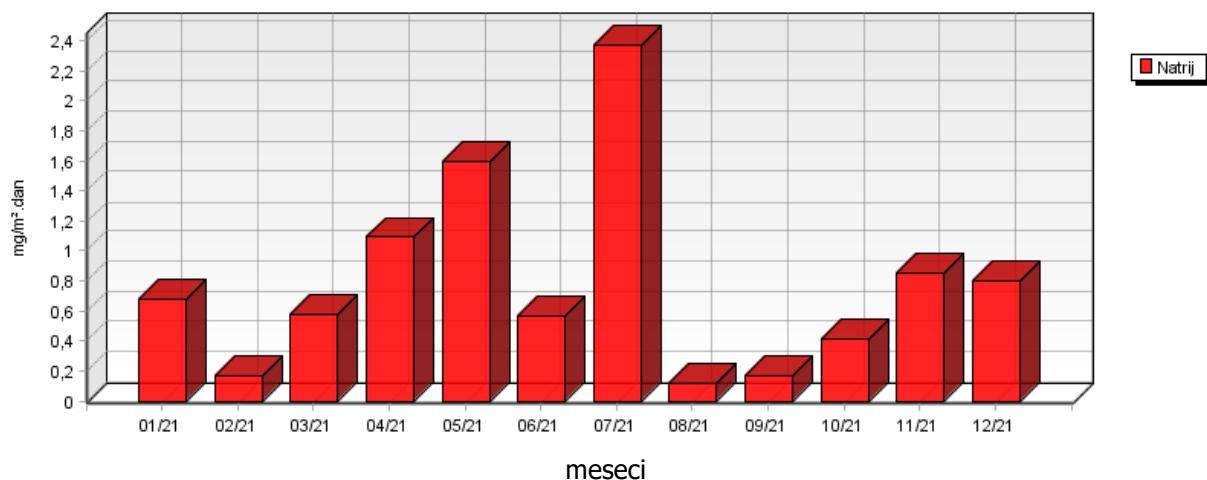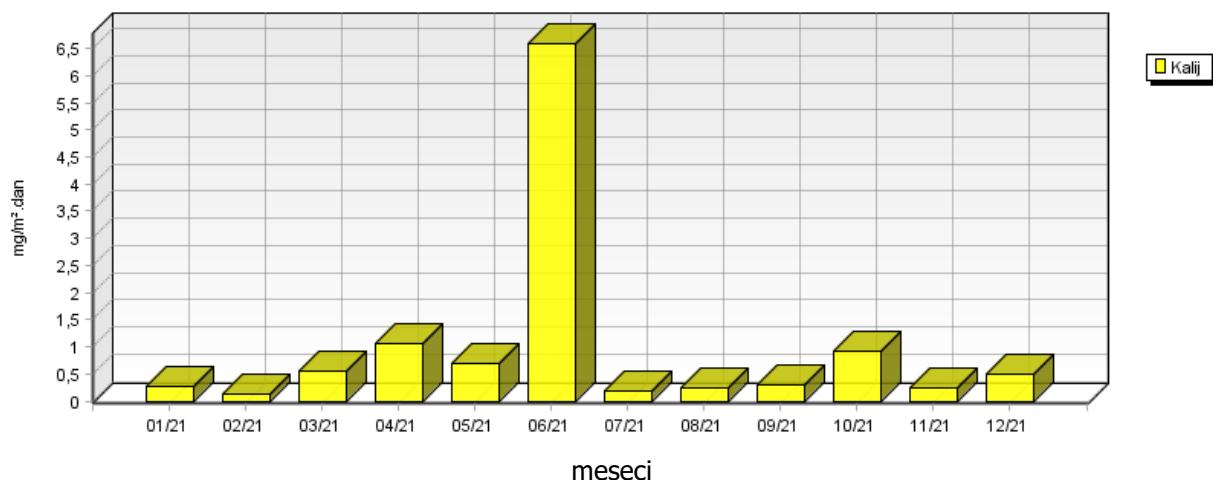
**Pri rezervoarjih  
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Pri rezervoarjih  
NATRIJ V PADAVINAH****Pri rezervoarjih  
KALIJ V PADAVINAH**

### 5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija  
Postaja: Kočevje  
Obdobje meritev: 01.01.2021 do 01.01.2022

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Volumen ml	7900	1100	1160	5380	6410	3020	5890	3610	3300	8320	5620	4090
Kislost pH	6.24	7.16	6.91	6.47	6.29	6.73	6.11	6.97	6.52	6.23	6.10	6.13
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	13.20	36.80	15.50	18.00	12.90	24.70	21.30	34.40	12.10	9.90	15.70	34.20



**Kočevje**  
**VOLUMEN PADAVIN**

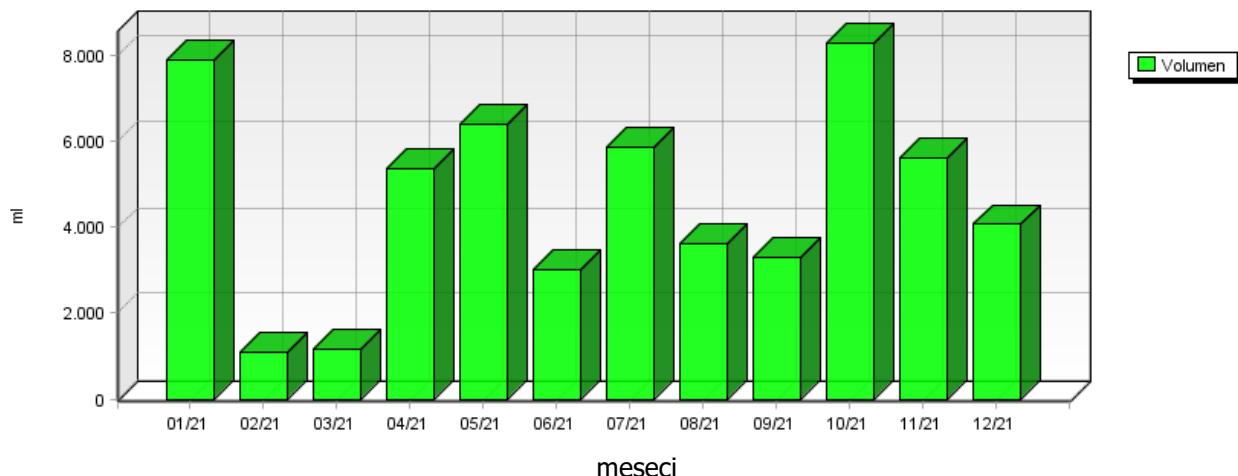

**Kočevje**  
**KISLOST PADAVIN**

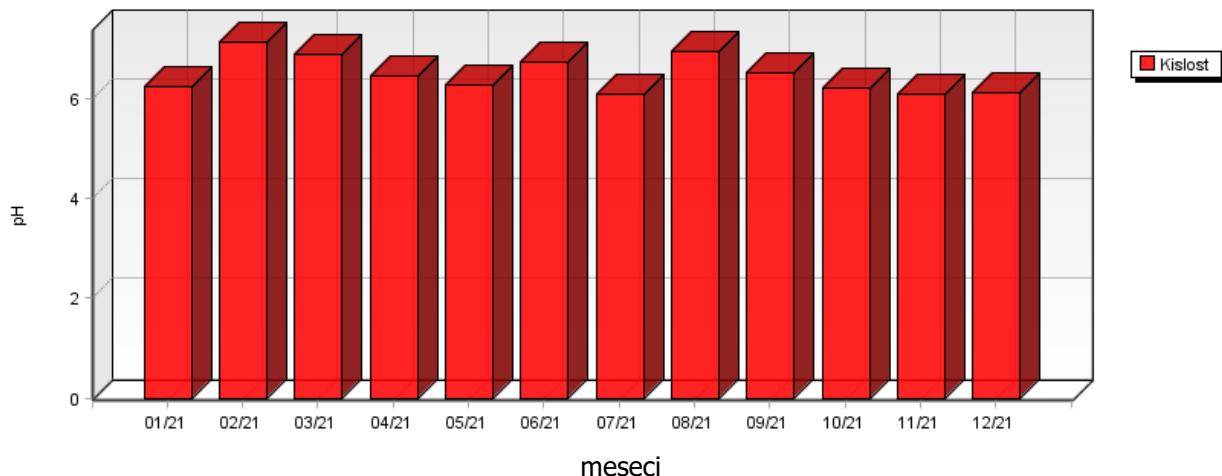


	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21
Kislost pH	5.50	5.61	5.70	5.93	6.13

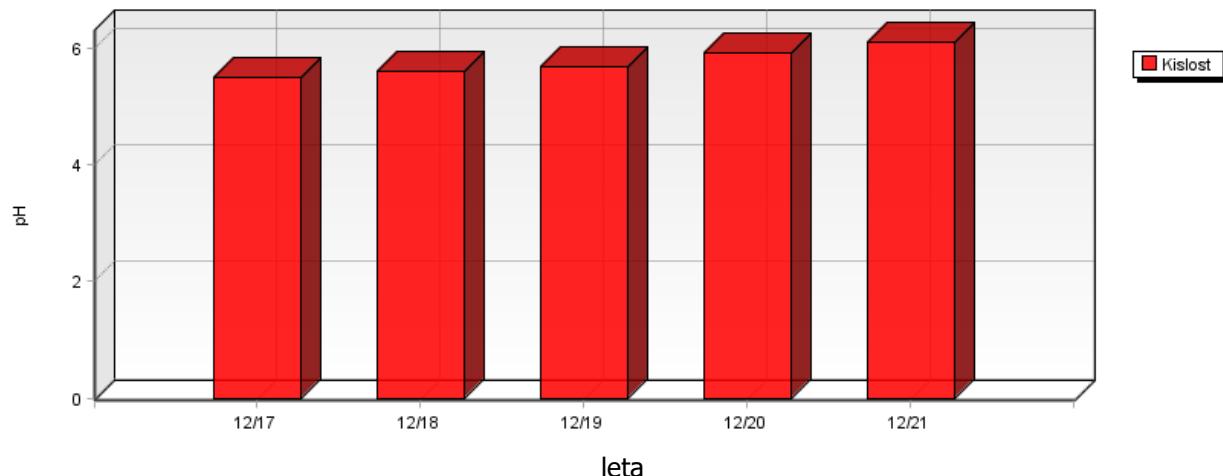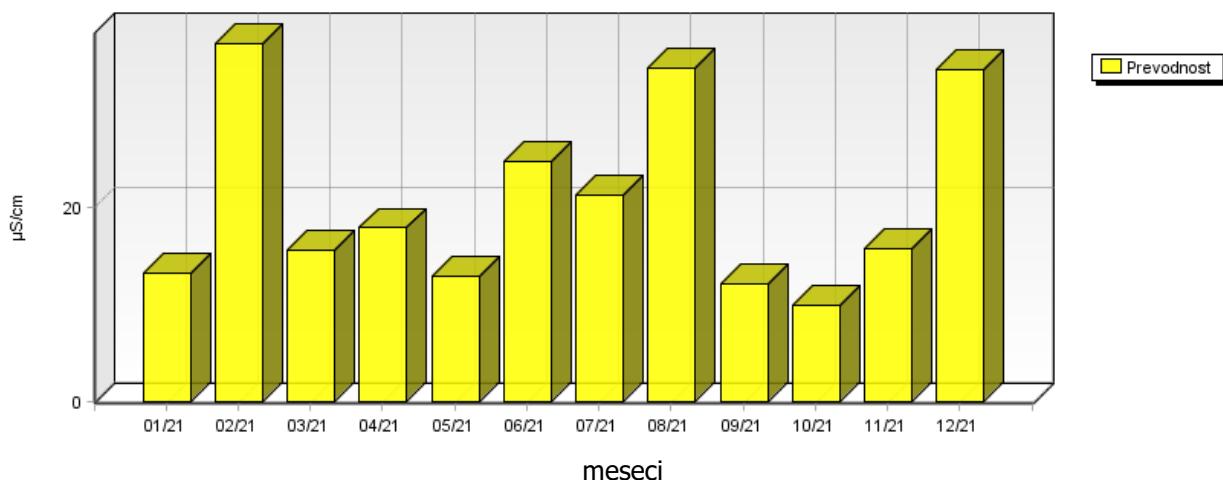
**Kočevje  
KISLOST PADAVIN****Kočevje  
PREVODNOST PADAVIN**

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	9.92	2.95	2.10	8.51	4.35	5.93	4.52	19.49	4.62	5.65	4.27	2.78
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	15.45	0.72	2.24	3.54	4.27	2.99	15.20	7.60	2.73	5.54	13.09	8.08
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	108.54	20.86	25.96	109.66	51.83	67.90	65.15	236.13	69.96	59.37	38.75	34.37
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	154.50	7.17	22.37	35.44	42.66	29.94	151.99	75.99	27.34	55.37	130.90	80.82

### Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

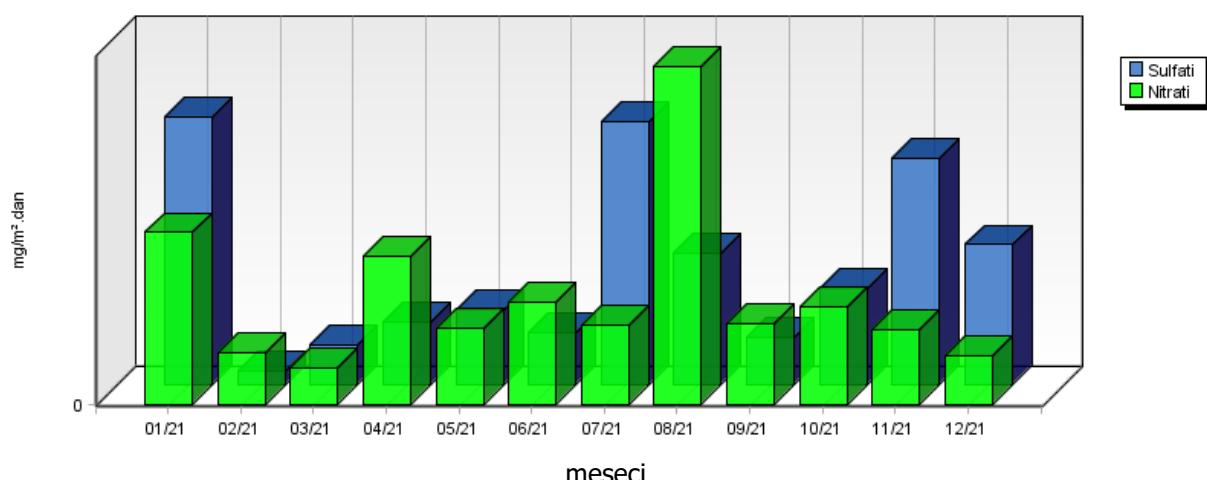


### Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

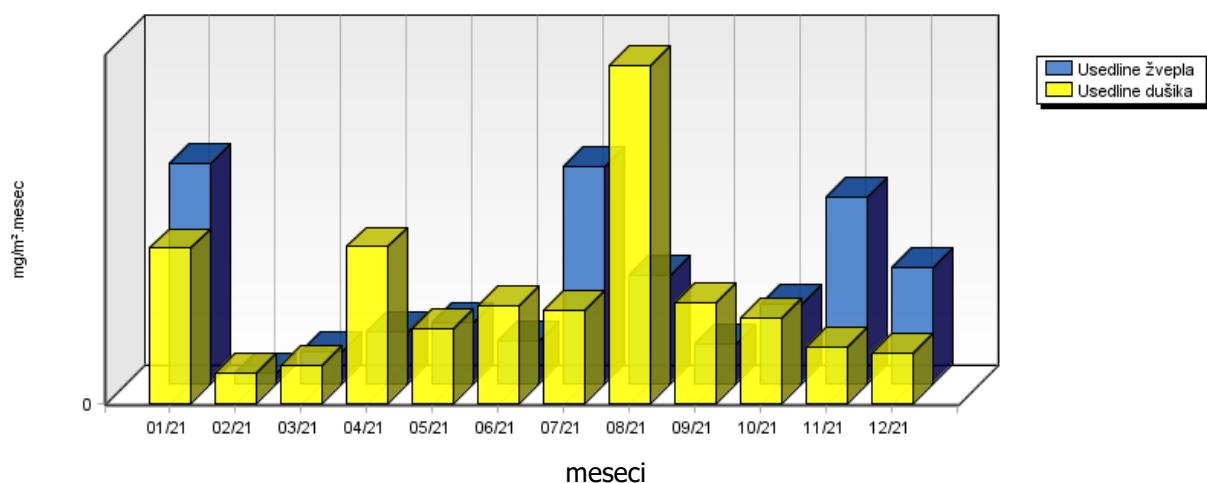


	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	3.23	146.07	24.62	19.05	61.99	18.88	13.31	21.59	10.80	10.80	5.57	22.95
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	2.61	118.09	13.55	18.46	8.32	7.90	11.27	7.39	0.41	0.41	1.86	15.64

### Kočevje USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

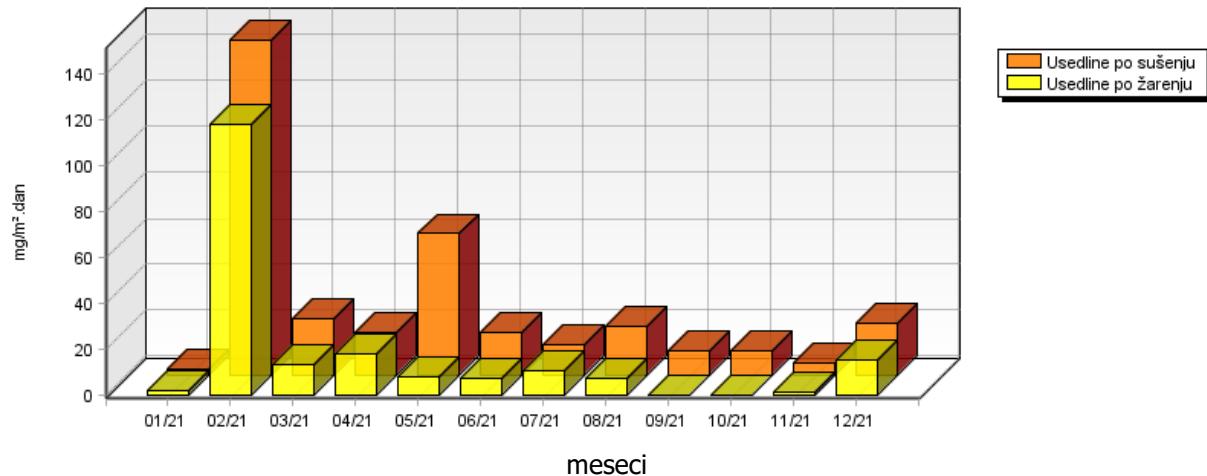





	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	3.49	1.23	0.58	1.83	2.18	1.03	2.40	2.21	1.12	2.82	4.27	1.39
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	1.77	0.04	0.50	2.23	0.96	1.19	1.48	4.46	1.66	0.90	0.42	0.67
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.77	0.16	0.28	0.52	0.93	0.73	0.57	0.70	0.54	0.81	1.91	0.99
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.70	0.19	0.07	0.63	0.19	0.18	0.52	0.21	0.00	0.00	0.83	0.24
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	1.34	0.07	0.27	0.81	0.97	0.25	3.12	0.49	0.28	0.85	1.14	1.11
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.27	0.08	0.20	0.80	1.85	2.15	1.82	0.54	0.94	1.75	0.53	1.67

### Kočevje **KLORIDI V PADAVINAH**

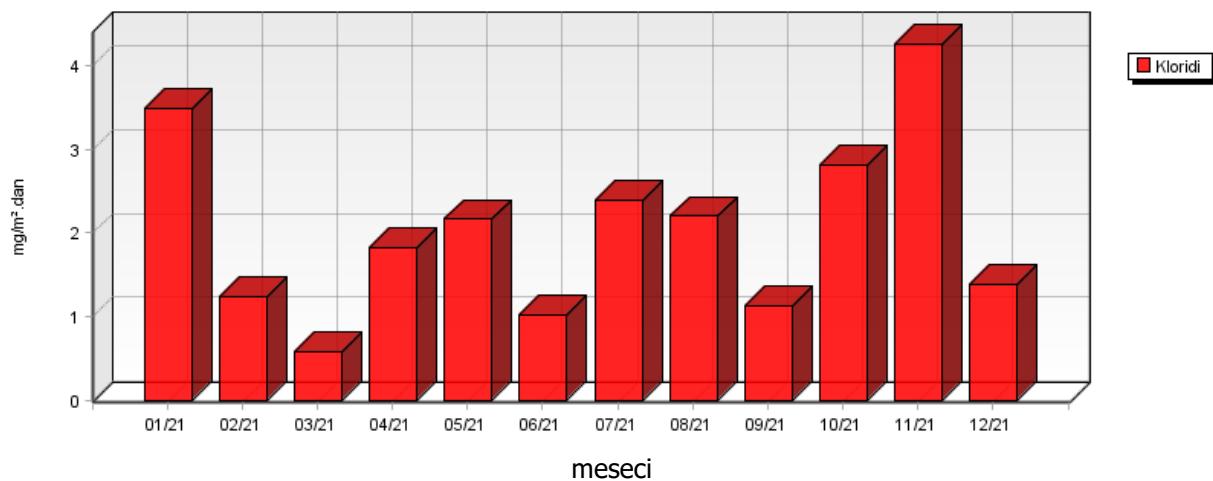

### Kočevje **AMONIJAK V PADAVINAH**

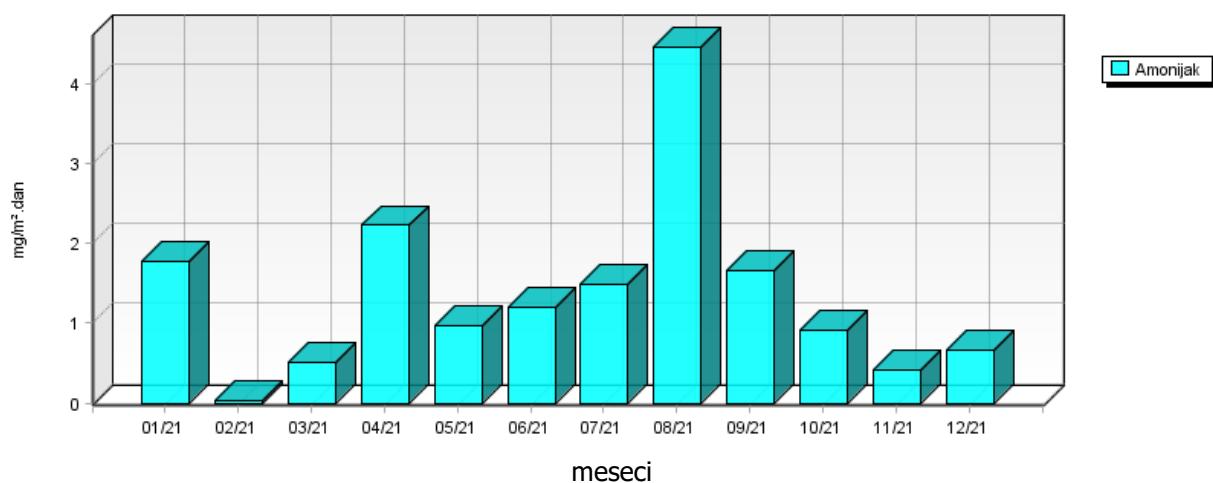

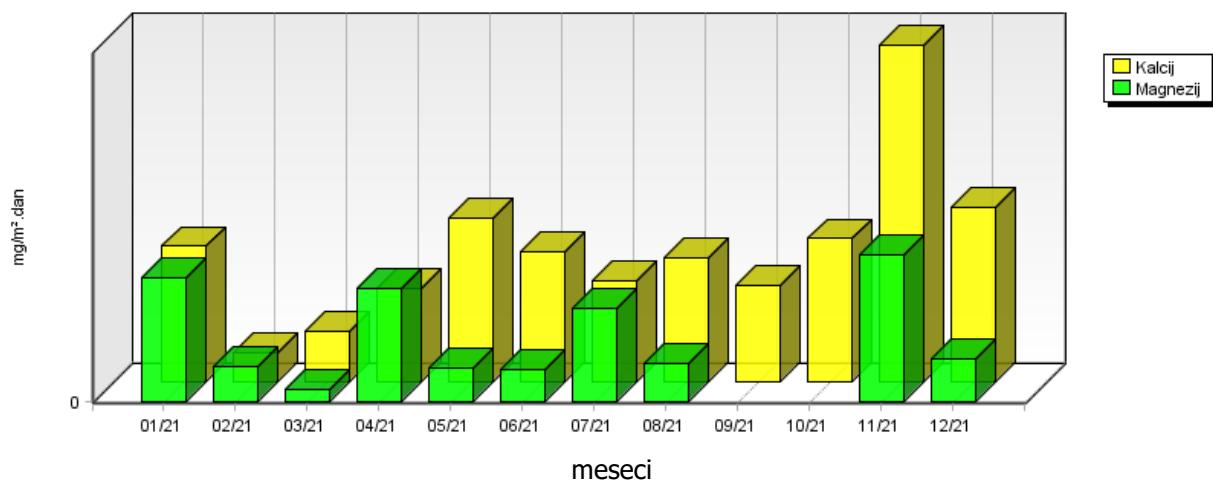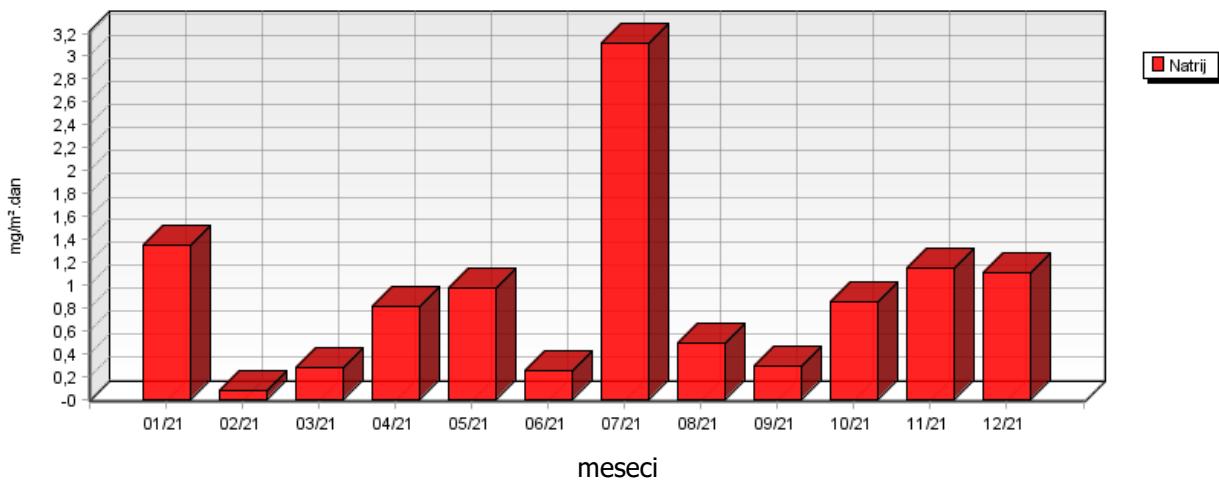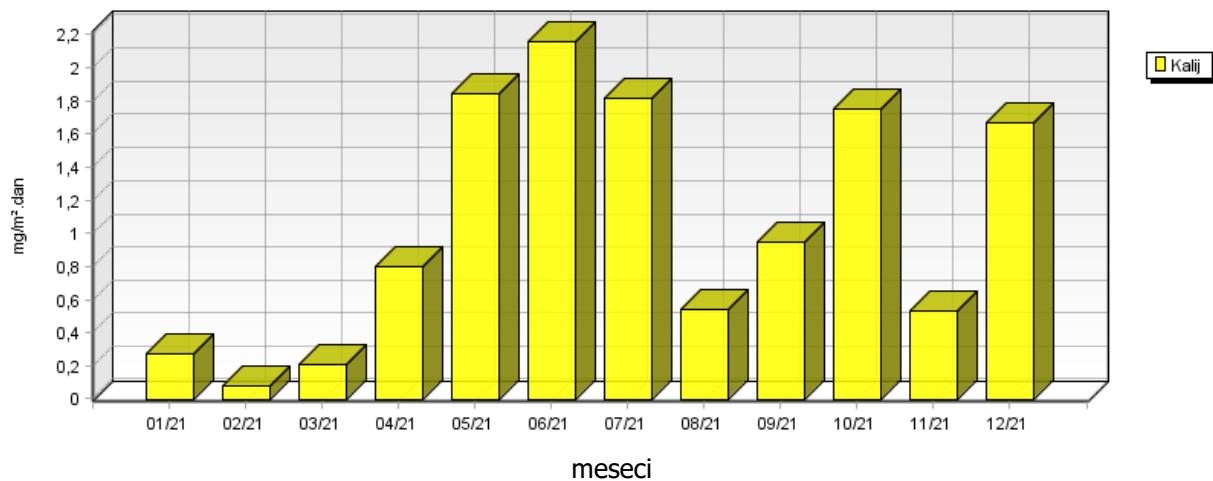**Kočevje  
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Kočevje  
NATRIJ V PADAVINAH****Kočevje  
KALIJ V PADAVINAH**

## 5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH


### 5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Pri rezervoarjih




Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Pri rezervoarjih  
Obdobje meritev: 01.01.2021 do 01.01.2022

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
Svinec µg/m <sup>2</sup> .dan	7.36	4.03	1.19	1.60	3.26*	1.21	6.23	2.36	1.15*	5.38	8.56	-
Kadmij µg/m <sup>2</sup> .dan	0.18*	0.09*	0.08*	0.32*	0.65*	0.17*	0.39*	0.13*	0.23*	1.68*	0.39*	-
Cink µg/m <sup>2</sup> .dan	63.60	85.28	26.74	53.73	13.05*	8.66	40.08	32.24	6.23	20.50	859.92	-
Volumen ml	2580	1380	1250	4710	9610	2550	5730	1930	3400	4950	5730	-

\*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

**Pri rezervoarjih  
VOLUMEN VZORCA**

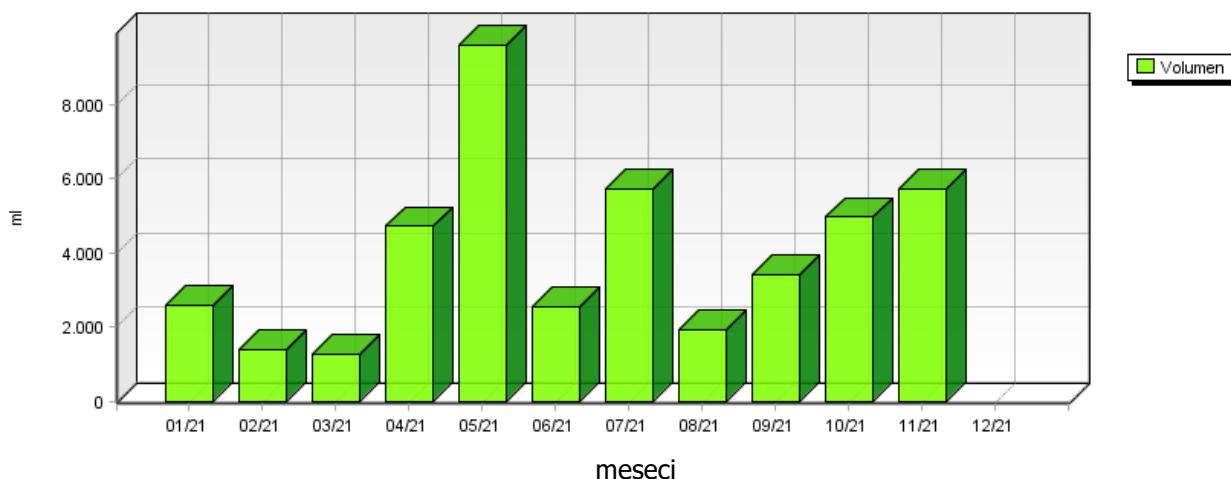

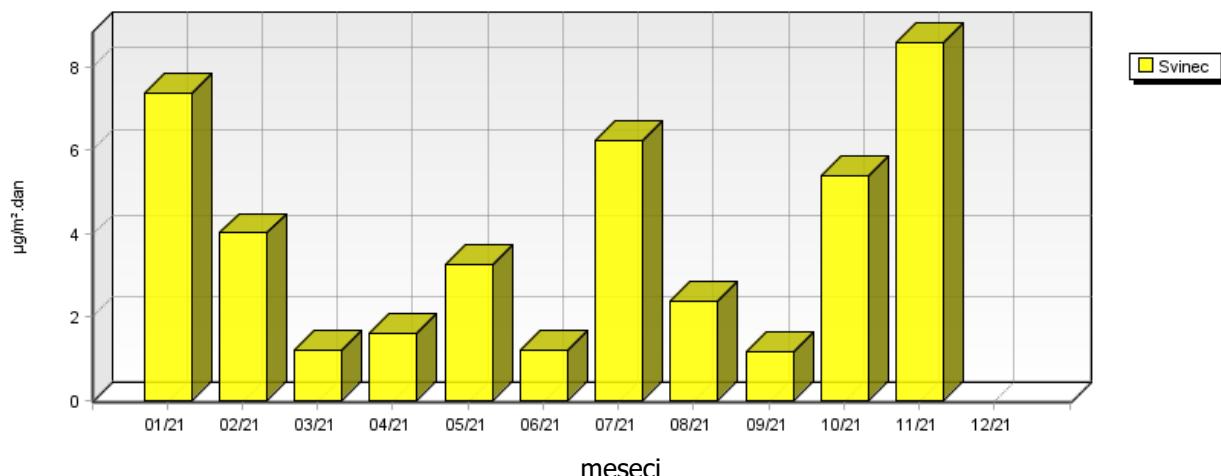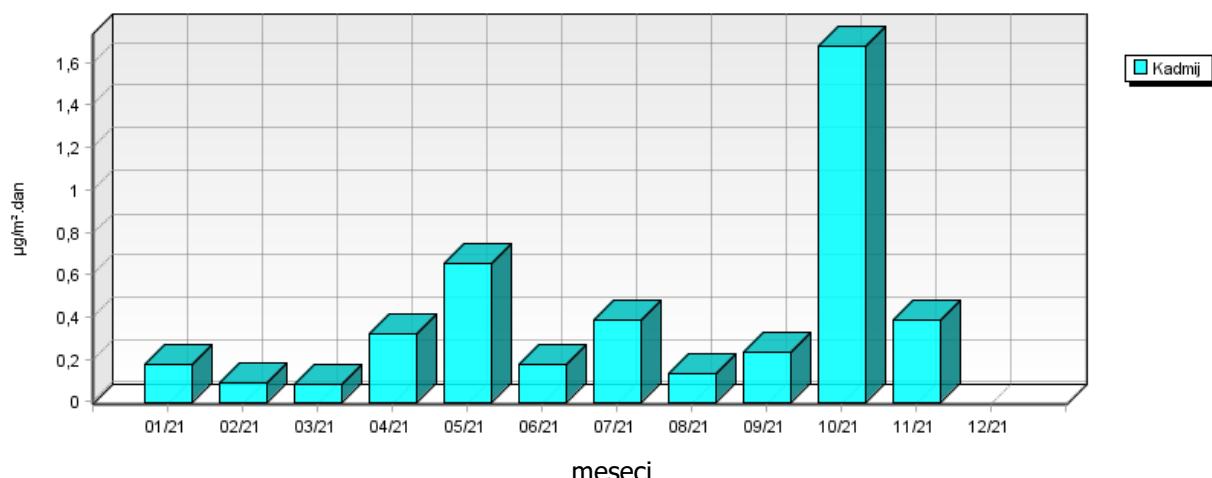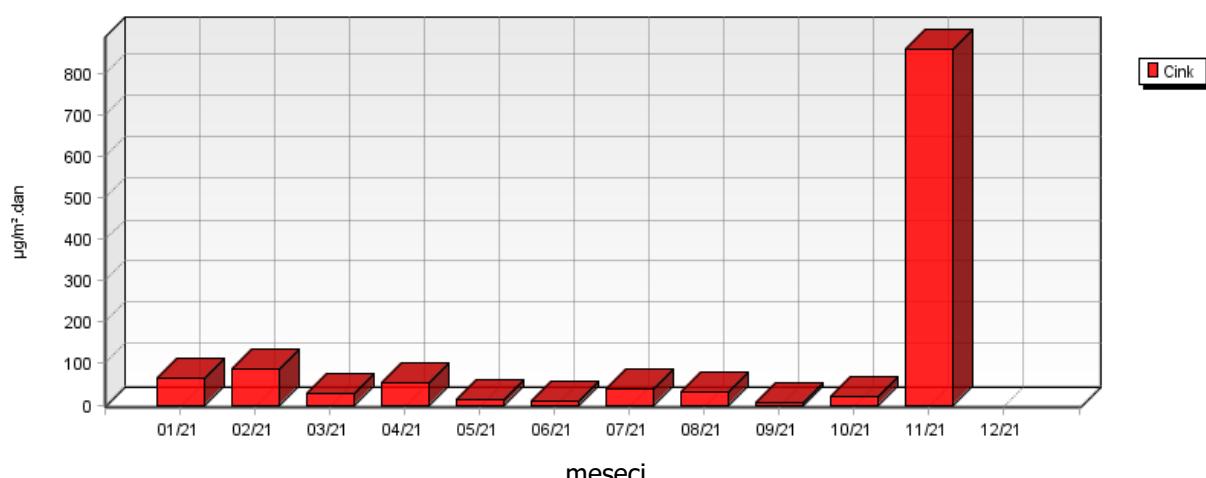**Pri rezervoarjih  
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Pri rezervoarjih  
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Pri rezervoarjih  
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

## 5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

### 5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena v decembru 2020 in juliju 2021 na merilnem mestu Pri rezervoarjih.

Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v  $\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{dan}$ .

12/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Pri rezervoarjih	3.89*	3.11	38.91*	0.78*	3.89*	1.95*	1.95*	3.89*	10.51	3.89*

07/21	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Pri rezervoarjih	7.00	26.85	155.64	0.78*	8.56	7.00	1.95*	71.60	78.60	3.89*

\*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0  $\mu\text{g/l}$ ), Mn (0,5  $\mu\text{g/l}$ ), Fe (10,0  $\mu\text{g/l}$ ), Co (0,2  $\mu\text{g/l}$ ), Cu (1,0  $\mu\text{g/l}$ ), As (0,5  $\mu\text{g/l}$ ), Tl (0,5  $\mu\text{g/l}$ ) in Ni (1,0  $\mu\text{g/l}$ ).

## 5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Področje vzorčenja in analiz živega srebra in policiklicnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnični standardi. Slednji zahtevajo specifične karakteristike vzorčevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorčevalnike, primerne za vzorčenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti živega srebra in policiklicnih ogljikovodikov se praviloma izvede dvakrat letno na lokaciji Sv. Mohor.

### 5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Sv. Mohor

	05/15	11/15	04/16	11/16	05/17	11/17	04/18	01/19	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21
PAH µg/m <sup>2</sup> .dan	0.413	0.018*	0.013*	0.393	0.075	0.609*	0.018*	0.078	0.046	0.036*	0.015	0.021	0.148	0.486

	05/15	11/15	04/16	11/16	05/17	11/17	04/18	01/19	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21
Živo srebro µg/m <sup>2</sup> .dan	0.246*	22.598**	0.157*	0.289*	0.125*	1.401	0.224*	0.150*	0.177*	0.447*	0.046*	1.533	0.255*	0.540*

\*... depozicija kovine na tla ozioroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

\*\*... prišlo je do kontaminacije vzorca

## 6. SKLEP

Na vplivnem območju TE Brestanica izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na treh lokacijah v okolini TE Brestanica: Meteorološki stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih ter na referenčni lokaciji Kočevje.

V mesečnem vzorcu padavin se poleg količine padavin določa prevodnost, koncentracijo nitratov, sulfatov, kloridov, amoniaka, kovine Ca, Mg, Na, K in usedline ter težke kovine v usedlinah (Pb, Zn, Cd). Zaradi tehničnih težav analiza kovin za mesec december 2021 ni obravnavana v tem poročilu. V naslednjem mesečnem poročilu bodo polege tekočih mesečnih analiz kovin obravnavani tudi rezultati za mesec december 2021.

Dvakrat letno se v vzorcih padavin na lokaciji Pri rezervoarjih, poleg cinka, kadmija in svinca, izvede tudi dodatne analize kovin, in sicer kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija. Vsebnost teh kovin se preverja v enem od zimskih in enem od poletnih mesecev. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremeljanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se izvaja tudi določitev policikličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se izvaja z vzorčevalniki, izdelanimi v letu 2010 skladno s tehničnimi standardi za predmetna parametra.

V mesecu decembru ni bilo kislih vzorcev padavin na območju TE Brestanica (metodologija WMO). Prav tako padavine niso bile kisle na referenčni lokaciji Kočevje.