



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

**REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA
ZRAKA TE-TOL, d.o.o.**

MAREC 2011

EKO 4853

Ljubljana, APRIL 2011



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

Št. poročila: EKO 4853

**REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA
ZRAKA TE-TOL, d.o.o.**

MAREC 2011

Ljubljana, APRIL 2011

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar. Obdelave podatkov, QA/QC postopki in poročilo so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2011

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

PODATKI O PODOČILU:

Naročnik:	TE-TOL, d.o.o. Ljubljana, Toplarniška 19
Št. pogodbe:	N-20/11
Odgovorna oseba naročnika:	Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.
Št. delovnega naloga:	211 220
Št. poročila:	EKO 4853
Naslov poročila:	Rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o.
Izvajalec:	Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Odgovorni nosilec naloge:	mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.
Poročilo izdelali:	Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el. Tine GORJUP, rač. teh. Branka HOFER, rač. teh.
Datum izdave:	APRIL 2011
Seznam prejemnikov poročila:	TE-TOL, d.o.o. (Irena Debeljak) 1x TE-TOL, d.o.o. (Meta Vedenik Novak) 1x Zavod za varstvo okolja Ljubljana (Alenka Loose) 1x Ministrstvo za okolje in prostor (Marija Urankar) 1x CD Agencija RS za okolje (Jurij Fašing) 1x CD Agencija RS za okolje (Andrej Šegula) 1x CD Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv 2x

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

IZVLEČEK:

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o.. Meritve se nanašajo na marec 2011. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja TE-TOL, d.o.o. na lokacijah Vnajnarje in Zadobrova: koncentracije SO₂, NO₂, NO_x in meteorološke meritve. Na lokaciji Zadobrova potekajo tudi meritve benzena, toluena, M&P ksilena, etilbenzena in O-ksilena.

V merjenem obdobju se rezultati meritev SO₂ na lokaciji (Vnajnarje 95%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. V merjenem obdobju se rezultati meritev SO₂ na lokaciji (Zadobrova 80%) obravnavajo kot informativni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju se rezultati meritev NO₂ na 2 lokacijah (Zadobrova 92%, Vnajnarje 95%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju se rezultati meritev NO_x na 2 lokacijah (Zadobrova 92%, Vnajnarje 95%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju se rezultati meritev delcev PM₁₀ na 2 lokacijah (Zadobrova 95%, Vnajnarje 96%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%. Dnevna mejna vrednost je bila v merjenem obdobju presežena 10 krat.

Merilnik benzena, toluena, M&P ksilena, etilbenzena in O-ksilena je bil v mesecu marcu 2011 v okvari

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD.....	9
1.1	KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA	9
1.1.1	ZAKONSKE OSNOVE	9
1.1.2	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA	9
1.1.3	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	11
1.1.4	MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV.....	11
1.2	METEOROLOGIJA.....	13
1.2.1	ZAKONSKE OSNOVE	13
1.2.2	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA	13
1.2.3	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	15
2.	REZULTATI MERITEV	16
2.1	Meritve kakovosti zraka	16
2.1.1	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – Zadobrova	18
2.1.2	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – Vnajnarje.....	21
2.1.3	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – Zadobrova	24
2.1.4	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – Vnajnarje	27
2.1.5	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – Zadobrova	30
2.1.6	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – Vnajnarje	33
2.1.7	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – Zadobrova	36
2.1.8	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – Vnajnarje.....	39
2.1.9	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – Zadobrova	42
2.1.10	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – Vnajnarje	45
2.2	Meteorološke meritve	48
2.2.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Zadobrova	48
2.2.2	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Vnajnarje.....	51
2.2.3	Pregled hitrosti in smeri vetra – Zadobrova	54
2.2.4	Pregled hitrosti in smeri vetra – Vnajnarje	56
3.	ZAKLJUČEK	58

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka.

1.1 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

1.1.1 ZAKONSKE OSNOVE

Monitoring kakovosti zunanjega zraka zagotavlja država, dolžni pa so ga izvajati tudi povzročitelji obremenitve zunanjega zraka, ki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti v sklopu obratovalnega monitoringa, zagotavljati tudi monitoring stanja okolja, oziroma monitoring kakovosti zunanjega zraka. Onesnaževanje zunanjega zraka je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, človekovemu zdravju ali pa na kakšen način posega v lastninsko pravico. Monitoring kakovosti zunanjega zraka zaradi tovrstnega vnašanja obsega spremeljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremeljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS 9/11), Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS 56/06) in Pravilniku o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 36/07). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. I. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. I. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. I. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so postale obvezujoče tudi Direktive Evropske unije s področja kakovosti zunanjega zraka, ki jih Slovenija privzema v svojo zakonodajo: Direktiva Sveta 1996/62/ES o presoji in upravljanju kakovosti zunanjega zraka, Direktiva Sveta 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku, Direktiva Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku in Direktiva Sveta 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku in Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter najnovejša Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Ur. I. EU, L1/52/11, 2008), ki je 11. junija 2010 razveljavila predhodno navedene direktive. Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ostaja po tem datumu še v veljavi.

1.1.2 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolini TE-TOL, d.o.o. izvaja od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Meritve kakovosti zraka se izvajajo z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o (ekološki informacijski sistem TE-TOL, d.o.o.) na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in postopke nadzora skladnosti prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate meritnih postaj v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

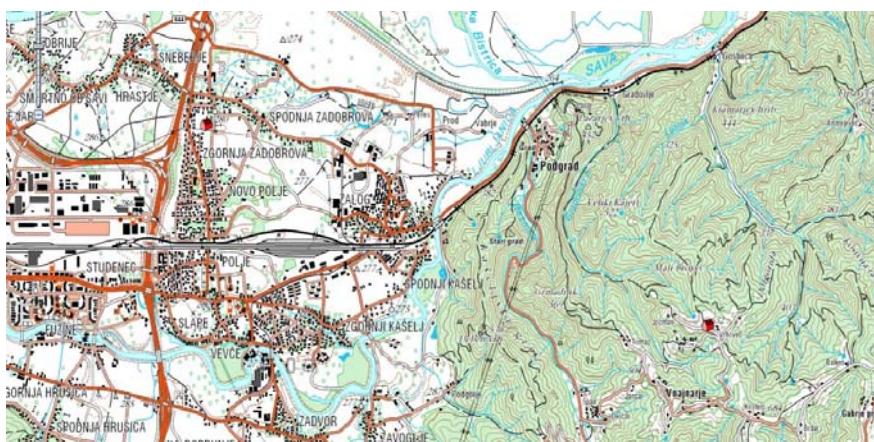
Meritna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Zadobrova	280 m	468131	103114
AMP Vnajnarje	630 m	474584	100891

Klasifikacija meritnih meritnih mest v monitoringu kakovosti zumanjega zraka:

Meritna postaja	Tip meritnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Zadobrova	B – ozadje	16 – ravnina	S – predmestno	R – stanovanjsko, A – kmetijsko
AMP Vnajnarje	B – ozadje	32 – razgibano	R - podeželsko	N – naravno, A - kmetijsko



Slika: Lokacije meritnih postaj kakovosti zraka - Zadobrova. Vir: Google Maps (maps.google.com)



Slika: Lokacija meritnih postaj kakovosti zraka - Vnajnarje. Vir: Google Maps (maps.google.com)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena meritna oprema, ki je skladna z referenčnimi meritnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravlja po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2005: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco,
- SIST EN 14211:2005: Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega oksida s kemiluminiscenco,

- SIST EN 14625:2005: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo,
- SIST EN 12341:2000: Določevanje frakcije PM₁₀ lebdečih trdnih delcev, Referenčna metoda in terenski preskusni postopek za potrditev ustreznosti merilnih metod.
- SIST EN 14662-3:2005 Standardna metoda za določanje koncentracije benzena – 3. del: Avtomatsko vzorčenje s prečrpavanjem in določanje s plinsko kromatografijo na kraju samem (in situ).

1.1.3 NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatskih merilnih postajah:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka								
	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	benzen	toluen	M&P ksilen	etilbenzen	O-ksilen
AMP Zadobrova	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AMP Vnajnarje	✓	✓	✓	✓					

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Analiza skladnosti delovanja TE-TOL d.o.o., marec 2011. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 4 Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/07) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o. za leto 2011.

1.1.4 MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v ($\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$), izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	200 (velja za NO_2) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za NO_2)
koledarsko leto	40 (velja za NO_2)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
koledarsko leto	30 (velja za NO_x)	-

Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Opozorilna in alarmna vrednost za ozon:

časovni interval povprečenja	opozorilna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	180	240

* - za izvajanje 16. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka je treba preseganje vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti

Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon:

cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi *($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost	vrednost $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja
cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varstvo rastlin ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $18.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ v povprečju petih let

Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

Dolgoročni cilji za ozon:

cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 6.000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-h

Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

Mejne vrednosti za delce PM₁₀:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)*
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	25
Koledarsko leto	40	10

* - Za izvajanje drugega odstavka 17. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

Mejne vrednosti za benzen:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Koledarsko leto	5

1.2 METEOROLOGIJA

1.2.1 ZAKONSKE OSNOVE

V letu 2006 je bil sprejet Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) (Upr. I. RS, št. 49/06), ki ureja opravljanje meteorološke dejavnosti, državno mrežo meteoroloških postaj, pogoje za registracijo meteorološke postaje, uporabo meteoroloških podatkov in druge, z meteorološko dejavnostjo povezane zadeve. Zakon obravnava tudi opravljanje meteorološke dejavnosti na avtomatskih meteoroloških postajah, na katerih elektronske naprave samodejno merijo, shranjujejo in pošiljajo podatke meteorološkega opazovanja v zbirke podatkov, kakršne so tudi v sistemu EIS TE-TOL, d.o.o. (ekološki informacijski sistem TE-TOL, d.o.o.).

1.2.2 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

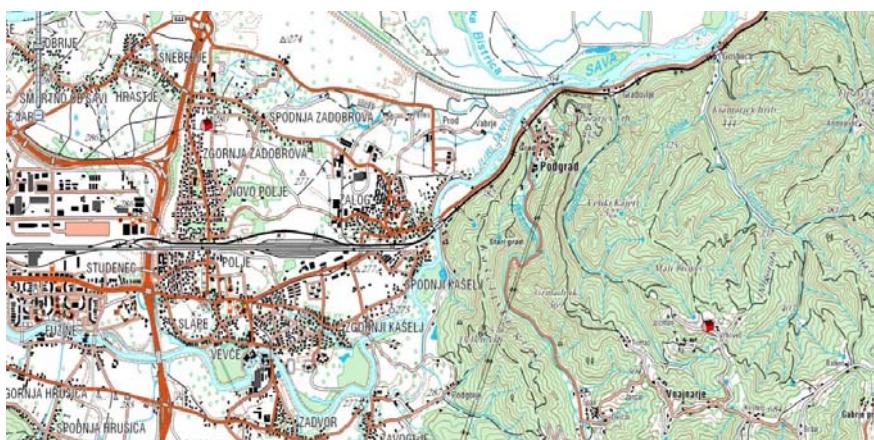
Meteorološke meritve se v okolici TE-TOL d.o.o. izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanje meritve potekajo na istih stalnih merilnih mestih, kot meritve v monitoringu kakovosti zunanjega zraka. Meritve se izvajajo z merilnim sistemom na lokacijah: Zadobrova in Vnajnarje. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritv in QA/QC postopke prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritv in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilnih postaj v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Zadobrova	280 m	468131	103114
AMP Vnajnarje	630 m	474584	100891



Slika: Lokacije merilnih postaj kakovosti zraka - Zadobrova. Vir: Google Maps (maps.google.com)



Slika: Lokacija merilnih postaj kakovosti zraka - Vnajnarje. Vir: Google Maps (maps.google.com)

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z digitalnim rotacijskim, optoelektronским merilnikom. Pri hitrostnem delu je uporabljen trokraki robinzonov križ in stroboskopska ploščica, ki hitrost vrtenja križa pretvori v električni signal z ustrezno frekvenco. Za ugotavljanje smeri vetra je uporabljeno rotirajoče smerno krilo in optoelektronski elementi, ki služijo za določanje smeri. Izhodni signal je digitalno kodiran v Grayevi kodi.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

1.2.3 NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatskih merilnih postajah:

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vlaga	Količina padavin	Sončno sevanje
AMP Zadobrova	✓	✓	✓		
AMP Vnajnarje	✓	✓	✓		

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Analiza skladnosti delovanja TE-TOL d.o.o., marec 2011. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 4 Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/07) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o. za leto 2011.

2. REZULTATI MERITEV

2.1 Meritve kakovosti zraka

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ za obdobje marec 2011

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	0	80
Vnajnarje	0	0	0	95

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ za obdobje marec 2011

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	-	92
Vnajnarje	0	0	-	95

Pregled preseženih vrednosti: O₃ za obdobje marec 2011

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Zadobrova	0	0	0	99
Vnajnarje	0	0	6	96

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ za obdobje marec 2011

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	-	-	9	95
Vnajnarje	-	-	1	96

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ za obdobje do marec 2011

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2011	0	0	0	90
Vnajnarje	01.01.2011	0	0	0	95

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ za obdobje do marec 2011

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2011	0	0	-	93
Vnajnarje	01.01.2011	0	0	-	96

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ za obdobje do marec 2011

postaja	meritve od	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2011	-	-	39	95
Vnajnarje	01.01.2011	-	-	9	97

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje marec 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	6	2
Vnajnarje	5	5

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje marec 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	10	16
Vnajnarje	3	4

Pregled srednjih koncentracij: NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje marec 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	18	26
Vnajnarje	4	4

Pregled srednjih koncentracij: O₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje marec 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	42	40
Vnajnarje	88	89

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje marec 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	34	39
Vnajnarje	18	32

* za leta 1998 do 2004 so v tabeli prikazane vrednosti SLD

Pregled srednjih koncentracij SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje 01.10.2010 - 01.04.2011

postaja	*
Zadobrova	3
Vnajnarje	4

Pregled srednjih koncentracij NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje 01.10.2010 - 01.04.2011

postaja	**
Zadobrova	52
Vnajnarje	7

2.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

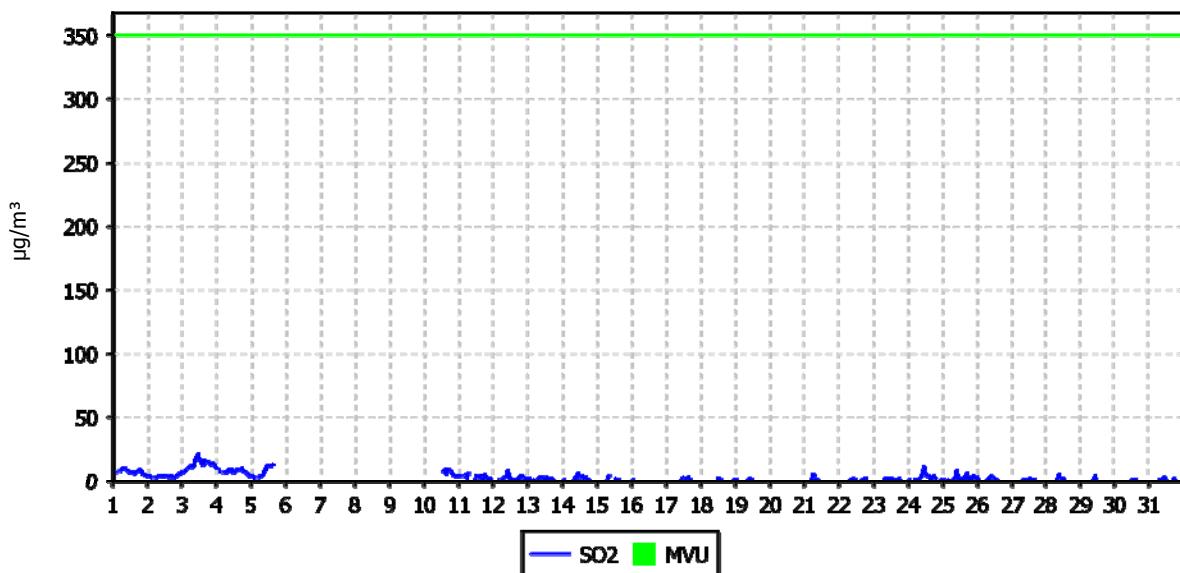
Razpoložljivih urnih podatkov:	594	80%
Maksimalna urna koncentracija:	21 µg/m ³	03.03.2011 12:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	13 µg/m ³	03.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	20.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	2 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	13 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	1 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 200.0 µg/m ³	594	100	25	100
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	594	100	25	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂

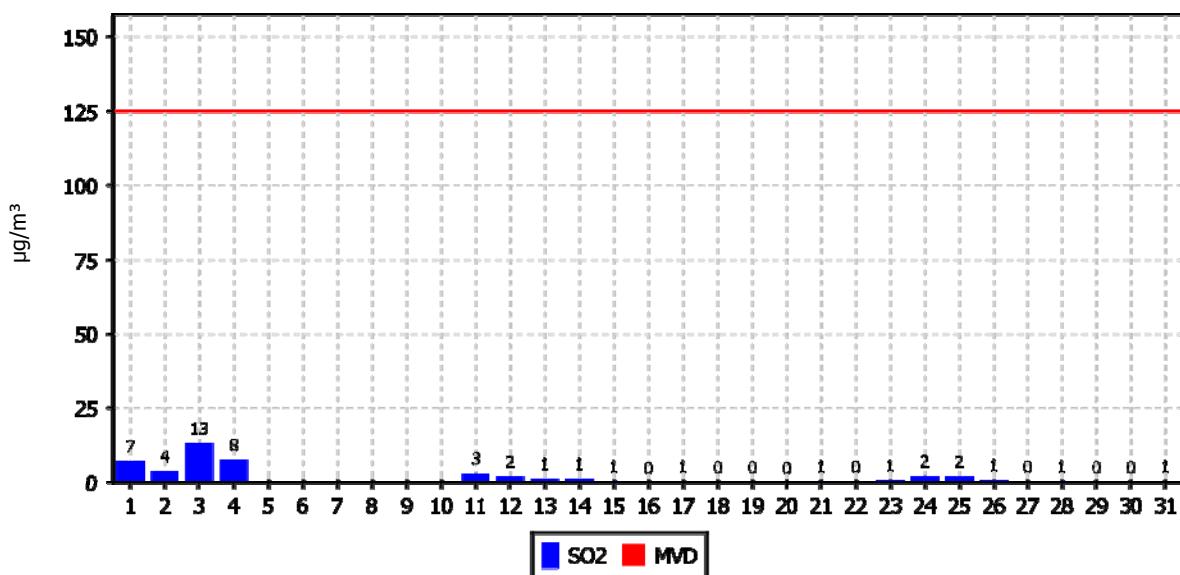
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

Zadobrova

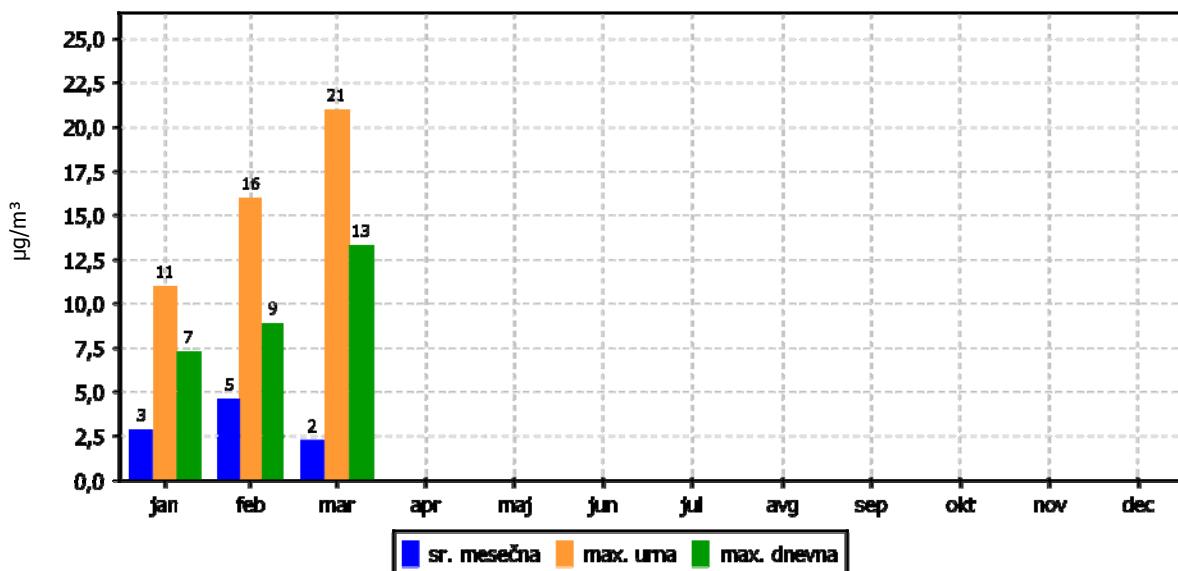
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - SO₂

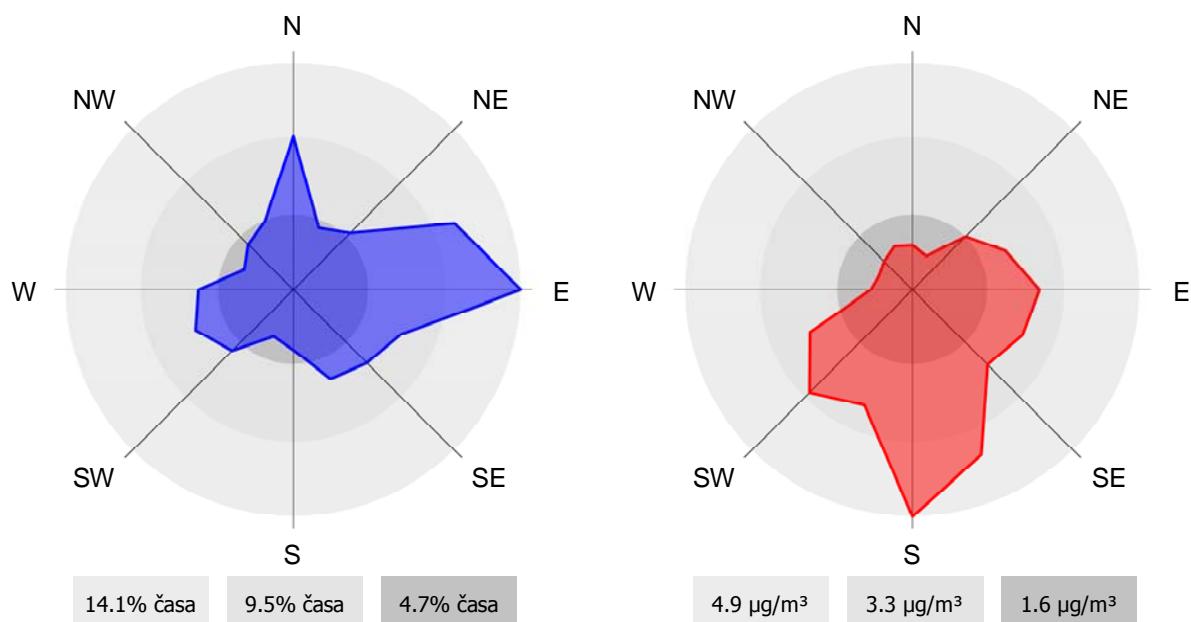
Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

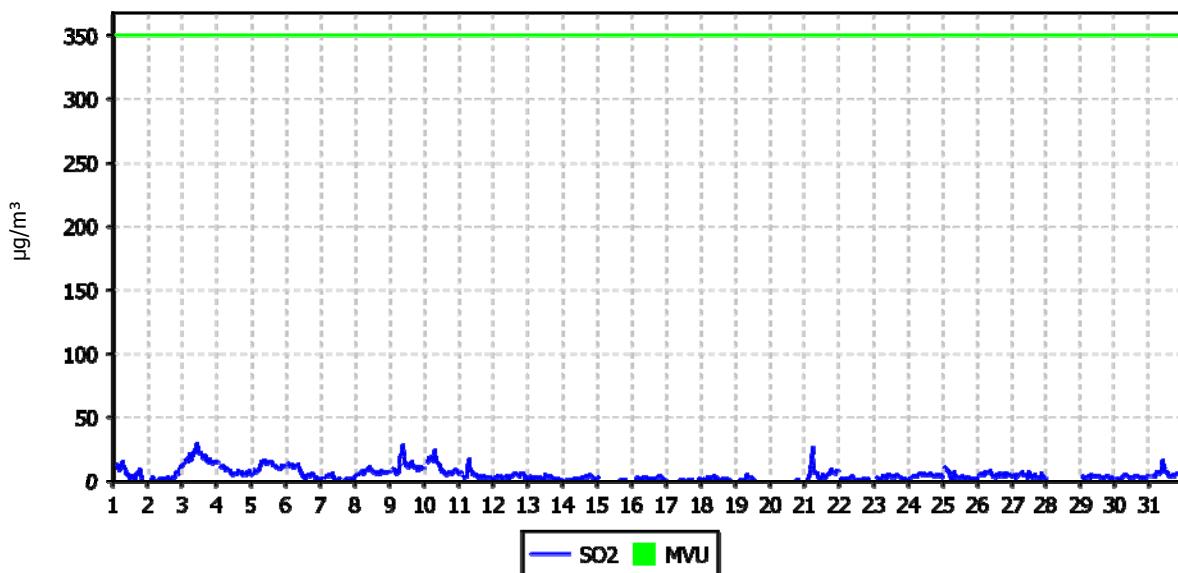
Razpoložljivih urnih podatkov:	710	95%
Maksimalna urna koncentracija:	29 µg/m ³	03.03.2011 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	19 µg/m ³	03.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	20.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	5 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	19 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 200.0 µg/m ³	710	100	31	100
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	710	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂

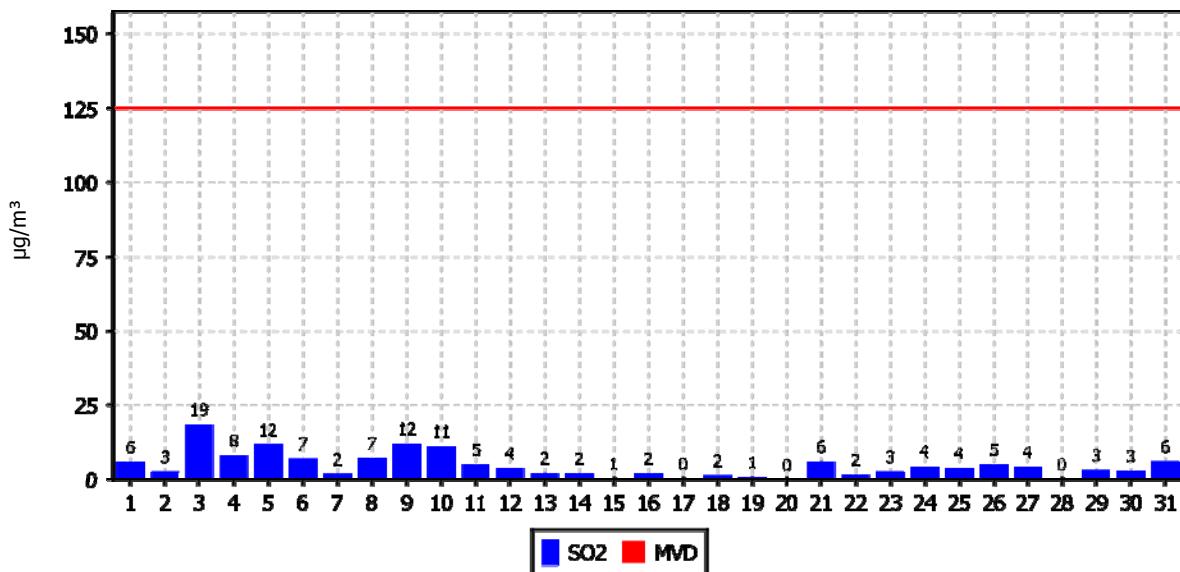
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

Vnajnarje

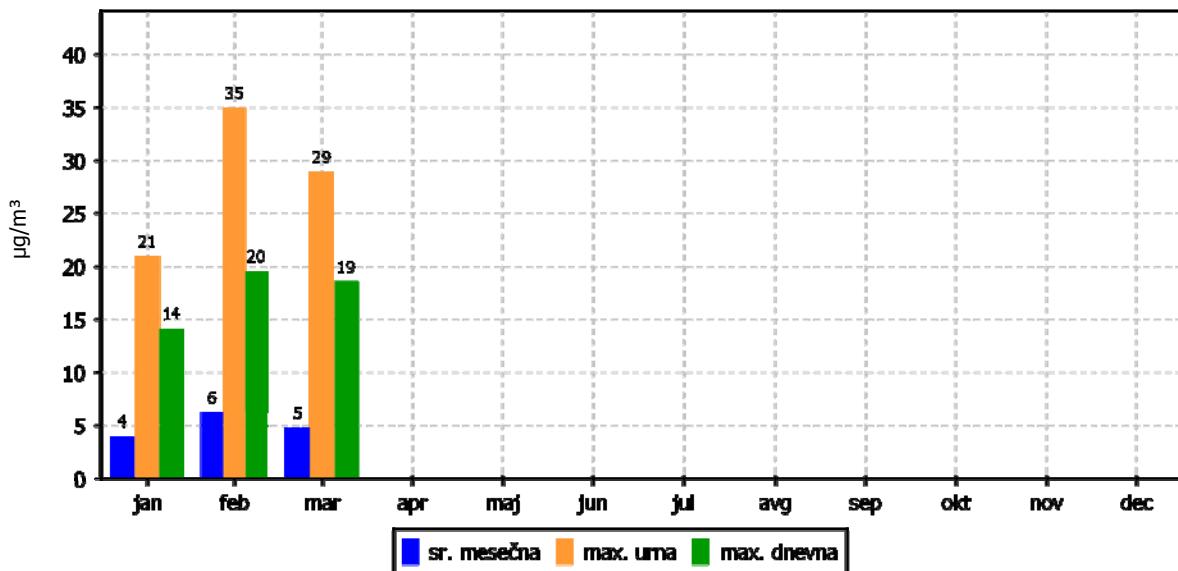
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - SO₂

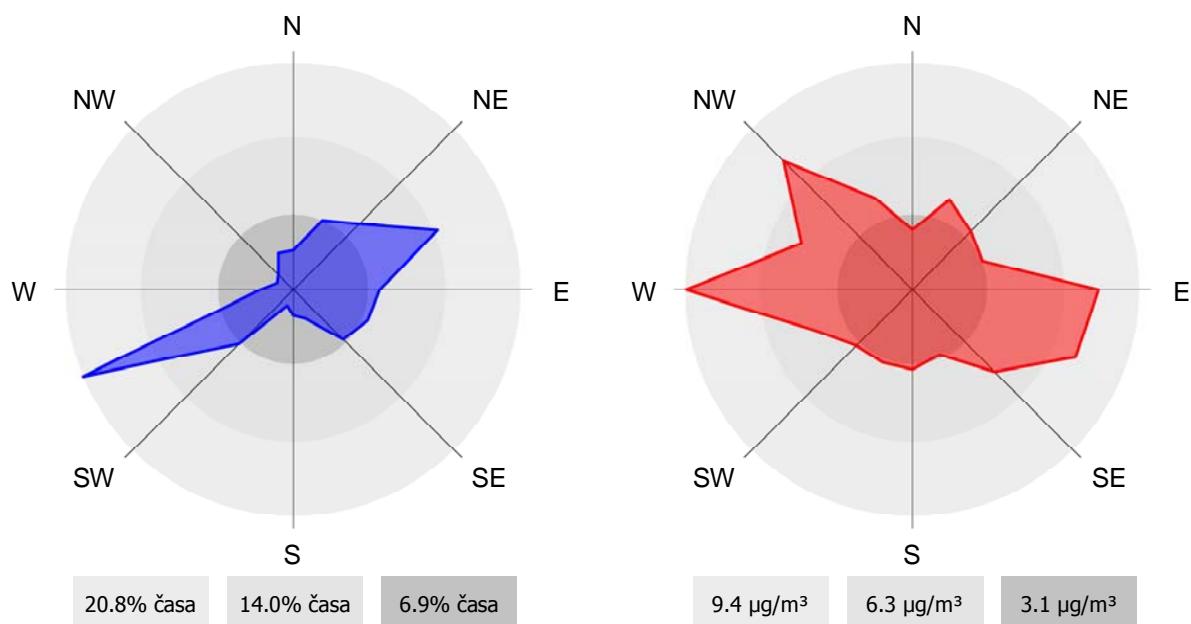
Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

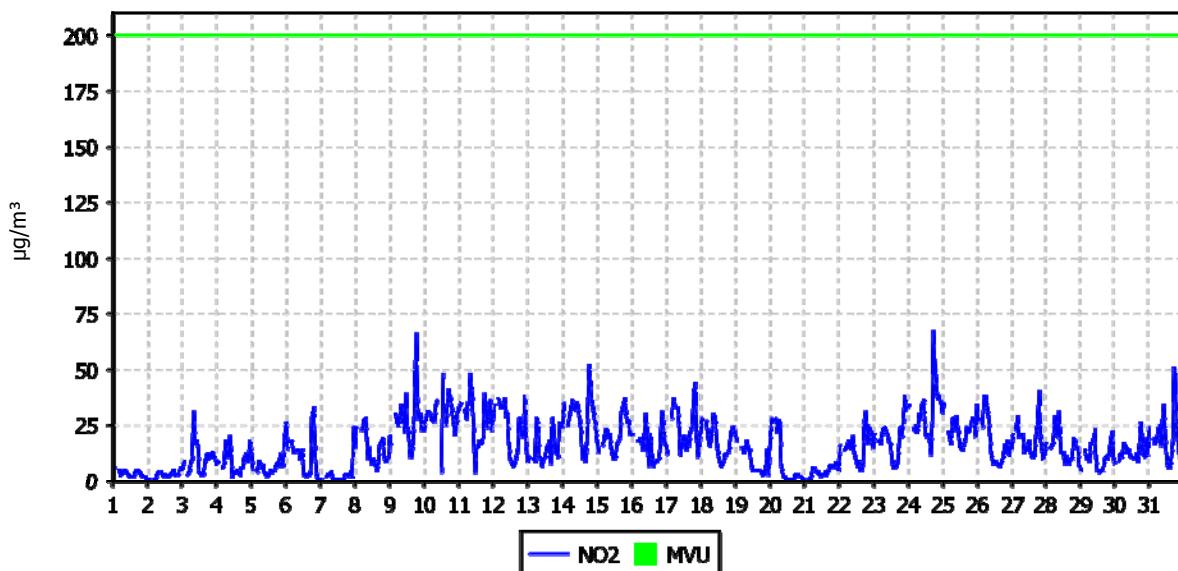
Razpoložljivih urnih podatkov:	681	92%
Maksimalna urna koncentracija:	67 µg/m ³	24.03.2011 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	30 µg/m ³	24.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m ³	02.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	16 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	39 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	15 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	439	64	21	68
20.0 do 40.0 µg/m ³	231	34	10	32
40.0 do 60.0 µg/m ³	9	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	2	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	681	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂

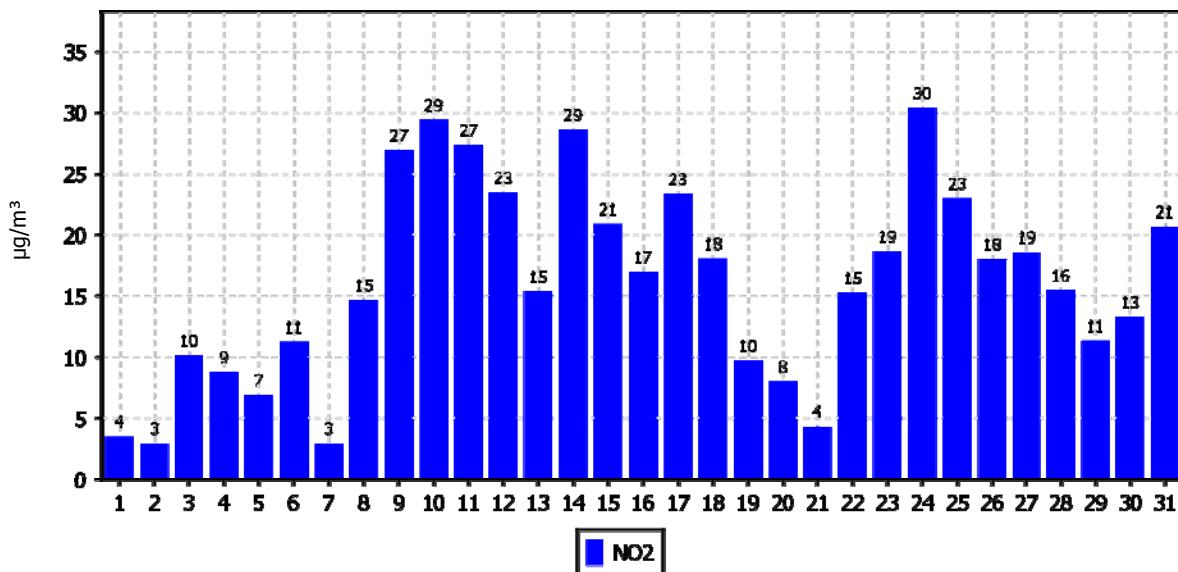
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

Zadobrova

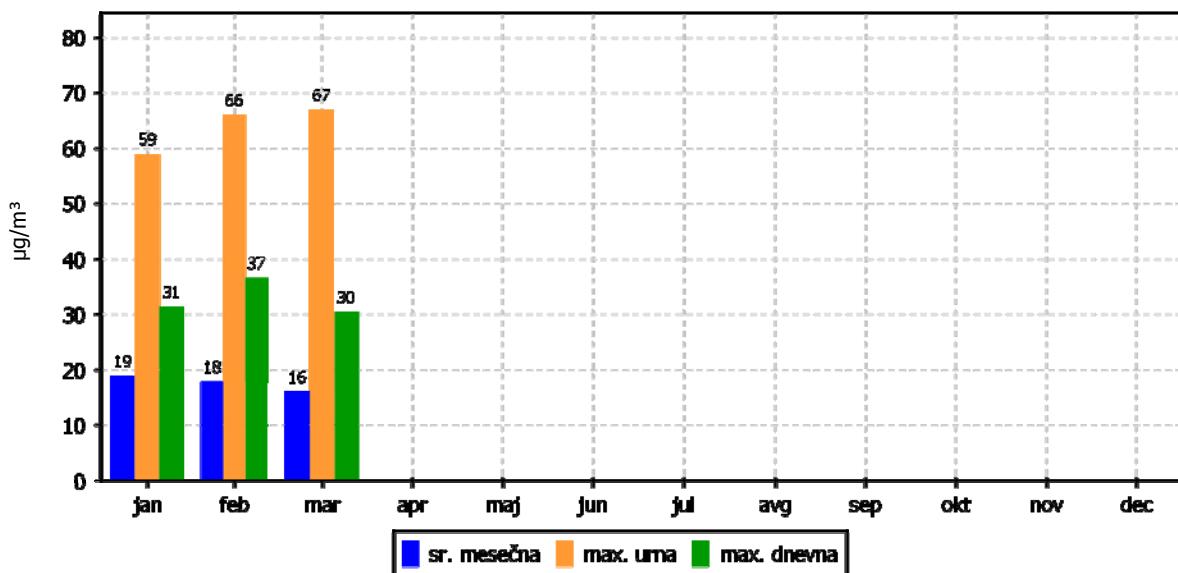
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - NO₂

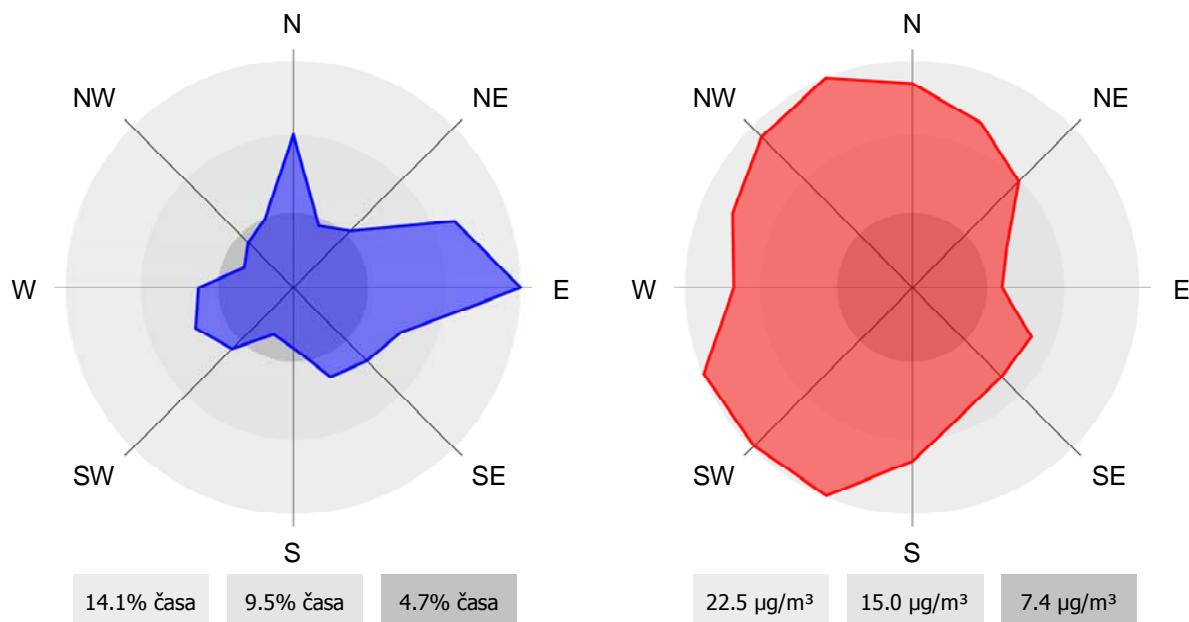
Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

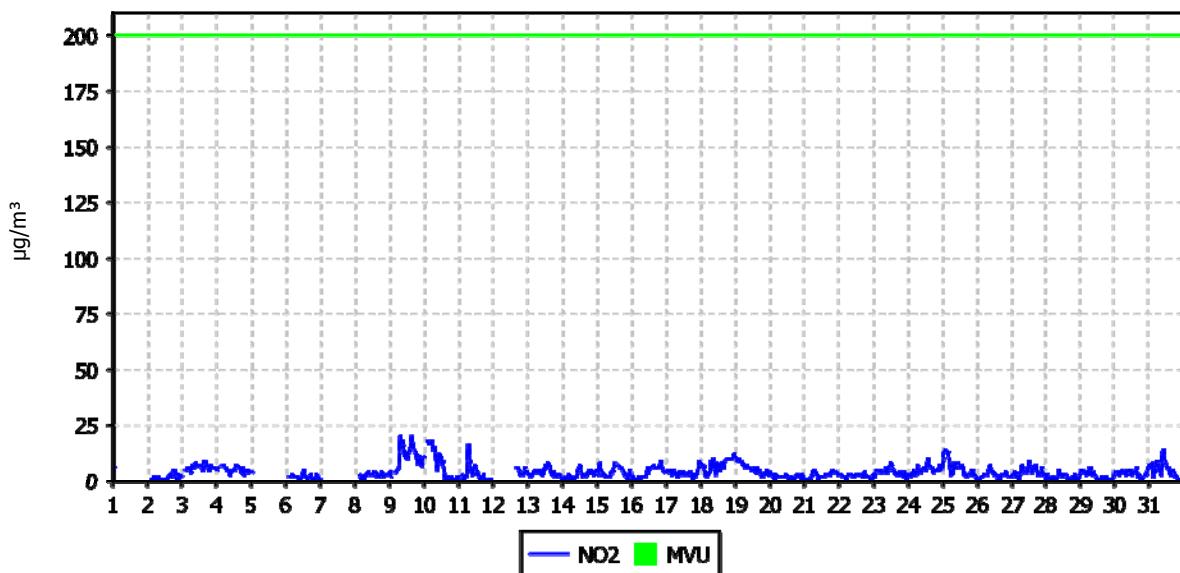
Razpoložljivih urnih podatkov:	710	95%
Maksimalna urna koncentracija:	20 µg/m ³	09.03.2011 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	11 µg/m ³	09.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	07.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	14 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	708	100	29	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	2	0	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	710	100	29	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂

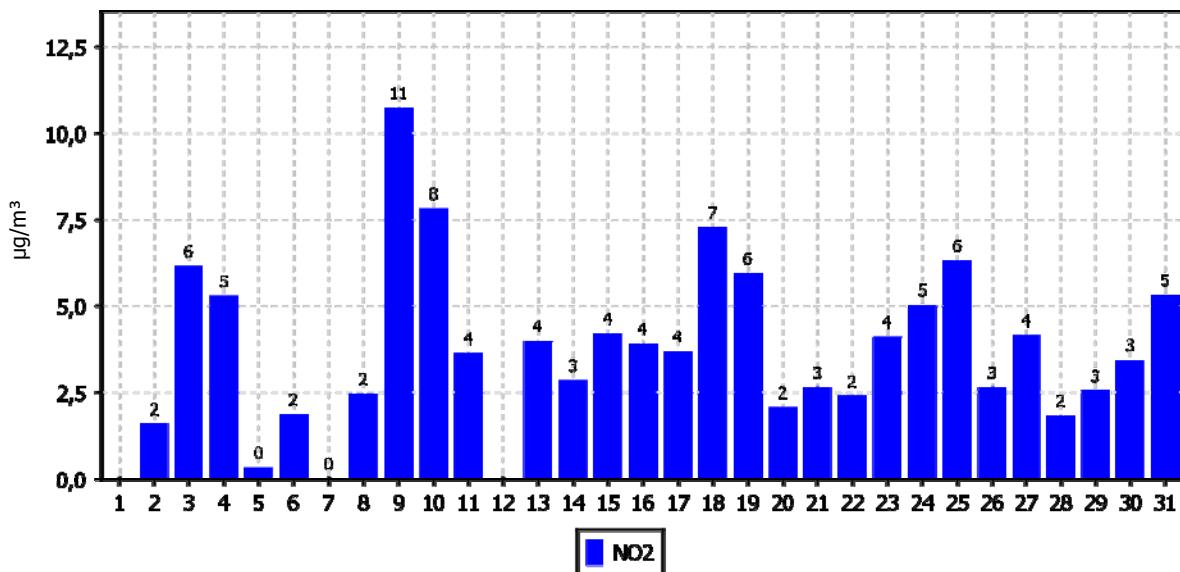
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

Vnajnarje

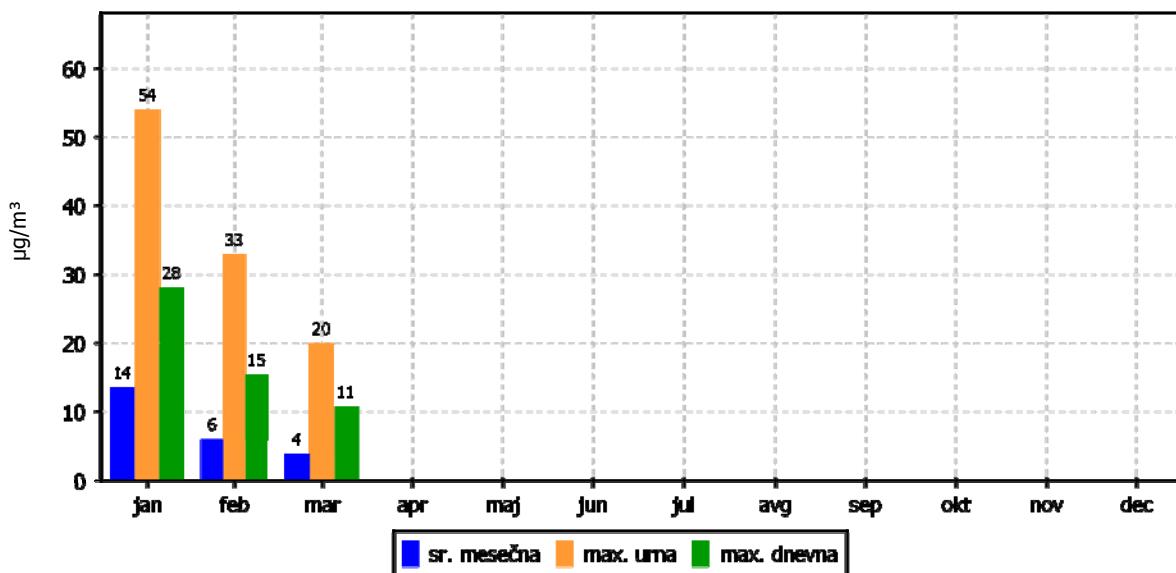
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - NO₂

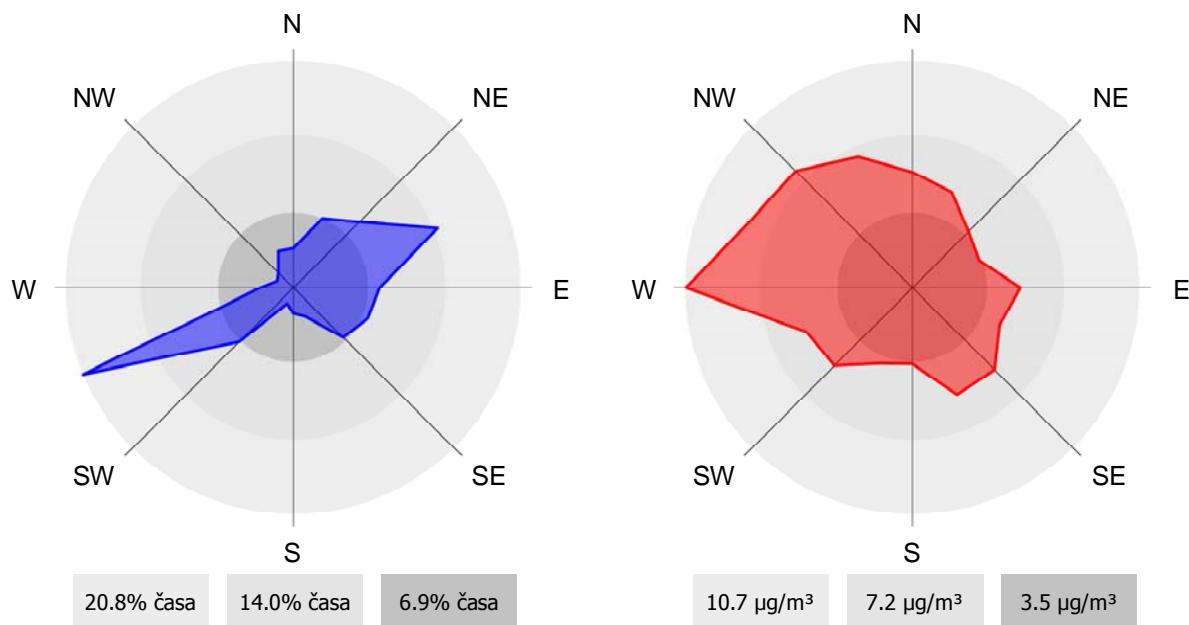
Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

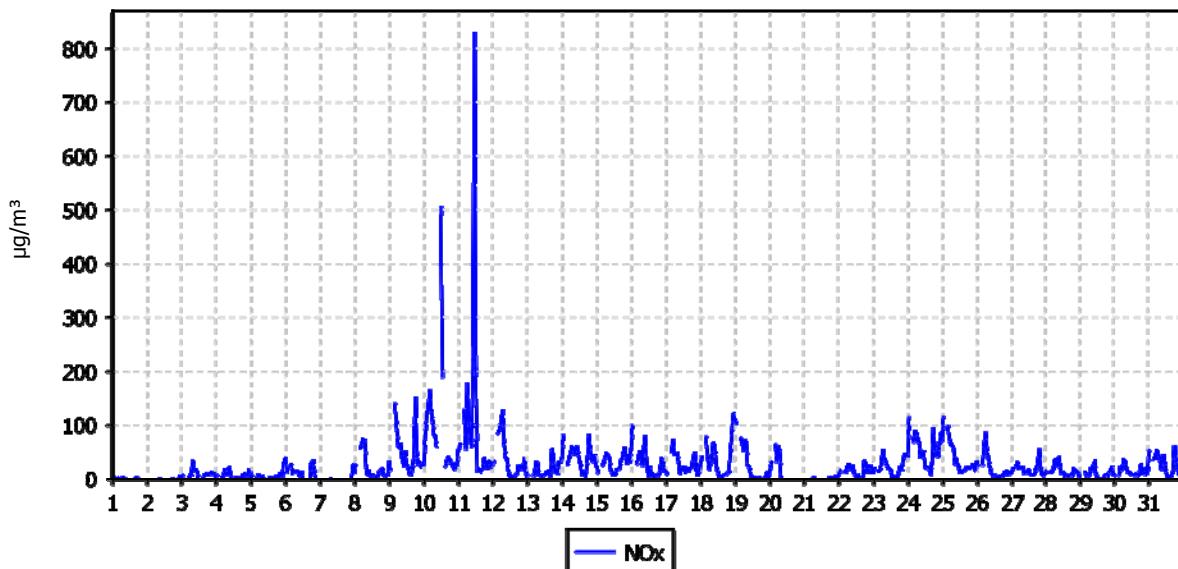
Razpoložljivih urnih podatkov:	681	92%
Maksimalna urna koncentracija:	828 µg/m ³	11.03.2011 12:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	103 µg/m ³	11.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	02.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	26 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	125 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	20 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	407	60	15	48
20.0 do 40.0 µg/m ³	141	21	11	35
40.0 do 60.0 µg/m ³	60	9	3	10
60.0 do 80.0 µg/m ³	37	5	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	12	2	1	3
100.0 do 120.0 µg/m ³	8	1	1	3
120.0 do 140.0 µg/m ³	7	1	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	1	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	1	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	2	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	1	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	1	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	1	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	1	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	1	0	0	0
SKUPAJ:	681	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x

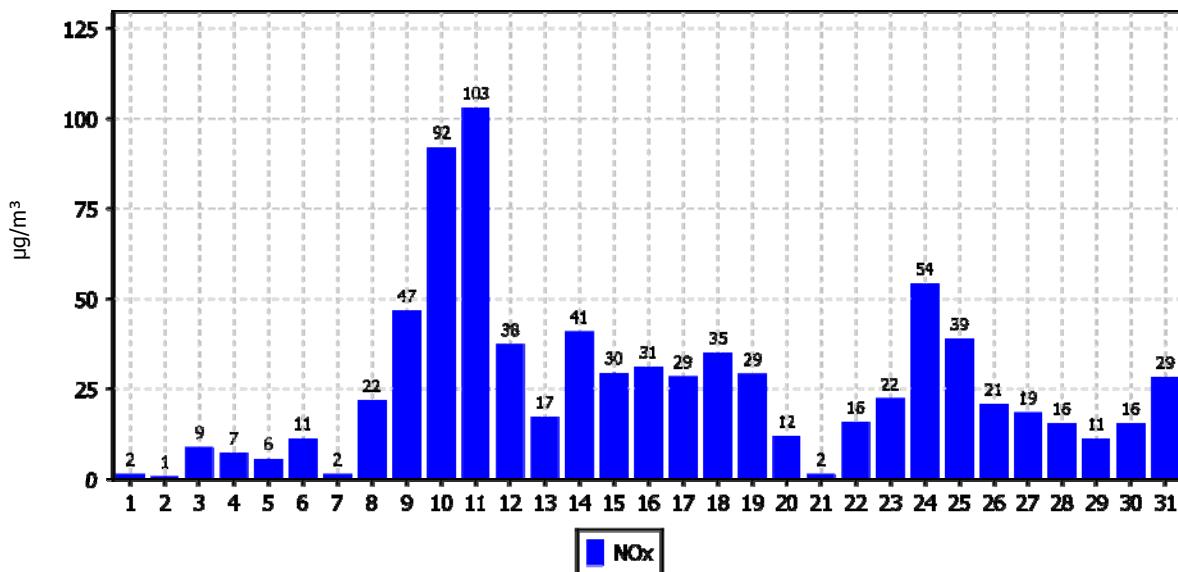
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

Zadobrova

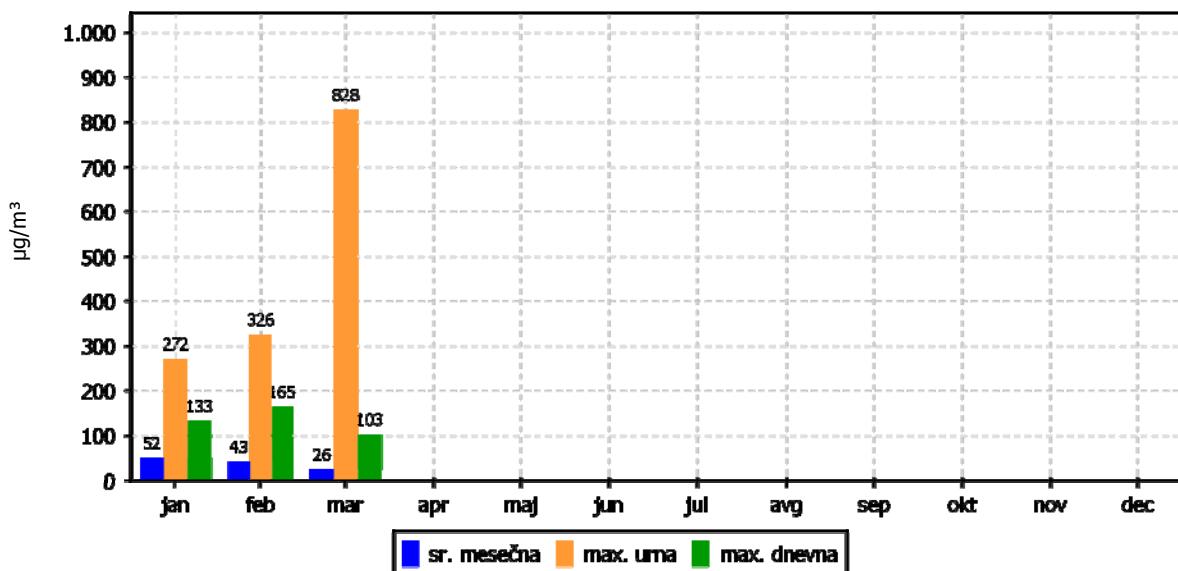
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - NO_x

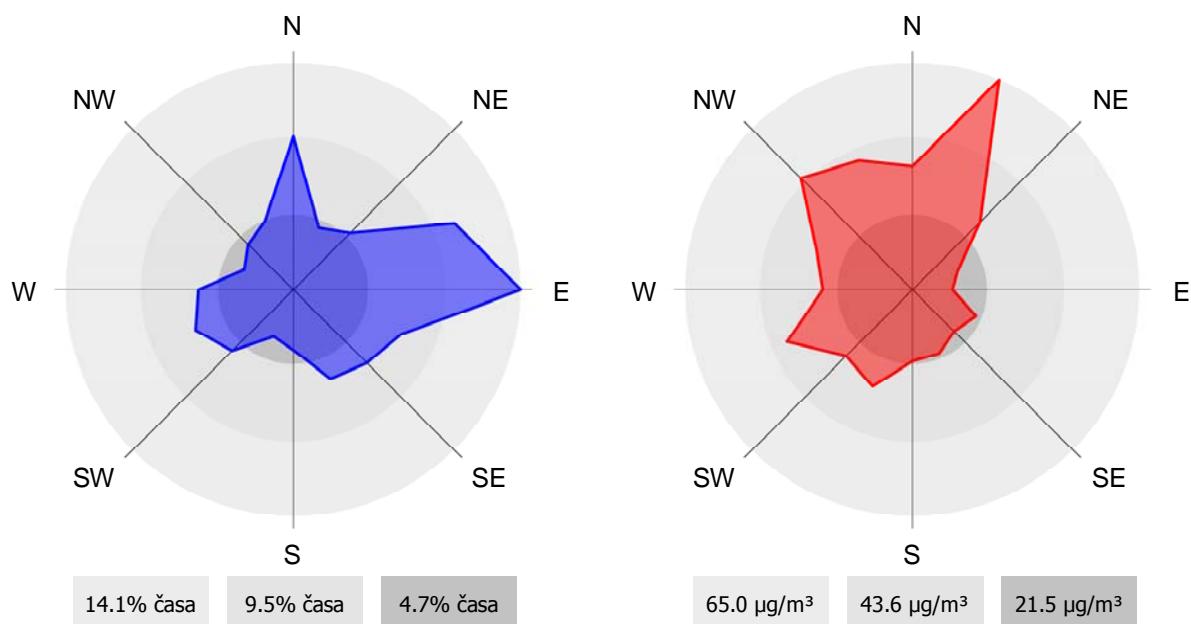
Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

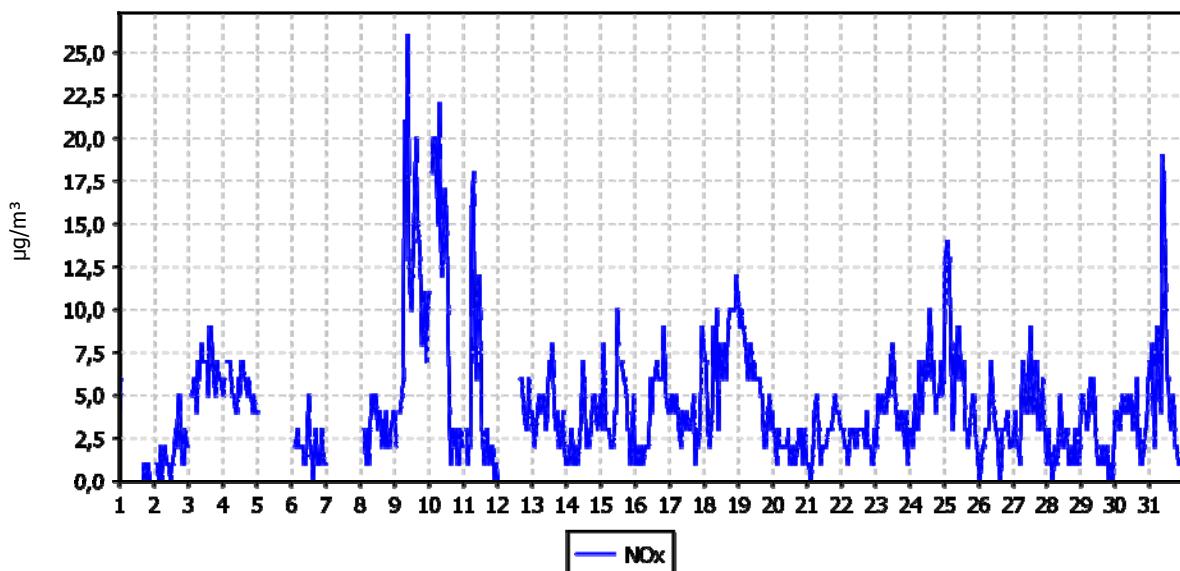
Razpoložljivih urnih podatkov:	710	95%
Maksimalna urna koncentracija:	26 µg/m ³	09.03.2011 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	11 µg/m ³	09.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	07.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	16 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	703	99	29	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	7	1	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	710	100	29	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x

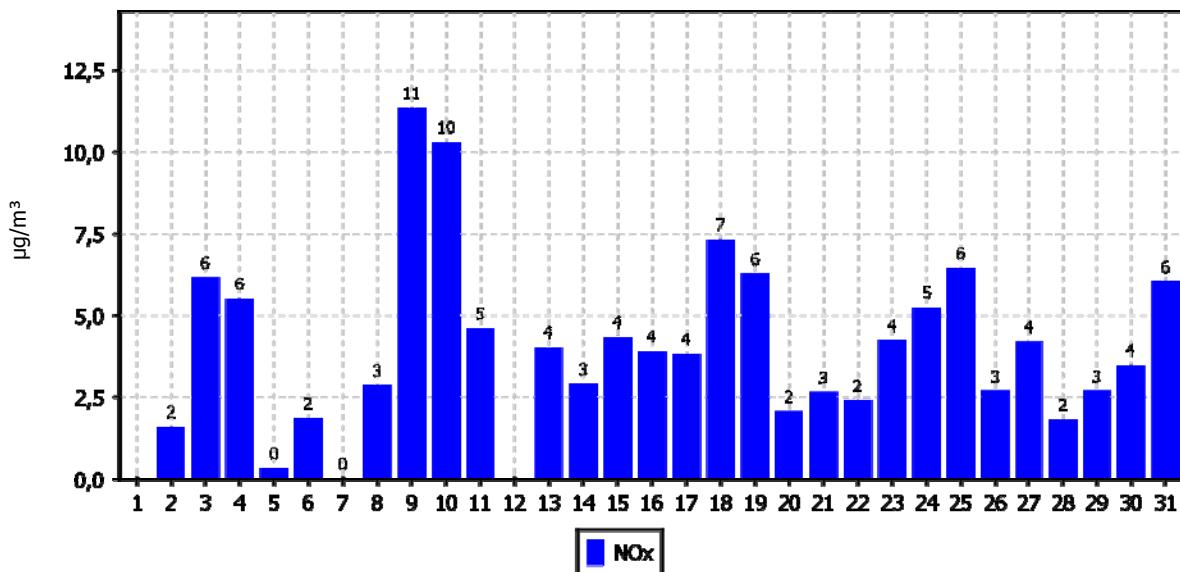
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

Vnajnarje

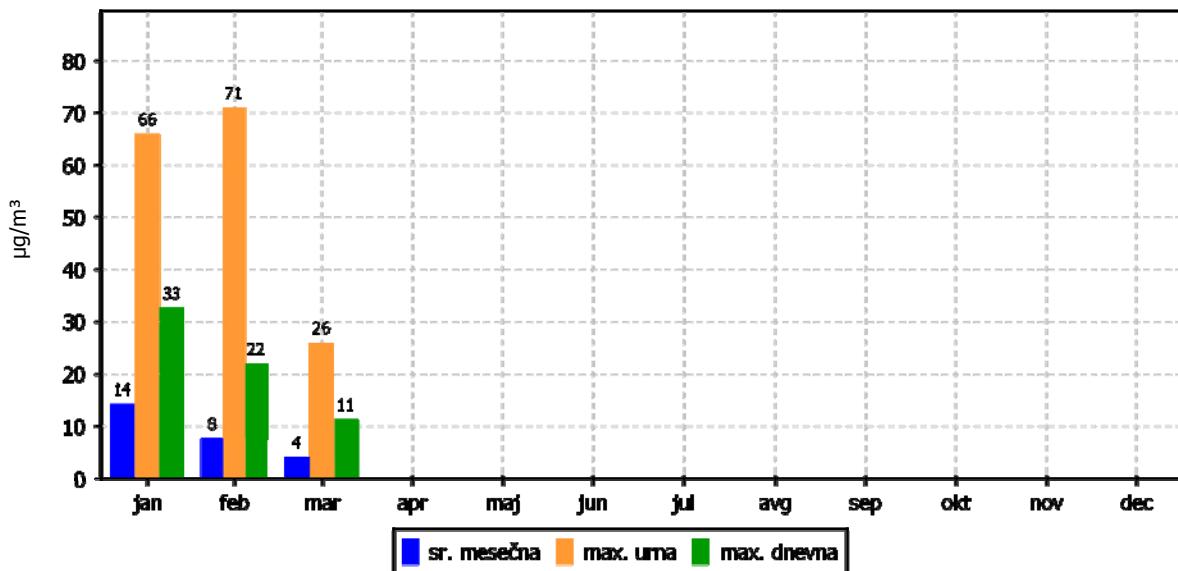
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - NO_x

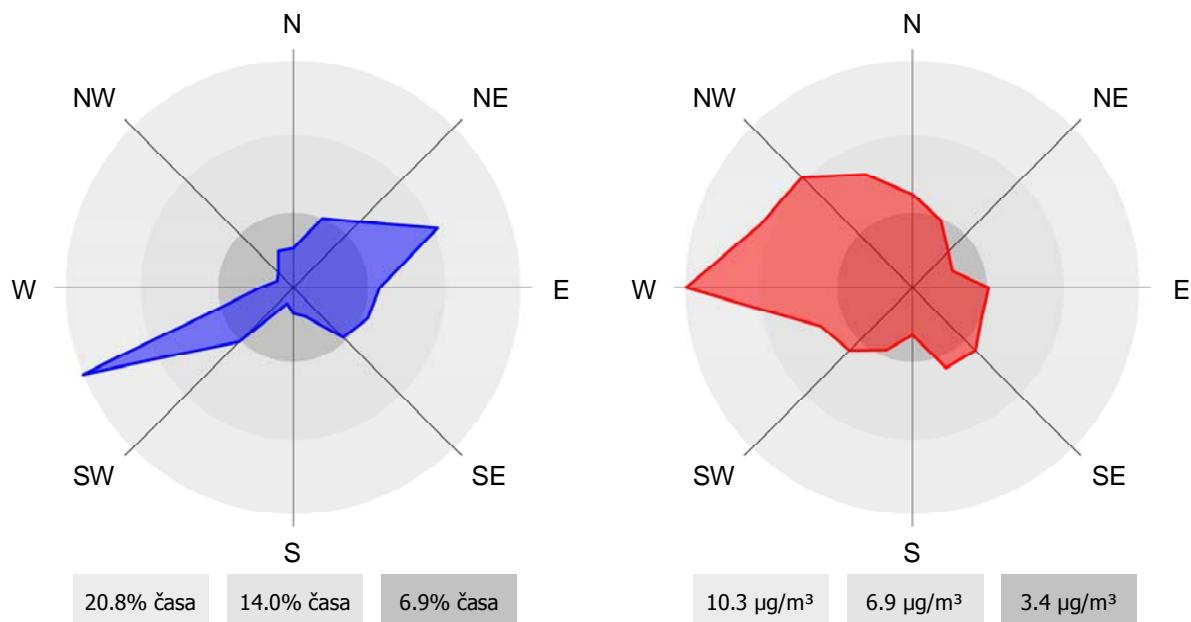
Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

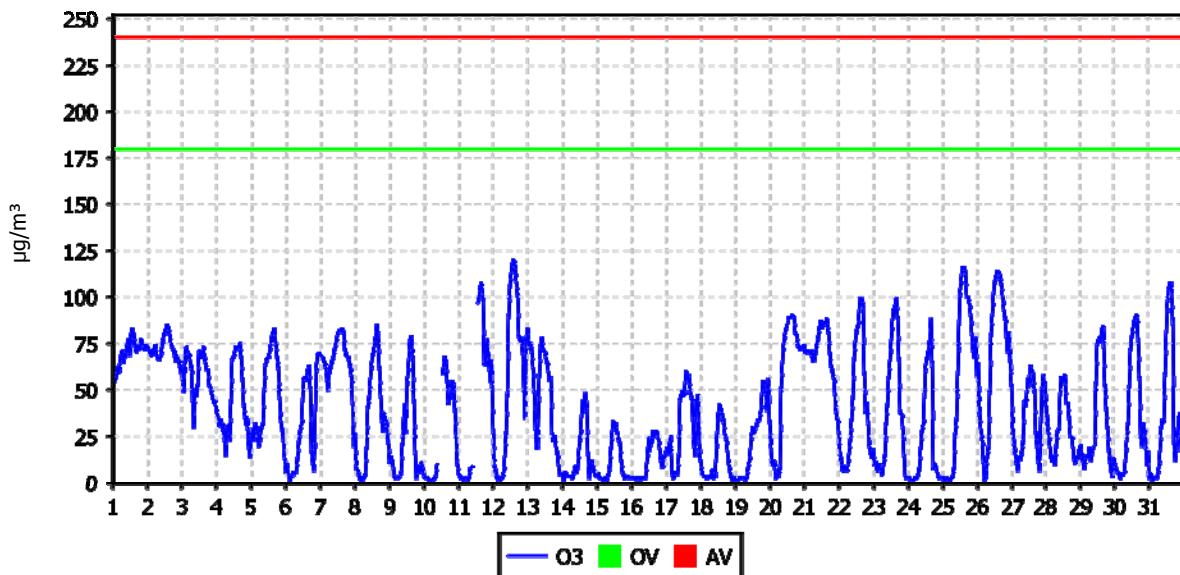
Razpoložljivih urnih podatkov:	738	99%
Maksimalna urna koncentracija:	120 µg/m ³	12.03.2011 15:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	72 µg/m ³	02.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	11 µg/m ³	15.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	40 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	108 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	36 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	1158 (µg/m ³).h	1.3. do 1.4.
- varstvo rastlin	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	0 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	270	37	4	13
20.0 do 40.0 µg/m ³	127	17	13	42
40.0 do 65.0 µg/m ³	122	17	9	29
65.0 do 80.0 µg/m ³	130	18	5	16
80.0 do 100.0 µg/m ³	64	9	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	24	3	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	1	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	738	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃

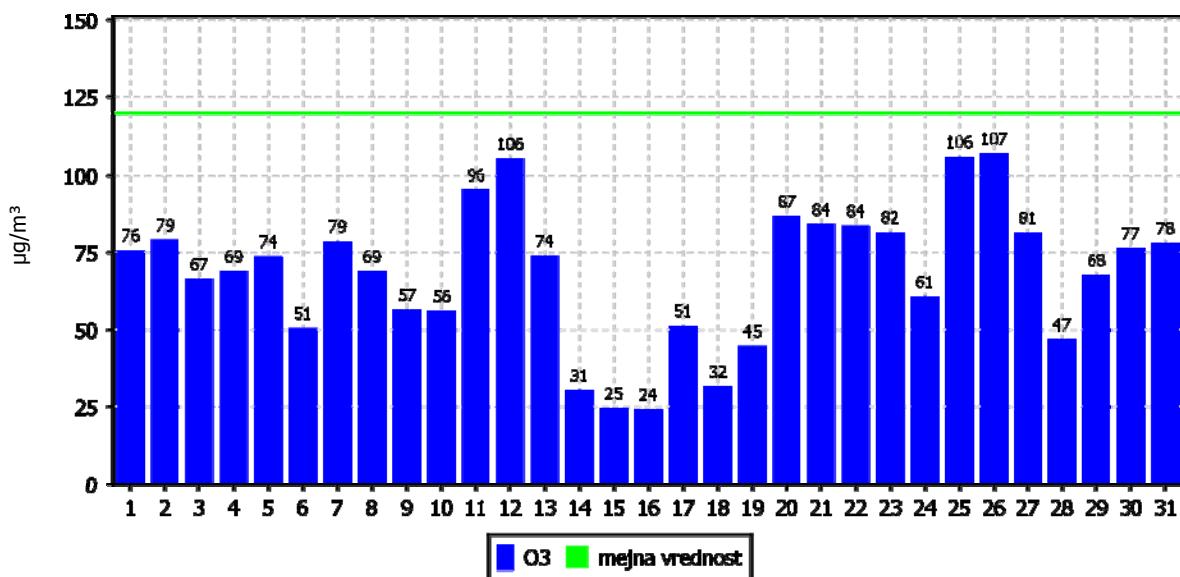
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

Zadobrova

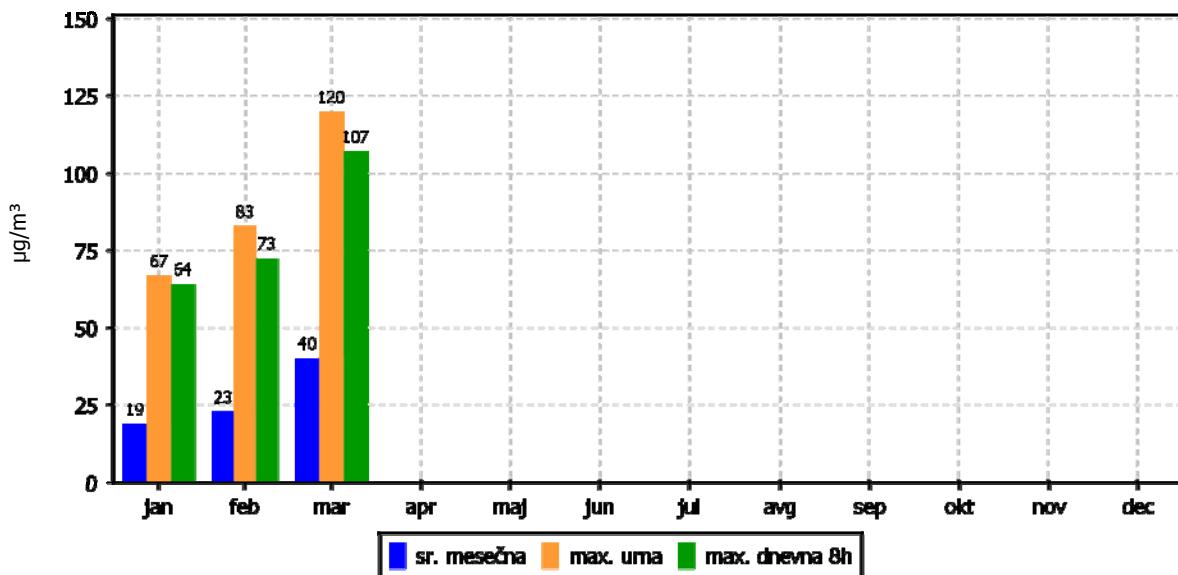
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - O₃

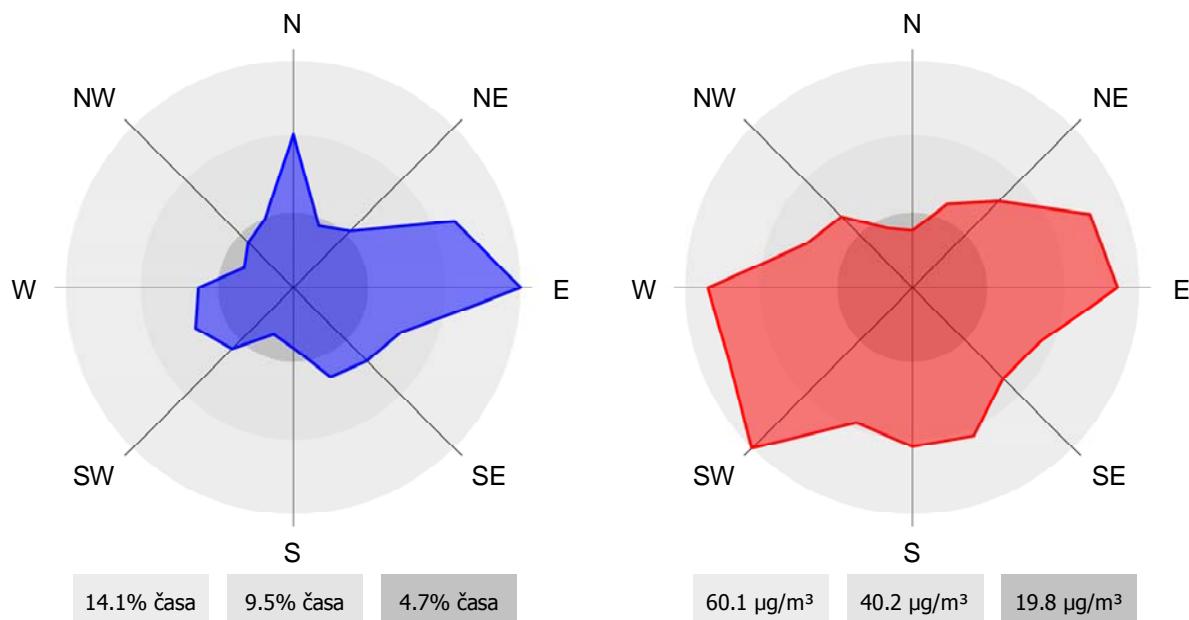
Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.8 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

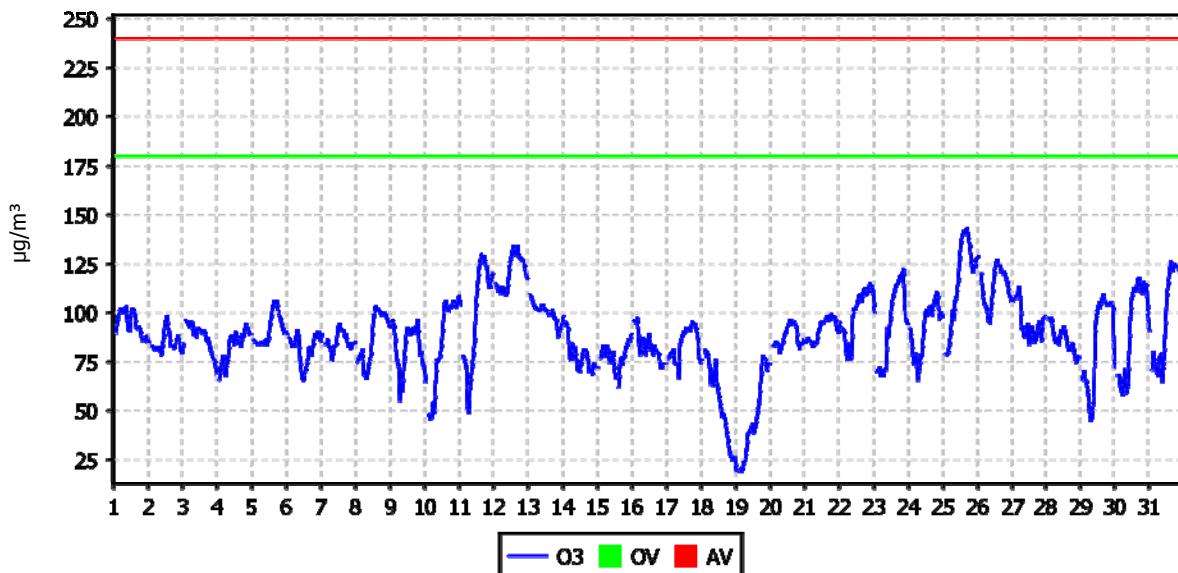
Razpoložljivih urnih podatkov:	712	96%
Maksimalna urna koncentracija:	143 µg/m ³	25.03.2011 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	121 µg/m ³	12.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	44 µg/m ³	19.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	89 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	129 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	87 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	5386 (µg/m ³).h	1.3. do 1.4.
- varstvo rastlin	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	0 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	6	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	2	0	0	0
20.0 do 40.0 µg/m ³	14	2	0	0
40.0 do 65.0 µg/m ³	37	5	2	6
65.0 do 80.0 µg/m ³	140	20	2	6
80.0 do 100.0 µg/m ³	325	46	23	74
100.0 do 120.0 µg/m ³	140	20	3	10
120.0 do 130.0 µg/m ³	41	6	1	3
130.0 do 150.0 µg/m ³	13	2	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	712	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃

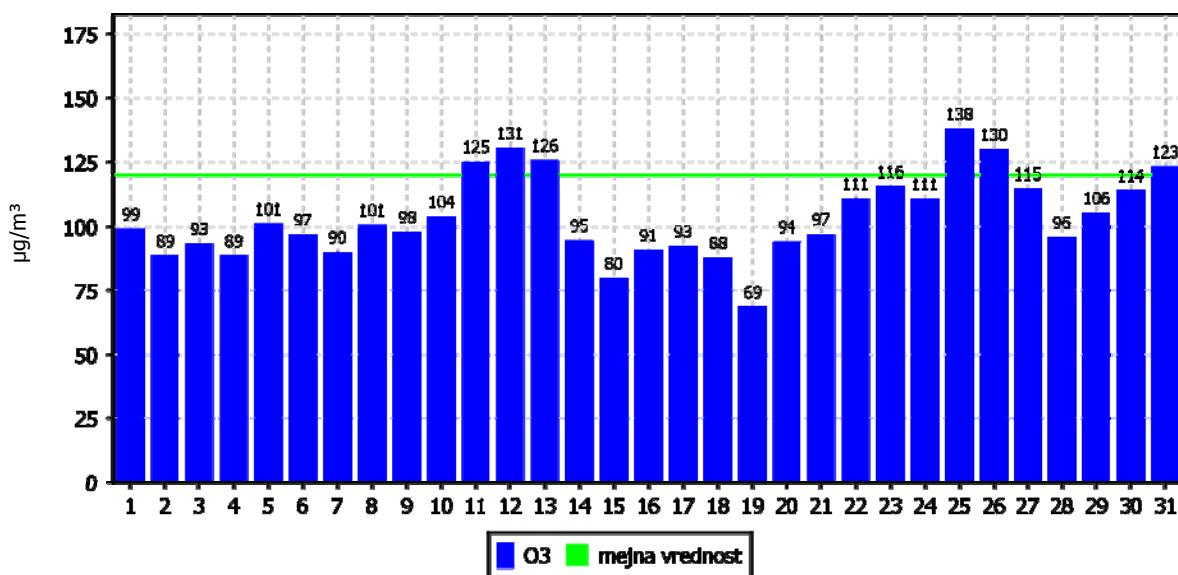
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

Vnajnarje

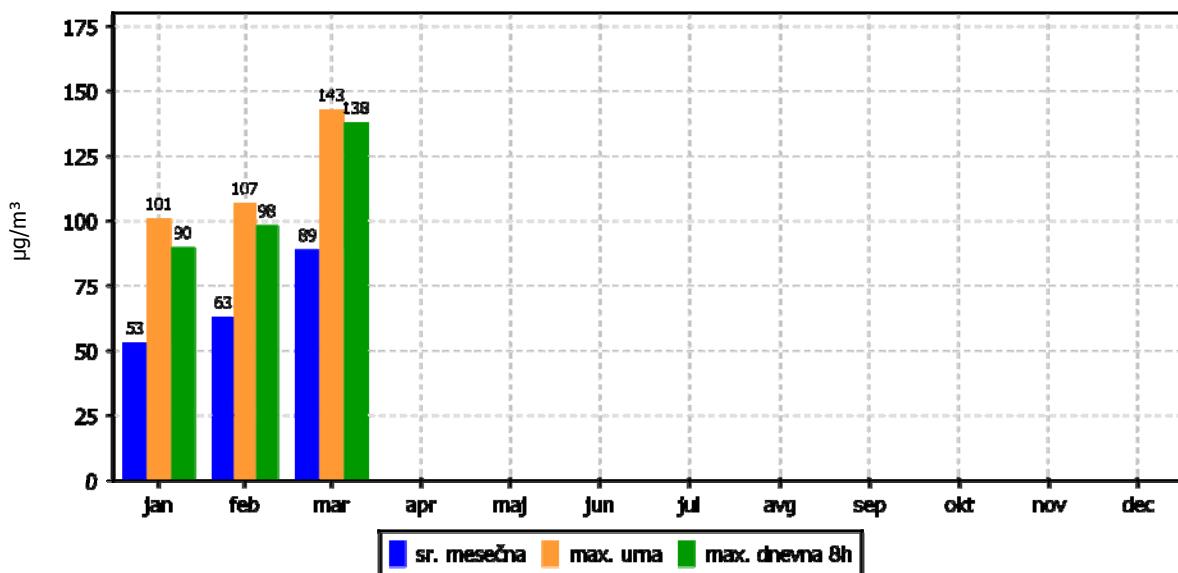
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - O₃

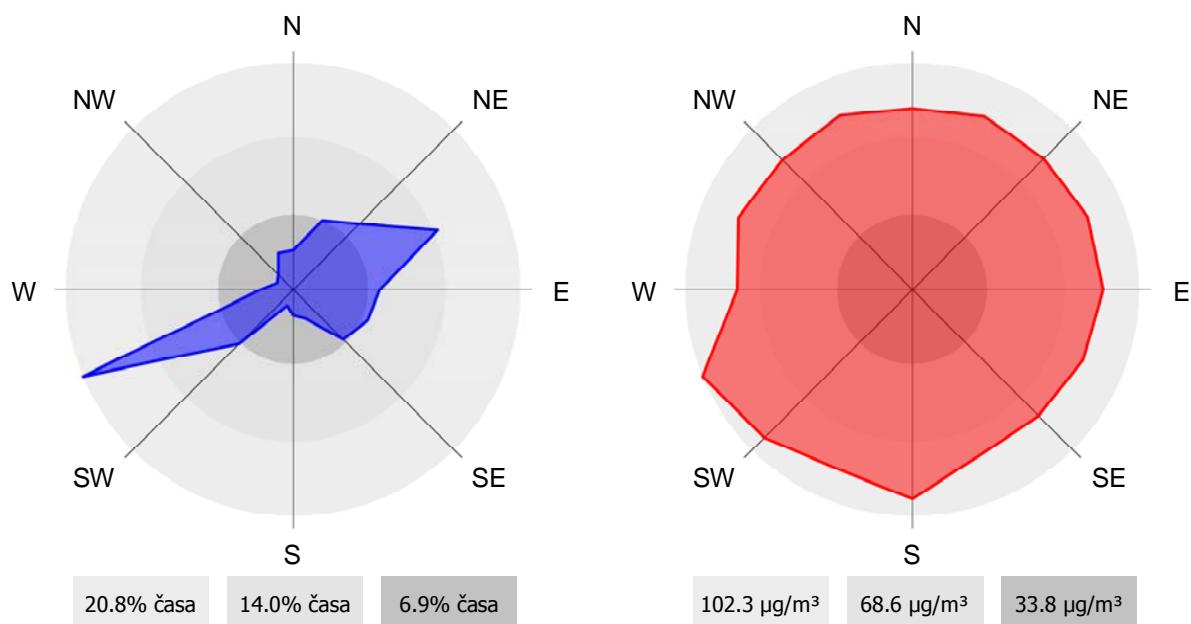
Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

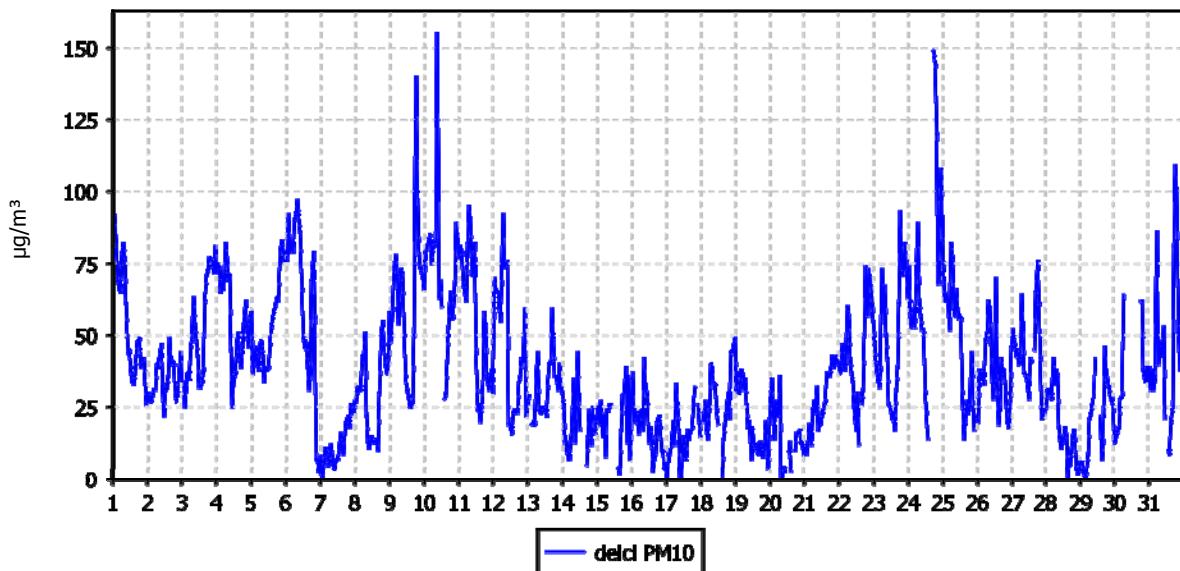
Razpoložljivih urnih podatkov:	710	95%
Maksimalna urna koncentracija:	155 µg/m ³	10.03.2011 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	71 µg/m ³	10.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	12 µg/m ³	07.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	39 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	9	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	92 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	37 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	166	23	7	23
20.0 do 40.0 µg/m ³	256	36	8	27
40.0 do 50.0 µg/m ³	88	12	6	20
50.0 do 65.0 µg/m ³	77	11	7	23
65.0 do 100.0 µg/m ³	114	16	2	7
100.0 do 120.0 µg/m ³	4	1	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	1	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	4	1	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	710	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

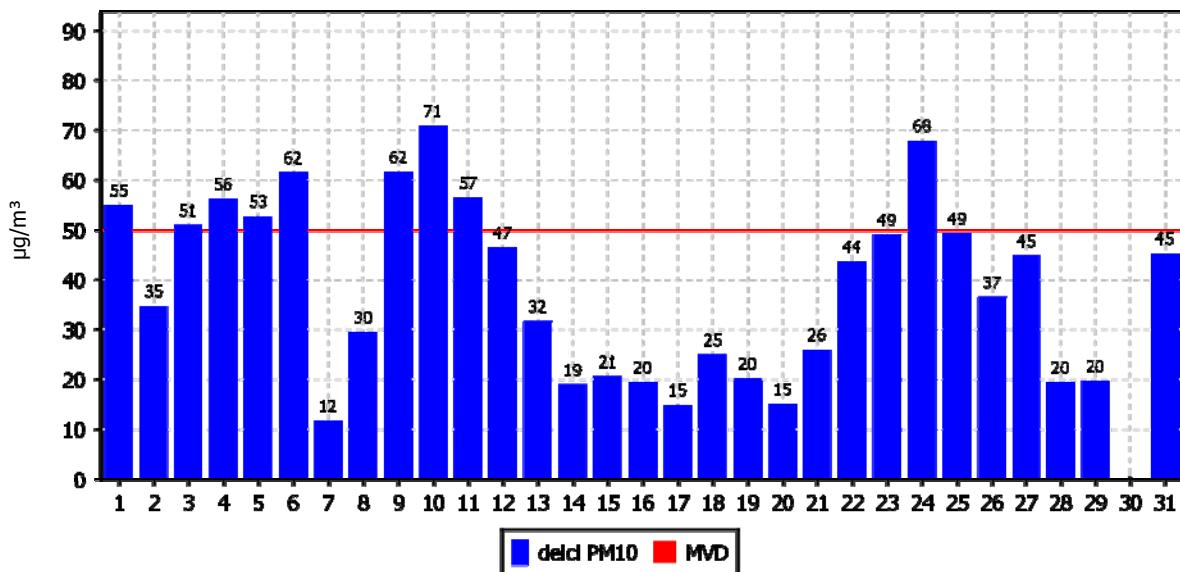
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

Zadobrova

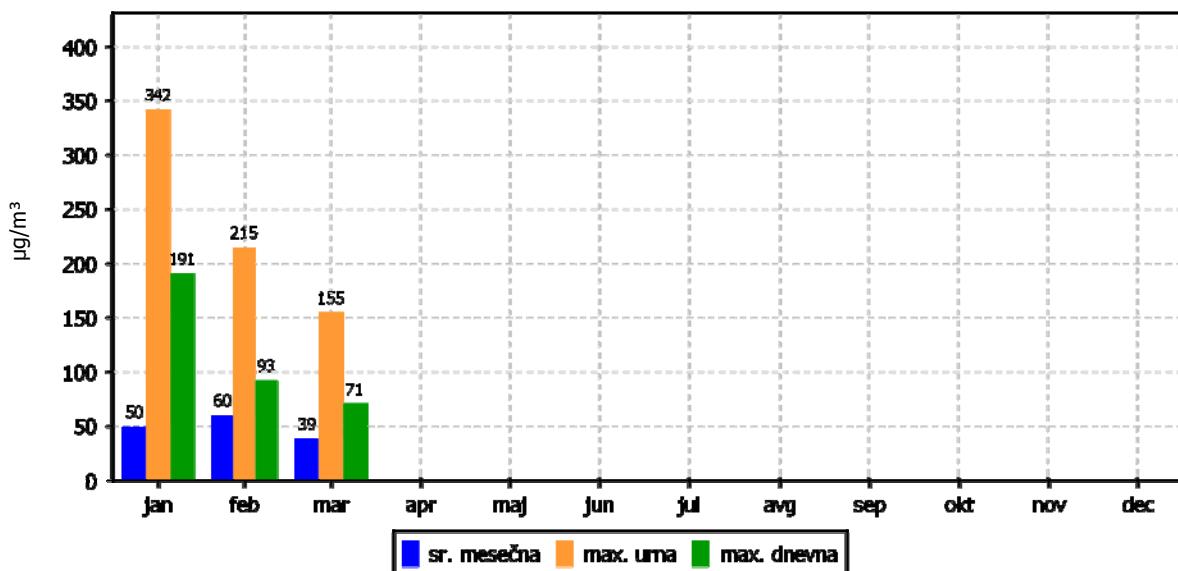
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

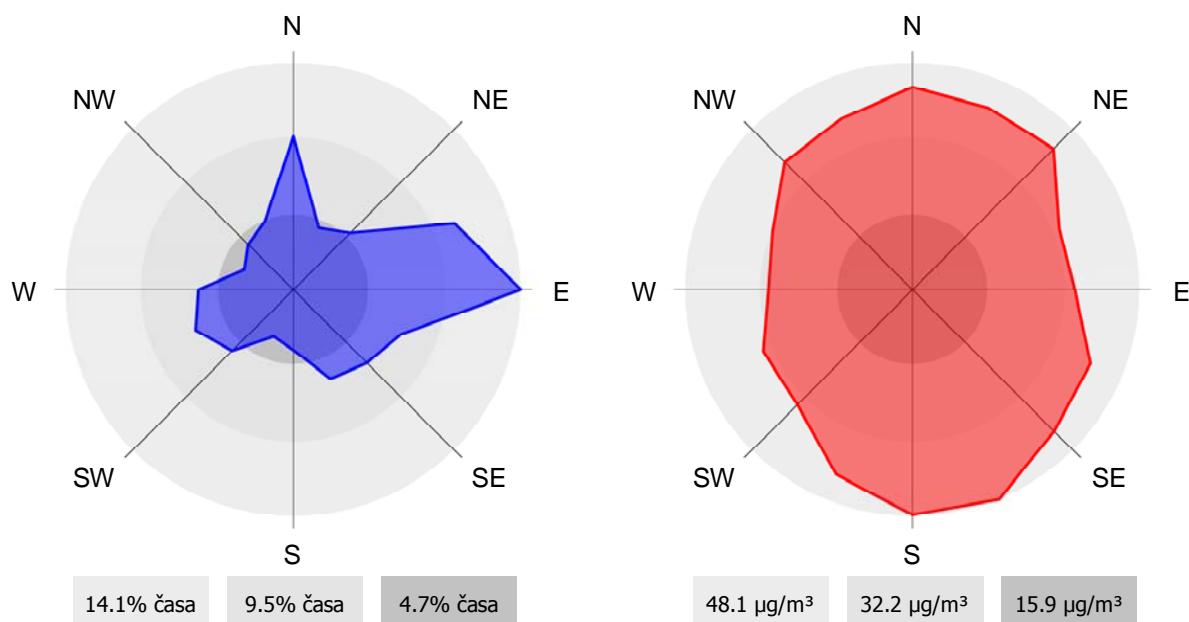
Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011



2.1.10 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

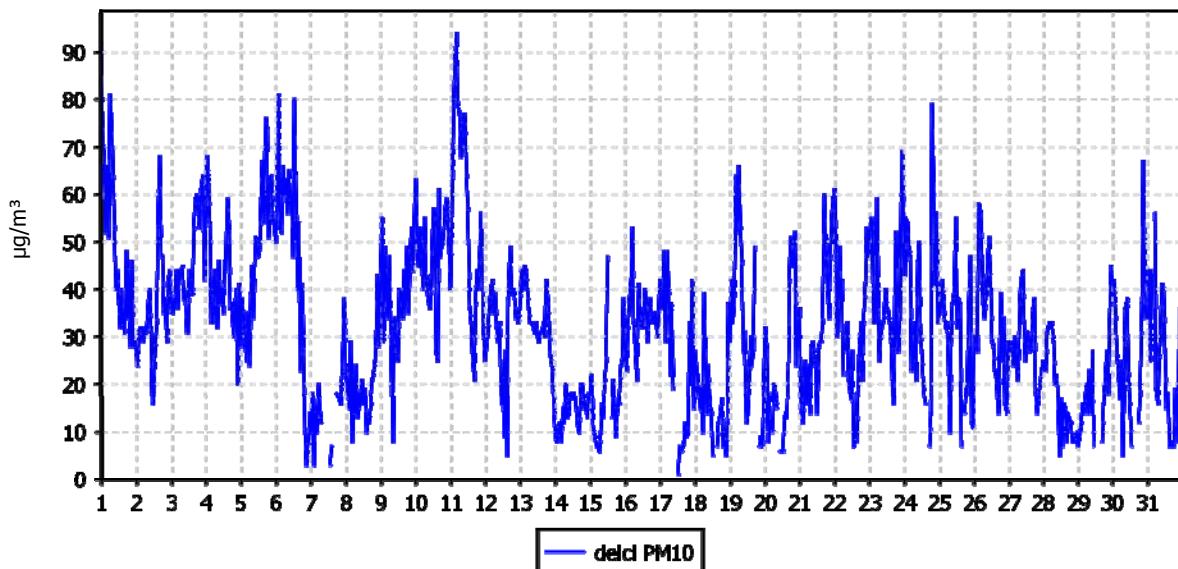
Razpoložljivih urnih podatkov:	714	96%
Maksimalna urna koncentracija:	94 µg/m ³	11.03.2011 05:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	56 µg/m ³	11.03.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	14 µg/m ³	07.03.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	32 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	1	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	74 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	31 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	186	26	7	23
20.0 do 40.0 µg/m ³	308	43	17	55
40.0 do 50.0 µg/m ³	110	15	6	19
50.0 do 65.0 µg/m ³	81	11	1	3
65.0 do 100.0 µg/m ³	29	4	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	714	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

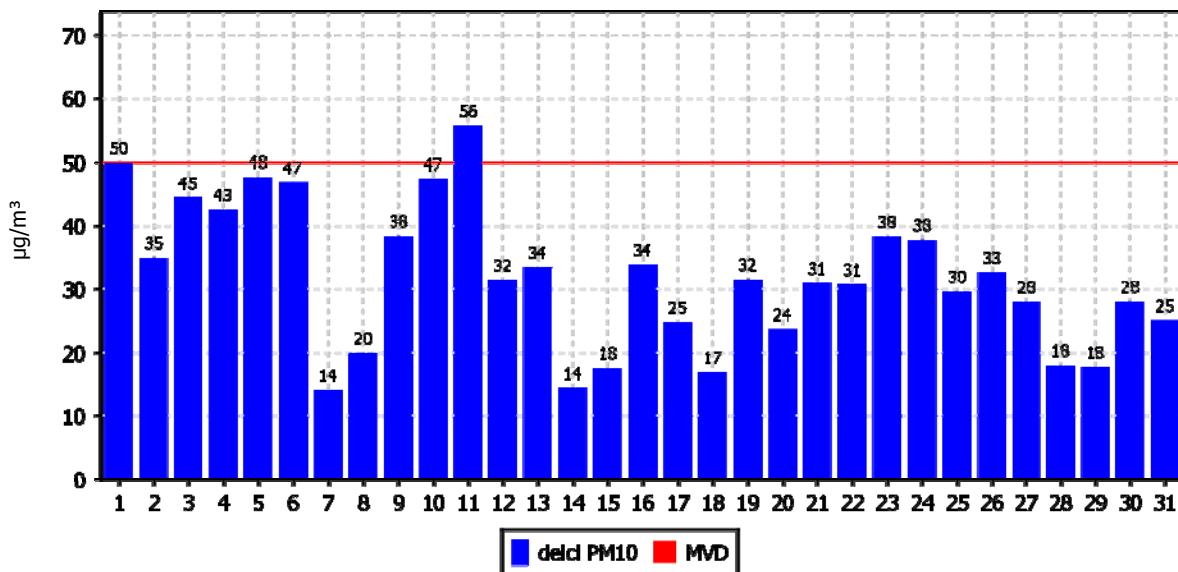
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

Vnajnarje

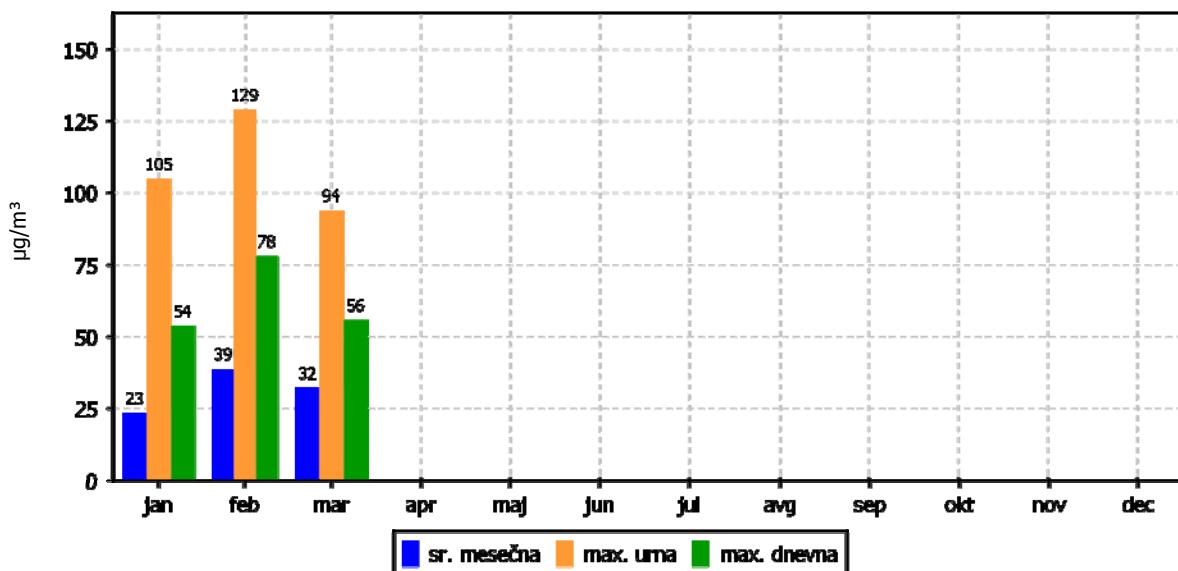
01.03.2011 do 01.04.2011



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

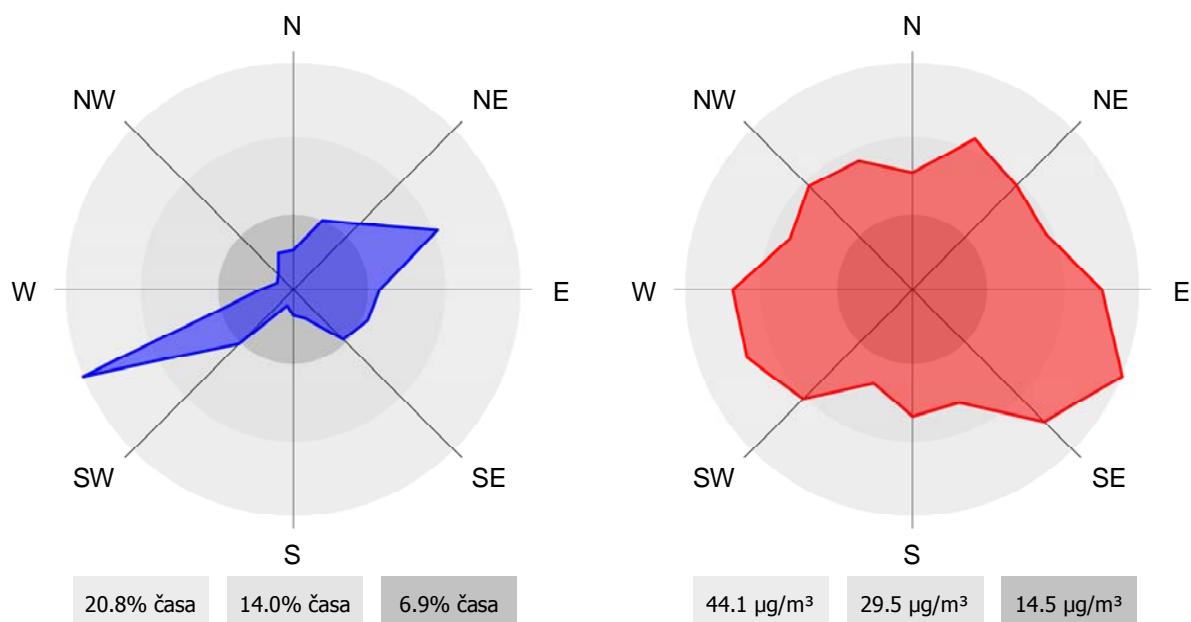
Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011



2.2 Meteorološke meritve

2.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

	TEMPERATURA		RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1486	100%	1294	87%
Maksimalna urna vrednost	21 °C	31.03.2011 14:00:00	94%	03.03.2011 00:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	11 °C	31.03.2011	94%	16.03.2011
Minimalna urna vrednost	-7 °C	08.03.2011 05:00:00	17%	12.03.2011 14:00:00
Minimalna dnevna vrednost	-1 °C	03.03.2011	31%	21.03.2011
Srednja vrednost v obdobju	6 °C		66%	

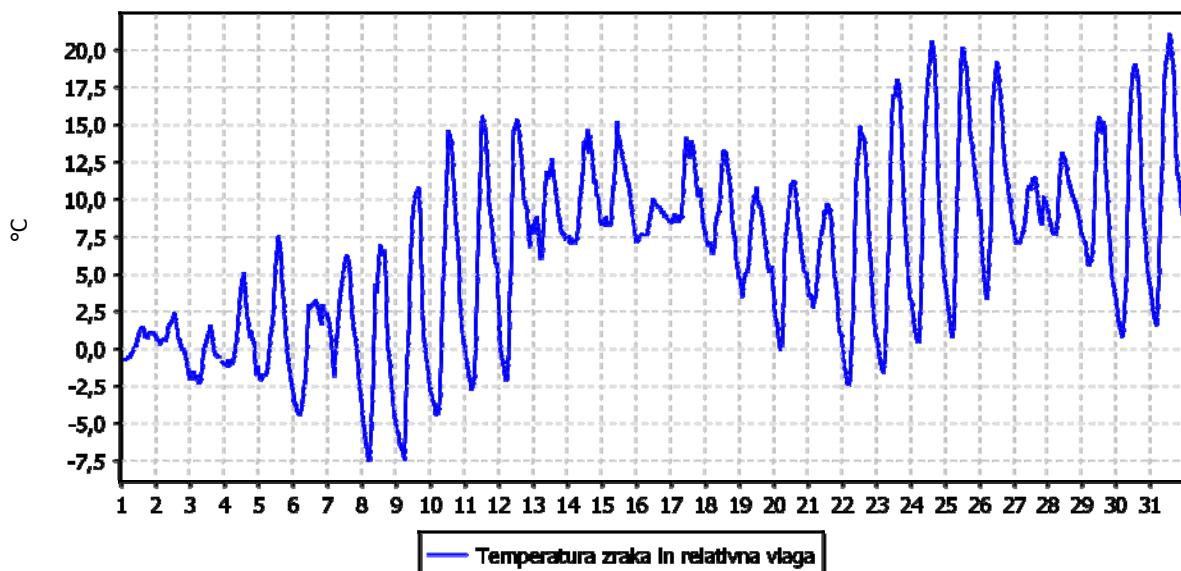
TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-5.0 do 0.0 °C	248	17	124	17	2	6
0.0 do 3.0 °C	253	17	128	17	7	23
3.0 do 6.0 °C	167	11	83	11	4	13
6.0 do 9.0 °C	313	21	155	21	6	19
9.0 do 12.0 °C	261	18	131	18	12	39
12.0 do 15.0 °C	131	9	66	9	0	0
15.0 do 18.0 °C	62	4	30	4	0	0
18.0 do 21.0 °C	48	3	24	3	0	0
21.0 do 24.0 °C	3	0	1	0	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	1486	100	742	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	23	2	10	2	0	0
20.0 do 30.0 %	137	11	64	10	0	0
30.0 do 40.0 %	77	6	37	6	1	3
40.0 do 50.0 %	121	9	58	9	1	3
50.0 do 60.0 %	170	13	90	14	5	17
60.0 do 70.0 %	136	11	70	11	11	38
70.0 do 80.0 %	124	10	61	10	7	24
80.0 do 90.0 %	141	11	73	11	3	10
90.0 do 100.0 %	365	28	178	28	1	3
SKUPAJ:	1294	100	641	100	29	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

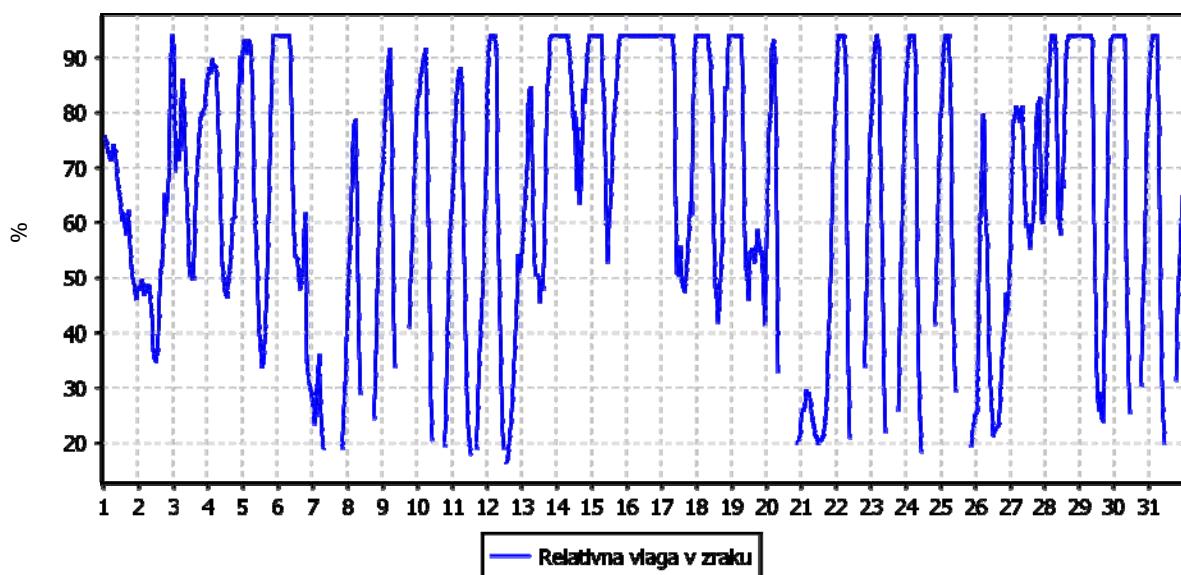
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

Zadobrova

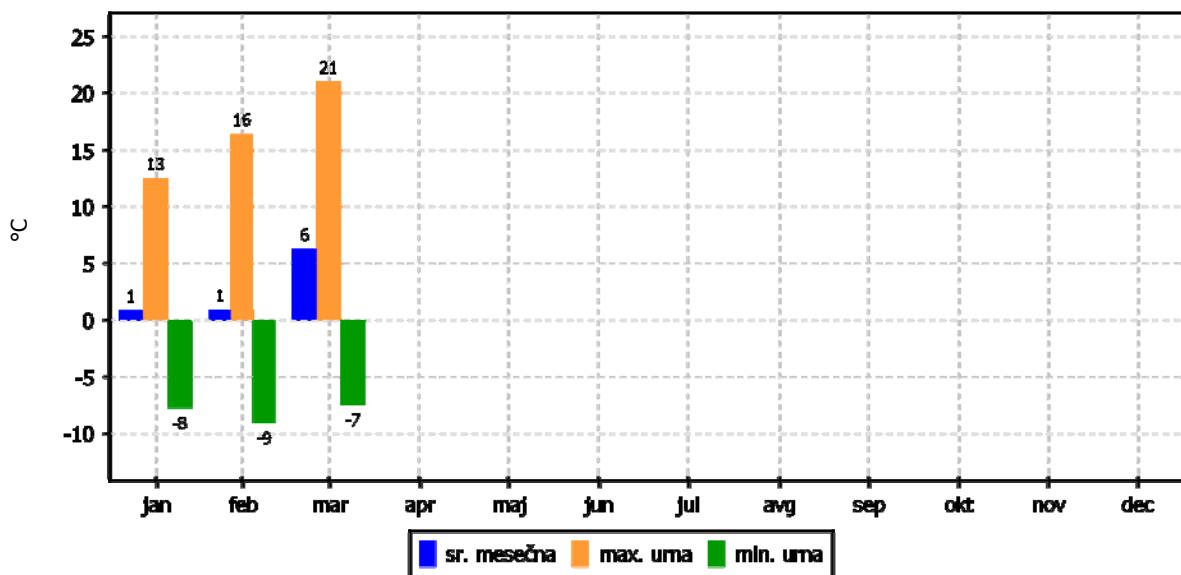
01.03.2011 do 01.04.2011



TEMPERATURA ZRAKA

Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012



2.2.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1464	98%	1367	92%	
Maksimalna urna vrednost	23 °C	24.03.2011 16:00:00	99%	13.03.2011 22:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	14 °C	31.03.2011	97%	16.03.2011	
Minimalna urna vrednost	-6 °C	08.03.2011 06:00:00	16%	08.03.2011 19:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	-3 °C	03.03.2011	24%	08.03.2011	
Srednja vrednost v obdobju	6 °C		62%		

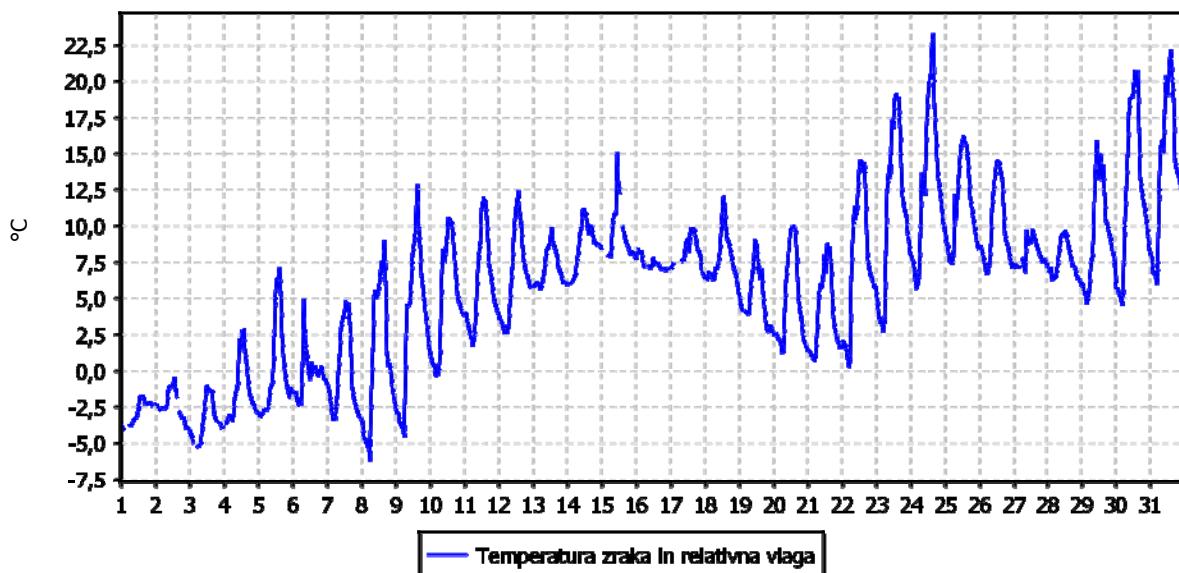
TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	297	20	143	20	6	19
0.0 do 3.0 °C	148	10	76	11	2	6
3.0 do 6.0 °C	184	13	94	13	5	16
6.0 do 9.0 °C	461	31	223	31	10	32
9.0 do 12.0 °C	199	14	98	14	5	16
12.0 do 15.0 °C	93	6	48	7	3	10
15.0 do 18.0 °C	39	3	18	2	0	0
18.0 do 21.0 °C	34	2	18	2	0	0
21.0 do 24.0 °C	9	1	4	1	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	1464	100	722	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	40	3	18	3	0	0
20.0 do 30.0 %	174	13	89	13	3	10
30.0 do 40.0 %	181	13	87	13	8	26
40.0 do 50.0 %	145	11	73	11	2	6
50.0 do 60.0 %	107	8	55	8	2	6
60.0 do 70.0 %	146	11	67	10	3	10
70.0 do 80.0 %	141	10	75	11	6	19
80.0 do 90.0 %	106	8	50	7	3	10
90.0 do 100.0 %	327	24	163	24	4	13
SKUPAJ:	1367	100	677	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

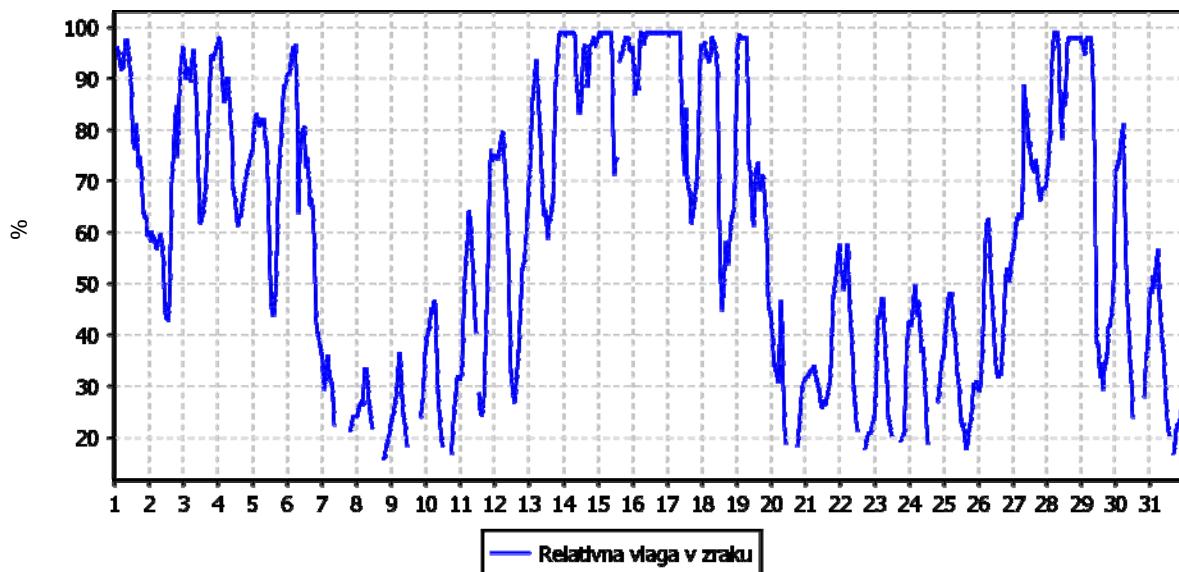
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

Vnajnarje

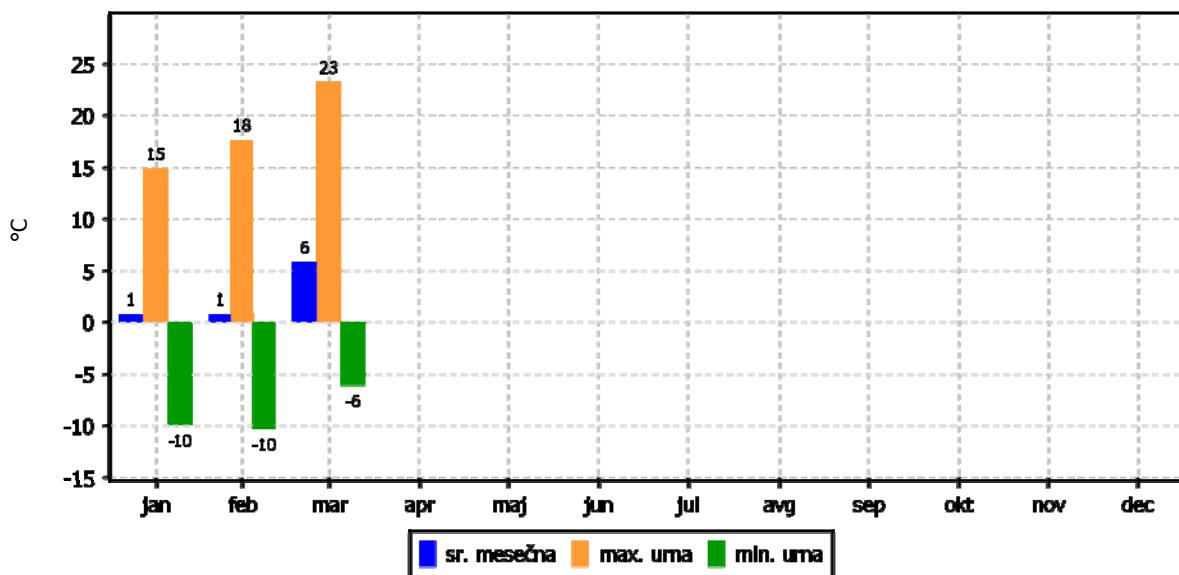
01.03.2011 do 01.04.2011



TEMPERATURA ZRaka

Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012



2.2.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

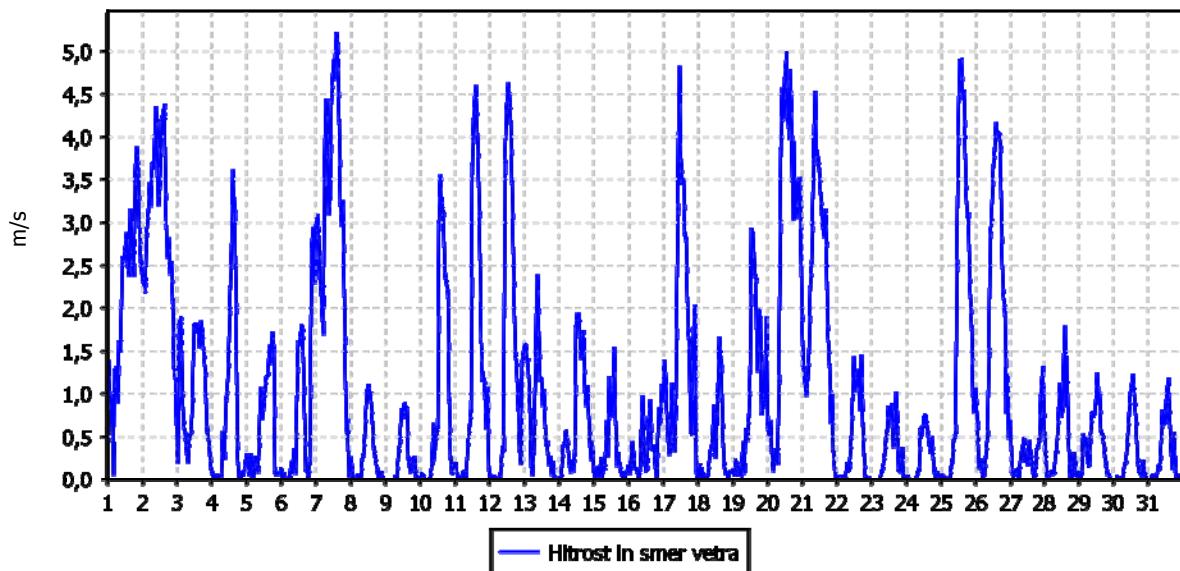
Razpoložljivih polurnih podatkov:	1488	100%
Maksimalna polurna hitrost:	5 m/s	07.03.2011 15:00:00
Maksimalna urna hitrost:	5 m/s	07.03.2011 14:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	04.03.2011 02:30:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	04.03.2011 05:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	436	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	8	21	7	8	4	0	0	0	0	0	0	48	46
NNE	13	15	7	3	3	0	0	0	0	0	0	41	39
NE	14	16	6	7	5	0	0	0	0	0	0	48	46
ENE	12	20	11	10	8	6	26	38	1	0	0	132	125
E	8	23	7	12	11	14	31	66	4	0	0	176	167
ESE	10	14	4	11	8	9	14	2	0	0	0	72	68
SE	11	10	6	6	11	5	2	3	0	0	0	54	51
SSE	12	7	7	6	17	13	2	1	0	0	0	65	62
S	8	8	8	5	5	2	3	0	0	0	0	39	37
SSW	1	6	7	8	11	3	2	0	0	0	0	38	36
SW	3	3	3	7	17	9	12	17	1	0	0	72	68
WSW	9	7	3	6	8	3	11	31	1	0	0	79	75
W	3	8	7	8	13	9	8	16	0	0	0	72	68
WNW	3	13	4	7	9	2	0	0	0	0	0	38	36
NW	7	9	4	11	5	0	0	0	0	0	0	36	34
NNW	6	15	10	8	3	0	0	0	0	0	0	42	40
SKUPAJ	128	195	101	123	138	75	111	174	7	0	0	1052	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost veta

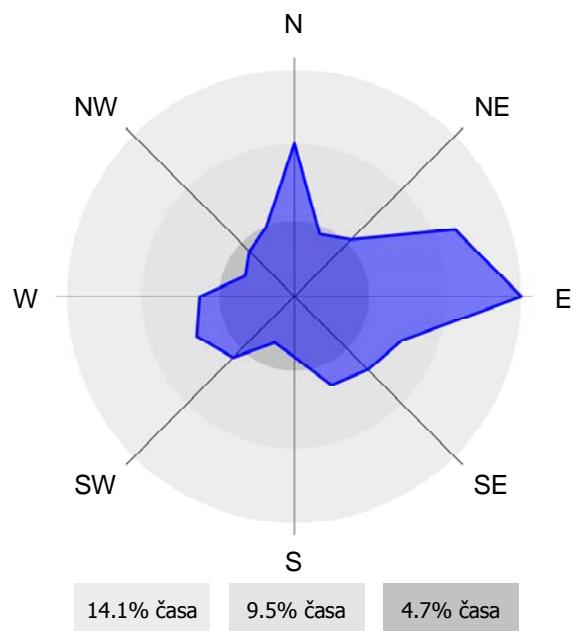
Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011

**ROŽA VETROV**

Zadobrova

01.03.2011 do 01.04.2011



2.2.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.03.2011 do 01.04.2011

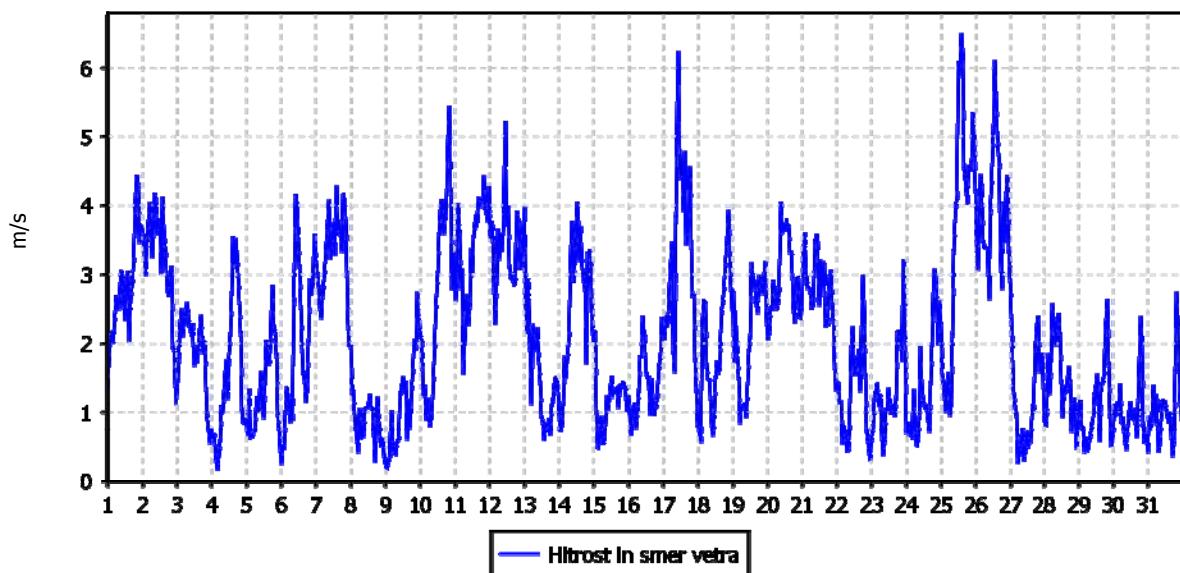
Razpoložljivih polurnih podatkov:	1487	100%
Maksimalna polurna hitrost:	7 m/s	25.03.2011 15:00:00
Maksimalna urna hitrost:	6 m/s	25.03.2011 14:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	27.03.2011 08:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	04.03.2011 04:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	2 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	0	3	10	16	20	5	0	0	0	0	0	54	36
NNE	0	15	17	37	33	1	0	0	0	0	0	103	69
NE	1	14	21	12	13	3	23	40	0	0	0	127	85
ENE	3	6	6	11	21	15	69	82	0	0	0	213	143
E	2	2	6	21	24	15	44	4	0	0	0	118	79
ESE	0	0	4	11	24	24	37	9	0	0	0	109	73
SE	0	1	1	3	17	25	31	18	0	0	0	96	65
SSE	0	1	2	3	5	7	15	9	0	0	0	42	28
S	0	1	3	4	10	8	9	0	0	0	0	35	24
SSW	0	1	2	7	6	1	2	4	0	0	0	23	15
SW	0	2	3	3	12	11	22	39	13	0	0	105	71
WSW	1	0	7	4	24	37	86	139	12	0	0	310	208
W	0	8	5	11	15	4	2	0	0	0	0	45	30
WNW	0	4	3	9	8	0	0	0	0	0	0	24	16
NW	0	5	5	12	7	0	0	0	0	0	0	29	20
NNW	0	9	6	12	23	4	0	0	0	0	0	54	36
SKUPAJ	7	72	101	176	262	160	340	344	25	0	0	1487	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost veta

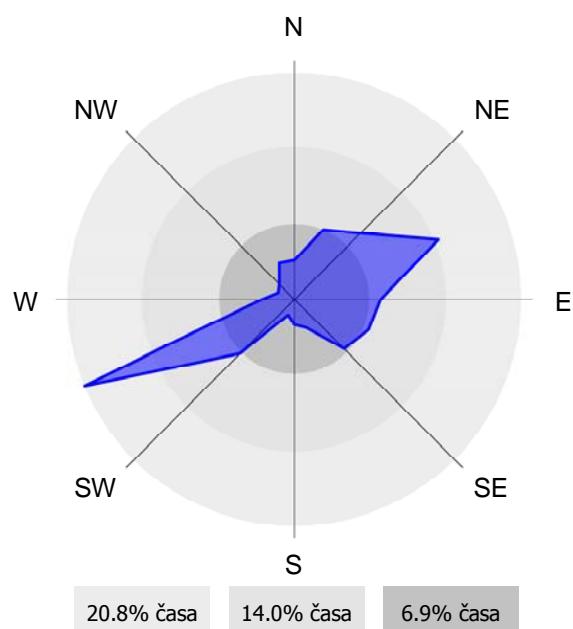
Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011

**ROŽA VETROV**

Vnajnarje

01.03.2011 do 01.04.2011



3. ZAKLJUČEK

POVZETEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o. na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje. Merilne lokacije so v upravljanju strokovnega osebja EIMV. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je predpisal EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec marec 2011 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO₂, NO₂, NO_x, O₃ in PM₁₀ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v tem času na teh lokacijah.

V mesecu marcu 2011 je bilo na lokaciji Zadobrova izmerjeno manj kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot informativni podatki, na lokaciji Vnajnarje pa je bilo izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂, zato se rezultati meritev na tej lokaciji obravnavajo kot uradni podatki meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) na obeh lokacijah nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ na lokaciji Zadobrova je znašala 21 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 13 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 2 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje z SO₂ je bilo prevladujoče iz južnih smeri. Največja deleža sta iz smeri S in SSE. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija SO₂ na lokaciji Vnajnarje je znašala 29 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 19 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 5 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje z SO₂ je bilo prevladujoče iz vzhoda in zahoda. Največja deleža sta iz smeri E in W. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.

V mesecu marcu 2011 je bilo na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ na obeh lokacijah nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ na lokaciji Zadobrova je znašala 67 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 30 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 16 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče z zahoda. Največji deleži so iz smeri SSW, SW, NNW in WSW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija NO₂ na lokaciji Vnajnarje je znašala 20 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 11 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 4 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče z zahoda. Največji deleži so iz smeri SSW, SW, NNW in WSW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.

V mesecu marcu 2011 je bilo na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij O₃ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev O₃ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Opozorilna (180 µg/m³) in alarmna vrednost O₃ (240 µg/m³) na obeh lokacijah nista bili preseženi. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) je bila 6-krat presežena na lokaciji Vnajnarje. Maksimalna urna koncentracija O₃ na lokaciji Zadobrova je znašala 120 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 72

$\mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Ozon je prevladujoče prihajal z zahoda in vzhoda. Največji deleži so iz smeri SW, W in E. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija O_3 na lokaciji Vnajnarje je znašala $143 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimalna dnevna koncentracija $121 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $89 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Ozon je v nekoliko večji meri prihajal iz jugozahoda. Največji deleži so iz smeri WSW, SW in S. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.

V mesecu marcu 2011 je bilo na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM_{10} v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev delcev PM_{10} monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Dnevna mejna vrednost ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) je bila na lokaciji Zadobrova presežena 17-krat, na lokaciji Vnajnarje pa 1-krat. Maksimalna urna koncentracija delcev PM_{10} na lokaciji Zadobrova je znašala $155 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimalna dnevna koncentracija $71 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $39 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je visok. Onesnaženje z delci PM_{10} je bilo večje z juga. Največja deleža sta iz smeri S in SSE. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija delcev PM_{10} na lokaciji Vnajnarje je znašala $94 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimalna dnevna koncentracija $56 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM_{10} je bilo večje z jugovzhoda. Največji deleži so iz smeri ESE, E in SE. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

**MESEČNA ANALIZA VZORCEV PADAVIN IN USEDLIN
NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL, d.o.o.**

MAREC 2011

EKO 4853/P

Ljubljana, APRIL 2011



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

Št. poročila: EKO 4853/P

**MESEČNA ANALIZA VZORCEV PADAVIN IN USEDLIN
NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL, d.o.o.**

MAREC 2011

Ljubljana, APRIL 2011

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Vzorčenje in analize kakovosti padavin in količine usedlin je izvedel Elektroinštitut Milan Vidmar v Ljubljani. Analize vsebnosti težkih kovin v prašnih usedlinah je izvedel ERICo Velenje. Obdelava rezultatov monitoringa kakovosti padavin in usedlin, kot tudi postopki za zagotavljanje in nadzor nad kakovostjo podatkov so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2011

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta so brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

PODATKI O POROČILU:

Naročnik:	TE-TOL, d.o.o. Ljubljana, Toplarniška 19
Št. pogodbe:	N-20/11
Odgovorna oseba naročnika:	Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.
Št. delovnega naloga:	211 220
Št. poročila:	EKO 4853/P
Naslov poročila:	Mesečna analiza vzorcev padavin in usedlin na območju vrednotenja TE-TOL, d.o.o.
Izvajalec:	Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Odgovorni nosilec naloge:	mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.
Poročilo izdelali:	mag. Anuška BOLE, univ. dipl. inž. kem. inž. Tine GORJUP, rač. teh. Branka HOFER, rač. teh.
Datum izdelave:	APRIL 2011
Seznam prejemnikov poročila:	TE-TOL, d.o.o. (Irena Debeljak) 1x TE-TOL, d.o.o. (Meta Vedenik Novak) 1x Zavod za varstvo okolja Ljubljana (Alenka Loose) 1x Ministrstvo za okolje in prostor (Marija Urankar) 1x CD Agencija RS za okolje (Jurij Fašing) 1x CD Agencija RS za okolje (Andrej Šegula) 1x CD Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv 2x

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

IZVLEČEK:

V poročilu so podani rezultati analiz kakovosti padavin in količine usedlin ter koncentracij težkih kovin v usedlinah za obdobje od 01.02.2011 do 01.03.2011.

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	1
2.	ZAKONSKE OSNOVE	1
3.	MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST	2
4.	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	2
5.	REZULTATI MERITEV.....	2
5.1	KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN.....	3
5.1.1	Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo	3
5.1.2	Kakovost padavin in količina usedlin – Partizanska ulica	9
5.1.3	Kakovost padavin in količina usedlin – Toplarniško črpališče	15
5.1.4	Kakovost padavin in količina usedlin – JP Energetika Ljubljana	21
5.1.5	Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar	27
5.1.6	Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova	33
5.1.7	Kakovost padavin in količina usedlin – Vnajnarje	39
5.1.8	Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje	45
5.2	TEŽKE KOVINE V USEDLINAH	51
5.2.1	Težke kovine v usedlinah – Za deponijo	51
5.2.2	Težke kovine v usedlinah – Partizanska ulica	53
5.2.3	Težke kovine v usedlinah – Toplarniško črpališče	55
5.2.4	Težke kovine v usedlinah – JP Energetika Ljubljana	57
5.2.5	Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar	59
5.2.6	Težke kovine v usedlinah – Zadobrova	61
5.2.7	Težke kovine v usedlinah – Vnajnarje	63
5.3	RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH	65
5.3.1	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah – Zadobrova	65
5.3.2	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah.....	67
5.4	PAH IN Hg V USEDLINAH.....	69
5.4.1	PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova	69
6.	SKLEP	70

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogosteješih onesnaževal, kot so SO_2 , NO_x , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.

2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremljanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremeljanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/07).

3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST

Monitoring kakovosti padavin in količine usedlin v okolici TE-TOL, d.o.o. se izvaja mesečno na šestih lokacijah v okolici TE-TOL, d.o.o.: Za deponijo, Partizanska ulica, Toplarniško črpališče, JP Energetika, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na dveh referenčnih lokacijah Vnajnarje in Kočevje.

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v ERICo.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.

5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec februar. Poleg rezultatov meritev za mesec februar so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je za mesec februar prikazan petletni niz rezultatov meritev.

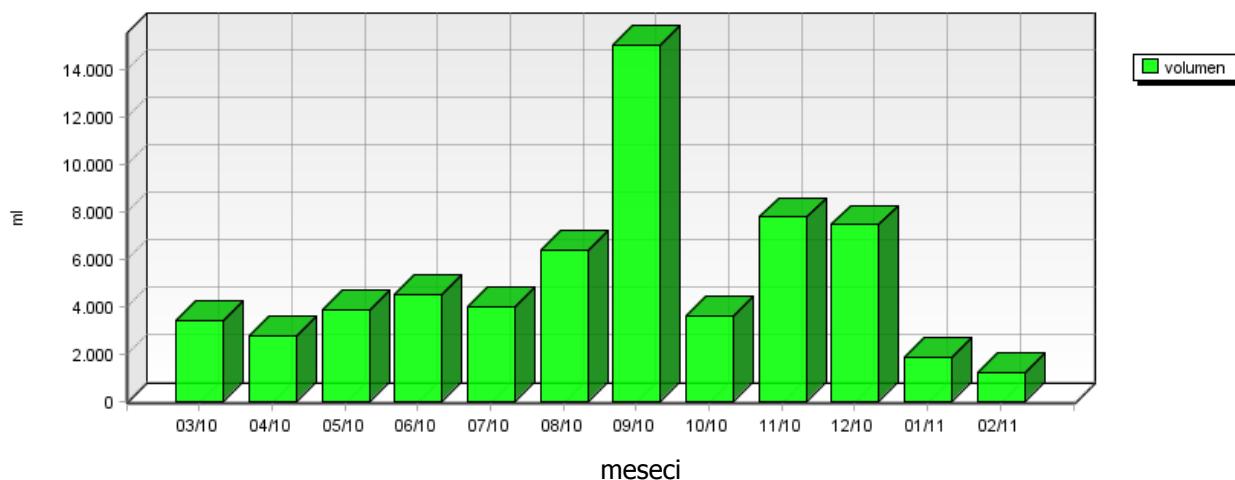
5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo

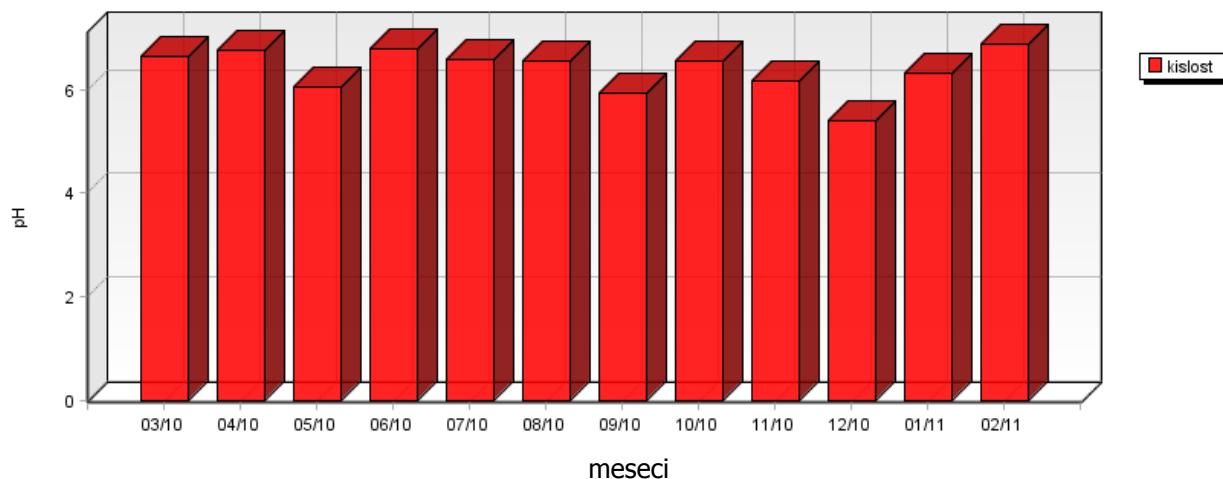
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Za deponijo
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	3380	2750	3850	4500	4000	6370	15100	3620	7840	7460	1825	1230
kislost pH	6.65	6.78	6.07	6.79	6.59	6.56	5.93	6.57	6.18	5.39	6.31	6.90
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	18.00	35.00	17.00	16.00	20.00	16.00	17.00	18.30	8.50	11.20	41.00	31.00

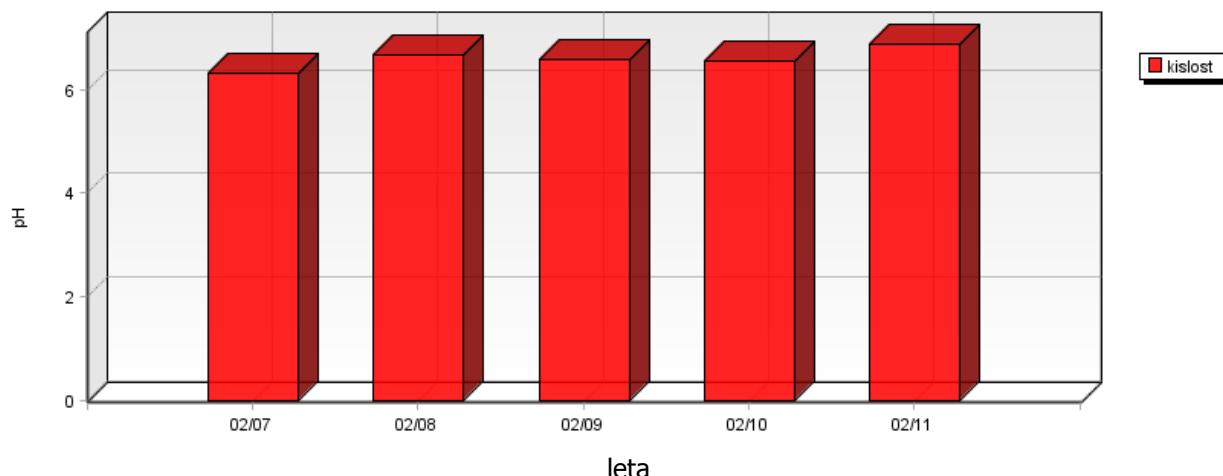
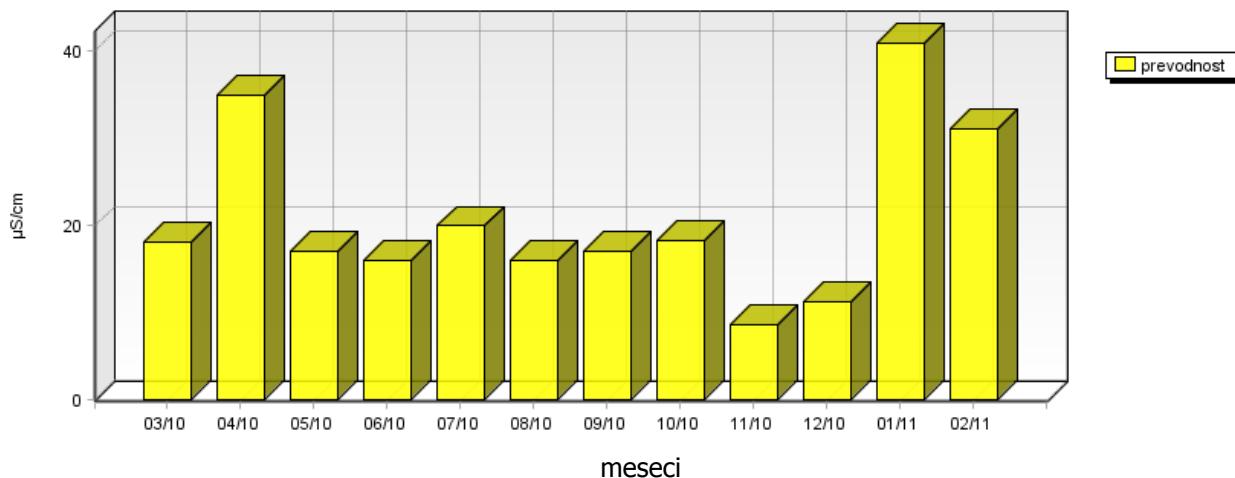
Za deponijo
VOLUMEN PADAVIN



Za deponijo
KISLOST PADAVIN

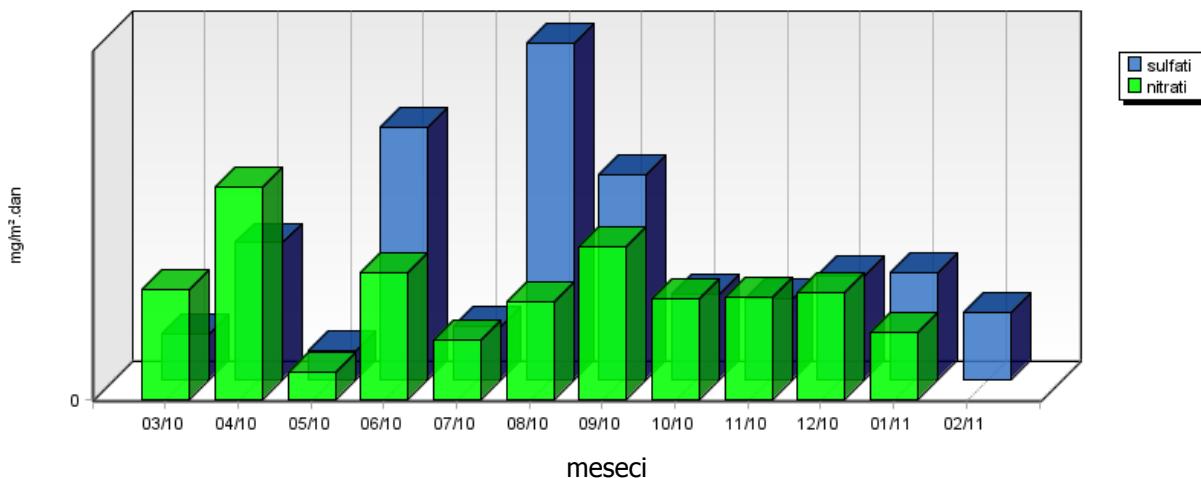


	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	6.31	6.67	6.60	6.55	6.90

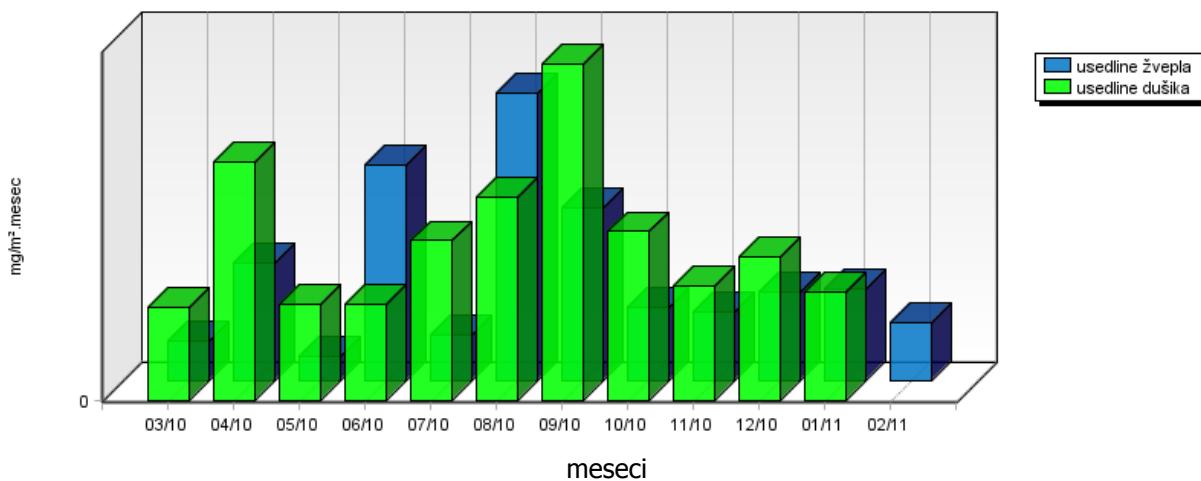
**Za deponijo
KISLOST PADAVIN****Za deponijo
PREVODNOST PADAVIN**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	5.28	10.27	1.31	6.11	2.88	4.67	7.38	4.84	4.95	5.17	3.21	-
sulfati mg/m ² .dan	2.20	6.63	1.33	12.17	2.53	16.26	9.84	4.13	3.89	4.96	5.16	3.22
usedline dušika mg/m ² .mesec	52.36	135.37	54.61	54.24	91.12	115.42	191.17	95.90	64.60	81.10	61.07	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	22.03	66.33	13.33	121.74	25.29	162.64	98.44	41.30	38.86	49.65	51.55	32.16

Za deponijo SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

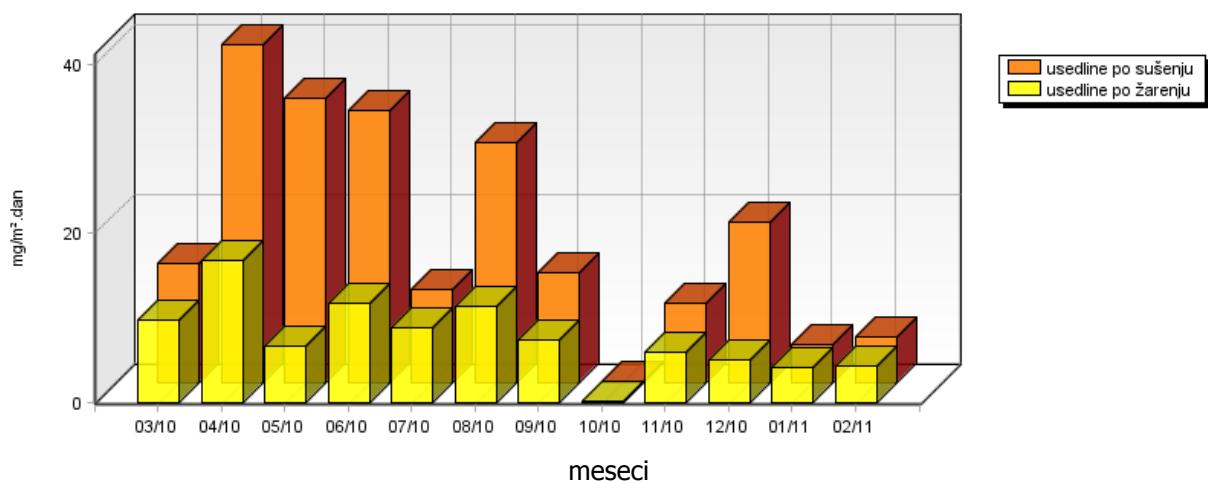


Za deponijo USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA



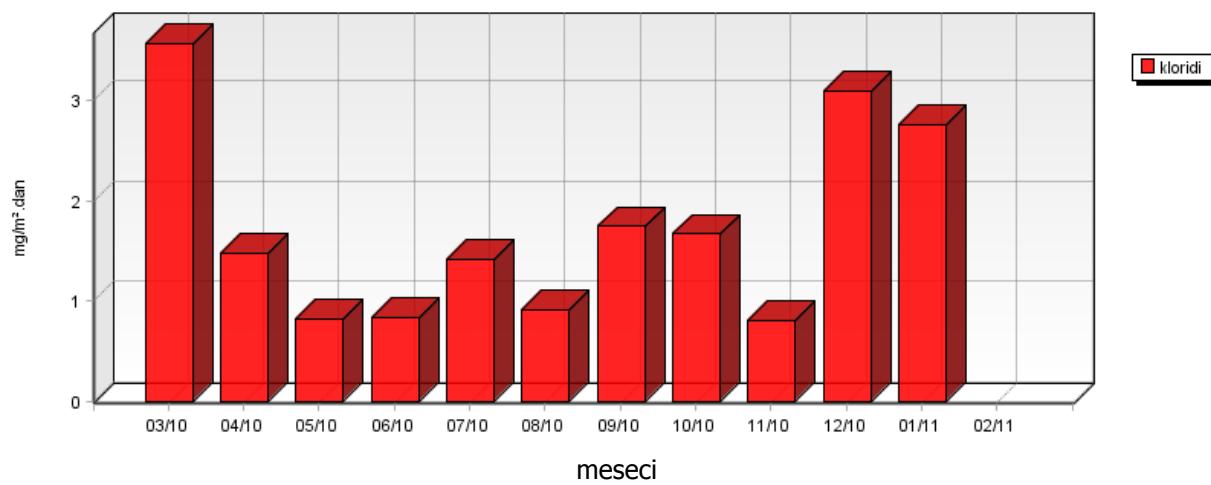
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	14.07	39.93	33.73	32.27	10.93	28.37	12.90	0.16	9.37	19.08	4.48	5.36
usedline po žarenju mg/m ² .dan	9.70	16.80	6.67	11.77	8.80	11.27	7.33	0.14	5.93	4.94	4.08	4.19

Za deponijo
USEDLINE PO SUSENJU IN ŽARENJU

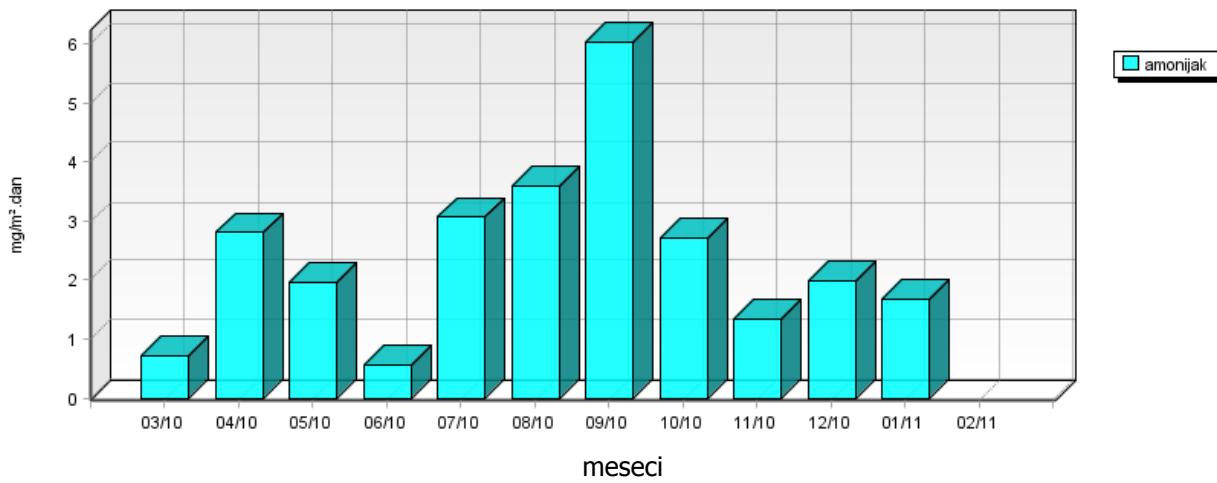


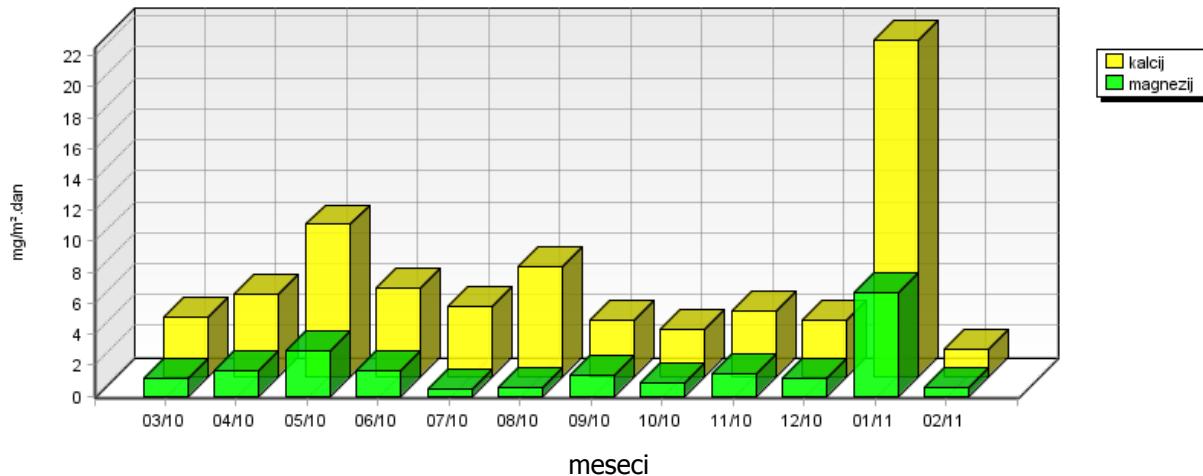
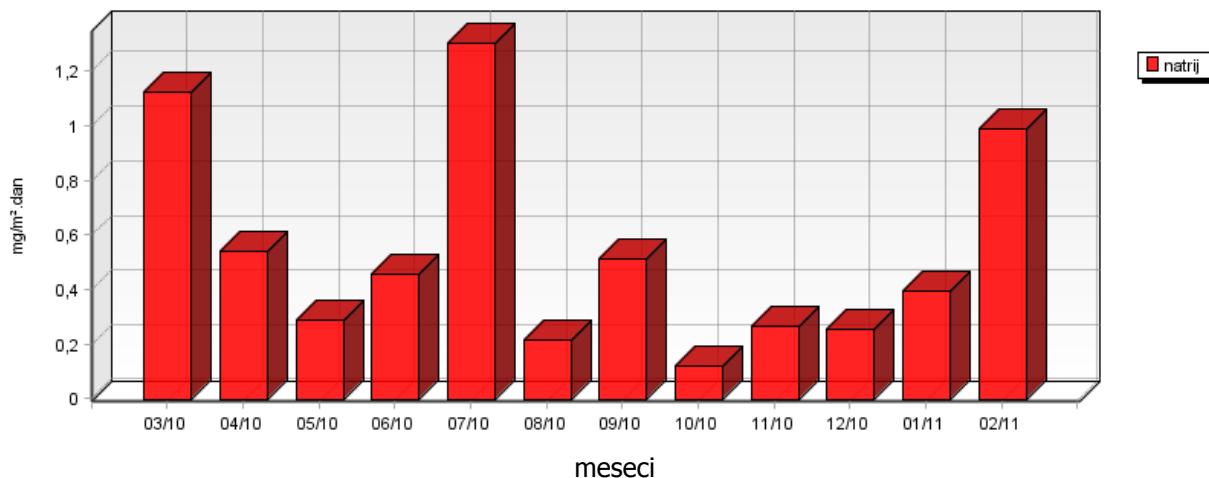
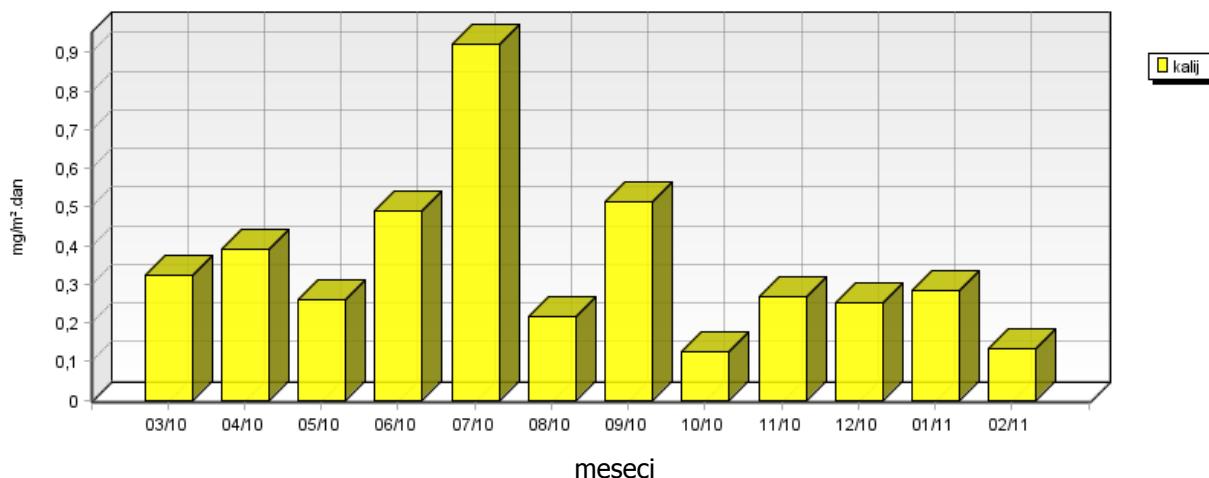
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	3.56	1.48	0.81	0.83	1.41	0.91	1.74	1.67	0.80	3.09	2.76	-
amonijak mg/m ² .dan	0.71	2.82	1.96	0.55	3.07	3.59	6.05	2.70	1.33	1.98	1.69	-
kalcij mg/m ² .dan	3.77	5.33	9.89	5.67	4.46	7.10	3.66	2.98	4.18	3.62	21.77	1.73
magnezij mg/m ² .dan	1.10	1.62	2.95	1.59	0.47	0.56	1.34	0.85	1.39	1.10	6.67	0.51
natrij mg/m ² .dan	1.12	0.54	0.29	0.46	1.30	0.22*	0.51	0.12*	0.27*	0.25	0.40	0.99
kalij mg/m ² .dan	0.32	0.39	0.26	0.49	0.92	0.22*	0.51	0.12*	0.27*	0.25	0.29	0.13

Za deponijo KLORIDI V PADAVINAH



Za deponijo AMONIJA V PADAVINAH



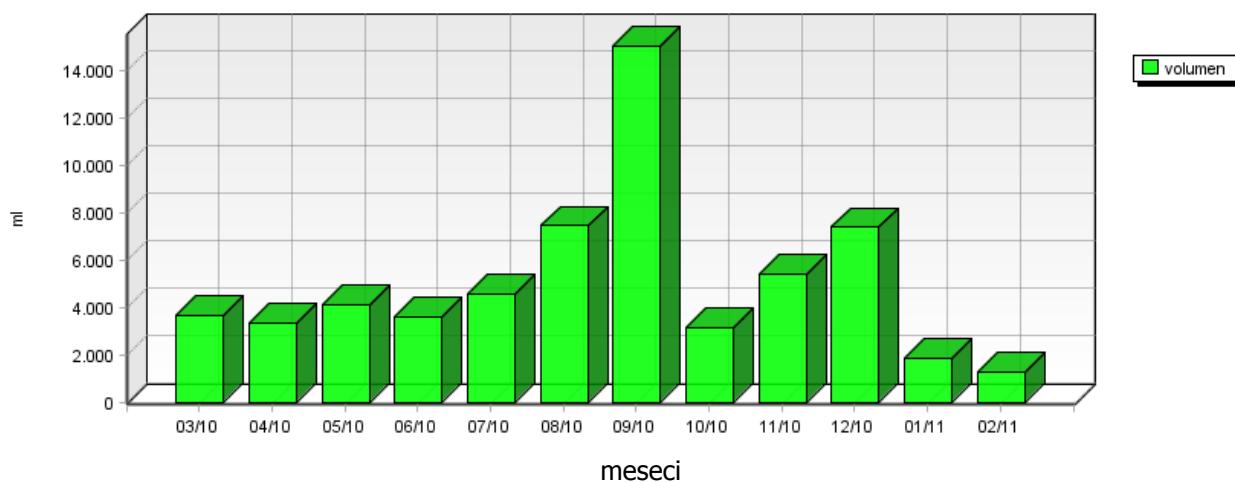
Za deponijo
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Za deponijo**
NATRIJ V PADAVINAH**Za deponijo**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Partizanska ulica

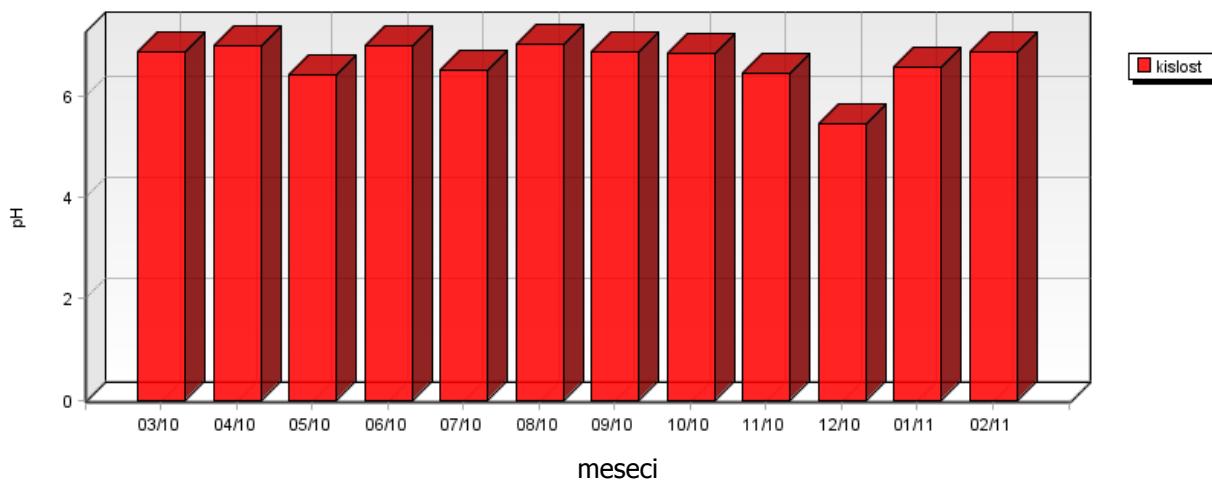
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Partizanska ulica
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	3680	3340	4100	3600	4600	7490	15100	3140	5420	7440	1860	1270
kislost pH	6.86	6.98	6.40	6.98	6.50	7.03	6.85	6.82	6.44	5.45	6.56	6.87
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	24.00	37.00	33.00	18.00	21.00	18.00	17.00	21.00	10.50	10.90	27.00	43.00

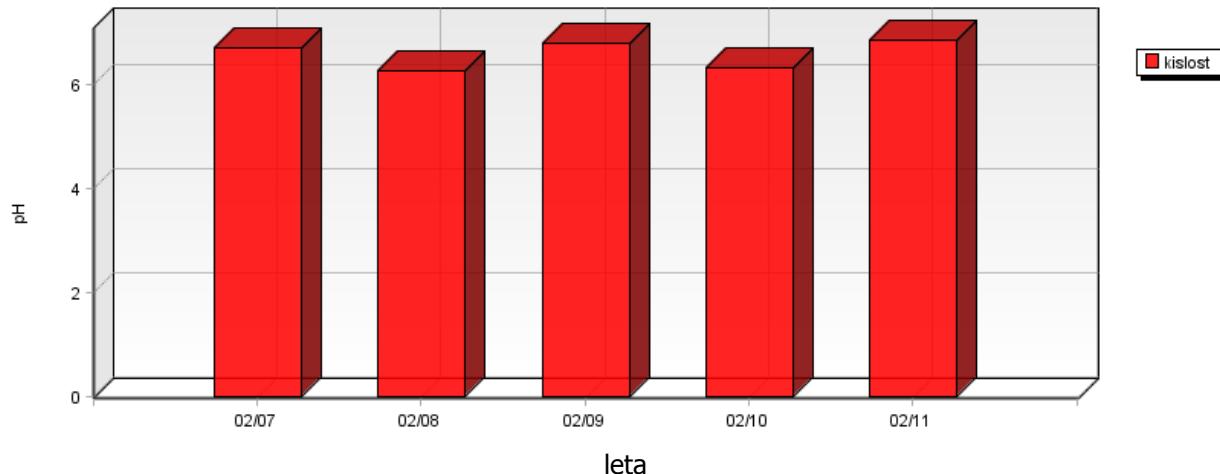
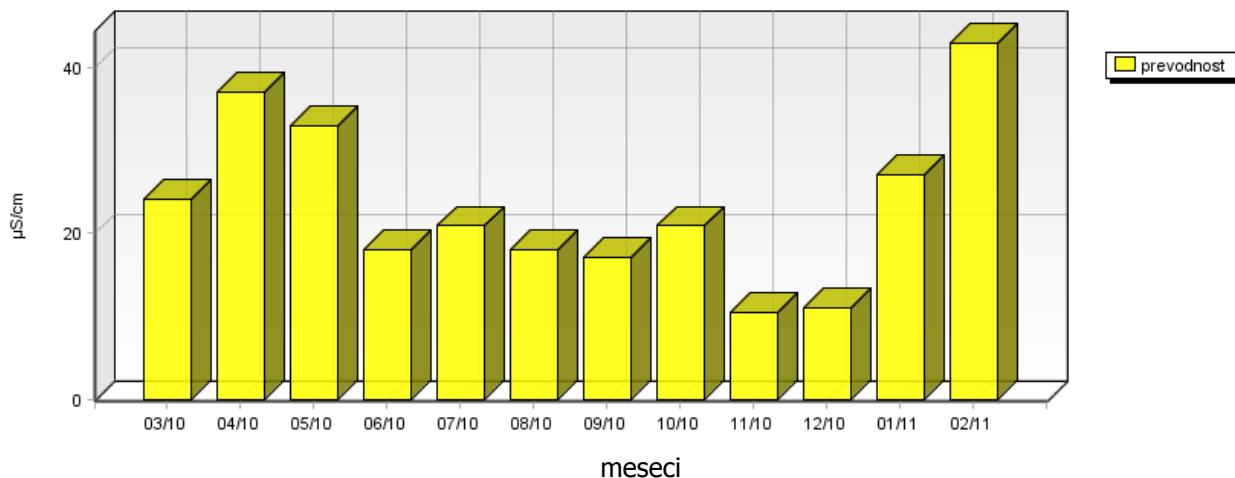
Partizanska ulica
VOLUMEN PADAVIN



Partizanska ulica
KISLOST PADAVIN

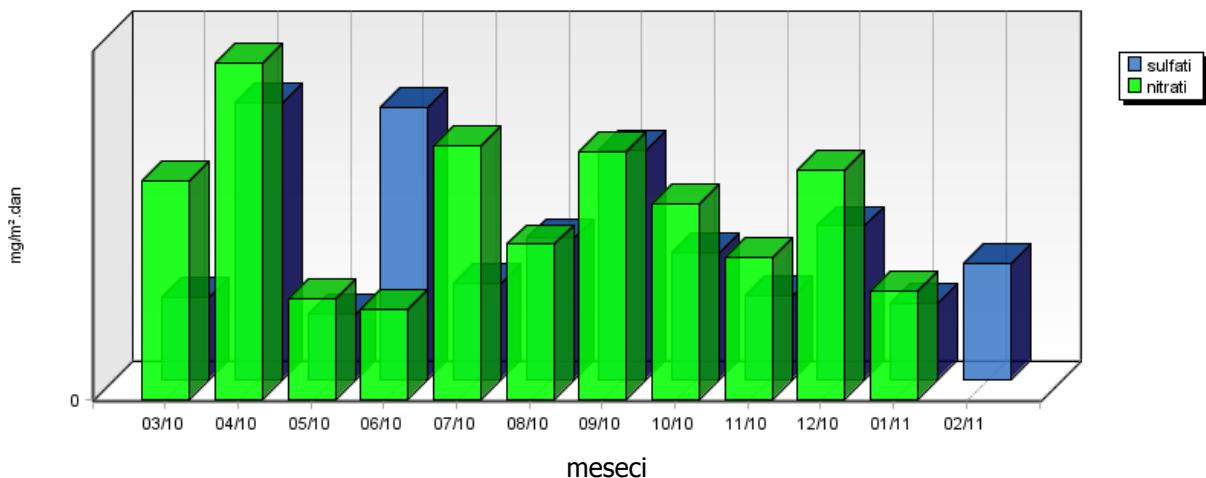


	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	6.70	6.27	6.80	6.32	6.87

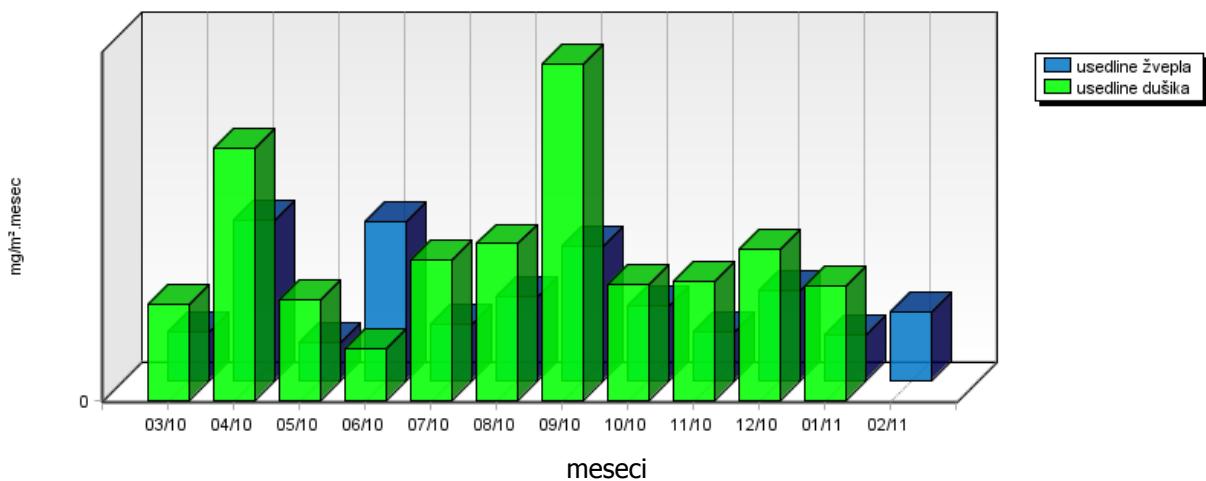
**Partizanska ulica
KISLOST PADAVIN****Partizanska ulica
PREVODNOST PADAVIN**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	7.05	10.89	3.23	2.91	8.18	5.04	8.00	6.29	4.56	7.38	3.49	-
sulfati mg/m ² .dan	2.64	8.93	2.09	8.80	3.09	4.59	7.38	4.09	2.69	4.95	2.46	3.73
usedline dušika mg/m ² .mesec	52.40	138.84	55.66	28.26	77.31	86.33	185.77	63.51	65.27	82.98	62.81	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	26.39	89.27	20.88	88.01	30.89	45.90	73.83	40.94	26.87	49.51	24.63	37.34

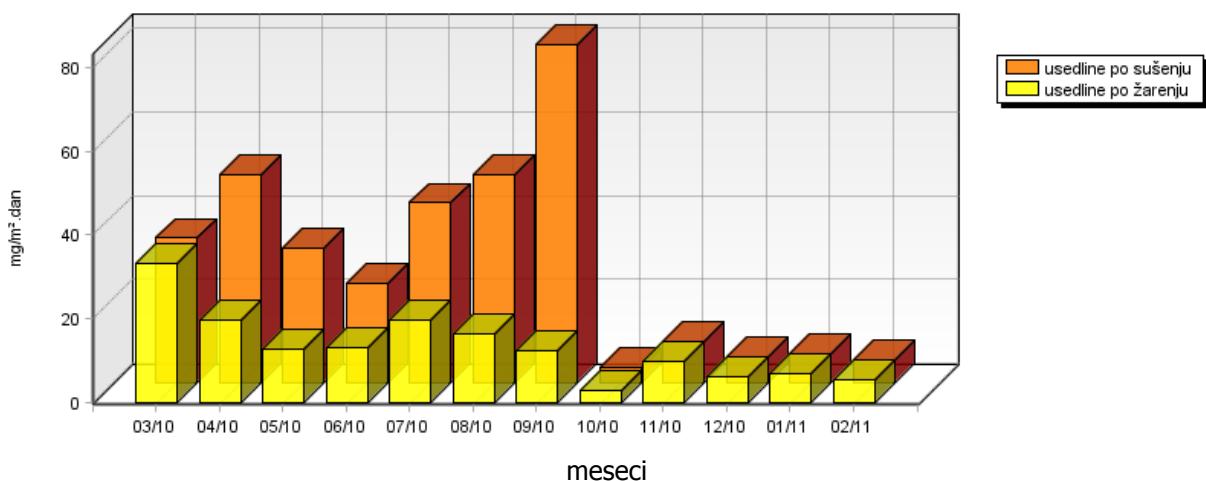
Partizanska ulica
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



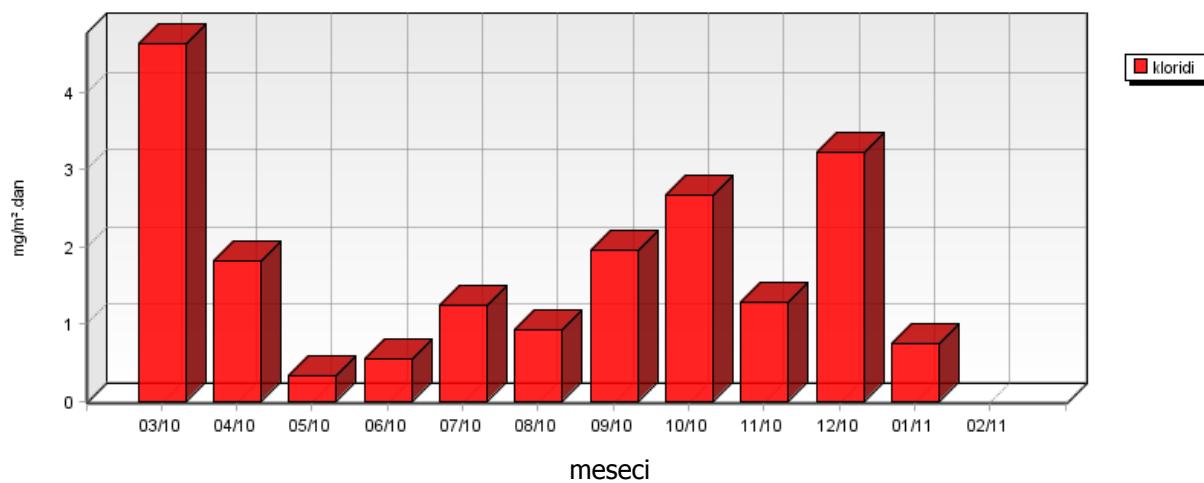
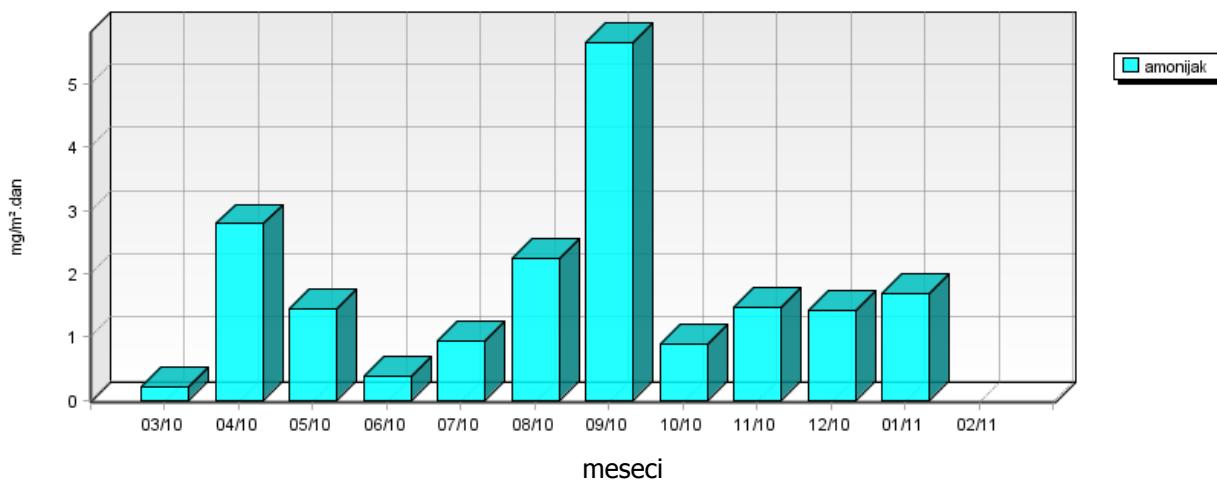
Partizanska ulica
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

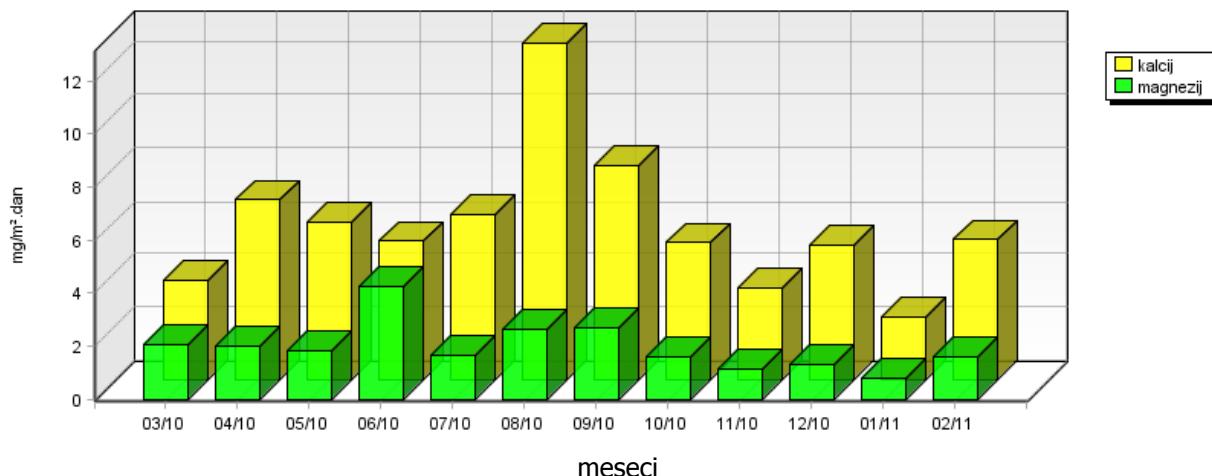
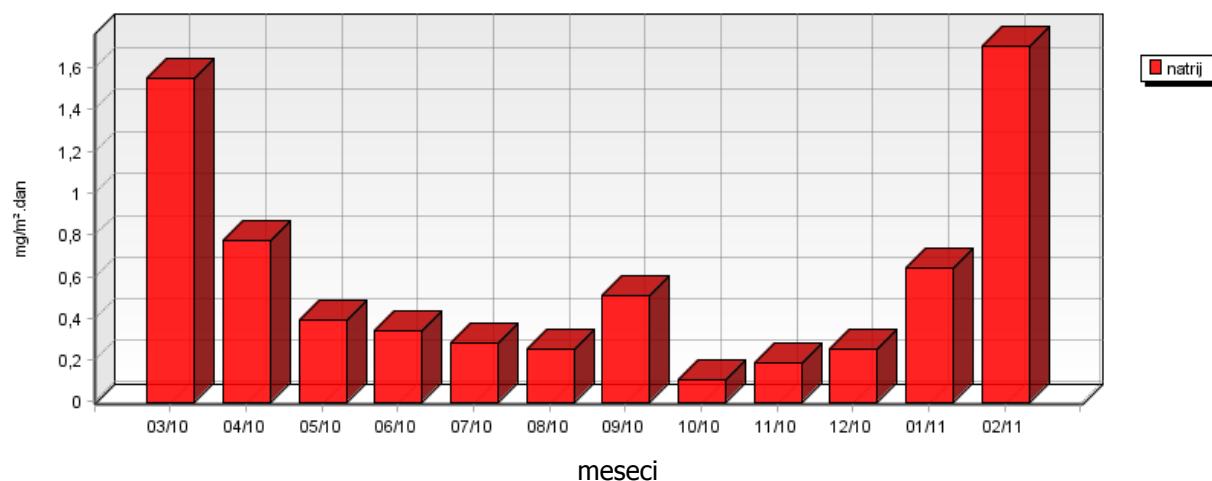
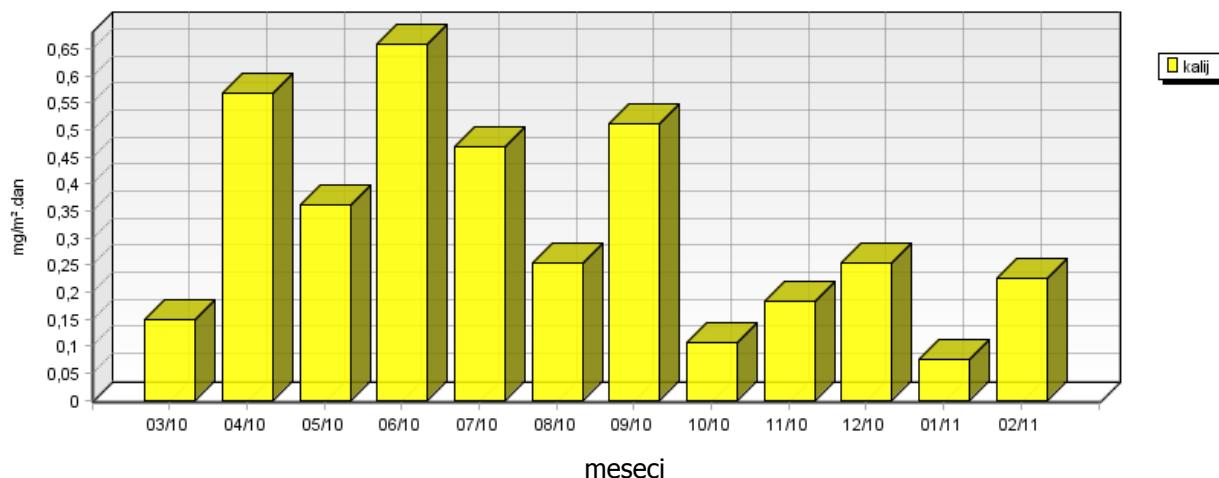


	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	34.67	49.73	32.27	23.80	43.13	49.53	80.67	3.47	9.71	6.11	6.86	5.43
usedline po žarenju mg/m ² .dan	33.33	19.60	12.53	13.03	19.67	16.17	12.45	2.72	9.71	5.89	6.79	5.43

**Partizanska ulica
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	4.62	1.81	0.33	0.54	1.25	0.92	1.95	2.67	1.29	3.23	0.75	-
amonijak mg/m ² .dan	0.20	2.79	1.45	0.37	0.94	2.24	5.64	0.90	1.47	1.41	1.68	-
kalcij mg/m ² .dan	3.75	6.80	5.96	5.24	6.24	12.71	8.05	5.18	3.42	5.05	2.34	5.30
magnezij mg/m ² .dan	2.06	1.97	1.81	4.24	1.63	2.65	2.67	1.57	1.12	1.32	0.77	1.61
natrij mg/m ² .dan	1.55	0.77	0.39	0.34	0.28	0.25*	0.51	0.11*	0.18*	0.25	0.64	1.71
kalij mg/m ² .dan	0.15	0.57	0.36	0.66	0.47	0.25*	0.51	0.11*	0.18*	0.25	0.08	0.22

**Partizanska ulica
KLORIDI V PADAVINAH****Partizanska ulica
AMONIJA V PADAVINAH**

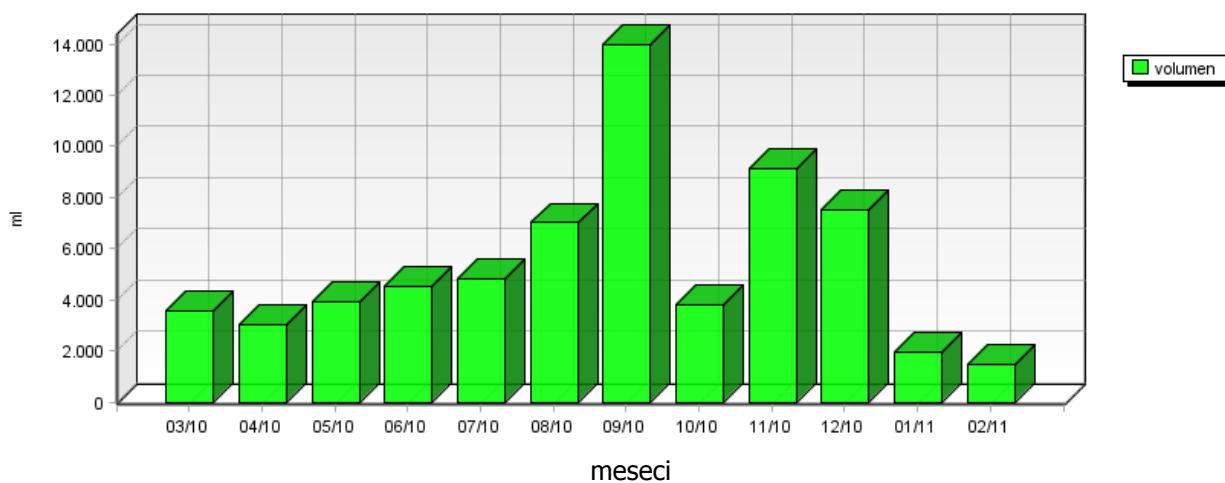
**Partizanska ulica
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Partizanska ulica
NATRIJ V PADAVINAH****Partizanska ulica
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Toplarniško črpališče

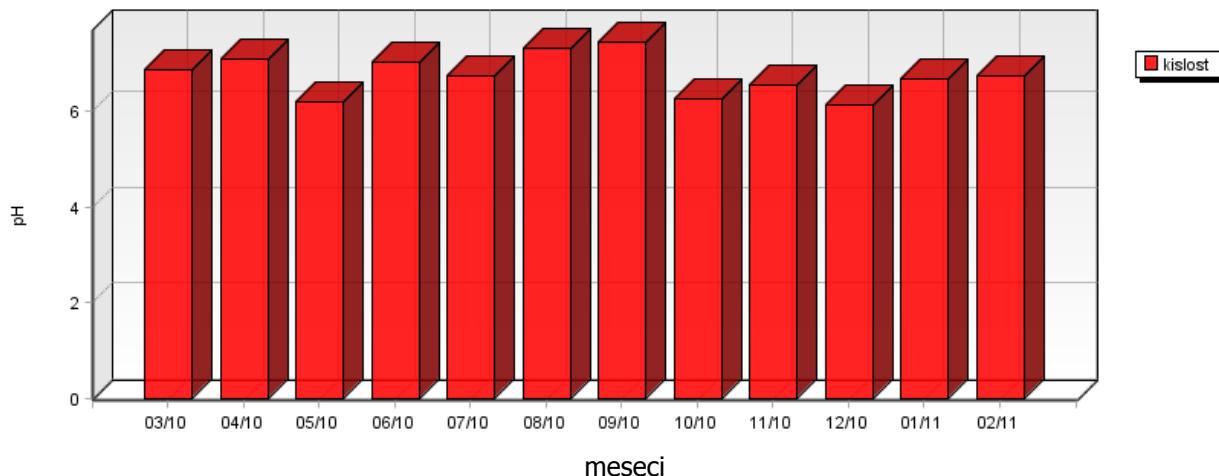
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
 Postaja: Toplarniško črpališče
 Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	3540	3000	3950	4500	4800	7050	13950	3800	9150	7520	1950	1440
kislost pH	6.87	7.10	6.20	7.04	6.75	7.34	7.47	6.26	6.55	6.15	6.67	6.74
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	25.00	49.00	11.00	19.00	24.00	15.00	18.00	13.00	22.70	13.60	21.00	36.00

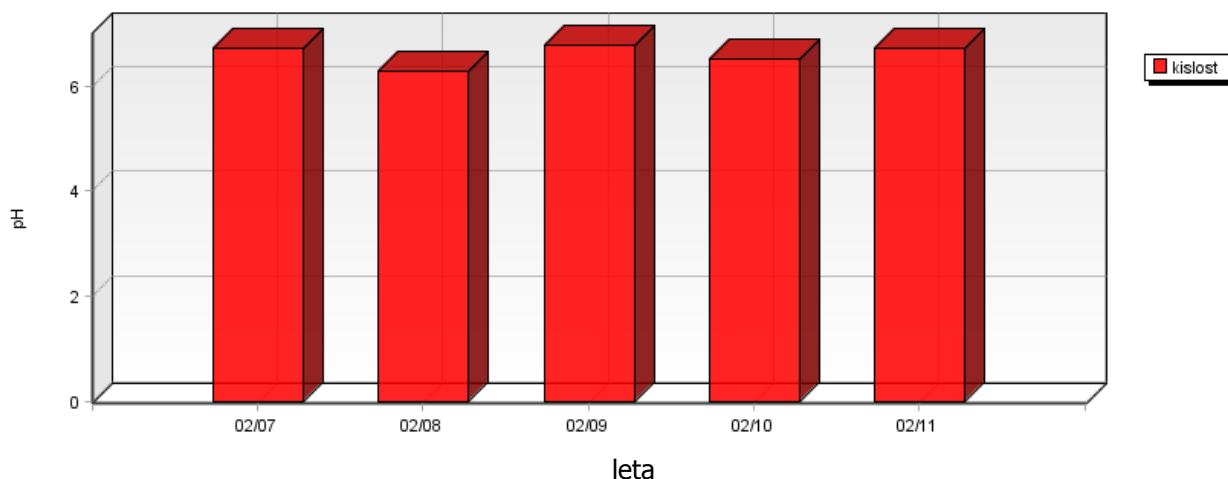
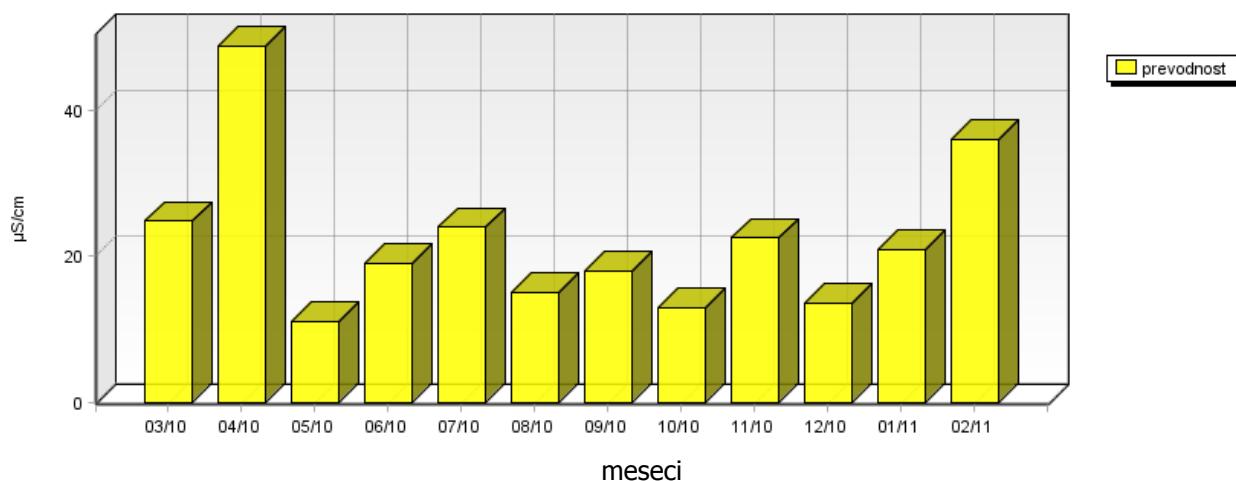
**Toplarniško črpališče
VOLUMEN PADAVIN**



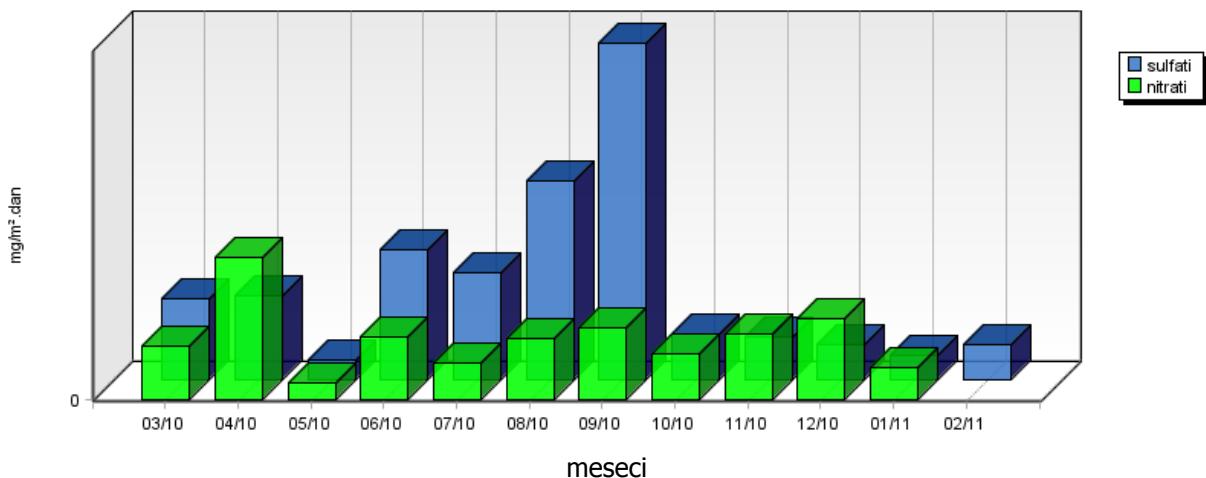
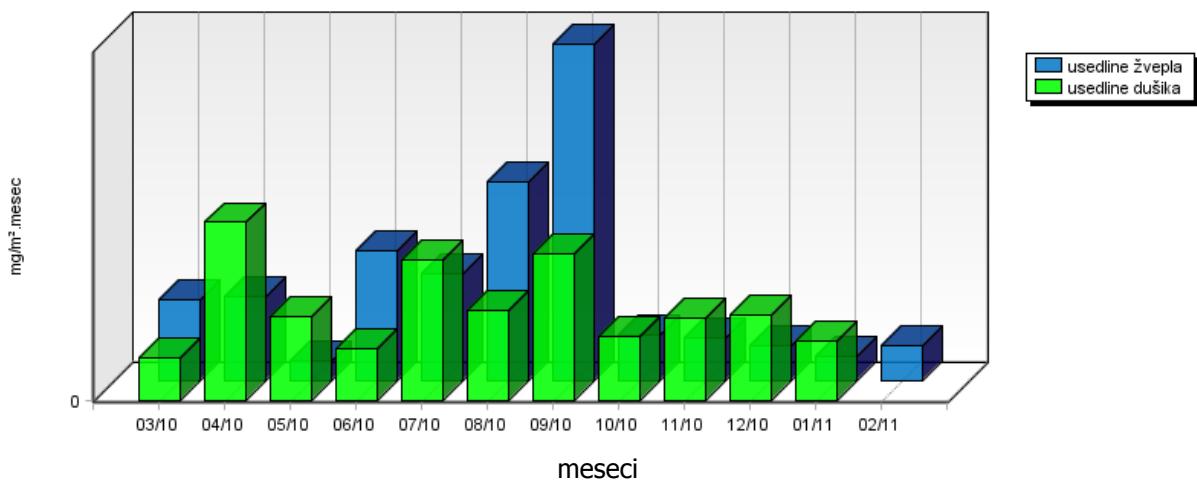
**Toplarniško črpališče
KISLOST PADAVIN**



	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	6.72	6.30	6.80	6.52	6.74

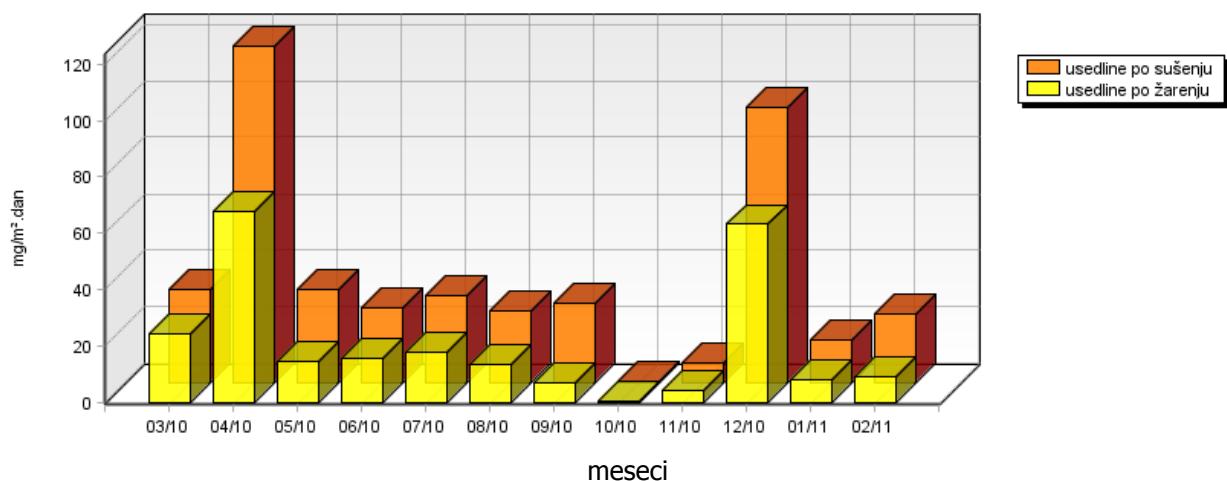
**Toplarniško črpališče
KISLOST PADAVIN****Toplarniško črpališče
PREVODNOST PADAVIN**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	5.77	15.28	1.77	6.72	3.88	6.61	7.77	4.88	6.96	8.73	3.35	-
sulfati mg/m ² .dan	8.65	9.00	2.09	14.04	11.42	21.45	36.38	4.95	4.54	3.78	2.58	3.76
usedline dušika mg/m ² .mesec	44.69	191.92	90.23	55.52	151.77	97.26	158.72	67.96	89.19	91.33	62.86	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	86.54	89.96	20.92	140.39	114.21	214.48	363.76	49.54	45.36	37.79	25.82	37.65

**Toplarniško črpališče
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH****Toplarniško črpališče
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

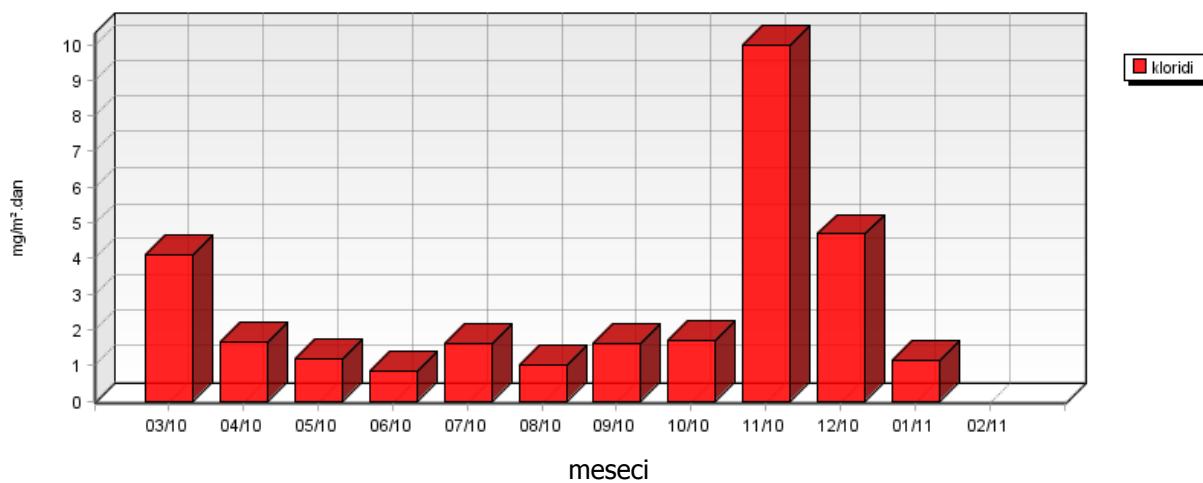
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	33.00	119.60	32.73	26.27	30.80	25.27	27.91	0.13	6.99	97.72	14.74	24.31
usedline po žarenju mg/m ² .dan	24.13	67.77	14.50	15.33	17.90	13.37	6.62	0.12	4.35	63.09	7.78	9.17

Toplarniško črpališče USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

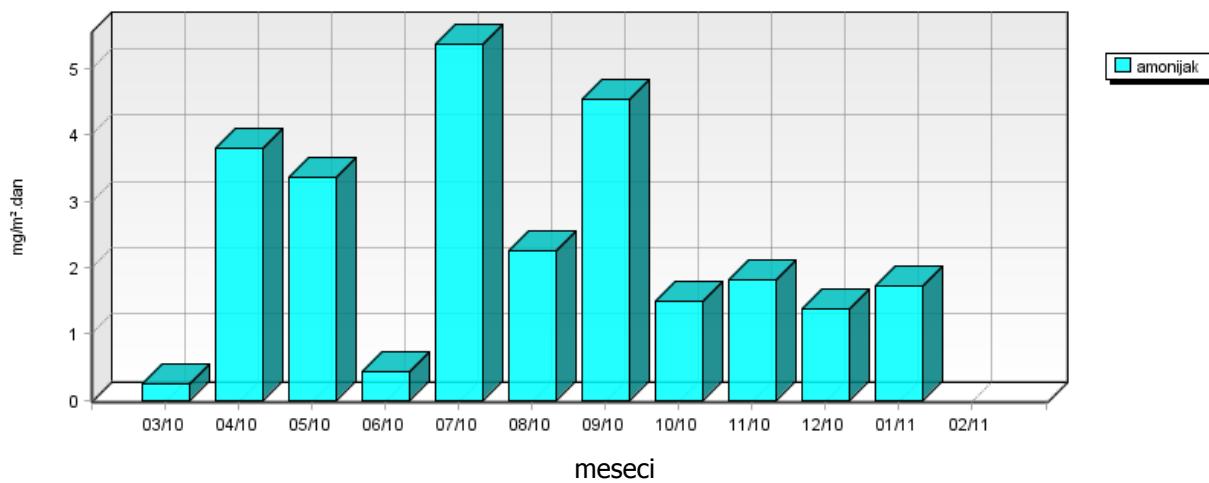


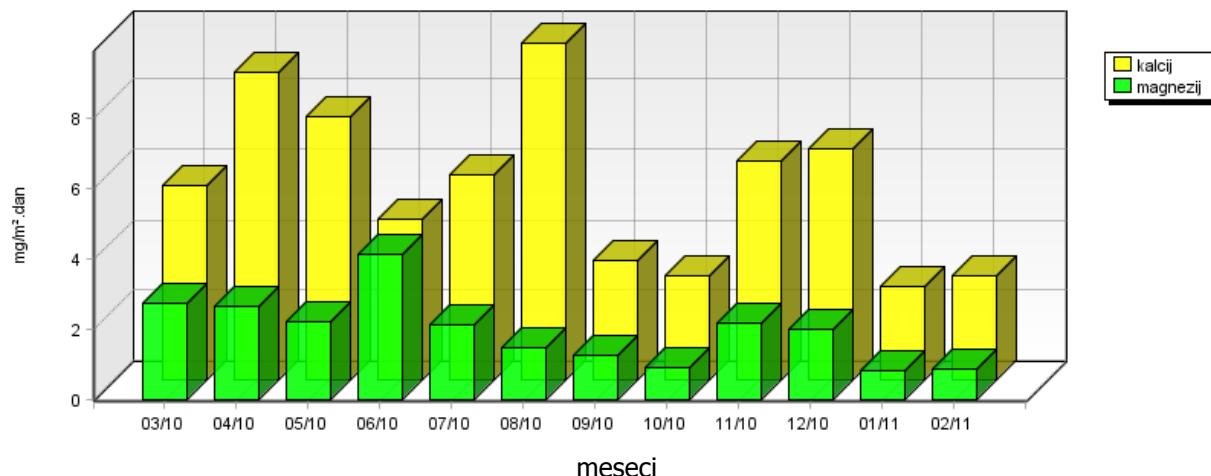
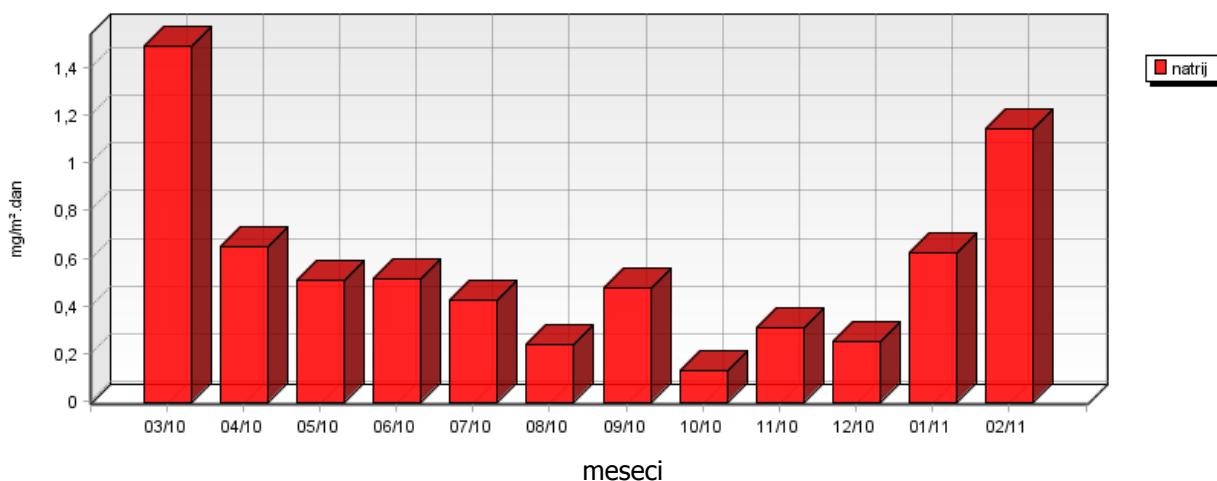
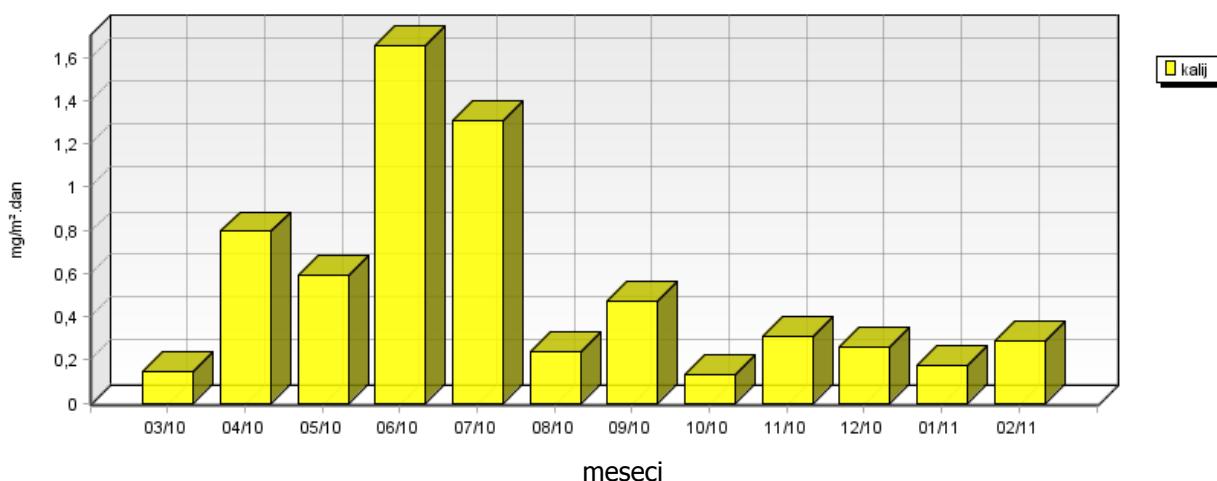
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	4.09	1.67	1.18	0.83	1.63	1.01	1.61	1.68	10.00	4.70	1.14	-
amonijak mg/m ² .dan	0.24	3.79	3.35	0.43	5.38	2.25	4.55	1.50	1.80	1.38	1.72	-
kalcij mg/m ² .dan	5.49	8.73	7.47	4.58	5.82	9.57	3.38	2.95	6.21	6.56	2.65	2.93
magnezij mg/m ² .dan	2.71	2.65	2.21	4.11	2.12	1.45	1.23	0.90	2.16	1.99	0.80	0.85
natrij mg/m ² .dan	1.49	0.65	0.51	0.52	0.42	0.24*	0.47	0.13*	0.31*	0.26	0.62	1.14
kalij mg/m ² .dan	0.14	0.79	0.59	1.65	1.30	0.24*	0.47	0.13*	0.31*	0.26	0.17	0.28

Toplarniško črpališče KLORIDI V PADAVINAH



Toplarniško črpališče AMONIJAČ V PADAVINAH

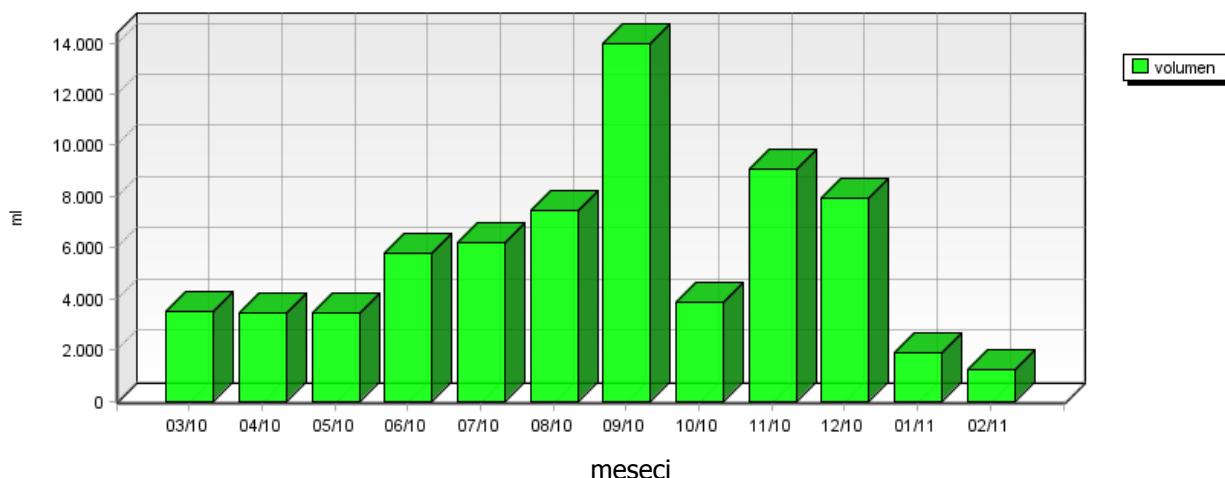
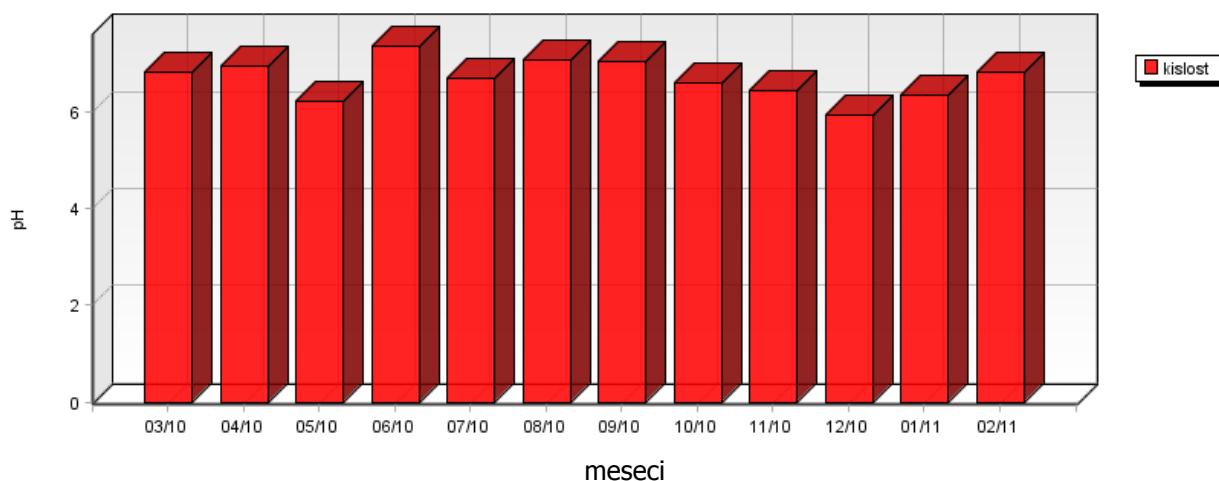


**Toplarniško črpališče
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Toplarniško črpališče
NATRIJ V PADAVINAH****Toplarniško črpališče
KALIJ V PADAVINAH**

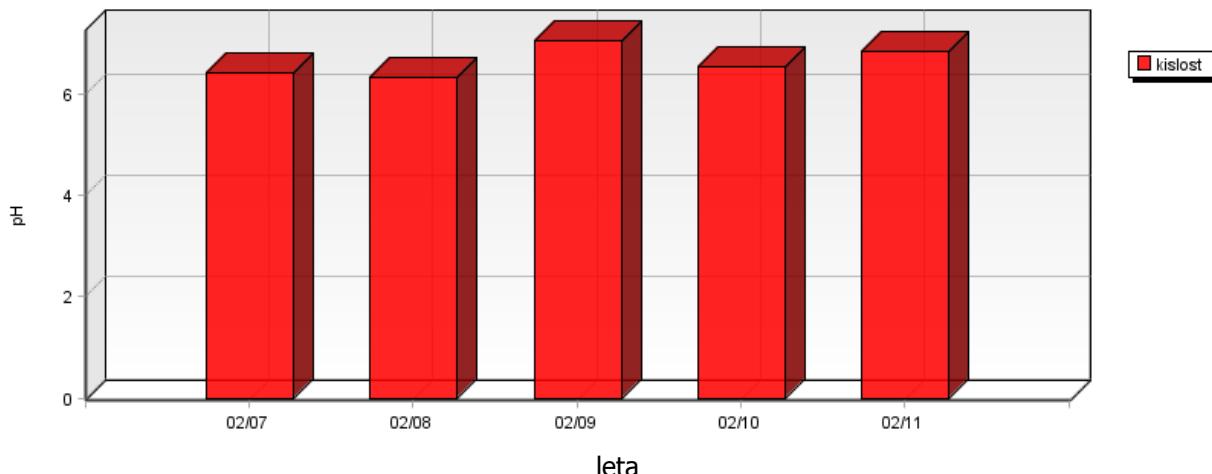
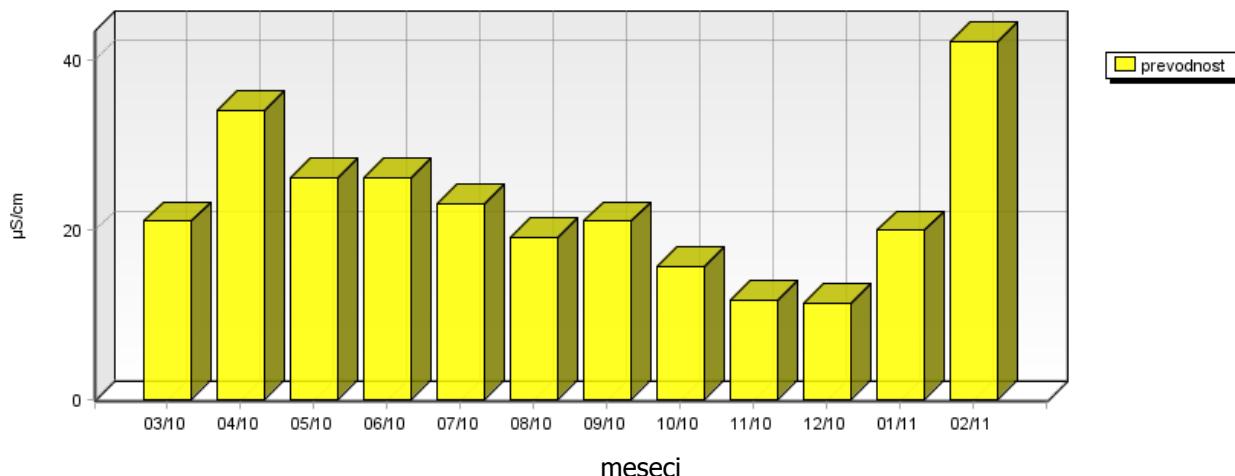
5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – JP Energetika Ljubljana

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: JP Energetika Ljubljana
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

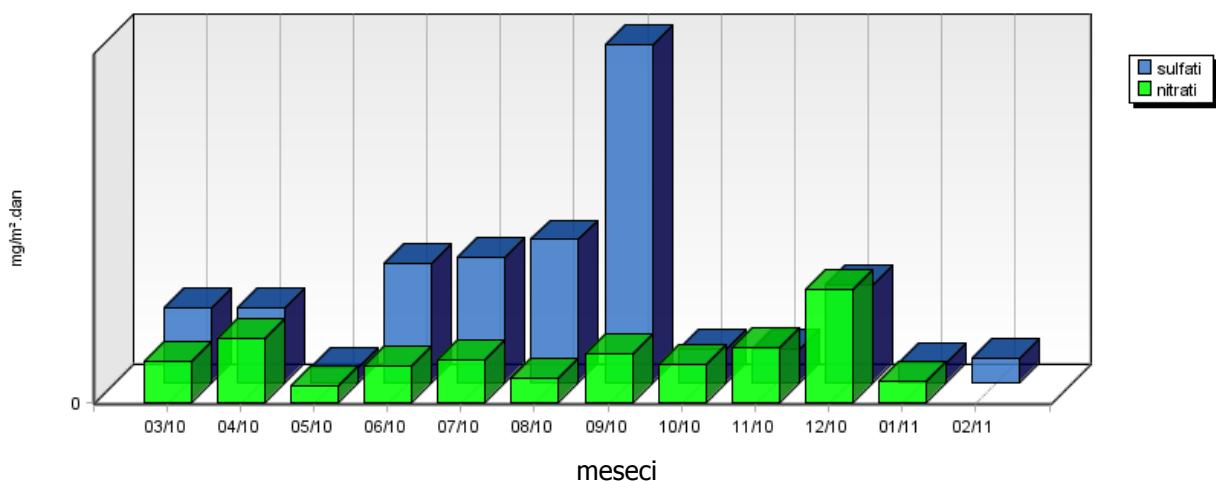
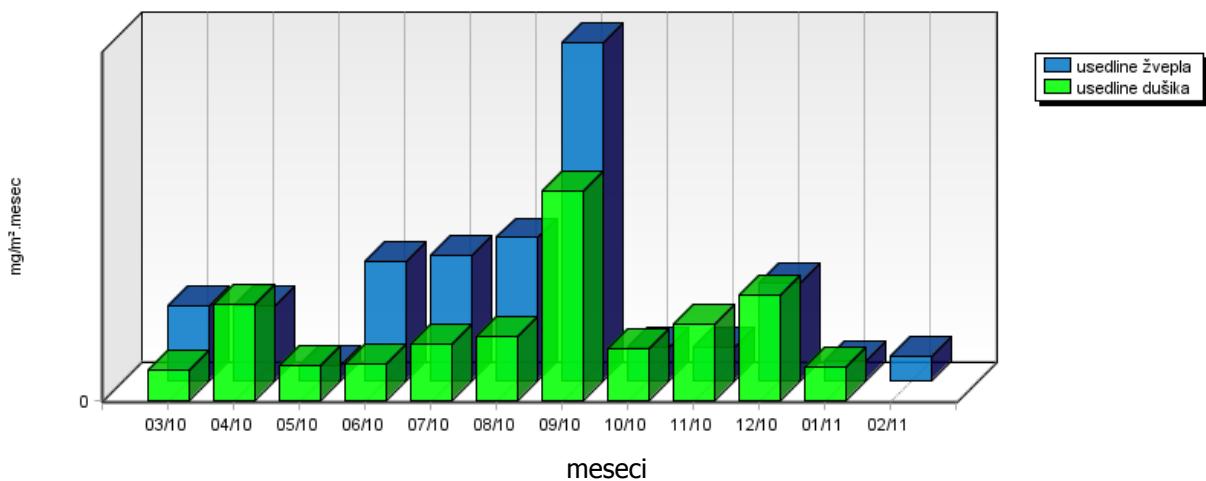
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	3500	3450	3450	5800	6200	7450	13950	3850	9100	7920	1900	1230
kislost pH	6.83	6.97	6.22	7.39	6.70	7.10	7.06	6.60	6.46	5.94	6.35	6.85
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	21.00	34.00	26.00	26.00	23.00	19.00	21.00	15.60	11.60	11.30	20.00	42.00

**JP Energetika Ljubljana
VOLUMEN PADAVIN****JP Energetika Ljubljana
KISLOST PADAVIN**

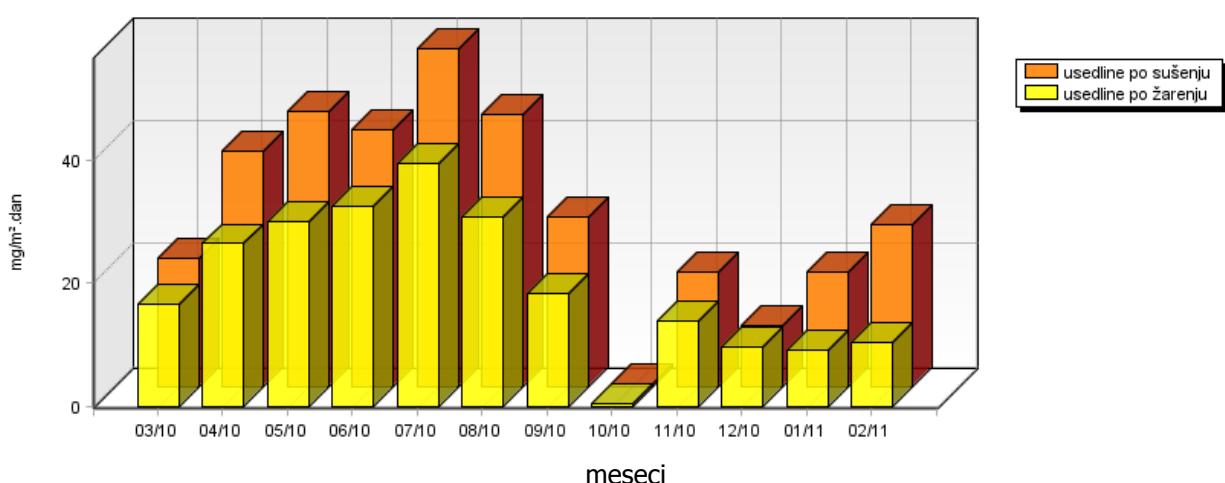
	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	6.43	6.33	7.05	6.55	6.85

**JP Energetika Ljubljana
KISLOST PADAVIN****JP Energetika Ljubljana
PREVODNOST PADAVIN**

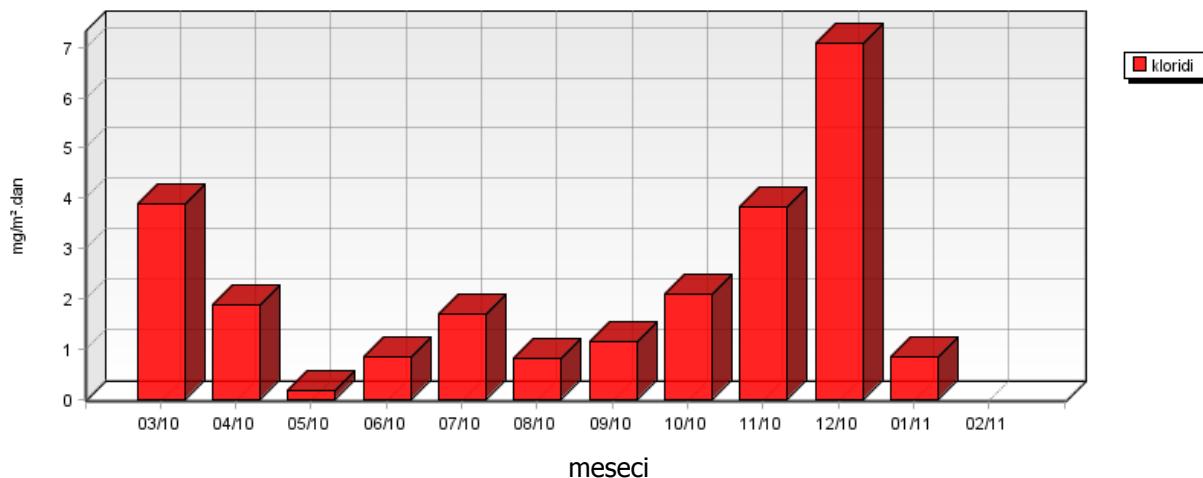
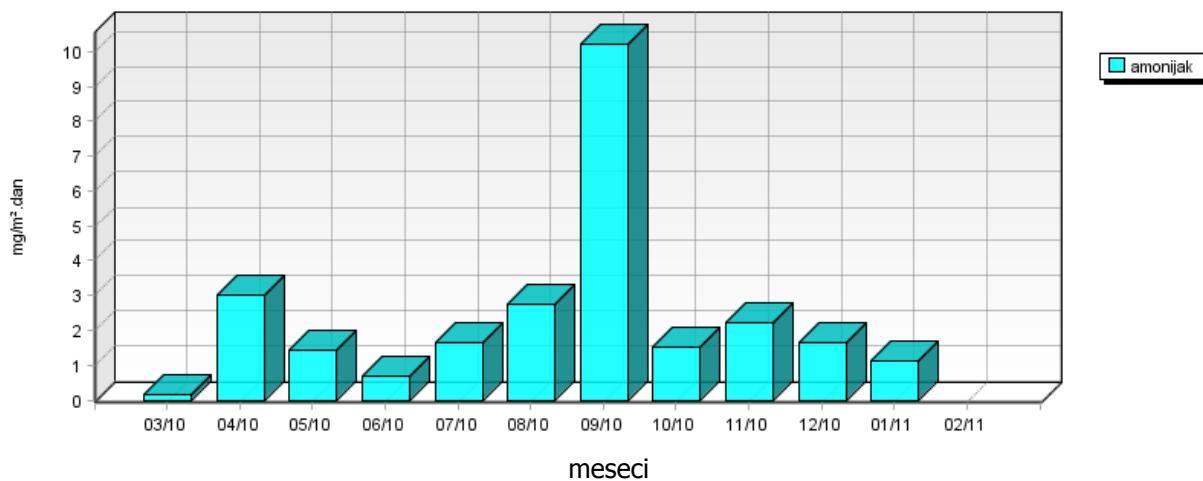
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	5.47	8.67	2.11	4.77	5.60	3.29	6.44	5.10	7.42	15.22	2.72	-
sulfati mg/m ² .dan	10.04	10.12	1.92	16.07	16.77	19.43	45.47	4.39	4.51	13.18	2.52	3.22
usedline dušika mg/m ² .mesec	40.36	128.69	47.08	47.91	76.25	86.02	282.36	69.92	102.14	142.01	44.63	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	100.39	101.21	19.21	160.69	167.73	194.27	454.70	43.92	45.11	131.77	25.16	32.16

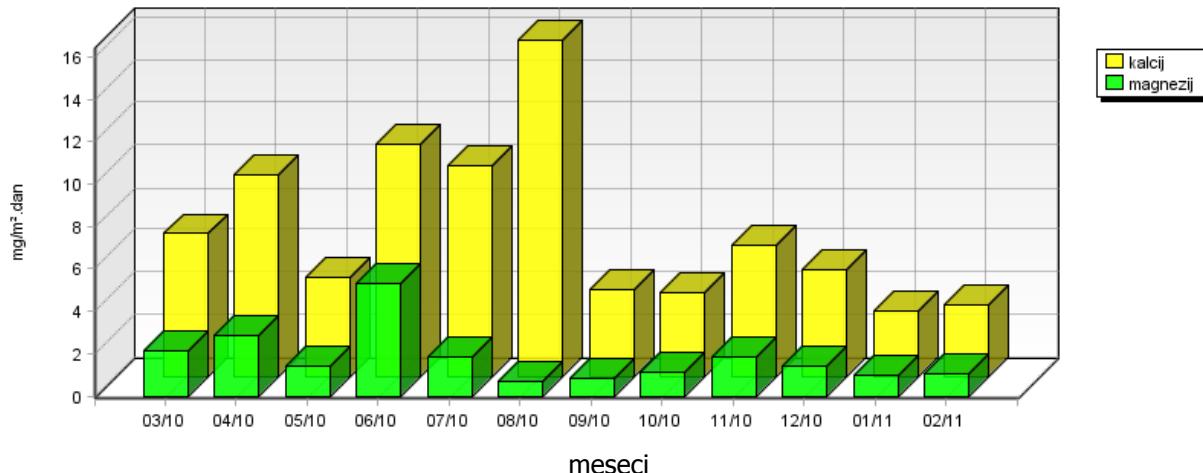
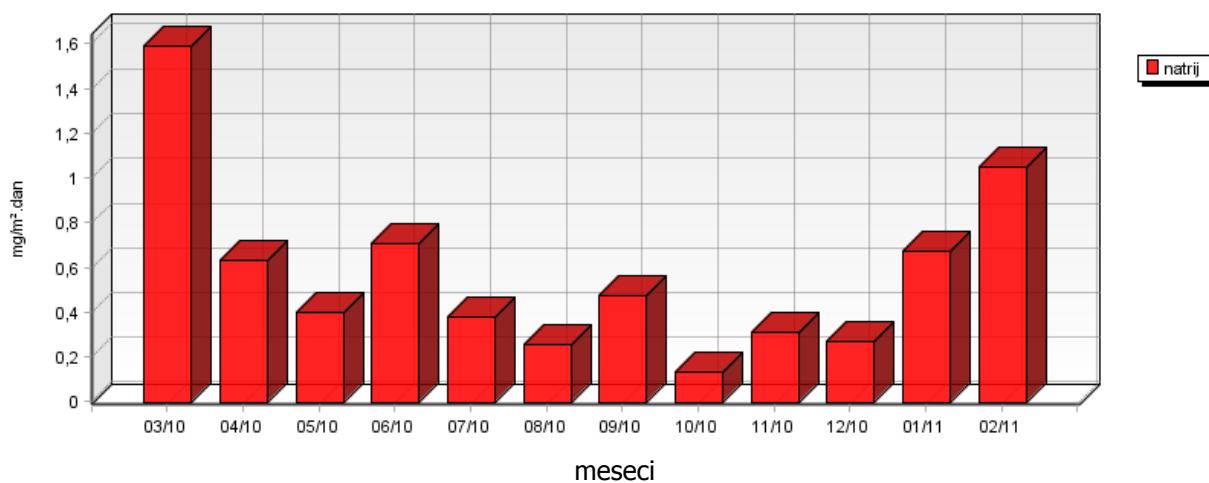
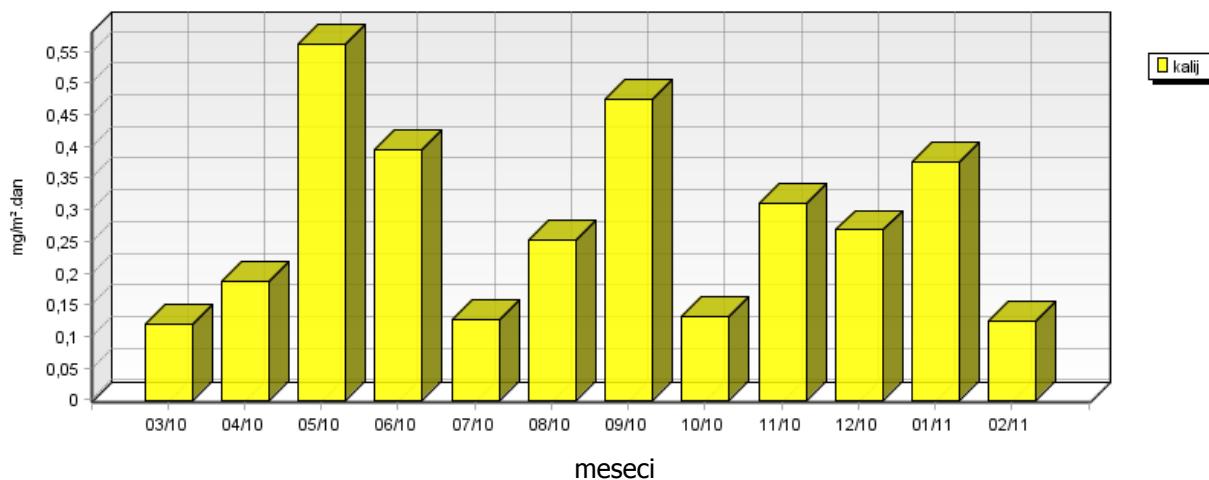
**JP Energetika Ljubljana
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH****JP Energetika Ljubljana
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	20.73	38.13	44.73	41.60	54.80	44.20	27.77	0.40	18.67	9.85	18.67	26.62
usedline po žarenju mg/m ² .dan	16.50	26.43	30.13	32.43	39.43	30.80	18.42	0.38	13.70	9.51	8.98	10.22

**JP Energetika Ljubljana
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	3.90	1.87	0.16	0.83	1.68	0.81	1.14	2.09	3.83	7.10	0.84	-
amonijak mg/m ² .dan	0.14	3.00	1.41	0.67	1.64	2.73	10.23	1.52	2.22	1.67	1.12	-
kalcij mg/m ² .dan	6.79	9.53	4.68	10.97	9.92	15.89	4.06	3.92	6.18	4.99	3.04	3.34
magnezij mg/m ² .dan	2.17	2.85	1.42	5.30	1.83	0.66	0.82	1.13	1.88	1.40	0.95	1.01
natrij mg/m ² .dan	1.59	0.63	0.40	0.71	0.38	0.25	0.47	0.13*	0.31*	0.27	0.67	1.05
kalij mg/m ² .dan	0.12*	0.19	0.56	0.39	0.13	0.25	0.47	0.13*	0.31*	0.27	0.37	0.13

**JP Energetika Ljubljana
KLORIDI V PADAVINAH****JP Energetika Ljubljana
AMONIJA V PADAVINAH**

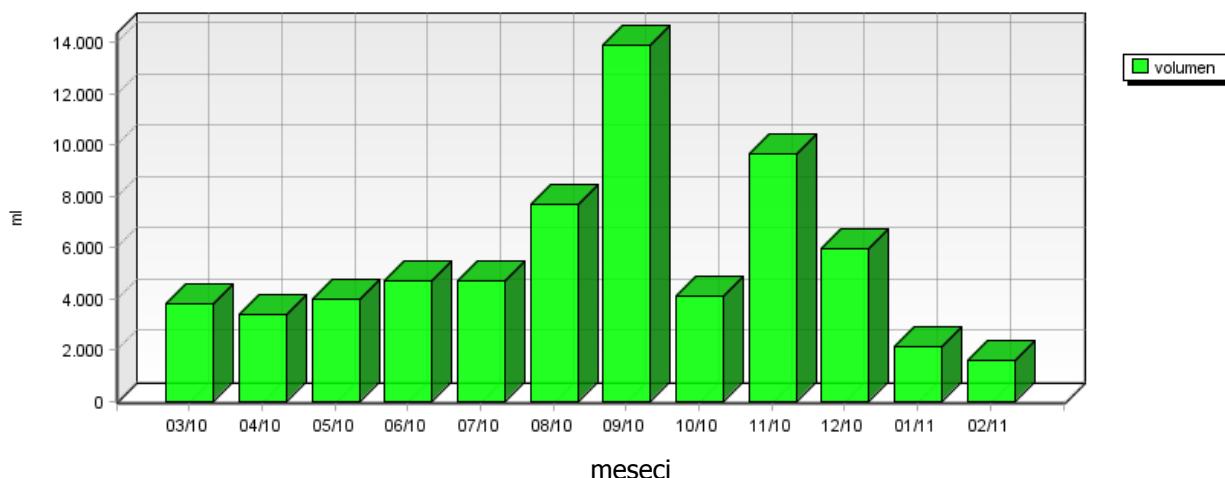
JP Energetika Ljubljana
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**JP Energetika Ljubljana**
NATRIJ V PADAVINAH**JP Energetika Ljubljana**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.5 Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar

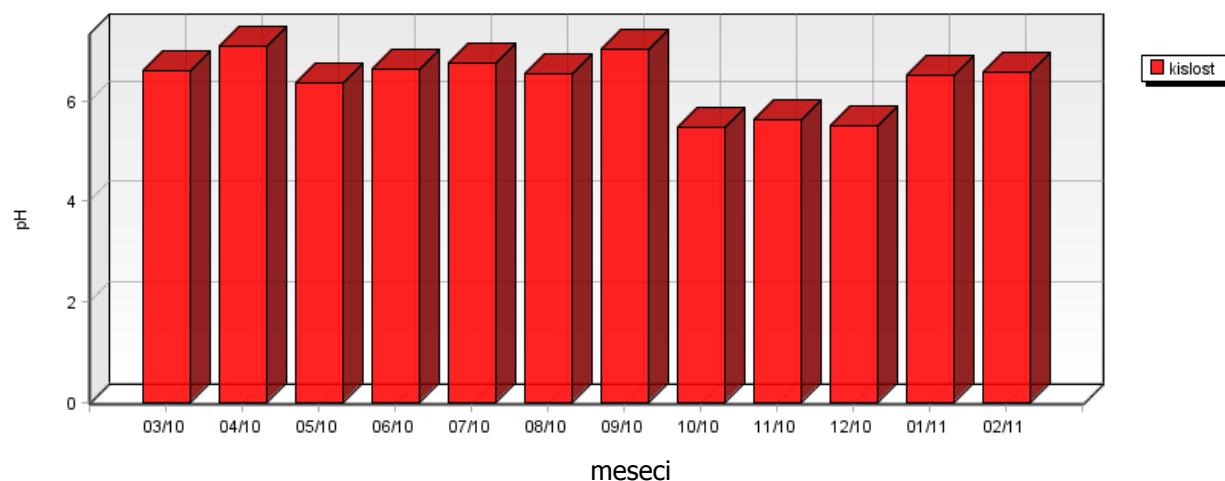
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	3820	3400	4000	4700	4700	7700	13920	4100	9640	5950	2100	1600
kislost pH	6.60	7.10	6.36	6.63	6.75	6.55	7.03	5.47	5.63	5.49	6.52	6.58
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	19.00	40.00	8.00	22.00	11.00	10.00	19.00	11.80	9.60	11.10	21.00	32.00

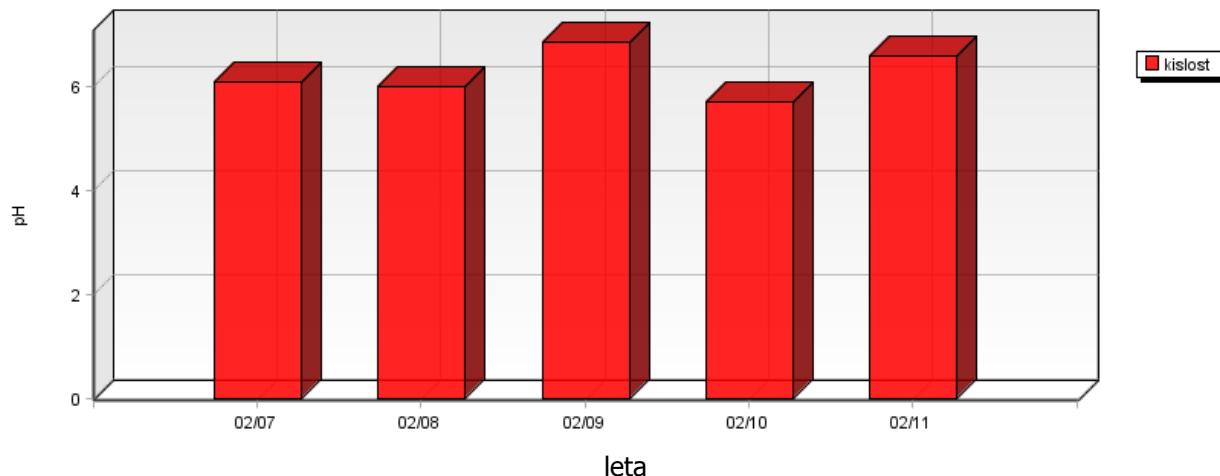
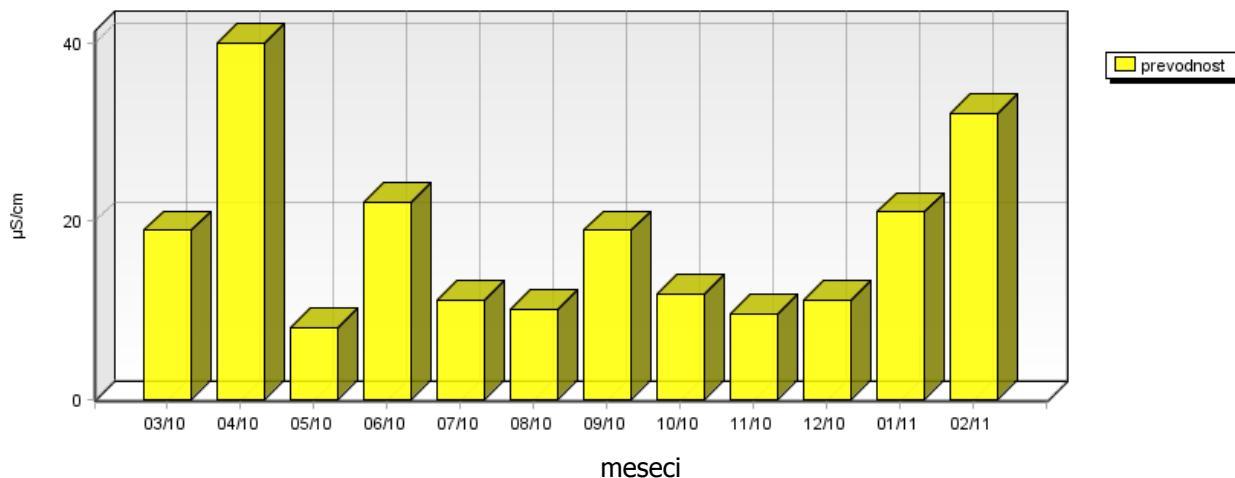
Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN PADAVIN



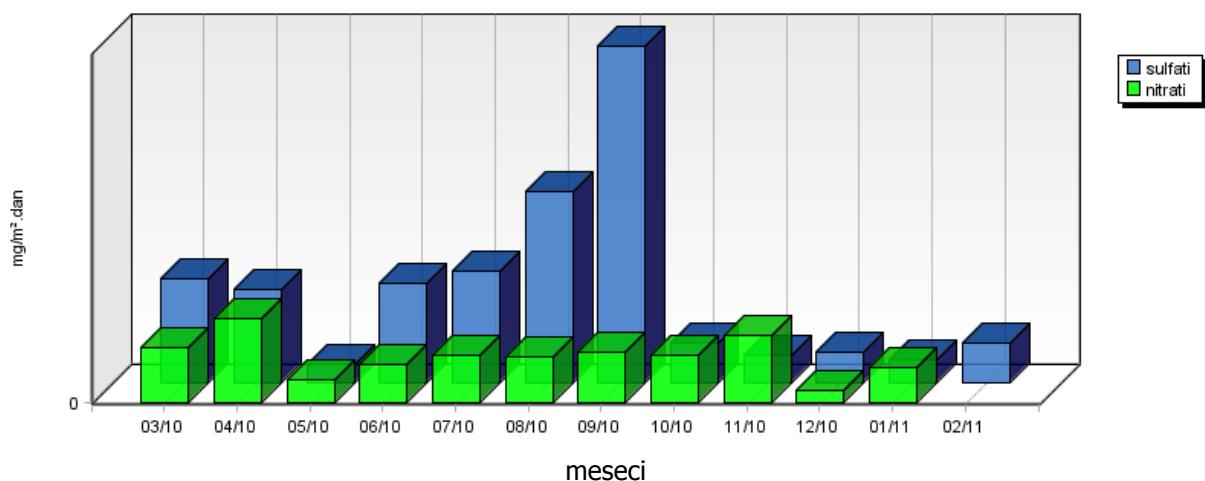
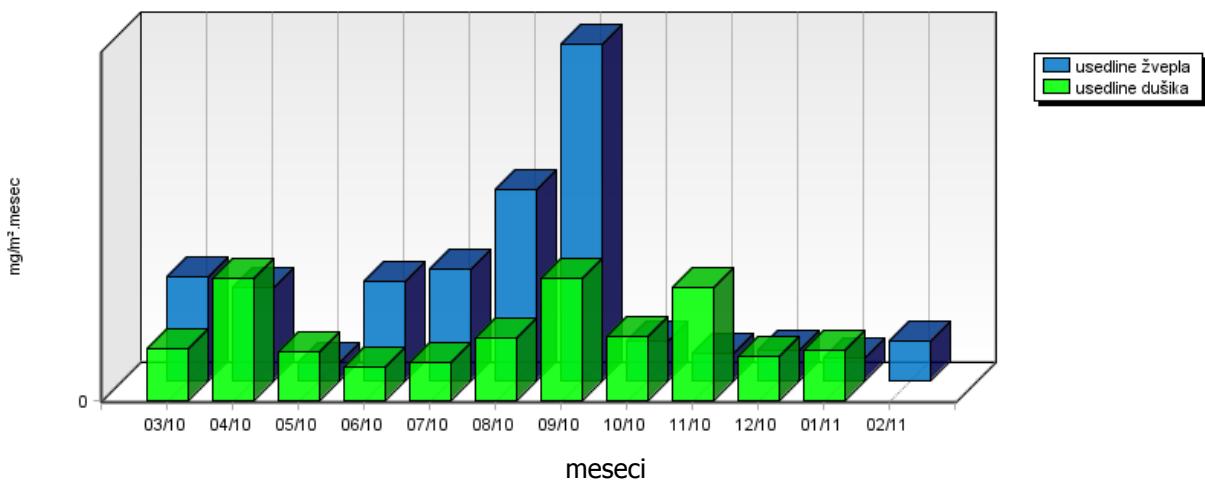
Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN



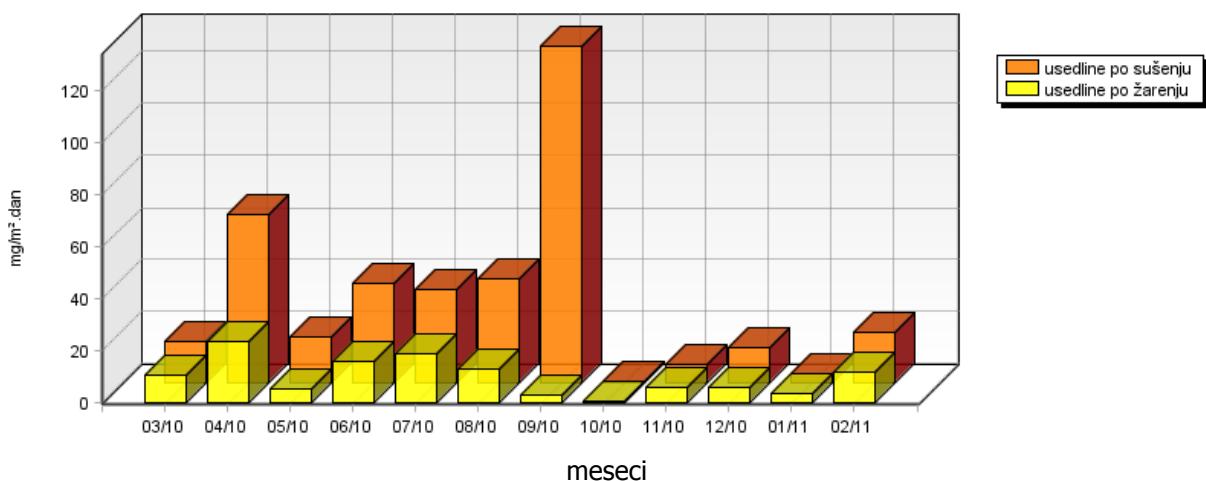
	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	6.10	6.00	6.87	5.70	6.58

**Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN****Elektroinštitut Milan Vidmar
PREVODNOST PADAVIN**

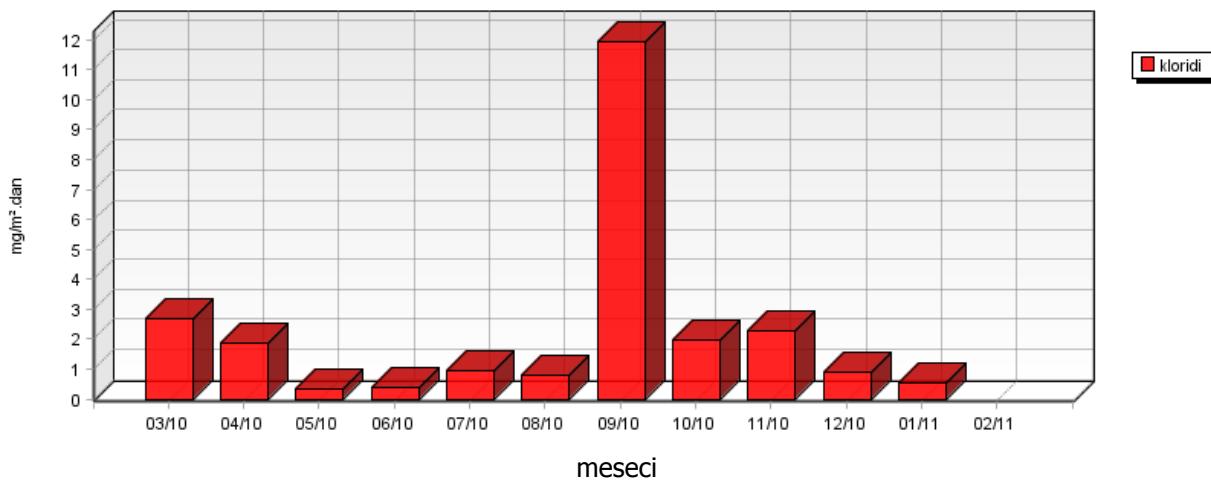
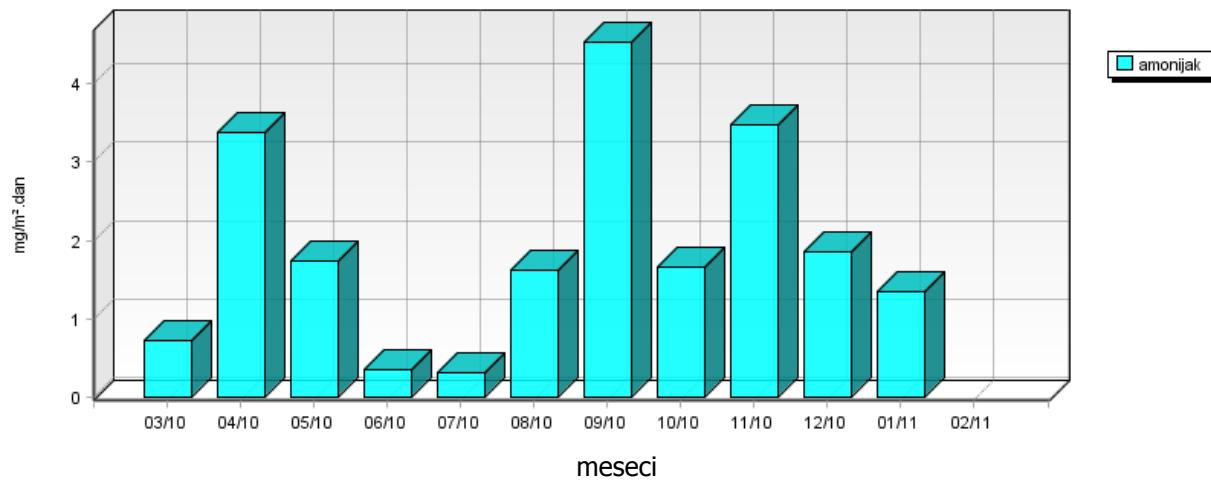
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	6.64	10.11	2.72	4.63	5.68	5.49	6.05	5.62	8.12	1.45	4.11	-
sulfati mg/m ² .dan	12.45	11.27	2.17	11.95	13.48	23.09	40.84	4.68	3.21	3.56	2.78	4.70
usedline dušika mg/m ² .mesec	61.93	147.16	58.96	39.54	45.93	75.01	146.85	77.08	135.94	53.22	59.43	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	124.51	112.67	21.73	119.49	134.81	230.90	408.35	46.77	32.08	35.56	27.81	47.05

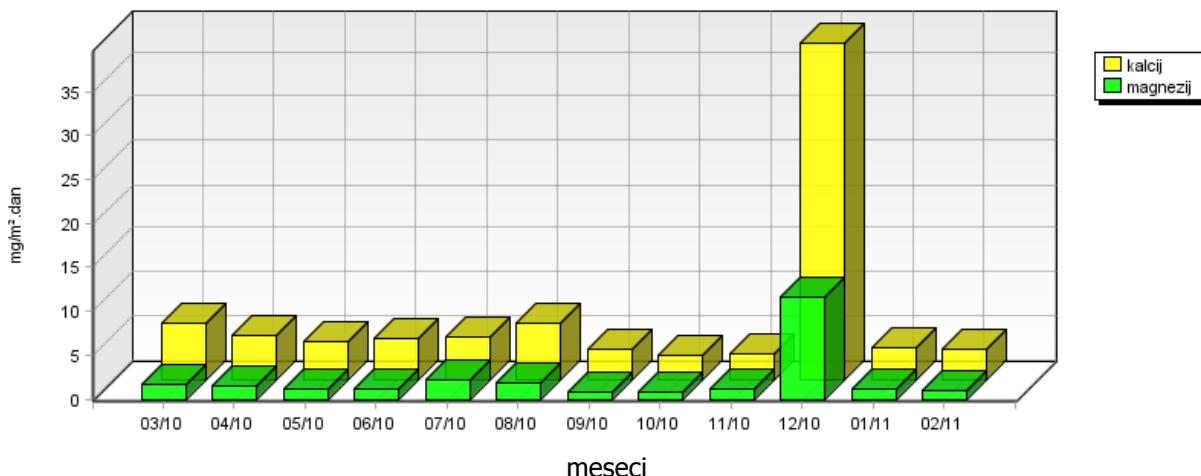
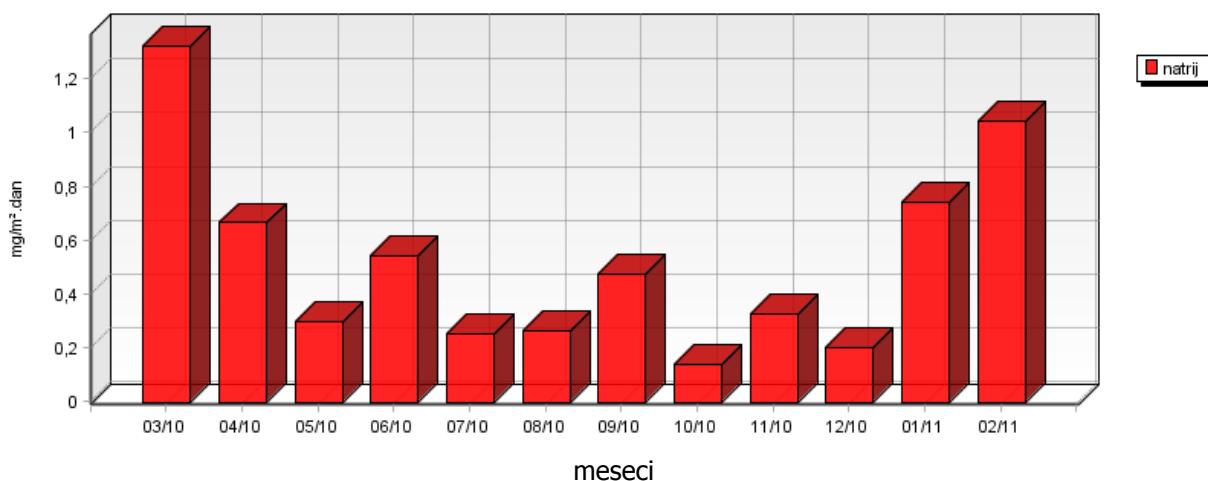
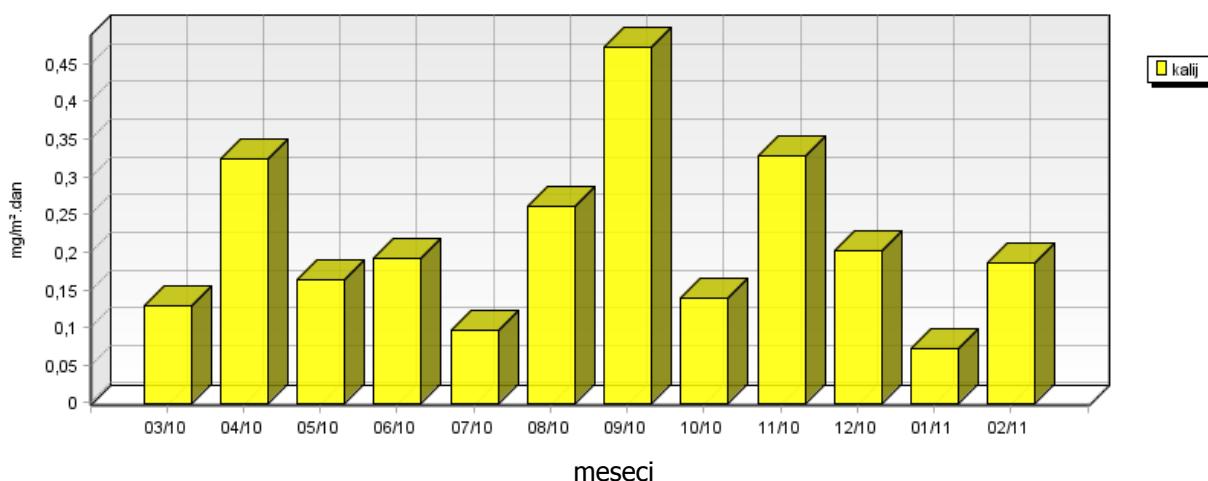
**Elektroinštitut Milan Vidmar
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	15.80	65.20	17.40	37.73	35.47	39.60	129.70	0.09	6.79	13.04	3.26	19.15
usedline po žarenju mg/m ² .dan	10.07	23.57	5.27	15.70	18.83	12.53	2.71	0.08	5.64	5.62	3.12	11.27

**Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	2.67	1.87	0.33	0.38	0.96	0.78	11.91	1.95	2.29	0.89	0.56	-
amonijak mg/m ² .dan	0.73	3.37	1.74	0.35	0.32	1.62	4.54	1.67	3.47	1.86	1.35	-
kalcij mg/m ² .dan	6.30	4.95	4.27	4.56	4.79	6.35	3.37	2.78	2.80	38.37	3.56	3.34
magnezij mg/m ² .dan	1.58	1.50	1.18	1.11	2.22	1.82	0.82	0.85	1.14	11.57	1.11	0.99
natrij mg/m ² .dan	1.32	0.67	0.30	0.54	0.26	0.26	0.47	0.14*	0.33*	0.20	0.74	1.04
kalij mg/m ² .dan	0.13*	0.32	0.16	0.19	0.10	0.26	0.47	0.14*	0.33*	0.20	0.07	0.18

**Elektroinštitut Milan Vidmar
KLORIDI V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
AMONIJAК V PADAVINAH**

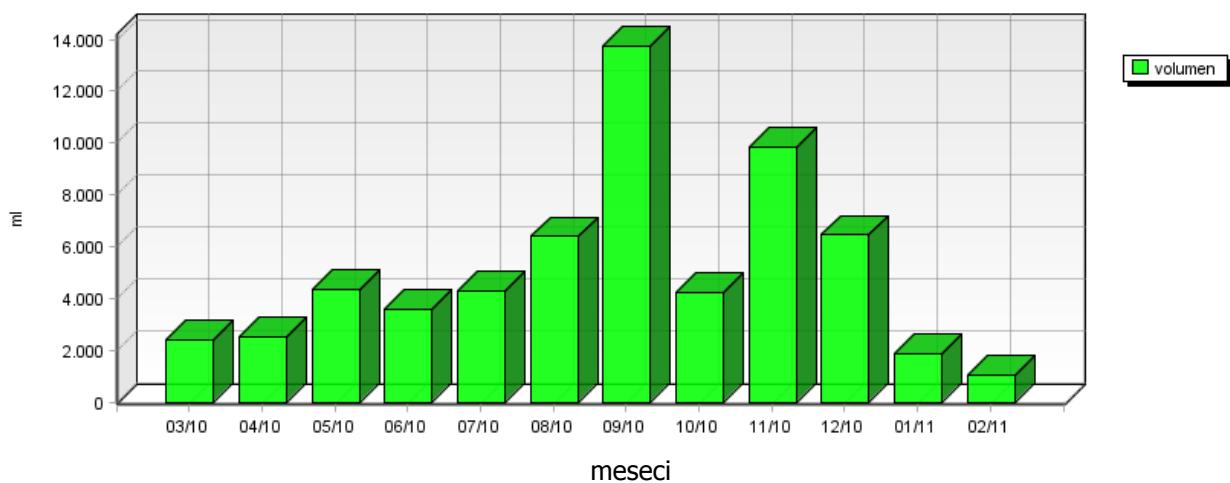
Elektroinštitut Milan Vidmar
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Elektroinštitut Milan Vidmar**
NATRIJ V PADAVINAH**Elektroinštitut Milan Vidmar**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.6 Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova

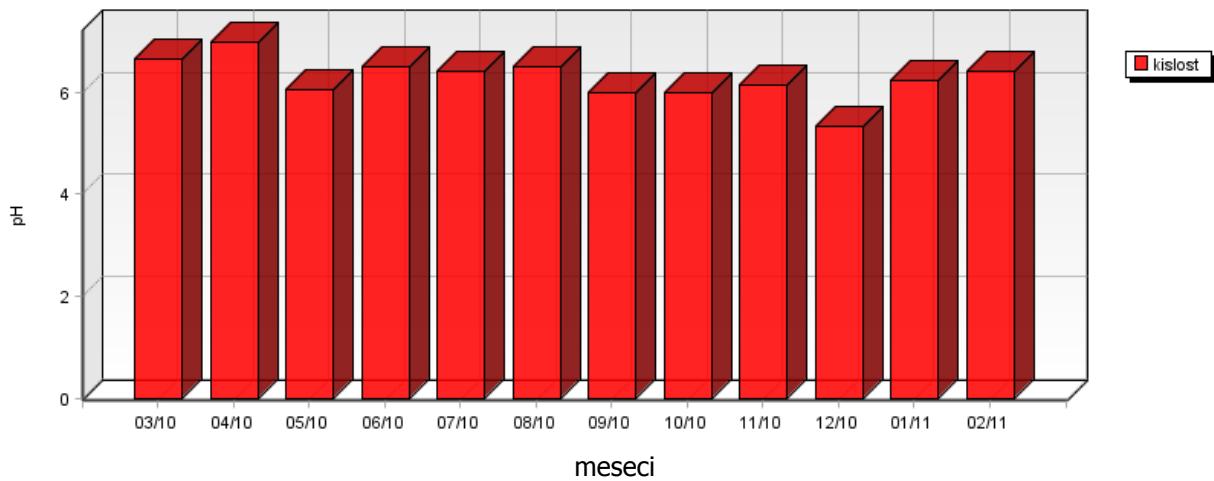
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	2400	2520	4350	3600	4300	6400	13770	4240	9860	6450	1860	1060
kislost pH	6.66	6.99	6.04	6.51	6.41	6.50	6.00	5.99	6.13	5.34	6.22	6.41
prevodnost µS/cm	20.00	36.00	15.00	15.00	11.00	17.00	15.00	11.80	8.50	10.60	16.60	31.00

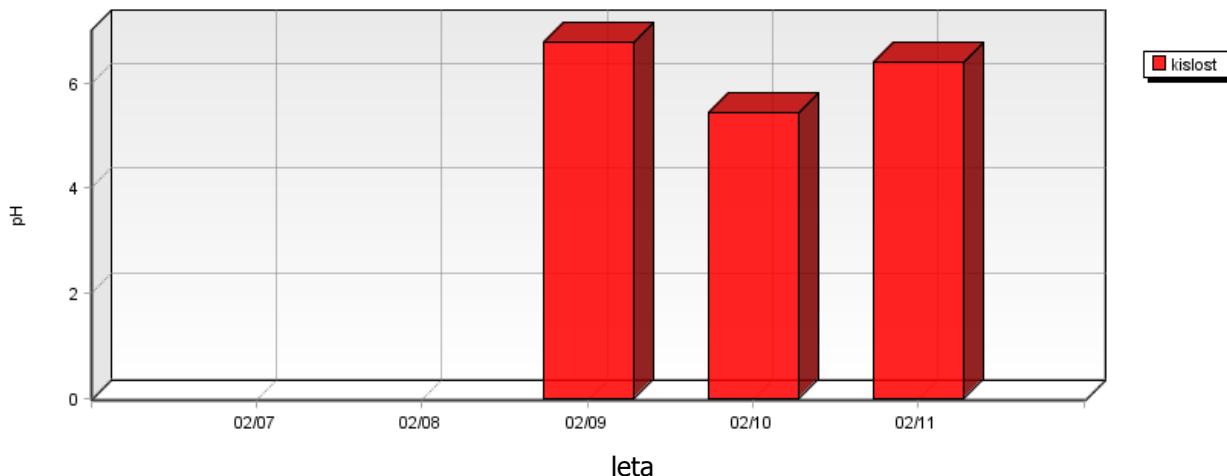
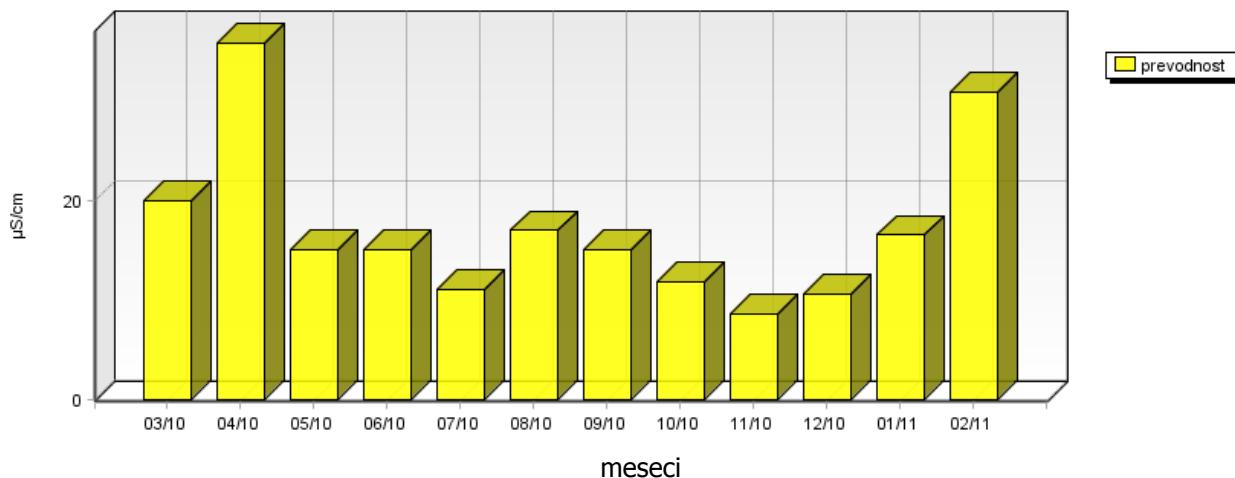
Zadobrova
VOLUMEN PADAVIN



Zadobrova
KISLOST PADAVIN

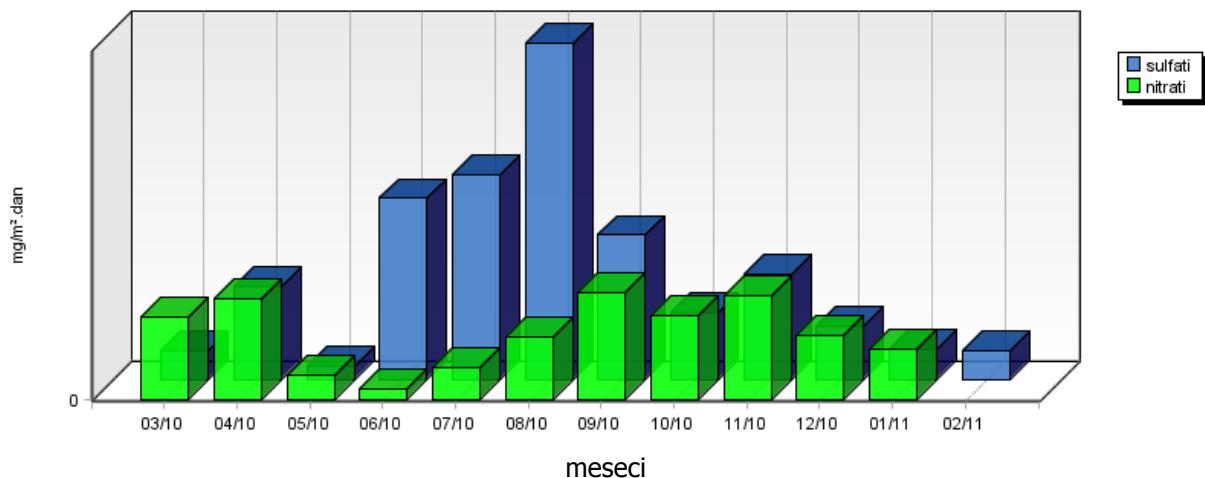


	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	-	-	6.80	5.43	6.41

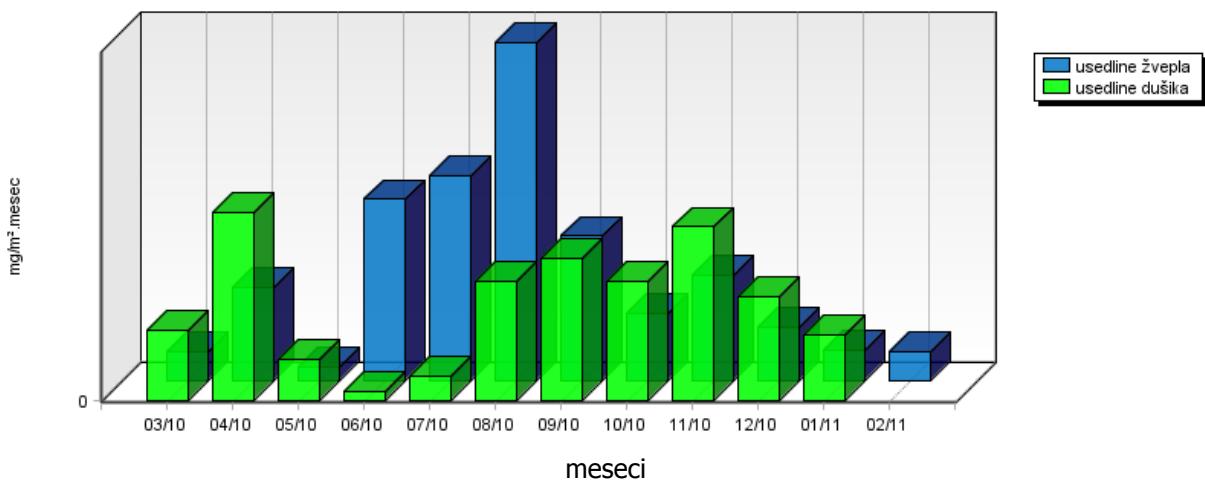
**Zadobrova
KISLOST PADAVIN****Zadobrova
PREVODNOST PADAVIN**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	5.05	6.23	1.48	0.66	1.90	3.87	6.55	5.15	6.43	3.90	3.12	-
sulfati mg/m ² .dan	1.72	5.75	0.83	11.25	12.61	20.86	8.98	4.15	6.49	3.24	1.86	1.73
usedline dušika mg/m ² .mesec	42.97	116.06	25.17	5.61	14.56	73.86	87.98	73.88	107.60	64.22	40.29	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	17.21	57.50	8.27	112.45	126.14	208.61	89.77	41.46	64.95	32.41	18.57	17.28

Zadobrova SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

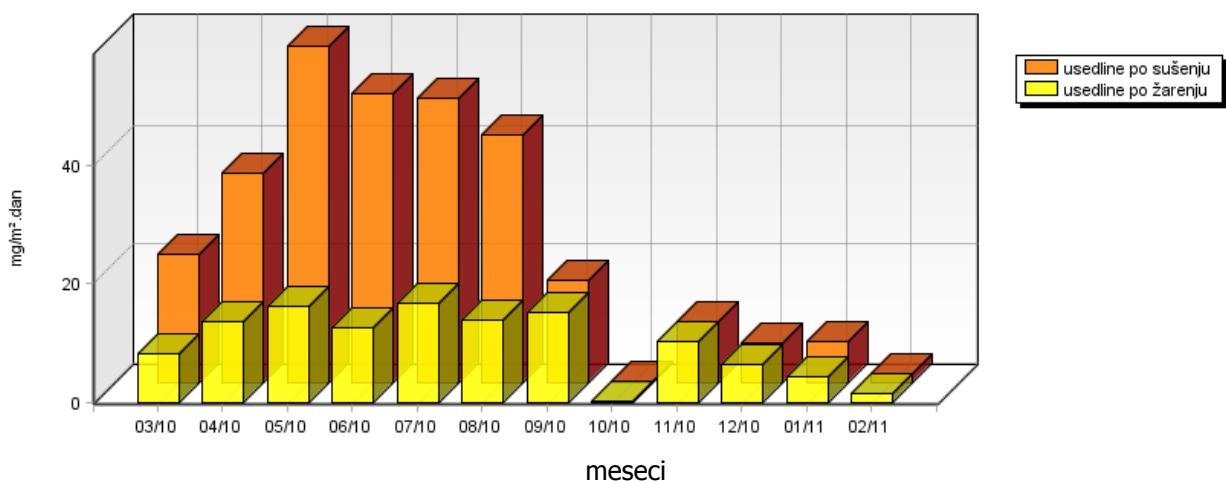


Zadobrova USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA



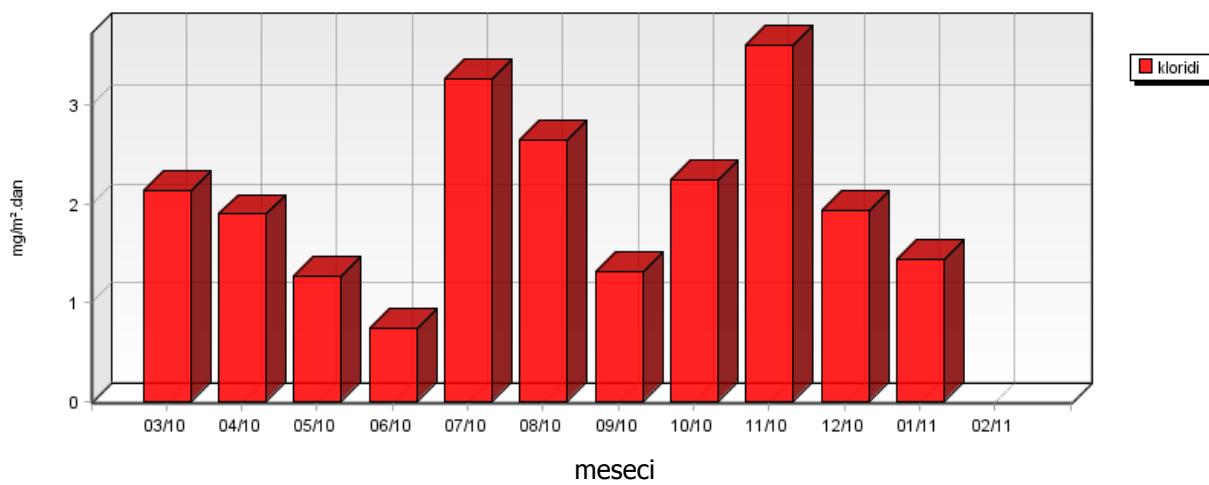
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	21.53	35.33	56.80	48.60	47.87	41.80	17.25	0.11	10.19	6.52	6.79	1.36
usedline po žarenju mg/m ² .dan	8.17	13.57	16.07	12.40	16.70	13.80	14.99	0.09	10.12	6.45	4.33	1.36

Zadobrova USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

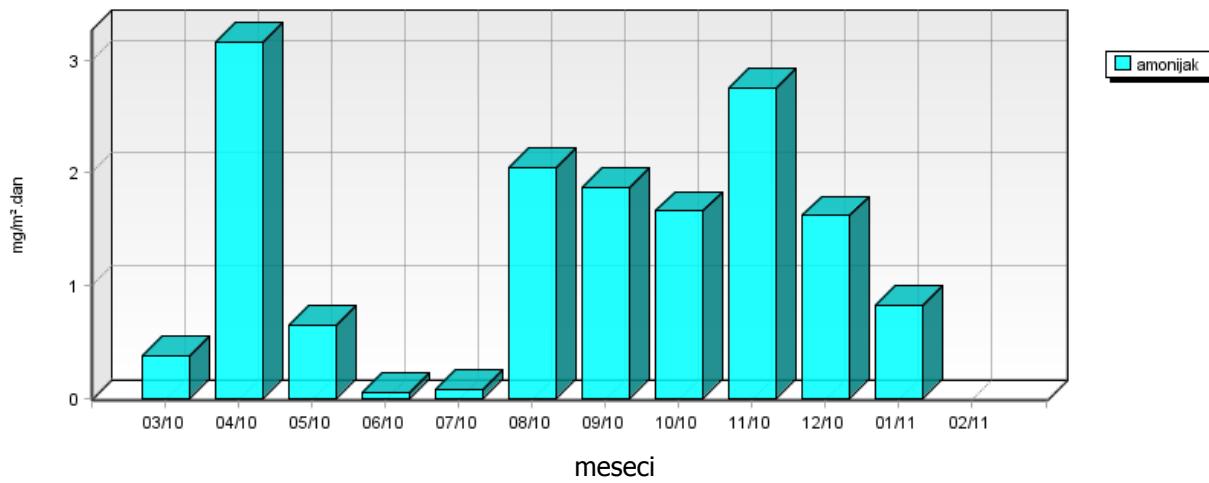


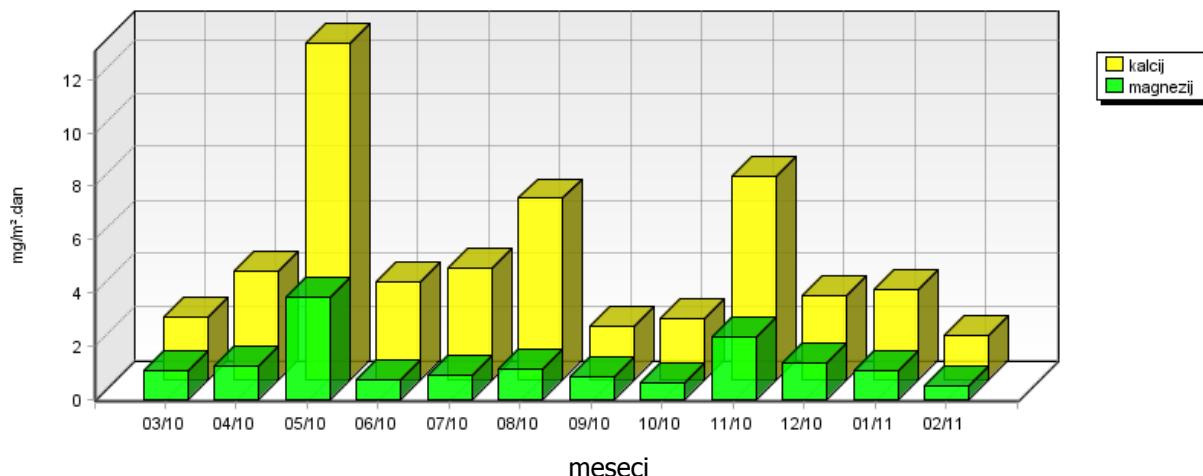
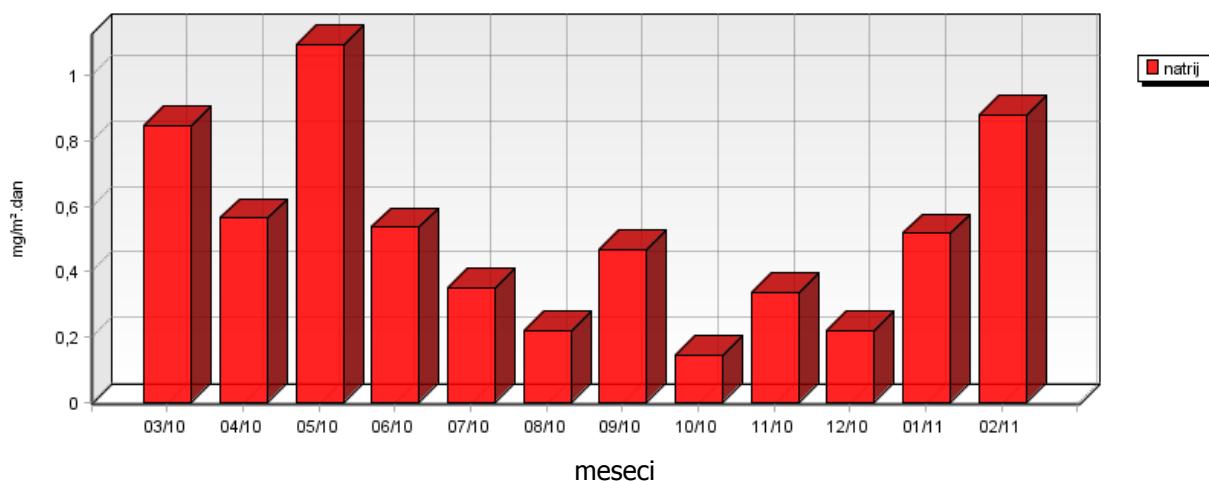
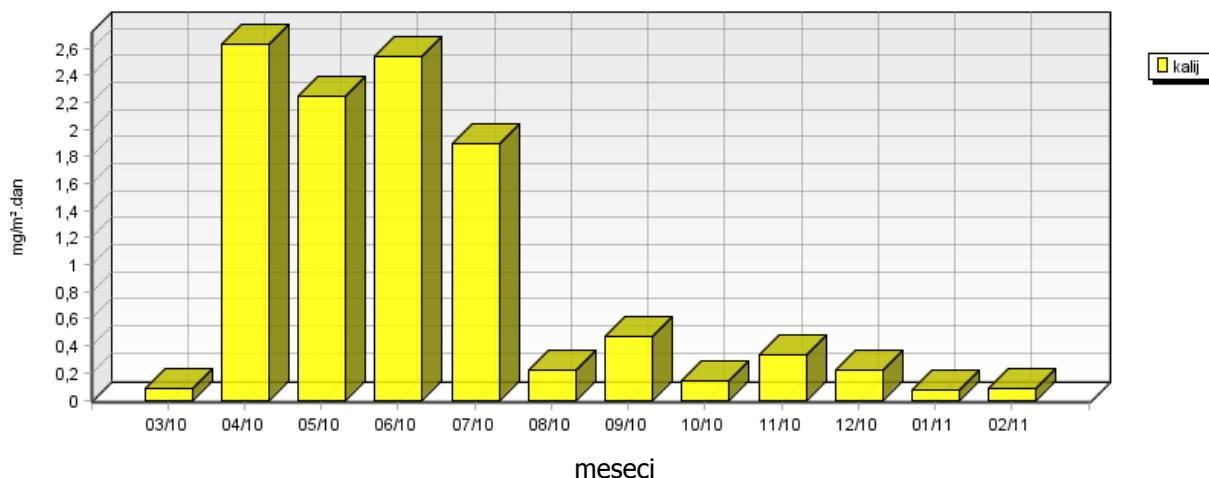
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	2.13	1.90	1.27	0.73	3.27	2.65	1.31	2.25	3.62	1.93	1.44	-
amonijak mg/m ² .dan	0.37	3.17	0.65	0.05	0.07	2.04	1.87	1.67	2.75	1.62	0.82	-
kalcij mg/m ² .dan	2.33	4.03	12.65	3.67	4.17	6.83	2.00	2.26	7.65	3.13	3.34	1.64
magnezij mg/m ² .dan	1.06	1.26	3.85	0.74	0.89	1.13	0.81	0.62	2.32	1.33	1.04	0.50
natrij mg/m ² .dan	0.85	0.56	1.09	0.54	0.35	0.22*	0.47	0.14*	0.33*	0.22	0.52	0.88
kalij mg/m ² .dan	0.08	2.64	2.24	2.54	1.90	0.22*	0.47	0.14*	0.33*	0.22	0.08	0.08

Zadobrova KLORIDI V PADAVINAH



Zadobrova AMONIJAK V PADAVINAH



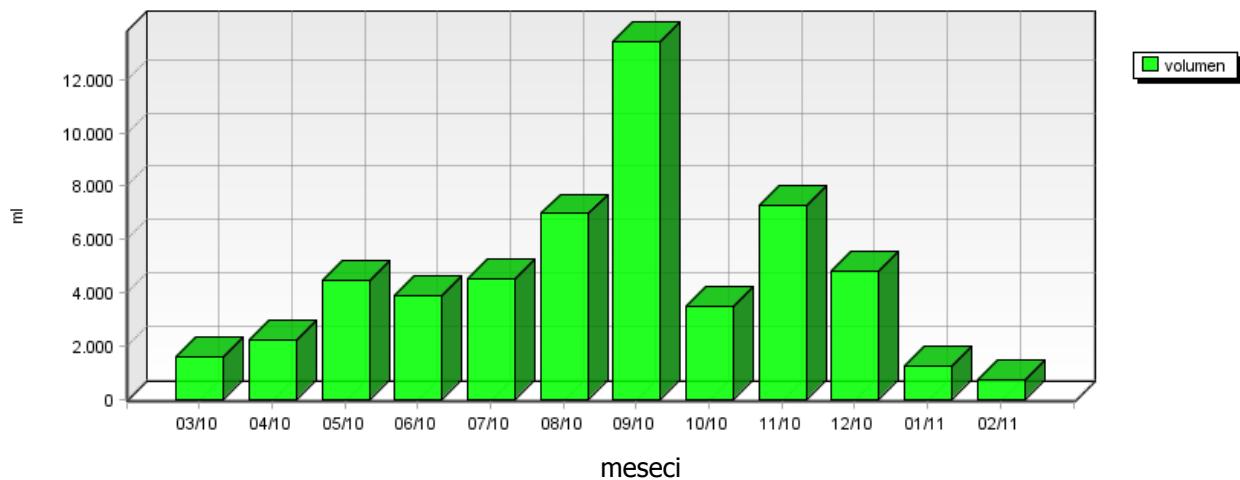
Zadobrova
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Zadobrova**
NATRIJ V PADAVINAH**Zadobrova**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.7 Kakovost padavin in količina usedlin – Vnajnarje

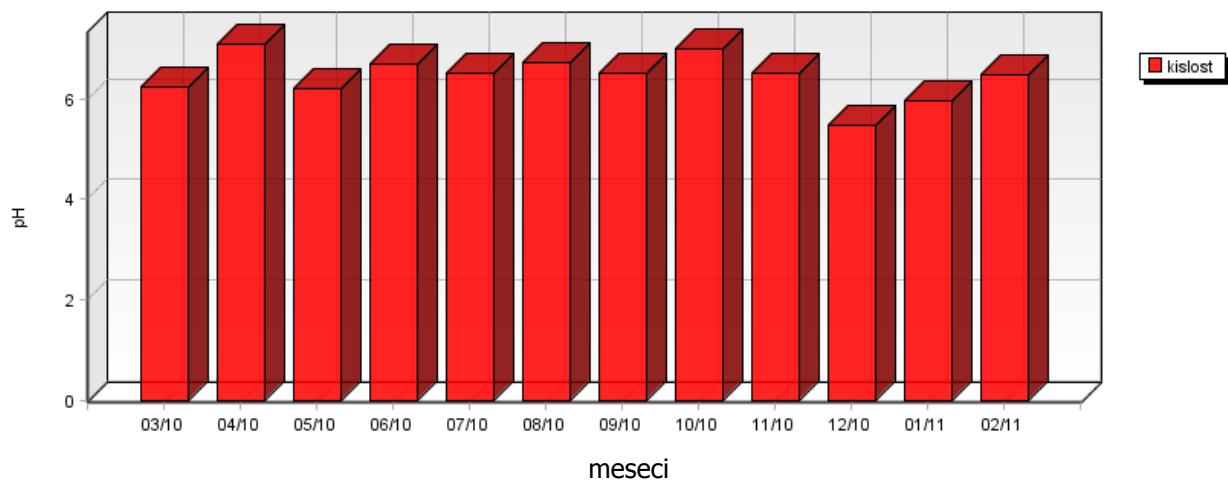
Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	1560	2220	4440	3900	4500	7000	13400	3500	7250	4800	1230	720
kislost pH	6.23	7.10	6.20	6.68	6.50	6.73	6.50	7.00	6.50	5.46	5.97	6.47
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	15.00	46.00	17.00	27.00	24.00	24.00	13.00	110.40	14.90	9.70	20.00	40.00

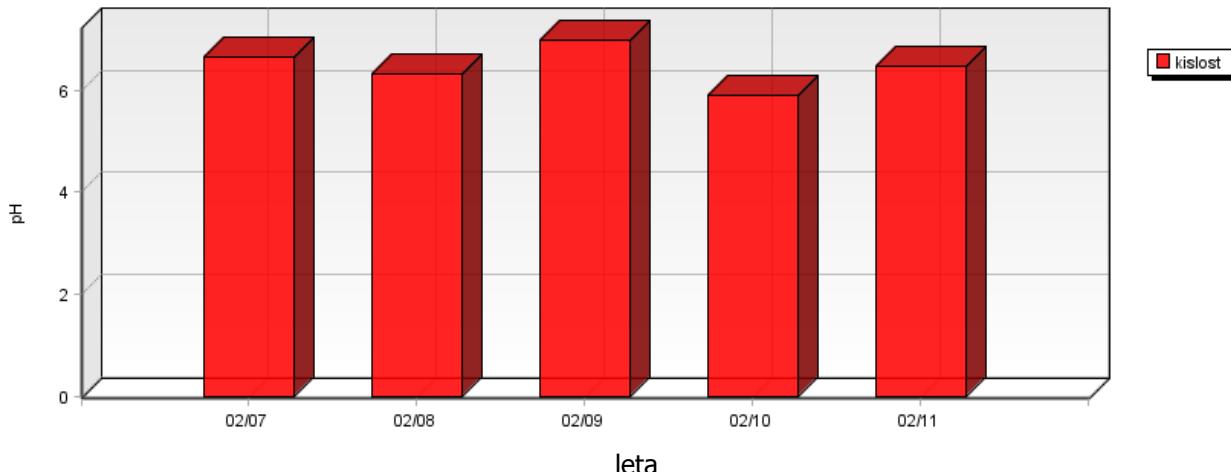
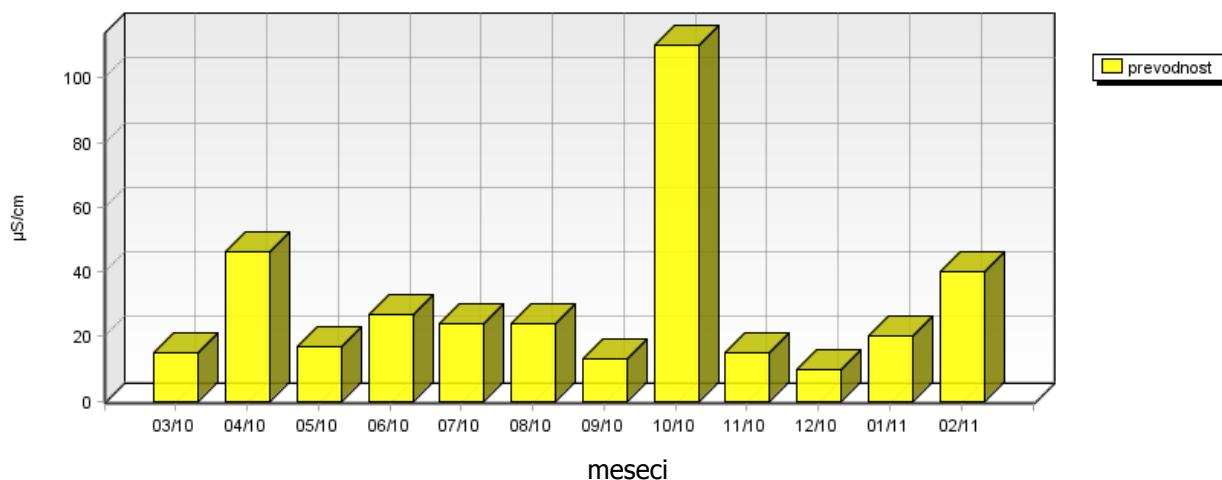
Vnajnarje
VOLUMEN PADAVIN



Vnajnarje
KISLOST PADAVIN

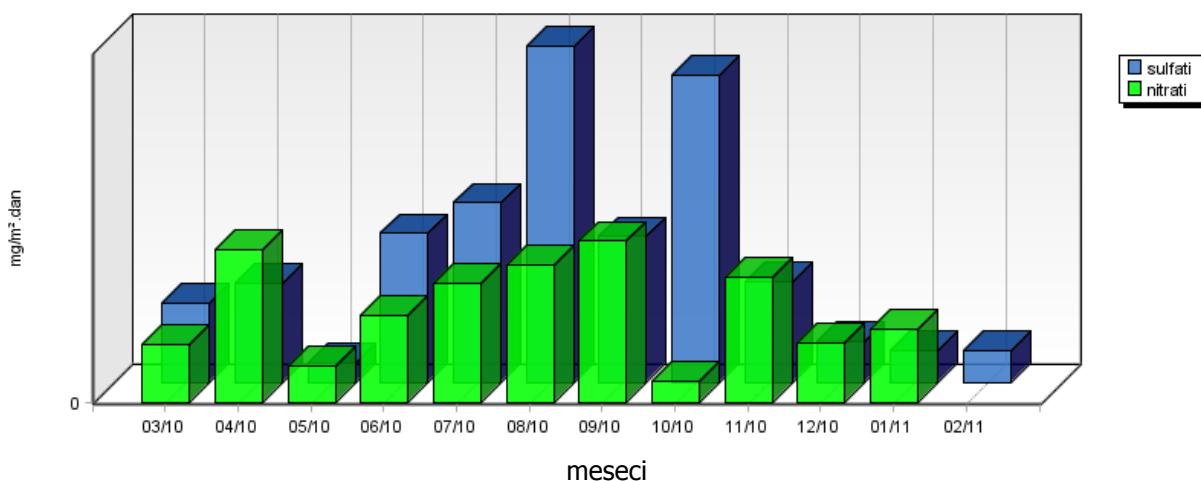


	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	6.65	6.32	7.00	5.90	6.47

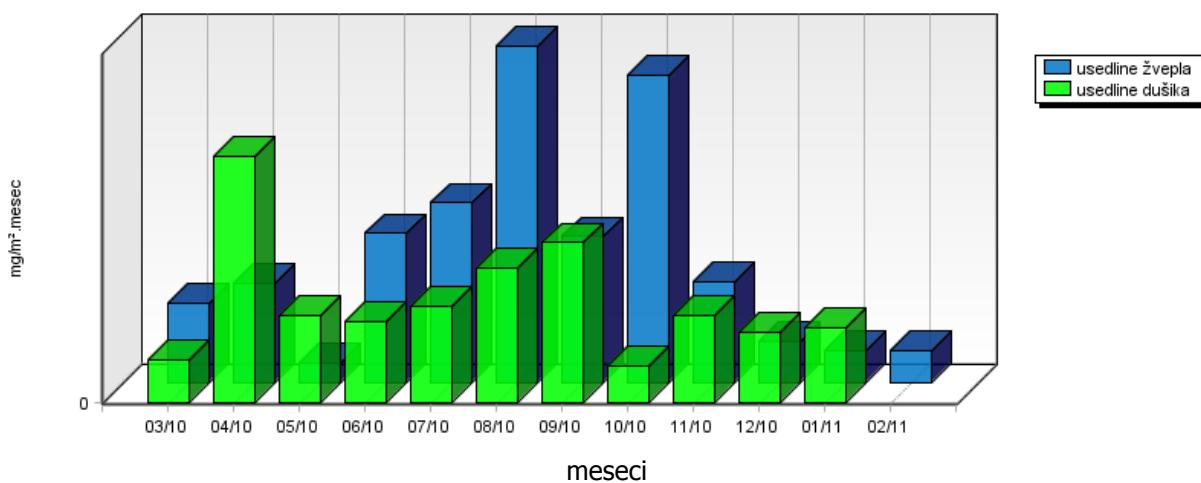
**Vnajnarje
KISLOST PADAVIN****Vnajnarje
PREVODNOST PADAVIN**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	3.45	9.09	2.11	5.19	7.03	8.13	9.65	1.26	7.48	3.55	4.29	-
sulfati mg/m ² .dan	4.66	5.86	1.15	8.90	10.71	20.08	8.74	18.30	5.96	2.41	1.84	1.88
usedline dušika mg/m ² .mesec	25.37	146.35	51.58	47.52	56.88	79.46	95.07	21.84	51.84	41.56	44.67	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	46.61	58.61	11.46	88.98	107.08	200.79	87.36	183.01	59.57	24.12	18.38	18.82

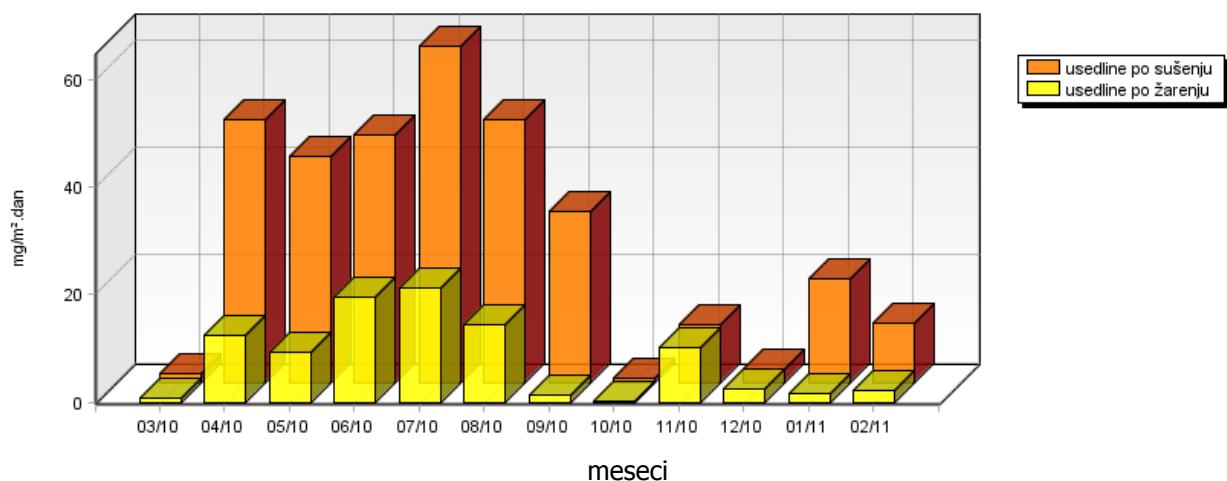
Vnajnarje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Vnajnarje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

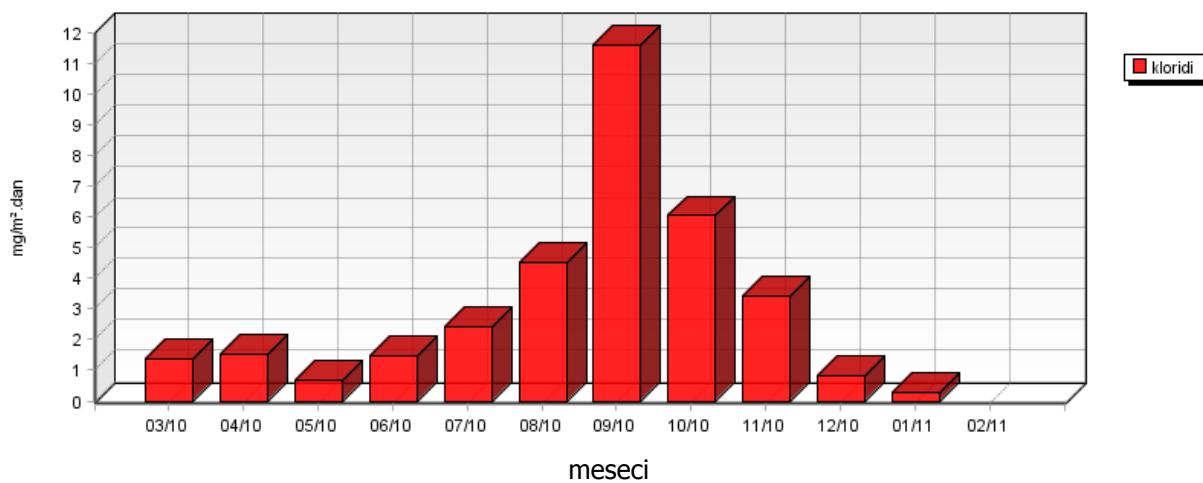


	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	1.53	48.73	41.87	45.93	62.60	48.67	31.92	0.64	10.66	2.51	19.08	10.93
usedline po žarenju mg/m ² .dan	0.67	12.47	9.23	19.50	21.13	14.43	1.39	0.13	10.19	2.51	1.43	2.27

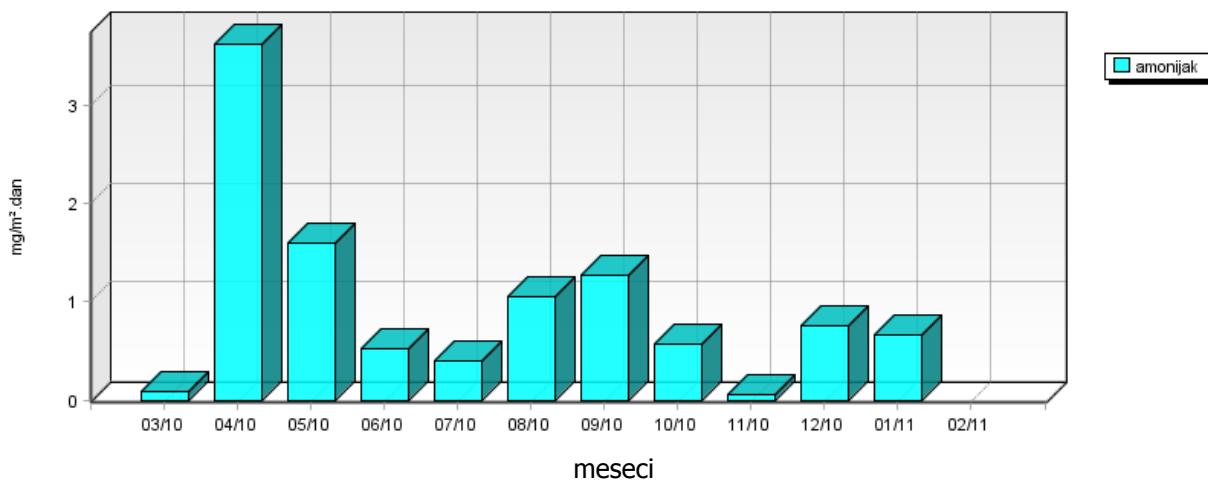
**Vnajnarje
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

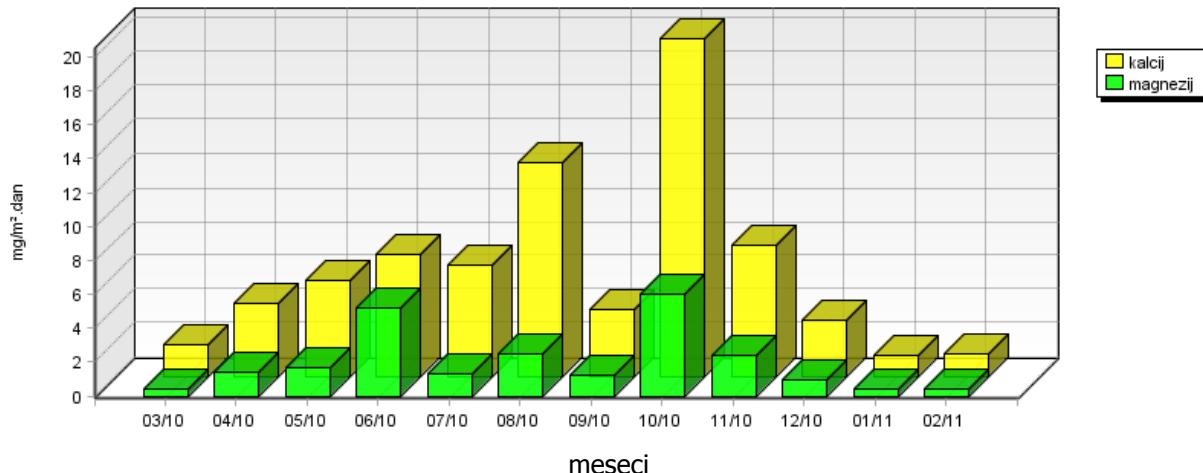
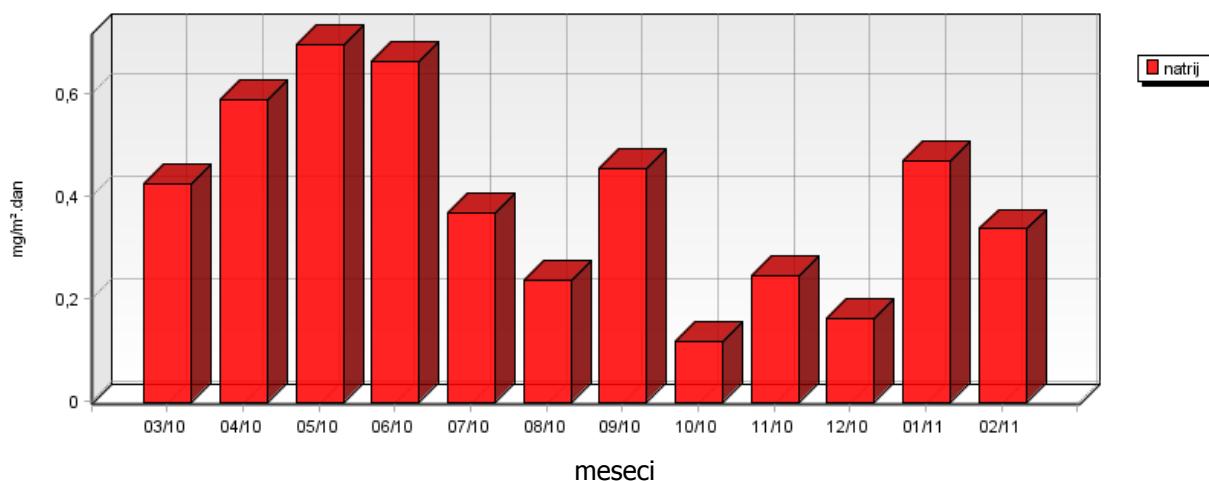
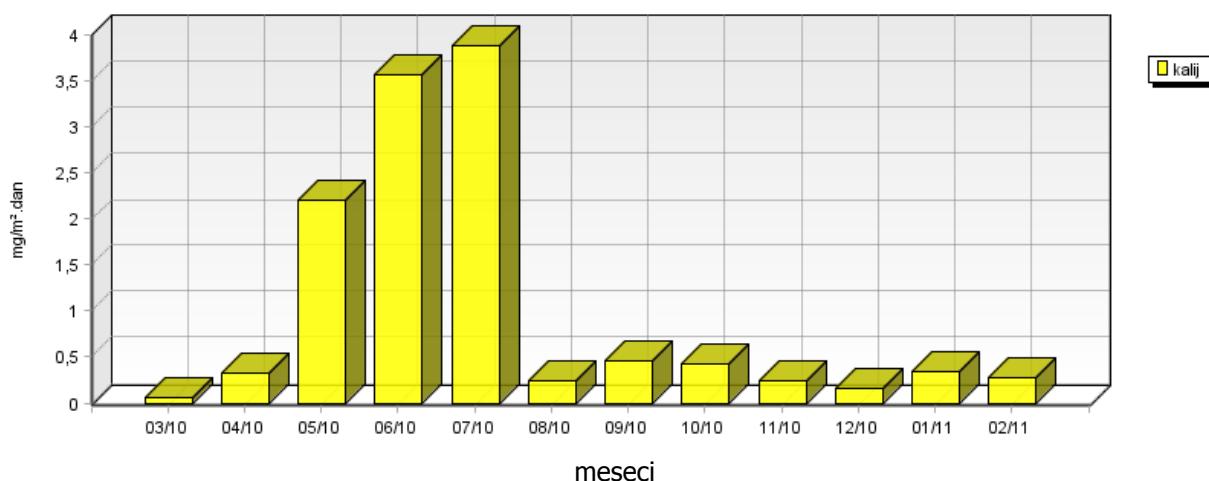
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	1.39	1.51	0.66	1.46	2.44	4.52	11.65	6.06	3.45	0.85	0.28	-
amonijak mg/m ² .dan	0.08	3.63	1.60	0.53	0.40	1.05	1.27	0.57	0.05	0.75	0.67	-
kalcij mg/m ² .dan	1.82	4.31	5.60	7.19	6.55	12.56	3.90	19.85	7.73	3.26	1.19	1.29
magnezij mg/m ² .dan	0.41	1.37	1.70	5.17	1.33	2.48	1.18	5.98	2.35	0.99	0.36	0.38
natrij mg/m ² .dan	0.42	0.59	0.69	0.66	0.37	0.24	0.45	0.12*	0.25*	0.16	0.47	0.34
kalij mg/m ² .dan	0.05	0.32	2.20	3.58	3.88	0.24	0.45	0.42	0.25*	0.16	0.33	0.27

Vnajnarje KLORIDI V PADAVINAH



Vnajnarje AMONIJK V PADAVINAH



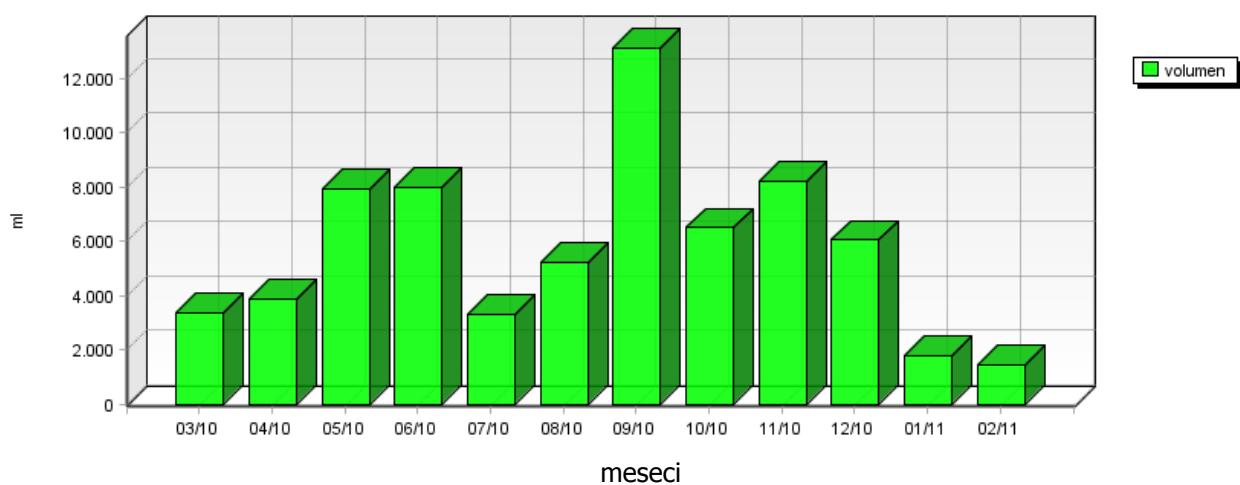
**Vnajnarje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Vnajnarje
NATRIJ V PADAVINAH****Vnajnarje
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.8 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje

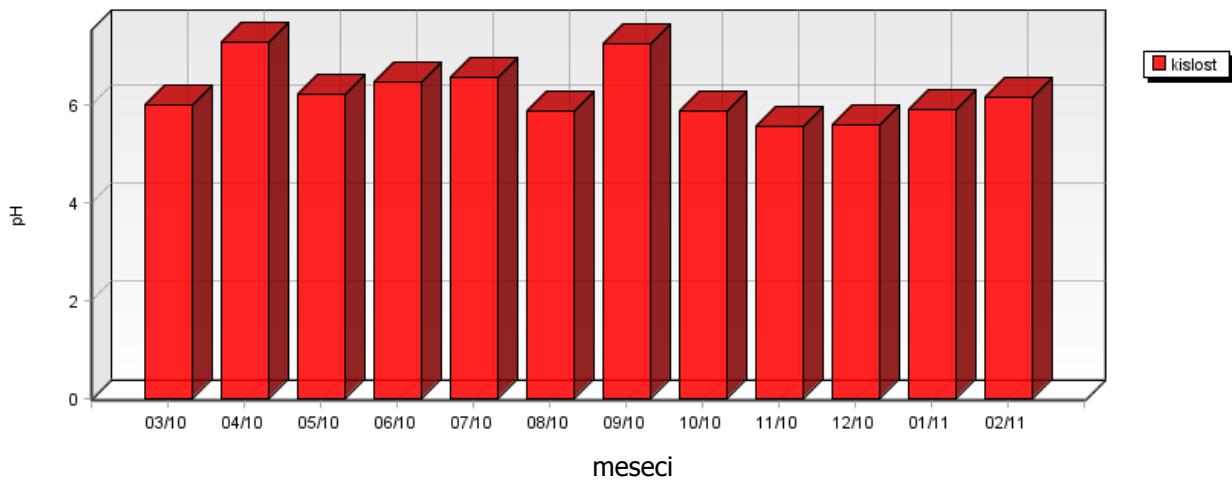
Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Kočevje
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
volumen ml	3330	3860	7950	8000	3300	5200	13140	6520	8200	6050	1800	1450
kislost pH	6.00	7.30	6.22	6.46	6.57	5.88	7.26	5.88	5.55	5.59	5.90	6.16
prevodnost µS/cm	18.00	26.00	11.00	13.00	16.00	11.00	15.00	12.30	6.80	8.10	26.00	17.00

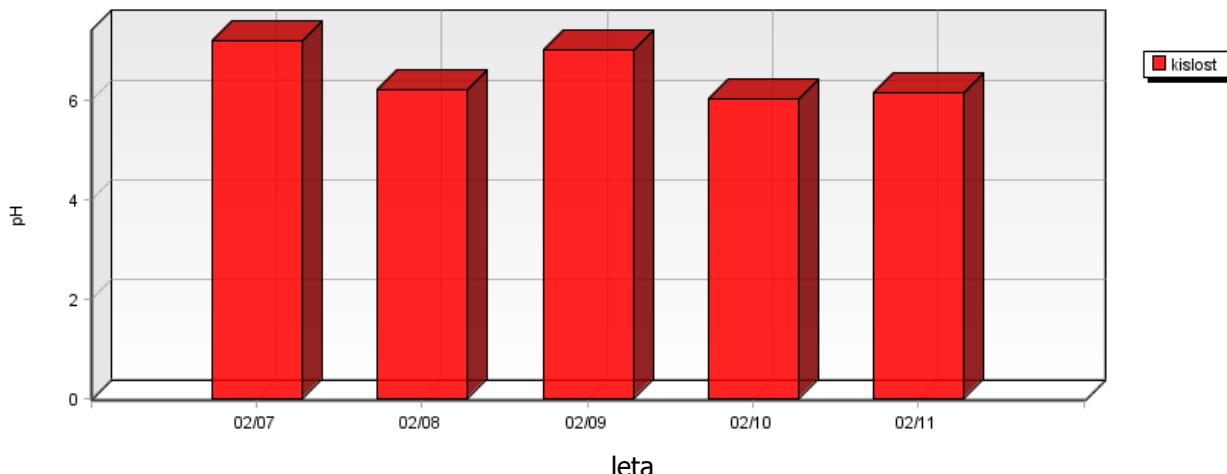
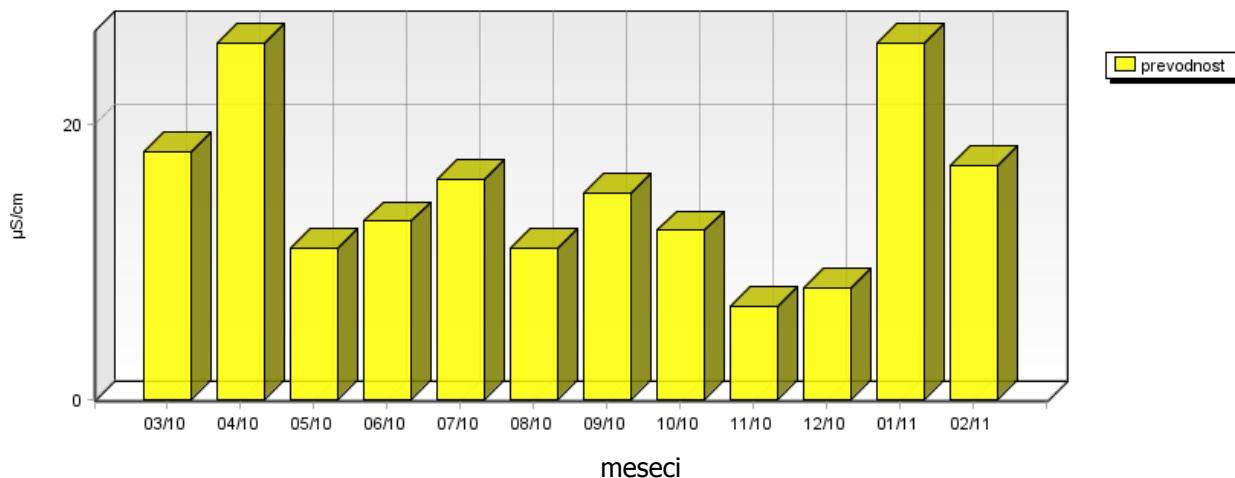
Kočevje
VOLUMEN PADAVIN



Kočevje
KISLOST PADAVIN

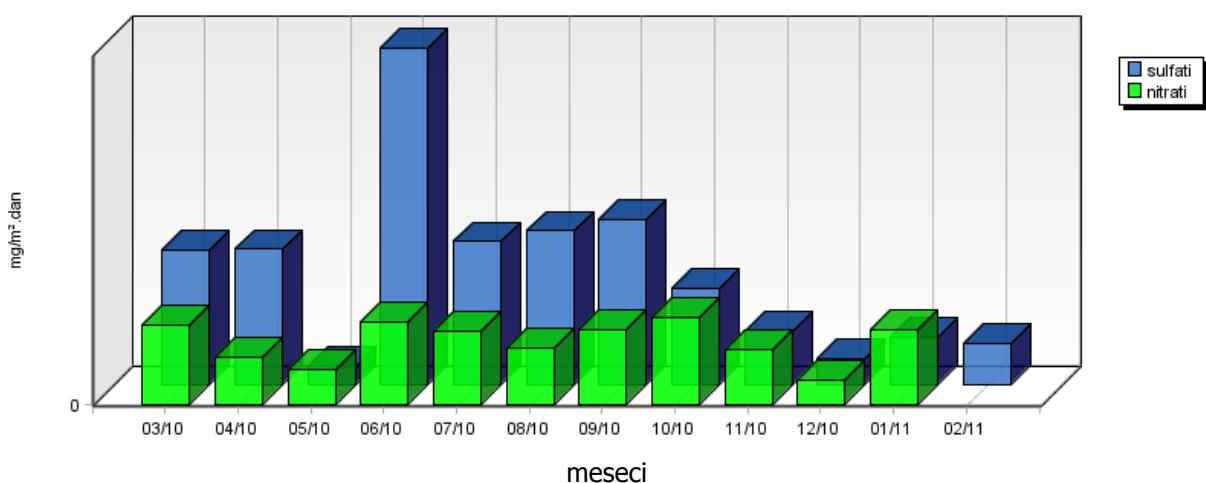


	02/07	02/08	02/09	02/10	02/11
kislota pH	7.20	6.22	7.02	6.03	6.16

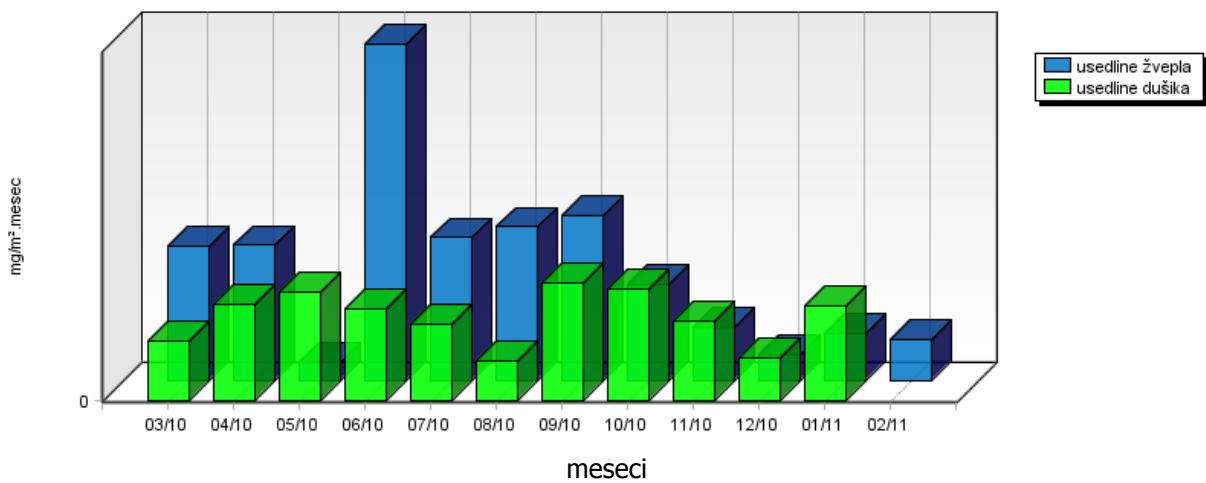
**Kočevje
KISLOST PADAVIN****Kočevje
PREVODNOST PADAVIN**

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
nitrati mg/m ² .dan	6.11	3.67	2.70	6.30	5.62	4.38	5.71	6.69	4.18	1.89	5.79	-
sulfati mg/m ² .dan	10.39	10.48	1.35	26.08	11.11	11.86	12.85	7.44	4.06	2.01	3.59	3.08
usedline dušika mg/m ² .mesec	46.11	74.40	83.79	70.58	59.02	29.66	90.74	85.58	60.77	32.93	72.90	-
usedline žvepla mg/m ² .mesec	103.89	104.85	13.50	260.76	111.15	118.65	128.49	74.38	40.65	20.13	35.94	30.82

Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

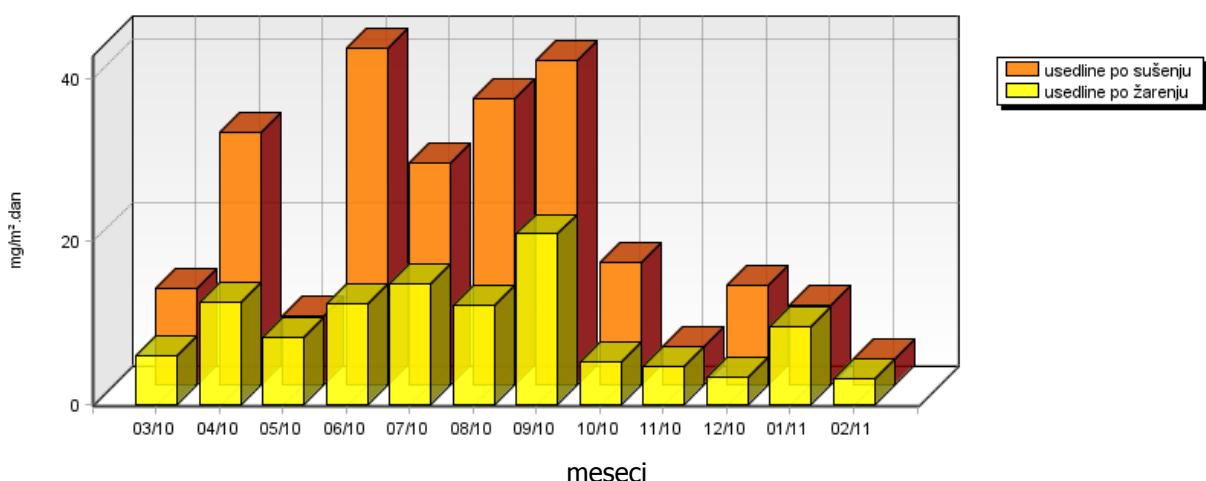


Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA



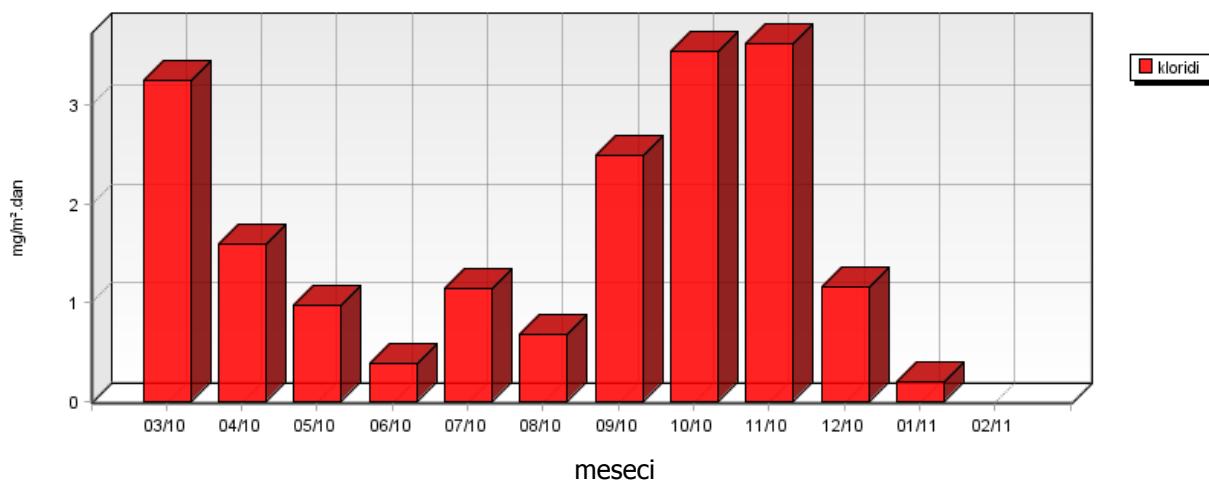
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	11.73	30.87	8.33	41.33	27.20	35.07	39.66	15.01	4.62	12.16	9.71	3.06
usedline po žarenju mg/m ² .dan	5.90	12.53	8.17	12.37	14.83	12.20	20.87	5.09	4.55	3.33	9.51	3.06

Kočevje USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

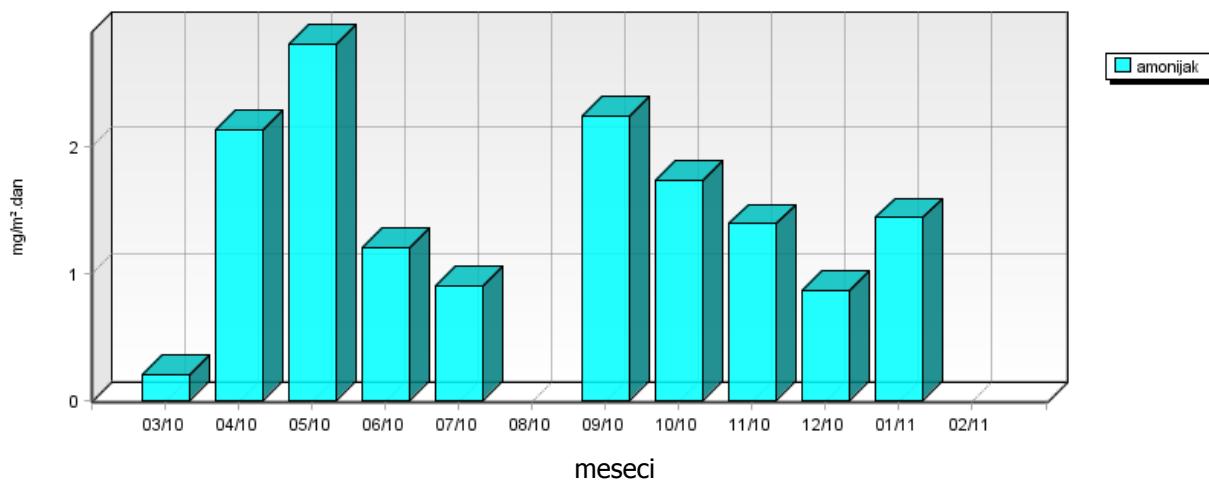


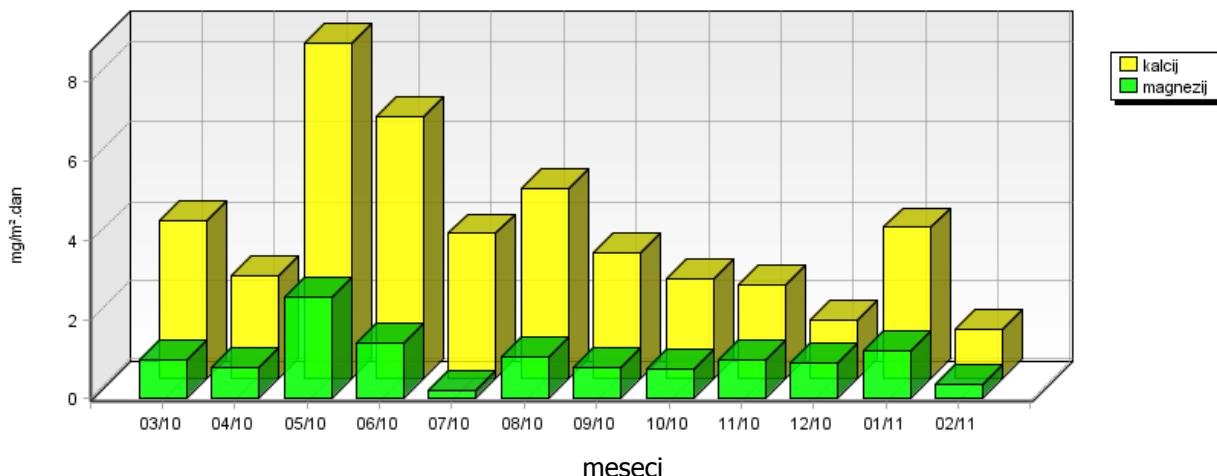
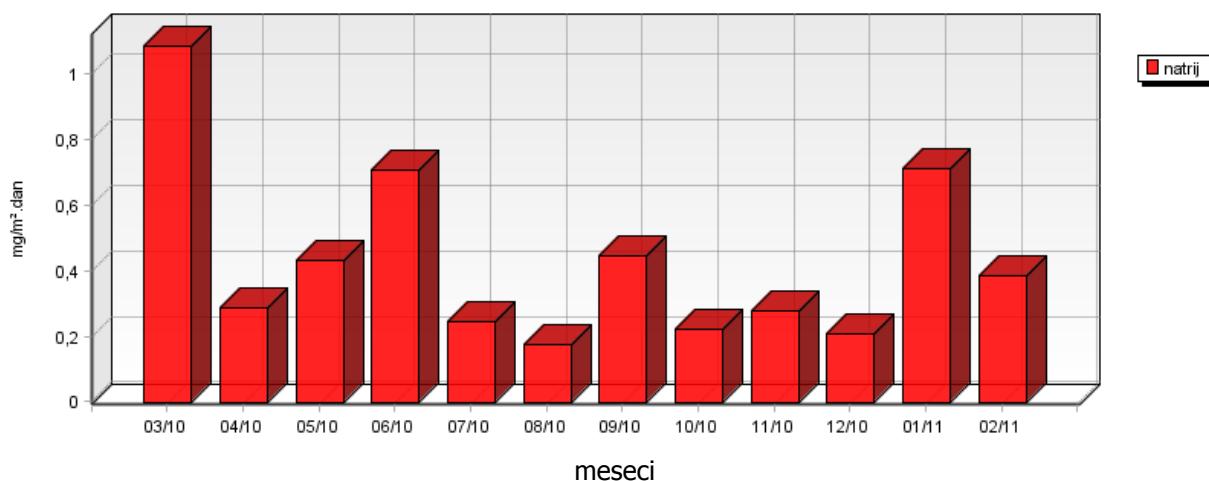
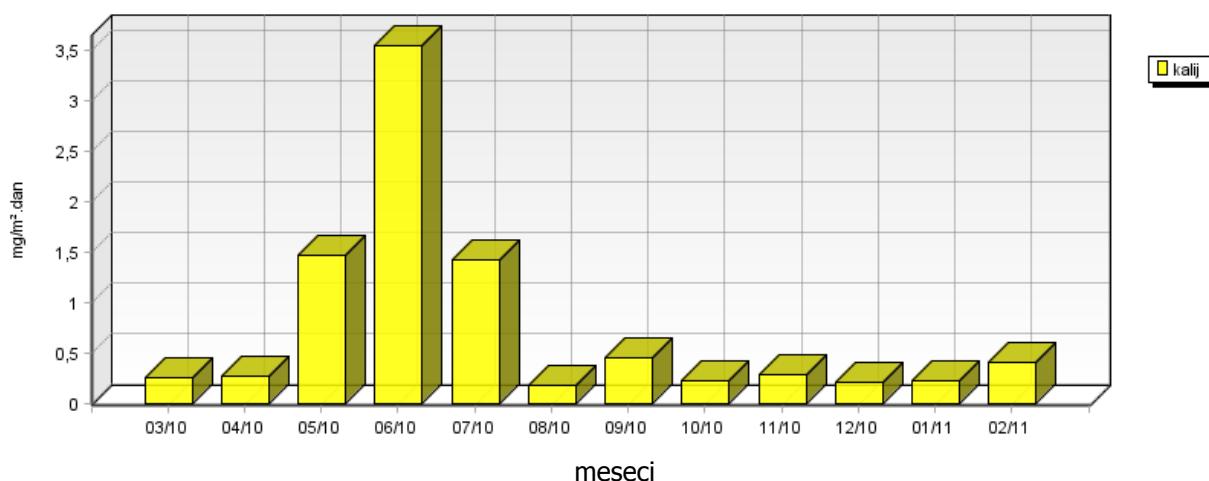
	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
kloridi mg/m ² .dan	3.26	1.60	0.97	0.38	1.14	0.67	2.50	3.54	3.62	1.15	0.20	-
amonijak mg/m ² .dan	0.20	2.12	2.81	1.20	0.90	0.00	2.23	1.73	1.39	0.86	1.44	-
kalcij mg/m ² .dan	4.04	2.62	8.48	6.59	3.68	4.79	3.19	2.53	2.39	1.47	3.84	1.27
magnezij mg/m ² .dan	0.98	0.80	2.58	1.41	0.19	1.07	0.77	0.77	0.97	0.89	1.22	0.38
natrij mg/m ² .dan	1.09	0.29	0.43	0.71	0.25	0.18	0.45	0.22*	0.28*	0.21	0.71	0.38
kalij mg/m ² .dan	0.25	0.26	1.46	3.53	1.41	0.18*	0.45	0.22*	0.28*	0.21	0.22	0.40

Kočevje KLORIDI V PADAVINAH



Kočevje AMONIJAK V PADAVINAH



Kočevje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Kočevje**
NATRIJ V PADAVINAH**Kočevje**
KALIJ V PADAVINAH

5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH

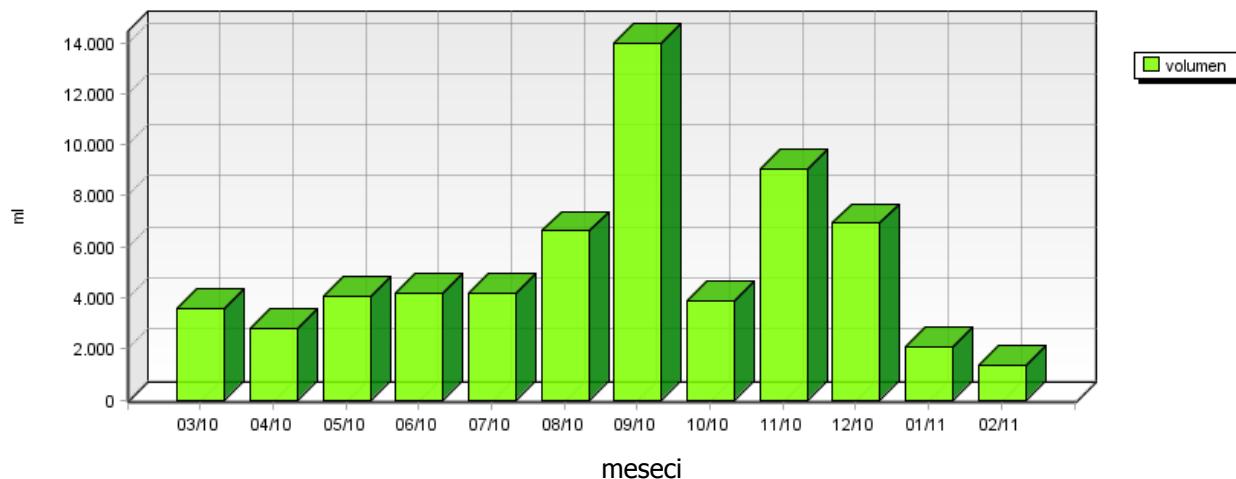
5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Za deponijo

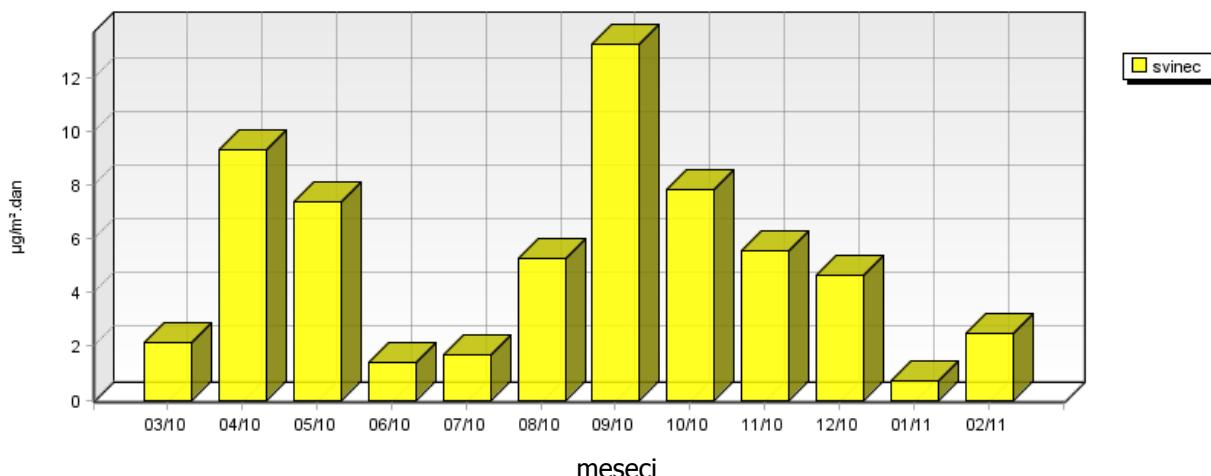
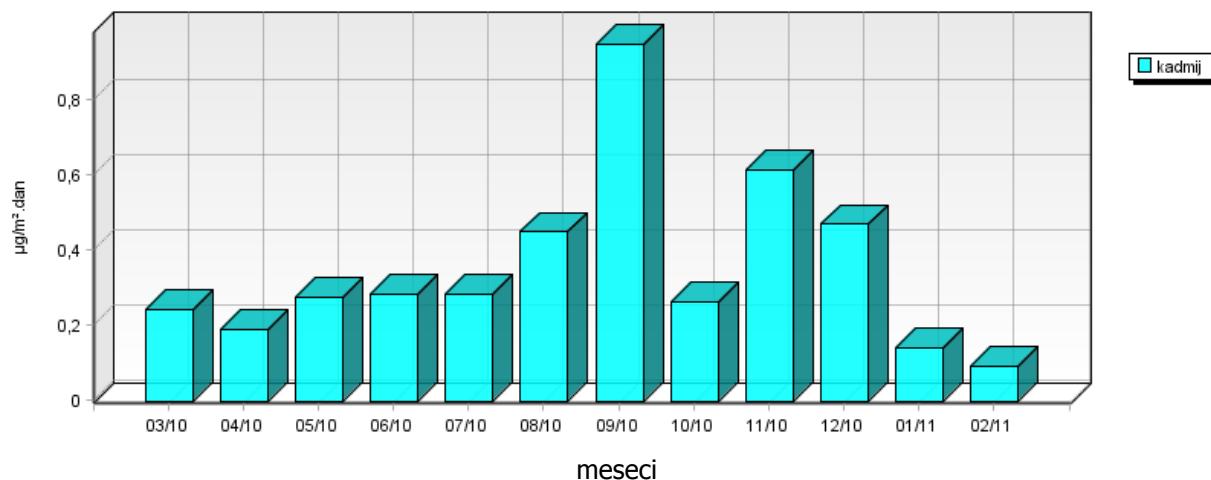
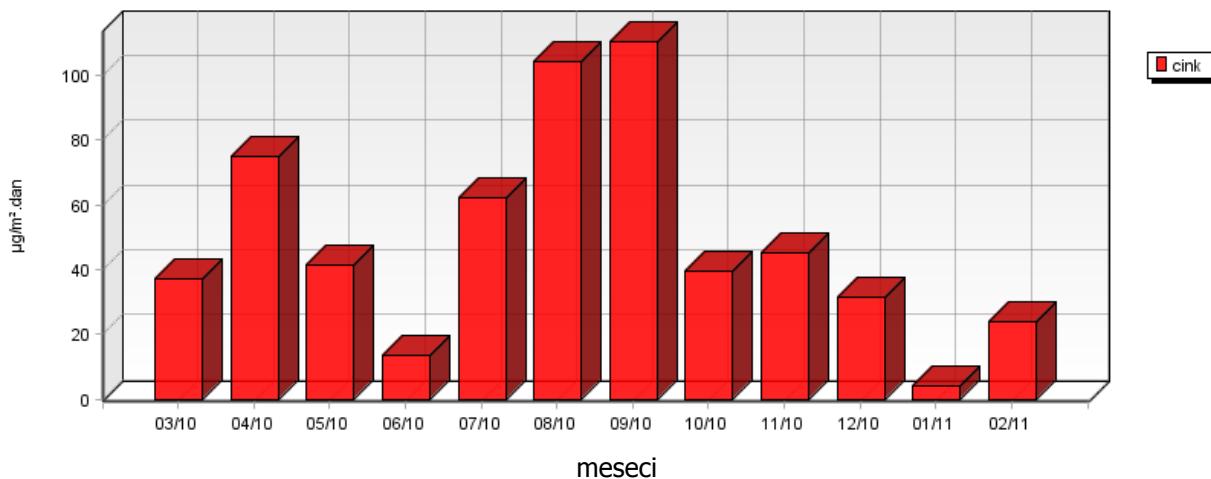
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Za deponijo
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	2.17	9.35	7.43	1.42*	1.68	5.28	13.31	7.84	5.59	4.65	0.70*	2.48
kadmij mg/m ² .dan	0.24*	0.19	0.28*	0.28*	0.29*	0.45*	0.95*	0.26*	0.61*	0.47*	0.14*	0.09*
cink mg/m ² .dan	37.12	74.80	41.53	13.62	62.46	104.31	110.28	39.74	45.42	31.34	4.00	23.84
volumen ml	3550	2810	4050	4180	4200	6650	14000	3850	9050	6920	2060	1350

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Za deponijo
VOLUMEN VZORCA



**Za deponijo
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

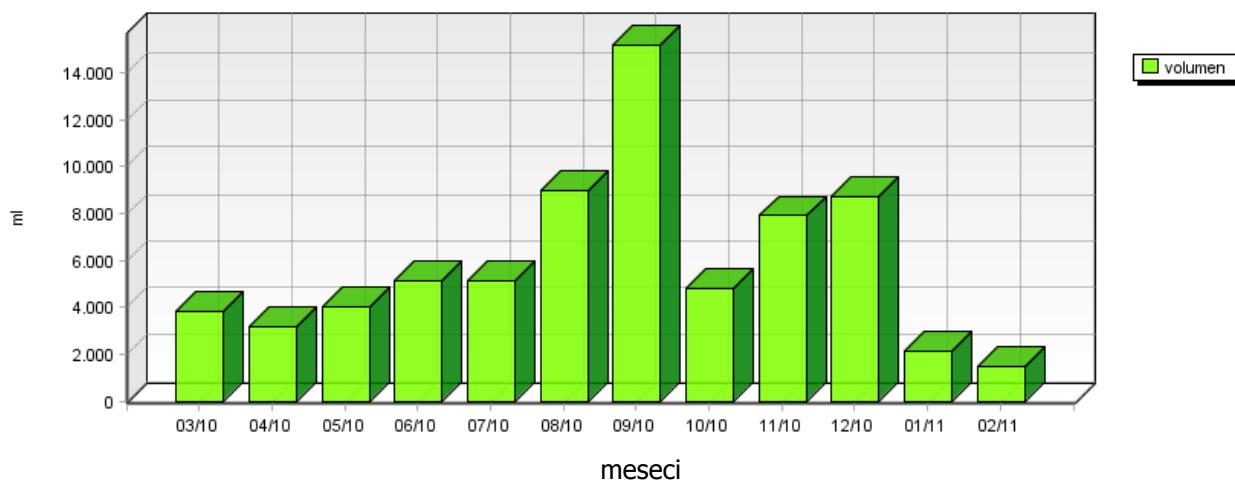
5.2.2 Težke kovine v usedlinah – Partizanska ulica

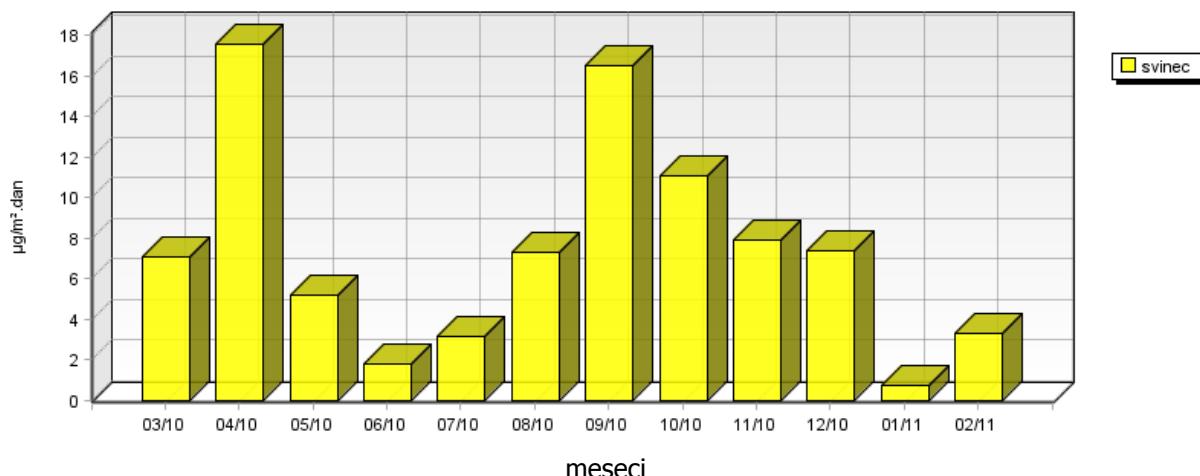
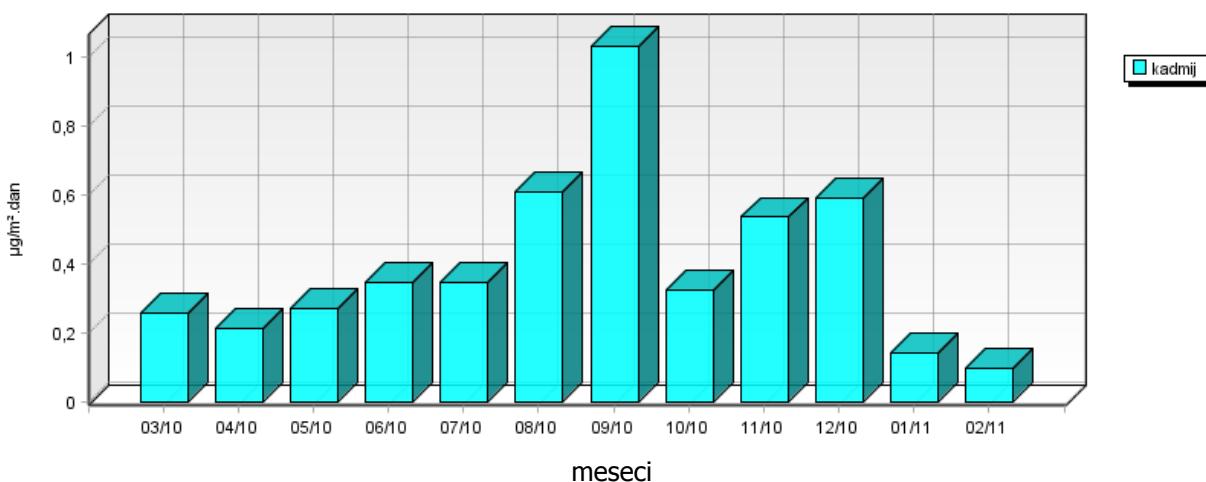
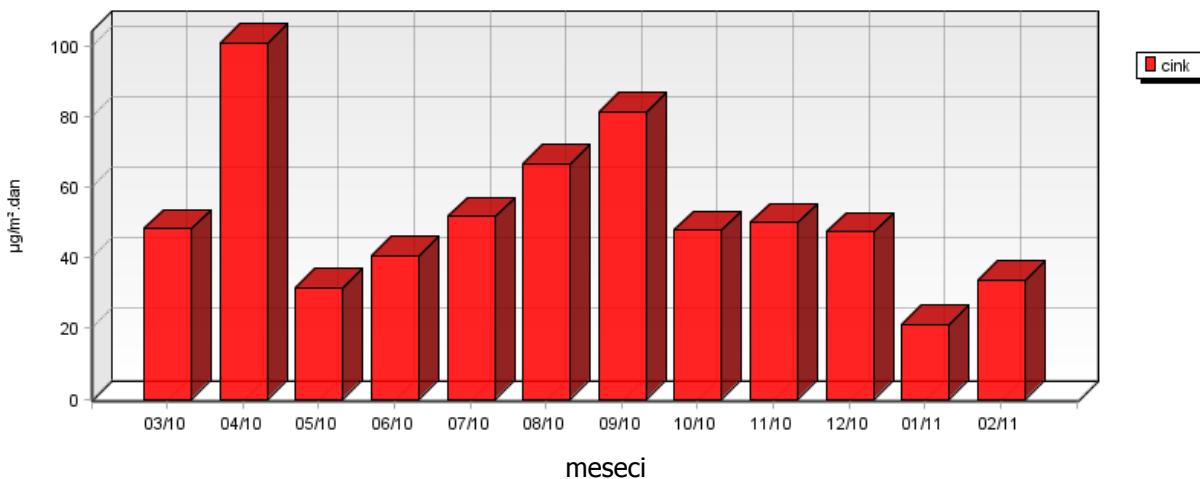
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Partizanska ulica
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	7.04	17.60	5.16	1.75*	3.11	7.27	16.51	11.08	7.89	7.34	0.73*	3.26
kadmij mg/m ² .dan	0.26*	0.21	0.27*	0.35*	0.35*	0.61*	1.03*	0.33*	0.54*	0.59*	0.15*	0.10*
cink mg/m ² .dan	48.50	101.07	31.24	40.57	51.76	66.62	81.54	47.91	50.00	47.37	21.02	33.41
volumen ml	3840	3160	4000	5150	5150	9000	15200	4800	7900	8720	2150	1500

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Partizanska ulica
VOLUMEN VZORCA



**Partizanska ulica
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Partizanska ulica
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Partizanska ulica
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

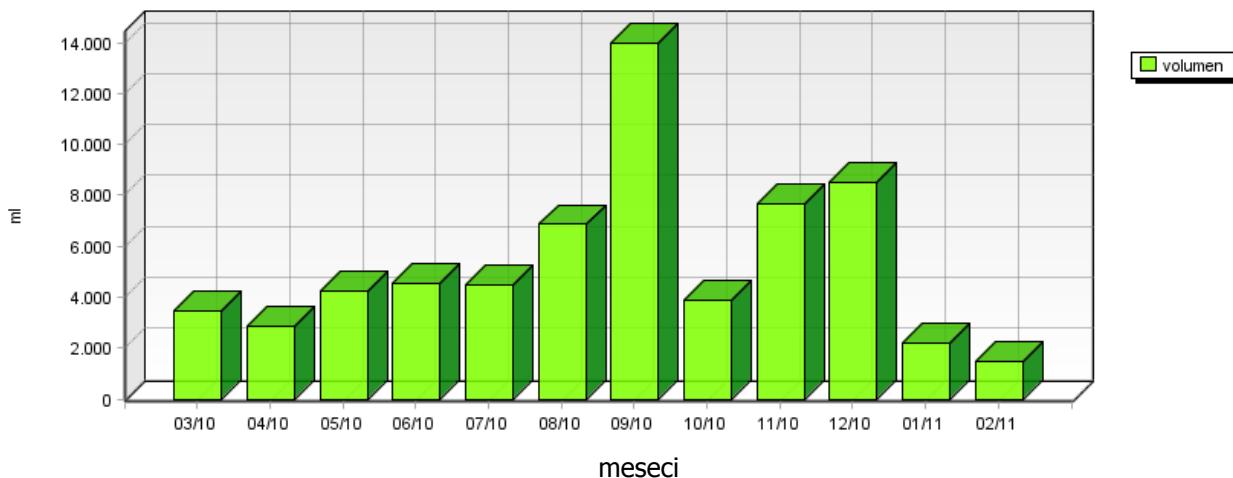
5.2.3 Težke kovine v usedlinah – Toplarniško črpališče

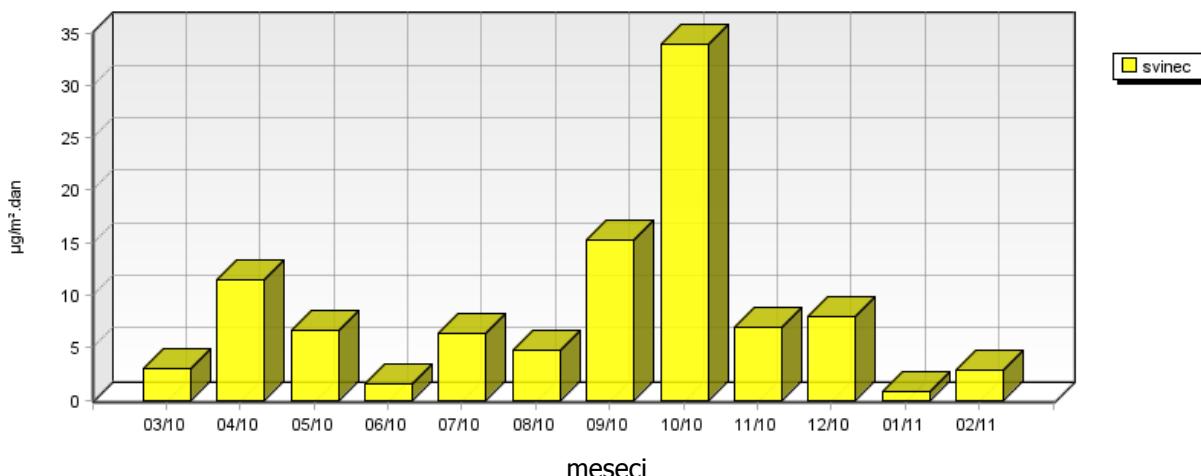
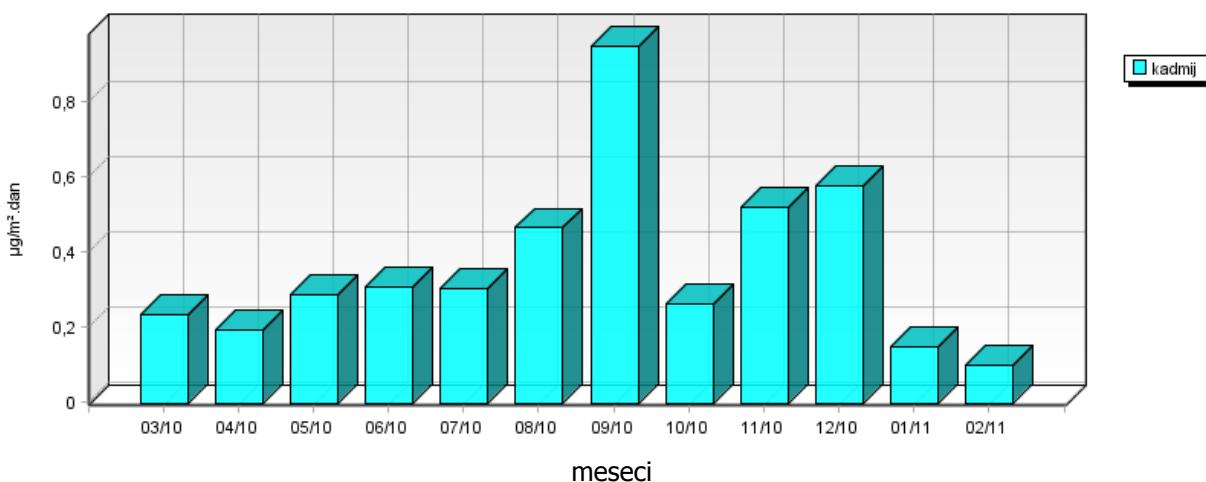
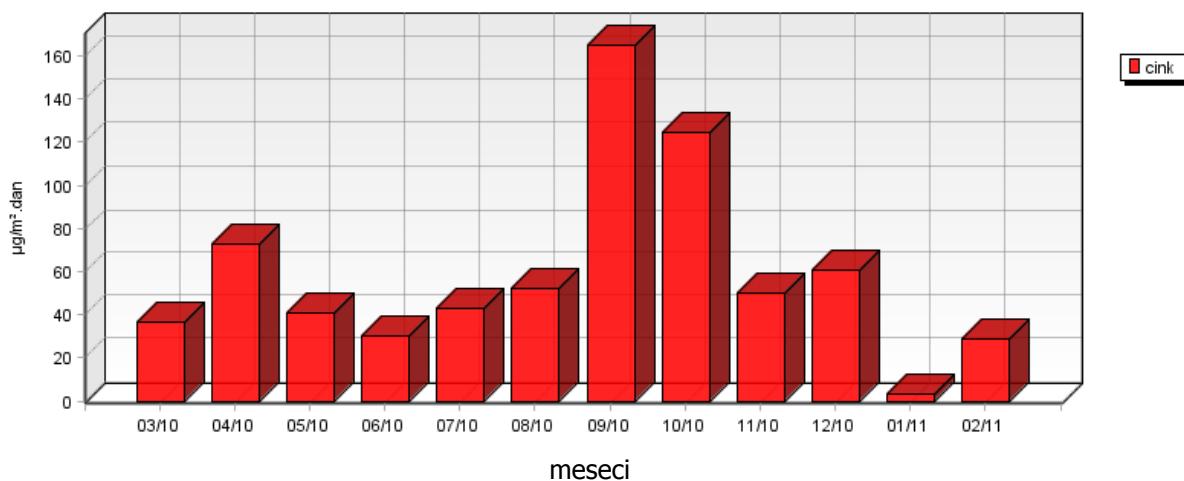
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Toplarniško črpališče
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	3.05	11.46	6.64	1.54*	6.33	4.78	15.21	33.99	6.87	7.97	0.75*	2.85
kadmij mg/m ² .dan	0.23*	0.19	0.29*	0.31*	0.30*	0.47*	0.95*	0.26	0.52*	0.58*	0.15*	0.10*
cink mg/m ² .dan	36.89	72.44	40.69	30.52	43.01	52.01	165.42	124.71	49.88	60.61	2.99*	28.83
volumen ml	3460	2860	4250	4540	4460	6900	14000	3850	7660	8500	2200	1500

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Toplarniško črpališče
VOLUMEN VZORCA



**Toplarniško črpališče
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Toplarniško črpališče
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Toplarniško črpališče
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

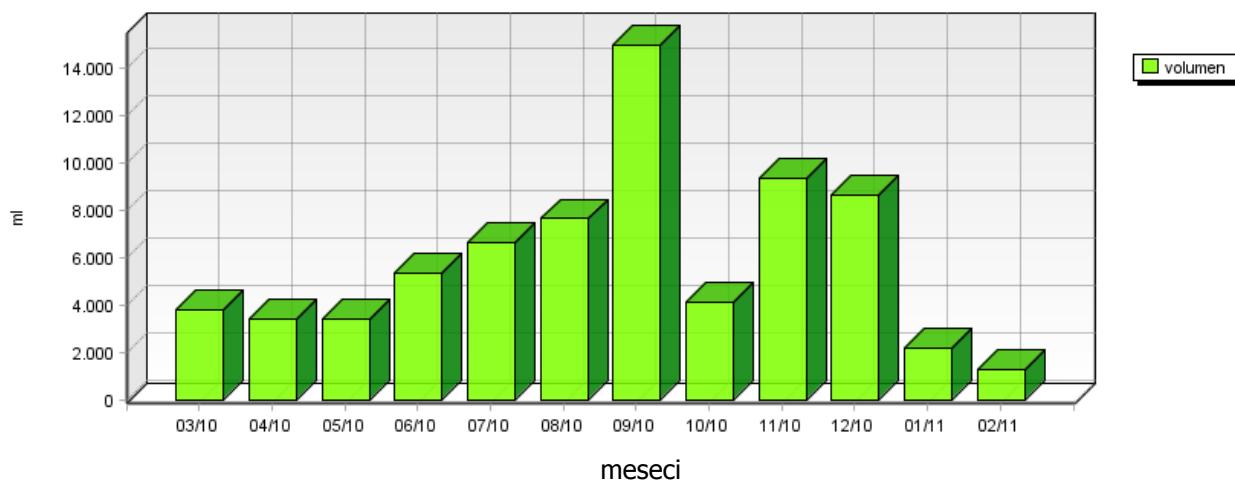
5.2.4 Težke kovine v usedlinah – JP Energetika Ljubljana

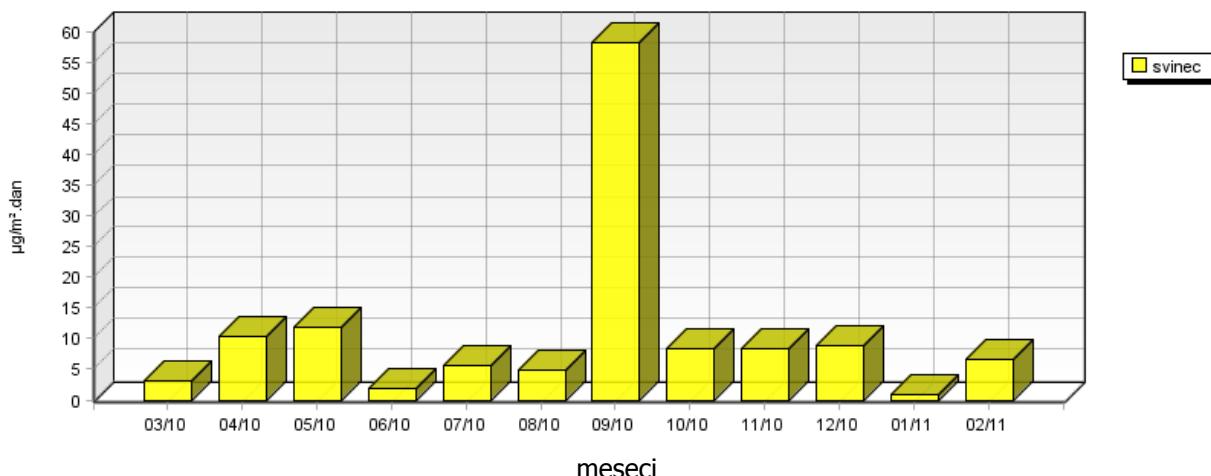
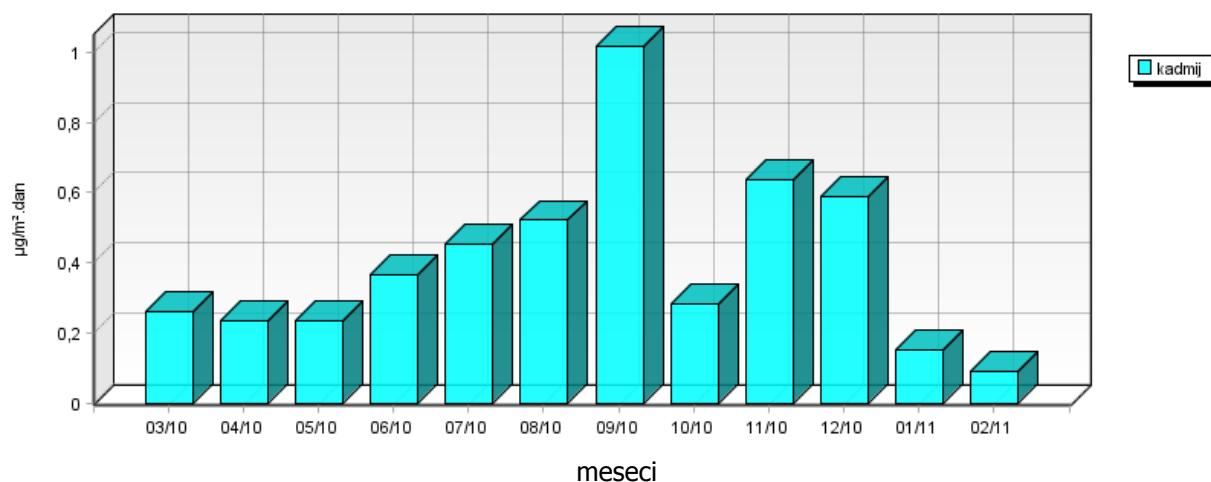
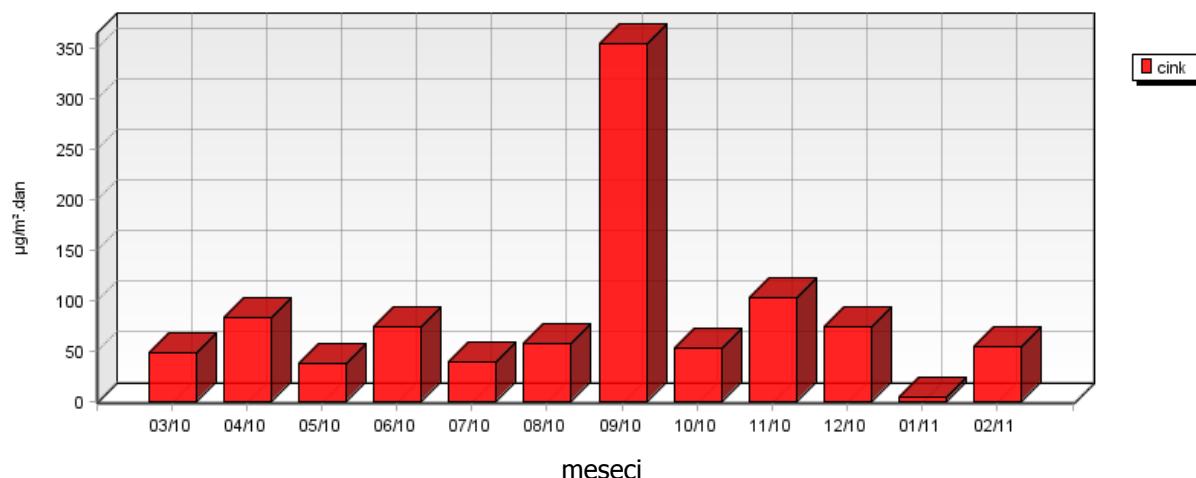
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: JP Energetika Ljubljana
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	3.13	10.45	11.71	1.82*	5.56	4.76	58.06	8.45	8.34	8.76	0.76*	6.51
kadmij mg/m ² .dan	0.26*	0.23	0.23*	0.36*	0.45*	0.52*	1.02*	0.28*	0.64*	0.59*	0.15*	0.09*
cink mg/m ² .dan	48.50	82.45	36.78	73.16	38.89	57.52	353.45	52.14	102.55	73.51	3.06*	54.18
volumen ml	3840	3420	3450	5360	6660	7700	15000	4150	9380	8660	2250	1350

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

JP Energetika Ljubljana
VOLUMEN VZORCA



**JP Energetika Ljubljana
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****JP Energetika Ljubljana
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****JP Energetika Ljubljana
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

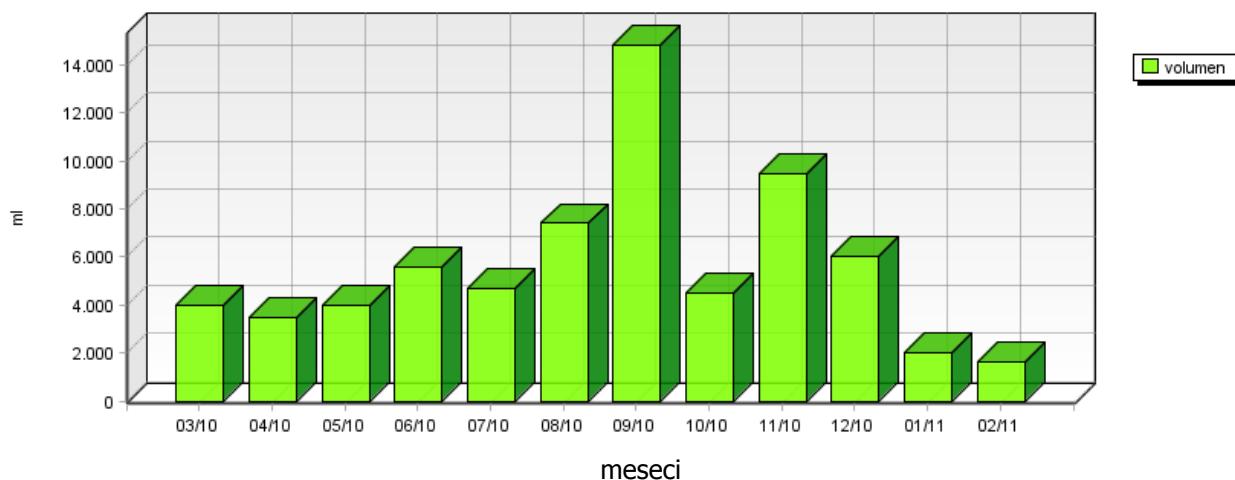
5.2.5 Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar

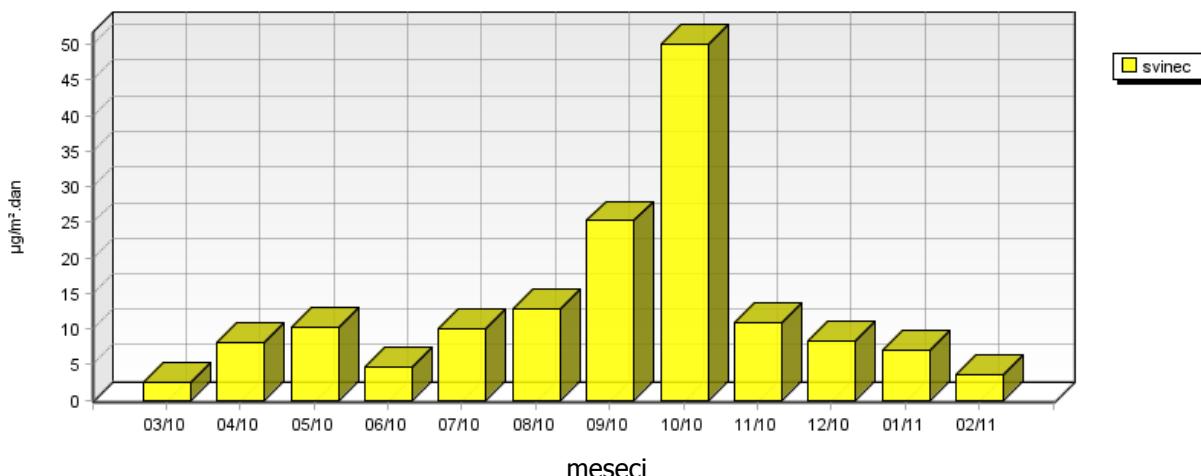
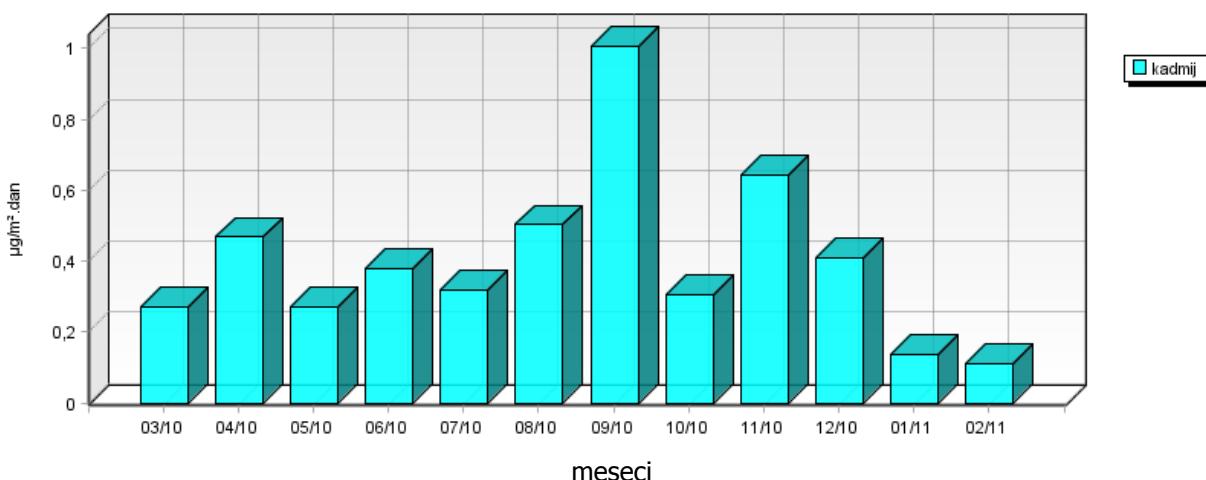
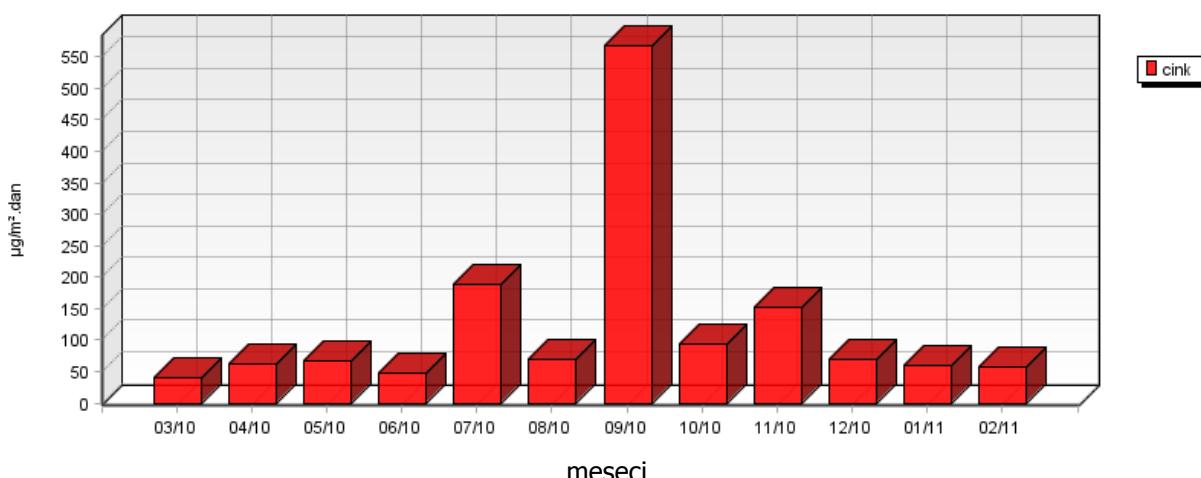
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	2.44	7.97	10.32	4.56	10.02	12.83	25.21	50.12	10.91	8.23	6.99	3.59
kadmij mg/m ² .dan	0.27*	0.47	0.27*	0.38*	0.32*	0.51*	1.01*	0.31*	0.64*	0.41*	0.14*	0.11*
cink mg/m ² .dan	40.91	61.38	67.36	47.53	187.67	69.72	566.73	93.51	150.80	69.26	59.62	56.70
volumen ml	3990	3450	4000	5600	4700	7440	14850	4500	9450	6000	2000	1650

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Elektroinštitut Milan Vidmar VOLUMEN VZORCA



**Elektroinštitut Milan Vidmar
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

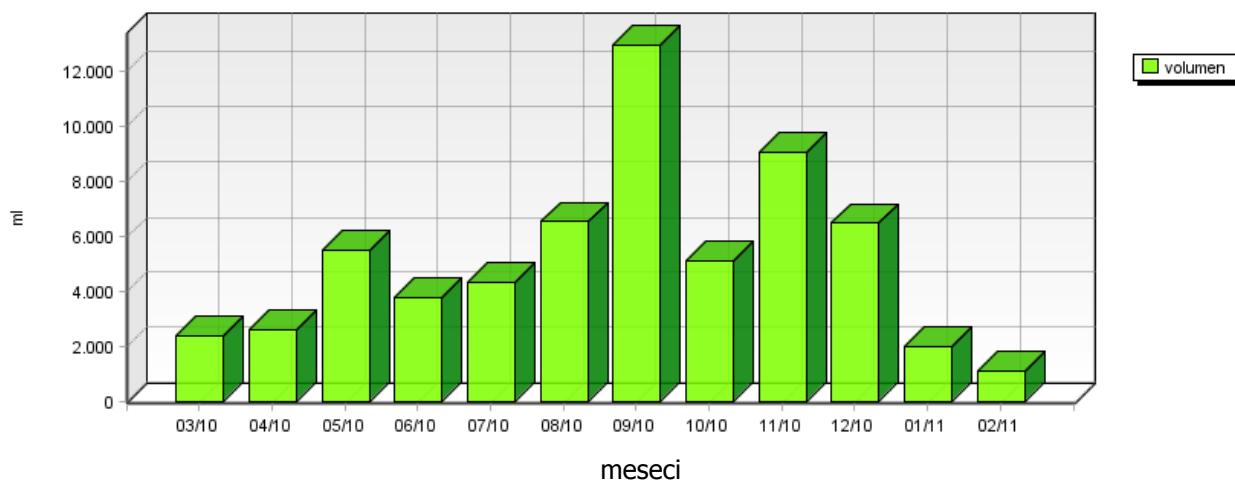
5.2.6 Težke kovine v usedlinah – Zadobrova

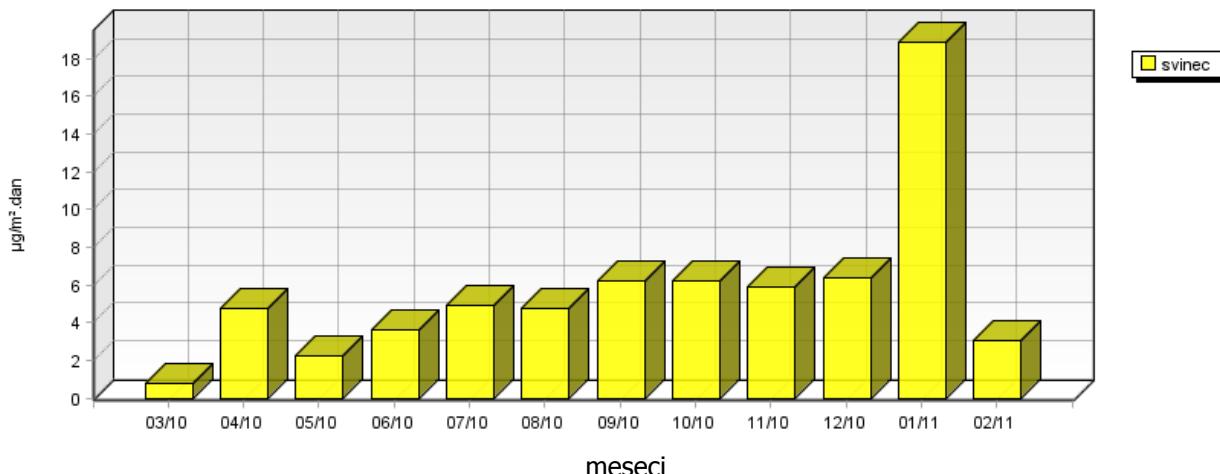
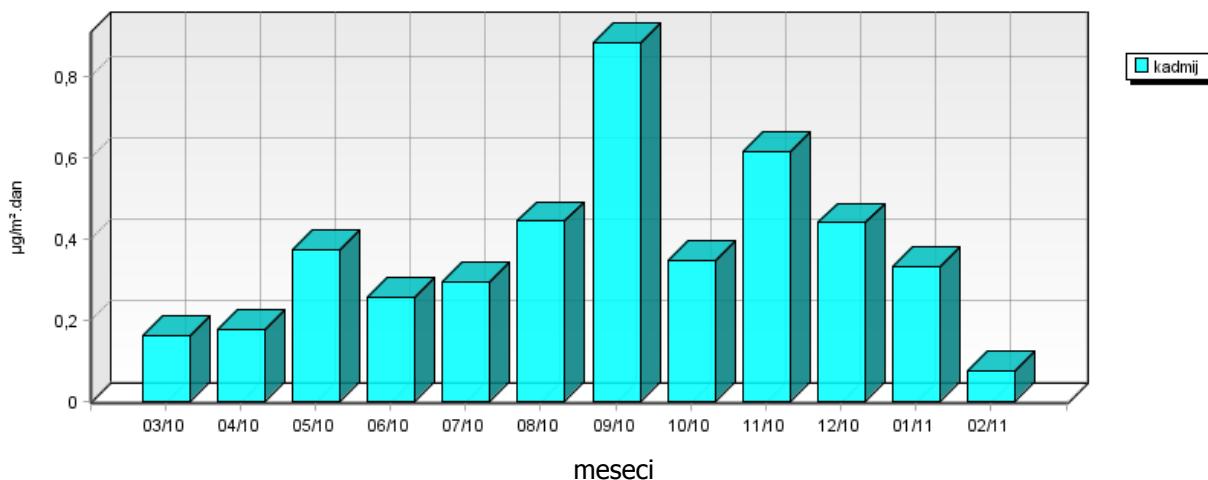
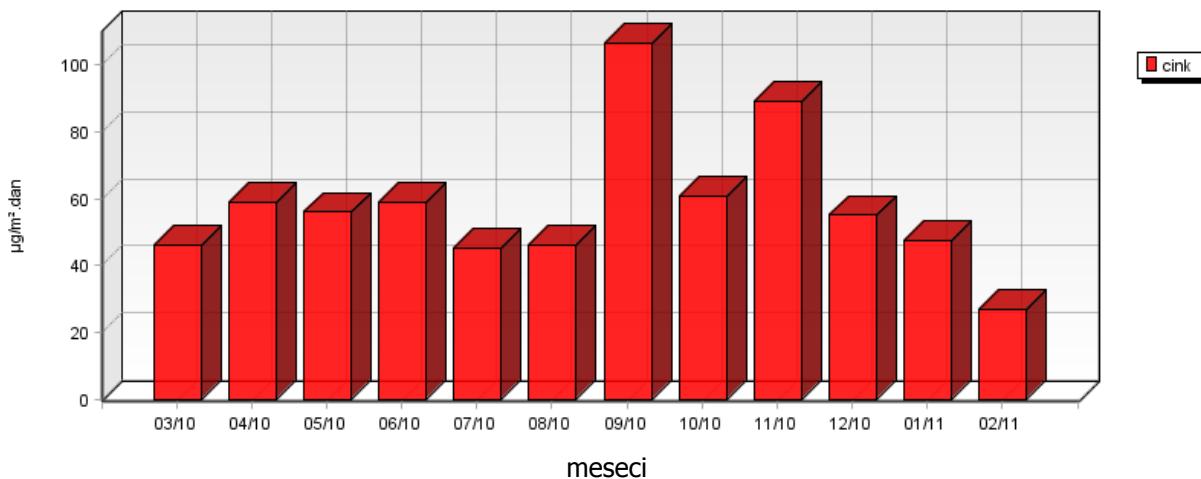
Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	0.81*	4.73	2.25	3.57	4.93	4.71	6.18	6.23	5.84	6.40	18.90	3.06
kadmij mg/m ² .dan	0.16*	0.18	0.37*	0.26*	0.30*	0.44*	0.88*	0.35*	0.62*	0.44*	0.33	0.07
cink mg/m ² .dan	45.90	59.04	56.23	58.73	45.20	46.26	106.82	60.61	89.21	55.17	47.52	26.97
volumen ml	2380	2580	5520	3760	4350	6550	13000	5100	9060	6500	1960	1100

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Zadobrova
VOLUMEN VZORCA



**Zadobrova
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

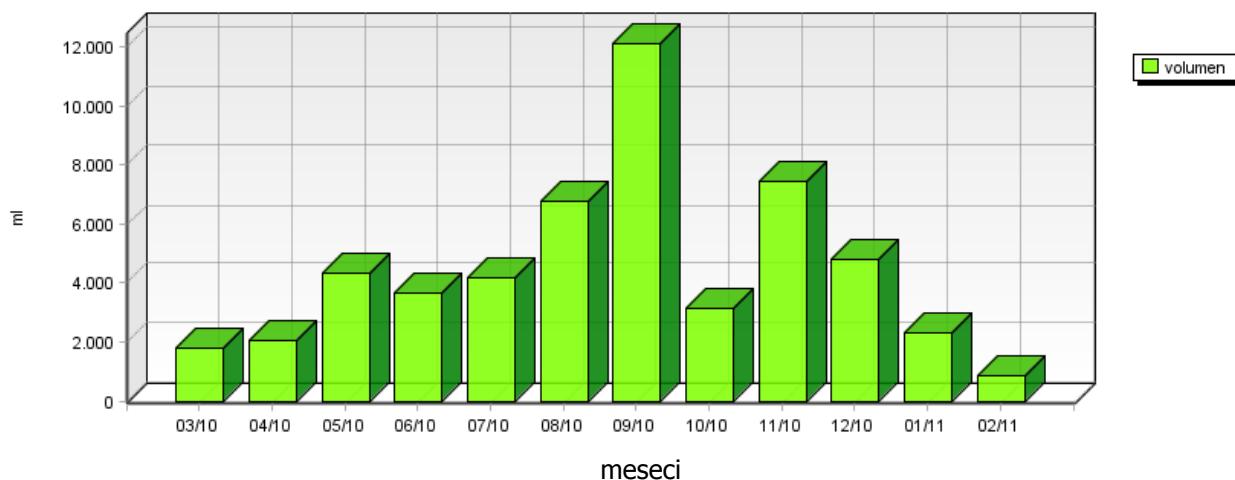
5.2.7 Težke kovine v usedlinah – Vnajnarje

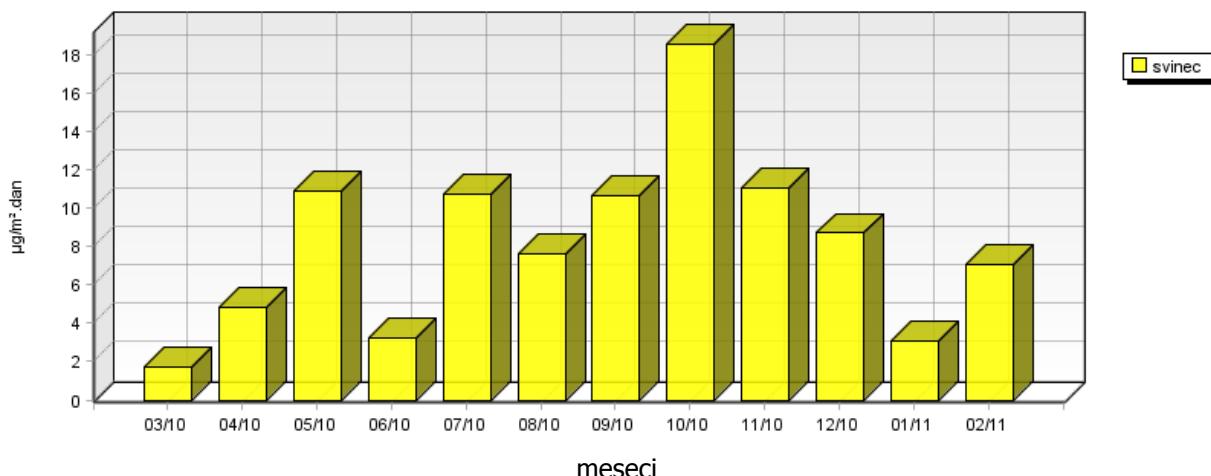
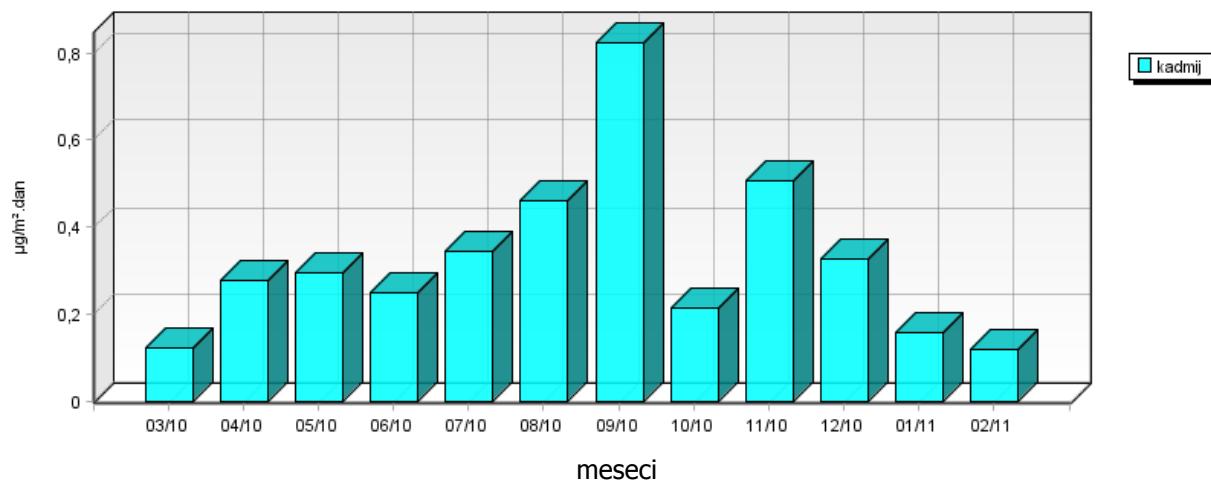
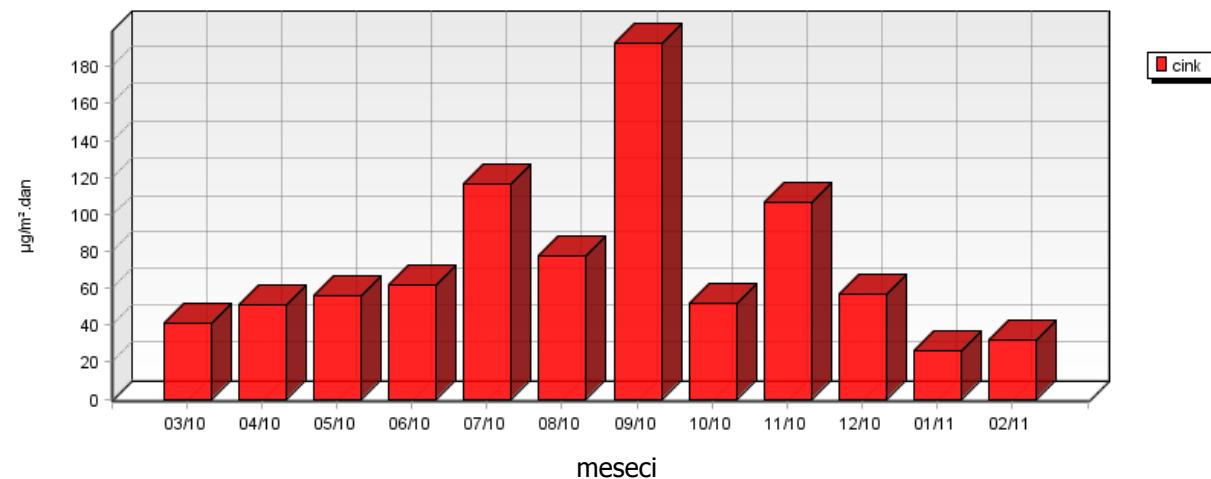
Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
svinec mg/m ² .dan	1.71	4.85	10.90	3.22	10.75	7.67	10.68	18.61	11.03	8.74	3.10	7.07
kadmij mg/m ² .dan	0.12*	0.28	0.29*	0.25*	0.34*	0.46*	0.82*	0.21*	0.51*	0.33*	0.16*	0.12
cink mg/m ² .dan	41.31	50.98	55.70	61.72	116.36	77.58	193.09	51.98	106.75	56.95	25.84	32.06
volumen ml	1800	2040	4340	3650	4200	6800	12100	3150	7450	4820	2320	860

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Vnajnarje
VOLUMEN VZORCA



**Vnajnarje
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Vnajnarje
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Vnajnarje
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

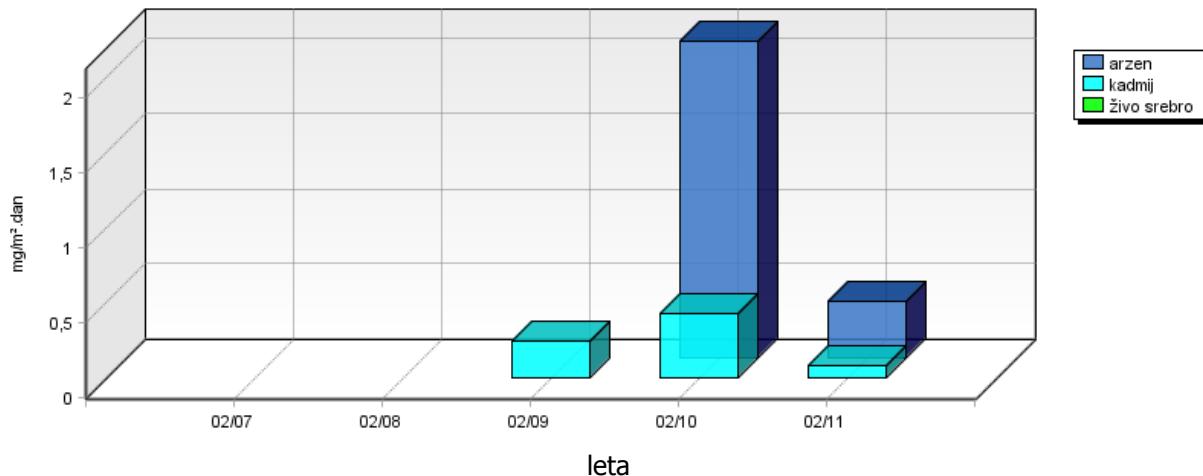
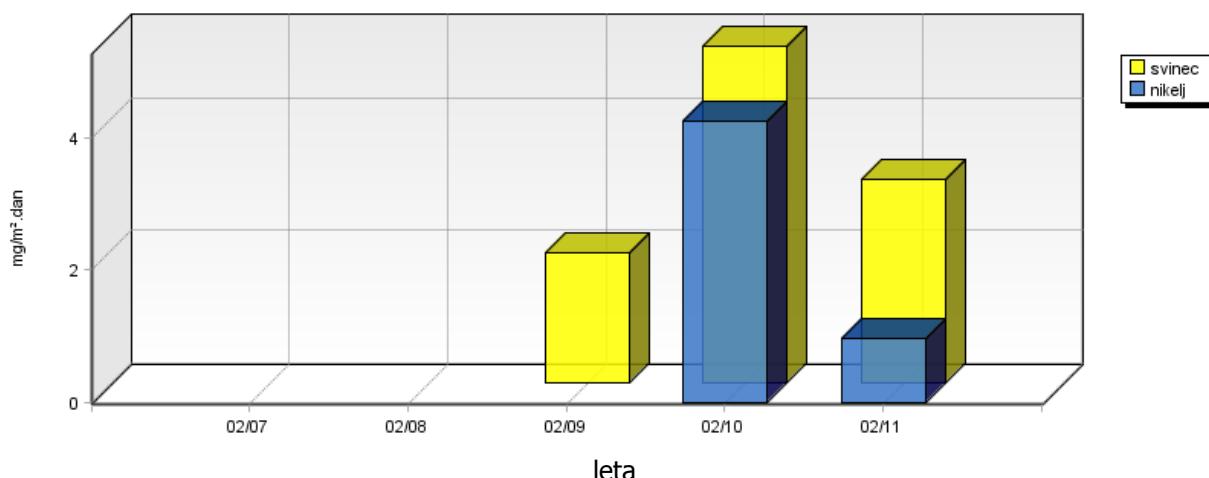
V vzorcih padavin smo poleg cinka, kadmija in svinca, izvedli dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, aluminija in živega srebra. Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS, za analizo Hg pa CV-AAS.

5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.03.2010 do 01.03.2011

	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
krom µg/m ² .dan	1.62*	1.75*	3.75*	16.85	2.95*	4.45*	8.83*	0.35*	3.08*	4.41*	1.33*	0.75*
mangan µg/m ² .dan	6.14	17.70	35.24	37.53	27.68	39.90	20.30	111.86	51.37	9.49	12.86	6.05
železo µg/m ² .dan	43.64	73.58	93.71	80.94	51.99	49.37	106.82	95.24	215.33	48.11	42.99	44.59
kobalt µg/m ² .dan	0.32*	0.35*	0.75*	0.51*	0.59*	0.89*	1.77*	1.04	1.23*	0.88*	0.27*	0.15*
baker µg/m ² .dan	2.91	7.18	5.25	3.57	6.03	4.63	8.83*	4.50	12.24	17.35	8.97	3.96
talij µg/m ² .dan	0.81*	0.88*	1.87*	1.28*	1.48*	2.22*	4.41*	1.73*	3.08*	2.21*	0.67*	0.37*
nikelj µg/m ² .dan	1.62*	1.75	3.75*	2.55*	2.95*	4.45*	8.83*	3.46*	6.15*	4.41*	4.45	0.97
arzen mg/m ² .dan	0.81*	0.88*	1.87*	1.28*	1.48*	2.22*	4.41*	3.46*	3.08*	2.21*	0.67*	0.37*

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 µg/l), Mn (0,5 µg/l), Fe (10,0 µg/l), Co (0,2 µg/l), Cu (1,0 µg/l), As (0,5 µg/l), Tl (0,5 µg/l), Ni (1,0 µg/l), Al (10 µg/l) in Hg (0,2 µg/l).

Zadobrova
Hg, As in Cd za pretekla leta**Zadobrova**
Ni in Pb za pretekla leta

5.3.2 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcu padavin je bila izvedena v juliju 2010 in februarju 2011. Rezultati analiz vsebnosti kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija v vzorcu padavin so prikazani v tabelah v nadaljevanju. Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS.

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija	0.92*	5.32	143.01	0.18*	4.40	0.46*	0.46*	0.92*	33.83	0.92*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija	0.29*	7.22	35.37	0.57*	6.62	1.43*	1.43*	2.85*	40.21	2.85*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Partizanska	1.02*	9.07	120.19	0.20*	5.70	0.51*	0.51*	1.02*	94.93	1.02*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Partizanska	0.35*	12.83	95.82	0.70*	5.88	1.75*	1.75*	3.50*	75.19	3.50*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Toplarniška	1.02*	10.29	173.16	0.20*	7.33	0.51*	0.51*	1.02*	74.26	1.02*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Toplarniška	0.30*	13.05	137.80	0.61*	7.27	1.51*	1.51*	3.03*	74.81	3.03*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
JP Energetika	0.92*	18.88	568.38	0.37	10.63	0.46*	0.46*	2.75	125.59	0.92*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
JP Energetika	0.45*	12.98	122.11	0.90*	7.91	2.26*	2.26*	4.52*	61.05	4.52*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	1.12*	6.05	74.17	0.22*	6.27	0.56*	0.56*	1.34	41.68	1.23

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	0.32*	15.35	62.87	0.64*	3.61	1.60*	1.60*	3.19*	46.92	3.19*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Mobilna TE-TOL Vnajnarje	0.58*	13.43	129.65	0.12	7.12	0.29*	0.29*	1.34	60.15	0.93

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Mobilna TE-TOL Vnajnarje	0.29*	65.03	54.19	0.57*	6.93	1.43*	1.43*	2.85*	63.89	2.85*

* ...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 µg/l), Mn (0,5 µg/l), Fe (10,0 µg/l), Co (0,2 µg/l), Cu (1,0 µg/l), As (0,5 µg/l), Tl (0,5 µg/l) in Ni (1,0 µg/l).

5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova

Obstoječa zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremljanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se je v mesecu septembru in oktobru 2010 na lokaciji Zadobrova izvedlo tudi določitve polickičnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se je izvedlo z vzorčevalniki, izdelanimi skladno s tehničnimi standardi.

	09/10	10/10
PAH µg/l	0.54	0.66

	09/10	10/10
živo srebro µg/l	0.20*	0.20*

6. SKLEP

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o. izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na 6 lokacijah v okolini TE-TOL, d.o.o.: Za deponijo, Partizanska ulica, Toplarniško črpališče lokacijah, JP Energetika, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na dveh referenčnih lokacijah Kočevje in Vnajnarje.

Dvakrat letno se v vzorcih padavin na lokaciji Zadobrova, poleg cinka, kadmija in svinca, izvede tudi dodatne analize kovin, in sicer kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija. Vsebnost teh kovin se preverja v enem od zimskih in enem od poletnih mesecev. V letu 2010 se je vsebnost teh kovin določilo v mesecih februarju in juliju, v letu 2011 pa ponovno v mesecu februarju. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremeljanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se je v mesecu septembru in oktobru 2010 izvedlo tudi določitve polickličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se je izvedlo z vzorčevalniki, izdelanimi skladno s tehničnimi standardi.

V mesecu februarju 2011 ni bilo kislih vzorcev padavin na območju TE-TOL, d.o.o. (metodologija WMO). Prav tako vzorca padavin nista bila kisla na referenčnih lokacijah Vnajnarje in Kočevje.